


LINIOVÝ ŽLAB Z PP
VZOR ULOŽENÍ PRO TŘ. D 400
POVRCH BETON

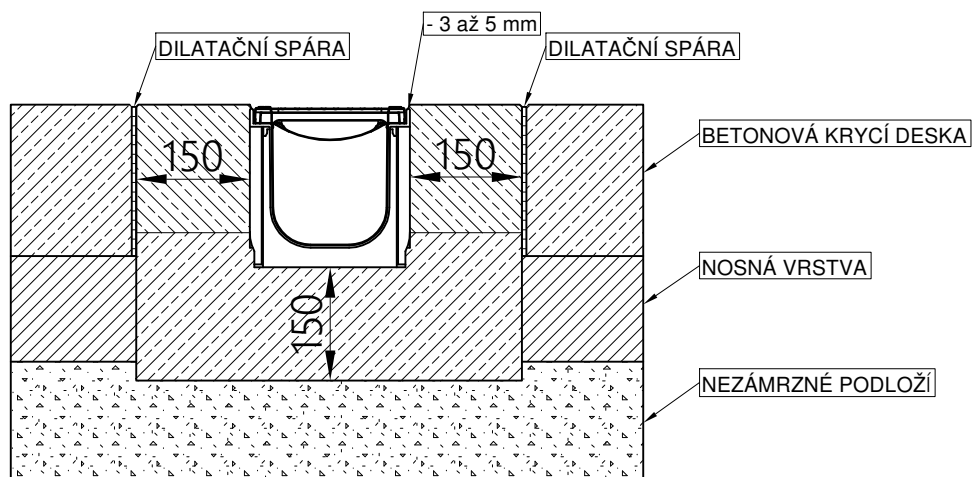


MINIMÁLNÍ POŽADOVANÁ KVALITA BETONU OBETONÁVKY = C 30/37*

*POUŽITÝ BETON MUSÍ VEDLE DOPORUČENÉ MINIMÁLNÍ PEVNOSTNÍ
TŘÍDY TAKÉ SPLŇOVAT VLASTNOSTI PODLE STUPNĚ VLIVU
PROSTŘEDNÍ, A TO V SOULADU S NORMOU EN 206+A2

Pokud je v projektové dokumentaci uveden obchodní název výrobku, jedná se pouze o informativní charakter nikoliv o požadavek.
Tento výrobek může být zaměněn za jakýkoliv jiný, při splnění minimálních technických a fyzikálních vlastností uvedeného výrobku.

00	Dokumentace pro provádění stavby	08.2023	
REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	POZNÁMKA

Generální projektant  CODE, s.r.o. Computer Design IČO 492 86 960			Zpracovatel části Ing. Petr Kulička Autorizovaný technik vytápění, vzduchotechnika Záměl 147, 517 43 Potštejn		
PARDUBICE Pardubice, Na Vrtálně 84 tel. 466 053 111, fax 466 053 125					
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ČÍSLO ZAKÁZKY	2021/014/400
Ing. V. Meduna	Ing. Petr Kulička		Ing. J. Sochůrek	POČET FORMÁTŮ	1x A 4
				DATUM	08/2023
INVESTOR	Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Kyjevská 44, 532 03 Pardubice			MĚŘÍTKO	1:10
NPK, a.s., Pardubická nemocnice Centrální shromaždiště odpadu PKN IO 06 - Kanalizace dešťová Zdravotně technické instalace			Jméno souboru		
			Stupeň dokumentace DPS		
			Č. KOPIE	ČÁST	Č. PŘÍLOHY
ŘEZ ULOŽENÍ ŽLABU				D.2.06	05