


POTRUBÍ BUDE CHRÁNĚNO PŘED DOTYKOVÝM NAPĚTÍM DLE ČSN 2000-4-41
A DÁLE BUDE CHRÁNĚNO PŘED KOROZÍ ZÁKLADNÍM A VRCHNÍM NÁTĚREM

DVÍŘKA BUDOU OPATŘENA VĚTRACÍMI OTVORY A NÁPISEM:
"HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU (HUP)" A VÝSTRAHOU ZAKAZUJÍCÍ MANIPULACI
S OTEVŘENÝM OHNĚM V OKRUHU 1.5 m OD DVÍŘEK PŘÍSTŘEŠKU

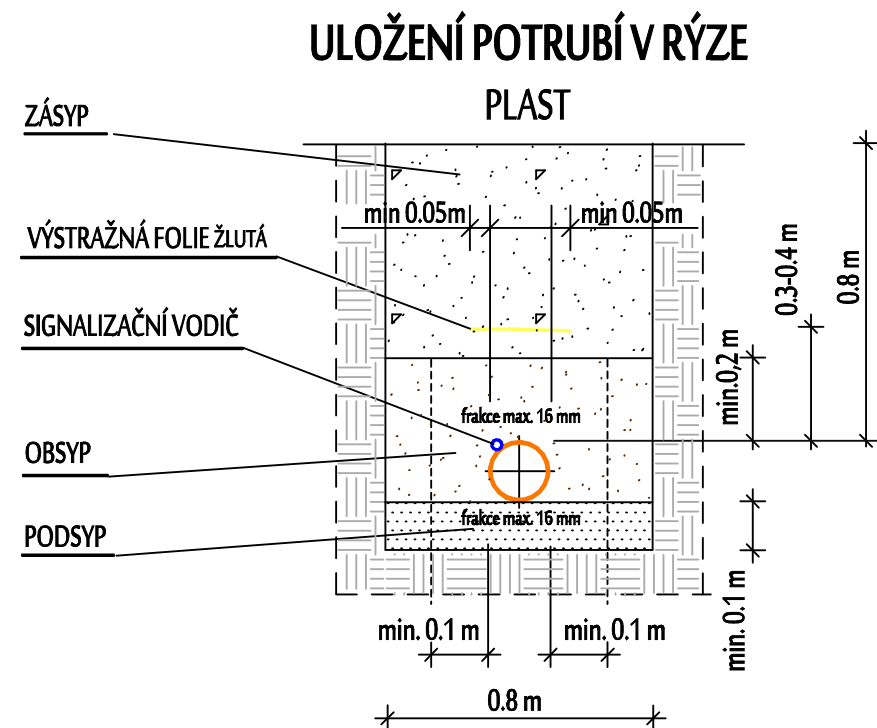

MATERIÁL PRO OBSYP A ZÁSYP PRO POTRUBÍ Z PE:

LZE POUŽÍT, NENÍ-LI JEHO DODAVATELEM PROKÁZÁNO JINAK, JEN TĚŽENÝ PÍSEK, NEBO JINÝ MATERIÁL, KTERÝ NEMÁ NEGATIVNÍ VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZ OSTROHRANÝCH ZRN S VELIKOSTÍ NEJVÝŠE 16 MM. VÝKOPEK, NEBO JINÝ MATERIÁL LZE POUŽÍT JEN PO DOHODĚ S BUDOUCÍM PROVOZOVATELEM, PŘÍPADNĚ DODAVATELEM PLYNU.

POZNÁMKA:

PLYNOVODY A PŘÍPOJKY VEDENÉ POD VOZOVKOU MUSÍ MÍT MIN. KRYTÍ 1 METR. SE SOUHLASEM GasNet s. r. o. a SPRÁVCE (MAJITELÉ) KOMUNIKACE LZE KRYTÍ VE VOZOVCE SNÍŽIT AŽ NA 0.6 m (VŽDY ZA POUŽITÍ CHRÁNIČKY). PLYNOVODY A PŘÍPOJKY VEDENÉ V CHODNÍKU A V ZELENÉM PÁSU MUSÍ MÍT MIN. KRYTÍ 0.8 m. V ODŮVODNĚLÝCH PŘÍPADECH LZE SE SOUHLASEM PROVOZOVATELE ČEZ, SNÍŽIT KRYTÍ AŽ NA 0,4 m. PŘI SNÍŽENÍ POD 0.6 m JE POŽADOVÁNO POUŽITÍ CHRÁNIČKY.

ZEMNÍ PRÁCE, PODSYP A OBSYP POTRUBÍ SE ŘÍDÍ VYHL. ČÚBP A ČBU Č. 324/1990 Sb. ČSN EN 16 10, ČSN 73 3050, A ČSN EN 1610 (766114). NA 30 cm VYSOKOU ZÁSYPVOU VRSTVU MUSÍ BÝT POLOŽENA VÝSTRAŽNÁ FOLIE ŽLUTÉ BARVY S PŘESAHEM NEJMÉNĚ 5CM, ŠÍŘKY OKRAJŮ ULOŽENÉHO POTRUBÍ. SIGNALIZAČNÍM VODIČEM MUSÍ BÝT OPATŘENO VEŠKERÉ PE POTRUBÍ HL. ŘÁDU. SIGNALIZAČNÍ VODIČ, MUSÍ BÝT PŘICHACEN NA VRCHLÍK POTRUBÍ, VZDÁLENOST PŘICHYCENÍ MAX. 2 m, VODIČ SE ZÁSADNĚ OKOLO POTRUBÍ NEOVÍJÍ

PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ VYTÝČIT VEŠKERÉ EXISTUJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, JE NUTNÉ DODRŽET MINIMÁLNÍ VZDÁLENOSTI MEZI POVRCHY PŘÍPOJEK V SOULADU S ČSN 73 6005, PŘÍPADNĚ POŽADAVKY SPRÁVCŮ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ,

ZODP.PROJEKTANT :	KRESLIL :	<div>PROJEKCE</div> <div>PLYN, VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKA</div> <div>MIROSLAV ŠRÁMEK</div> <div>LANŠKROUN, DUKELSKÝCH HRDINŮ 345</div>	
MIROSLAV ŠRÁMEK	MIROSLAV ŠRÁMEK		
INVESTOR :	Dětský domov Dolní Čermná, č. p. 74, 561 53 Dolní Čermná	FORMÁT	A3
STAVEBNÍ ÚPRAVY RD č. 482 k. ú. DOLNÍ ČERMNÁ		DATUM	I. 2025
		ÚČEL	DSP
ČÁST PROJEKTU :	D.1.2.3.2 PLYNOVÁ ODBĚRNÁ ZAŘÍZENÍ	ČÍS.ZAK.	2025/inv.
VÝKRES :	OSAZENÍ PILÍŘE HUP, RTL a PLYNOMĚREM ULOŽENÍ POTRUBÍ V RÝZE	MĚŘÍTKO :	Č.VÝKRESU : D.1.2.3.2-05