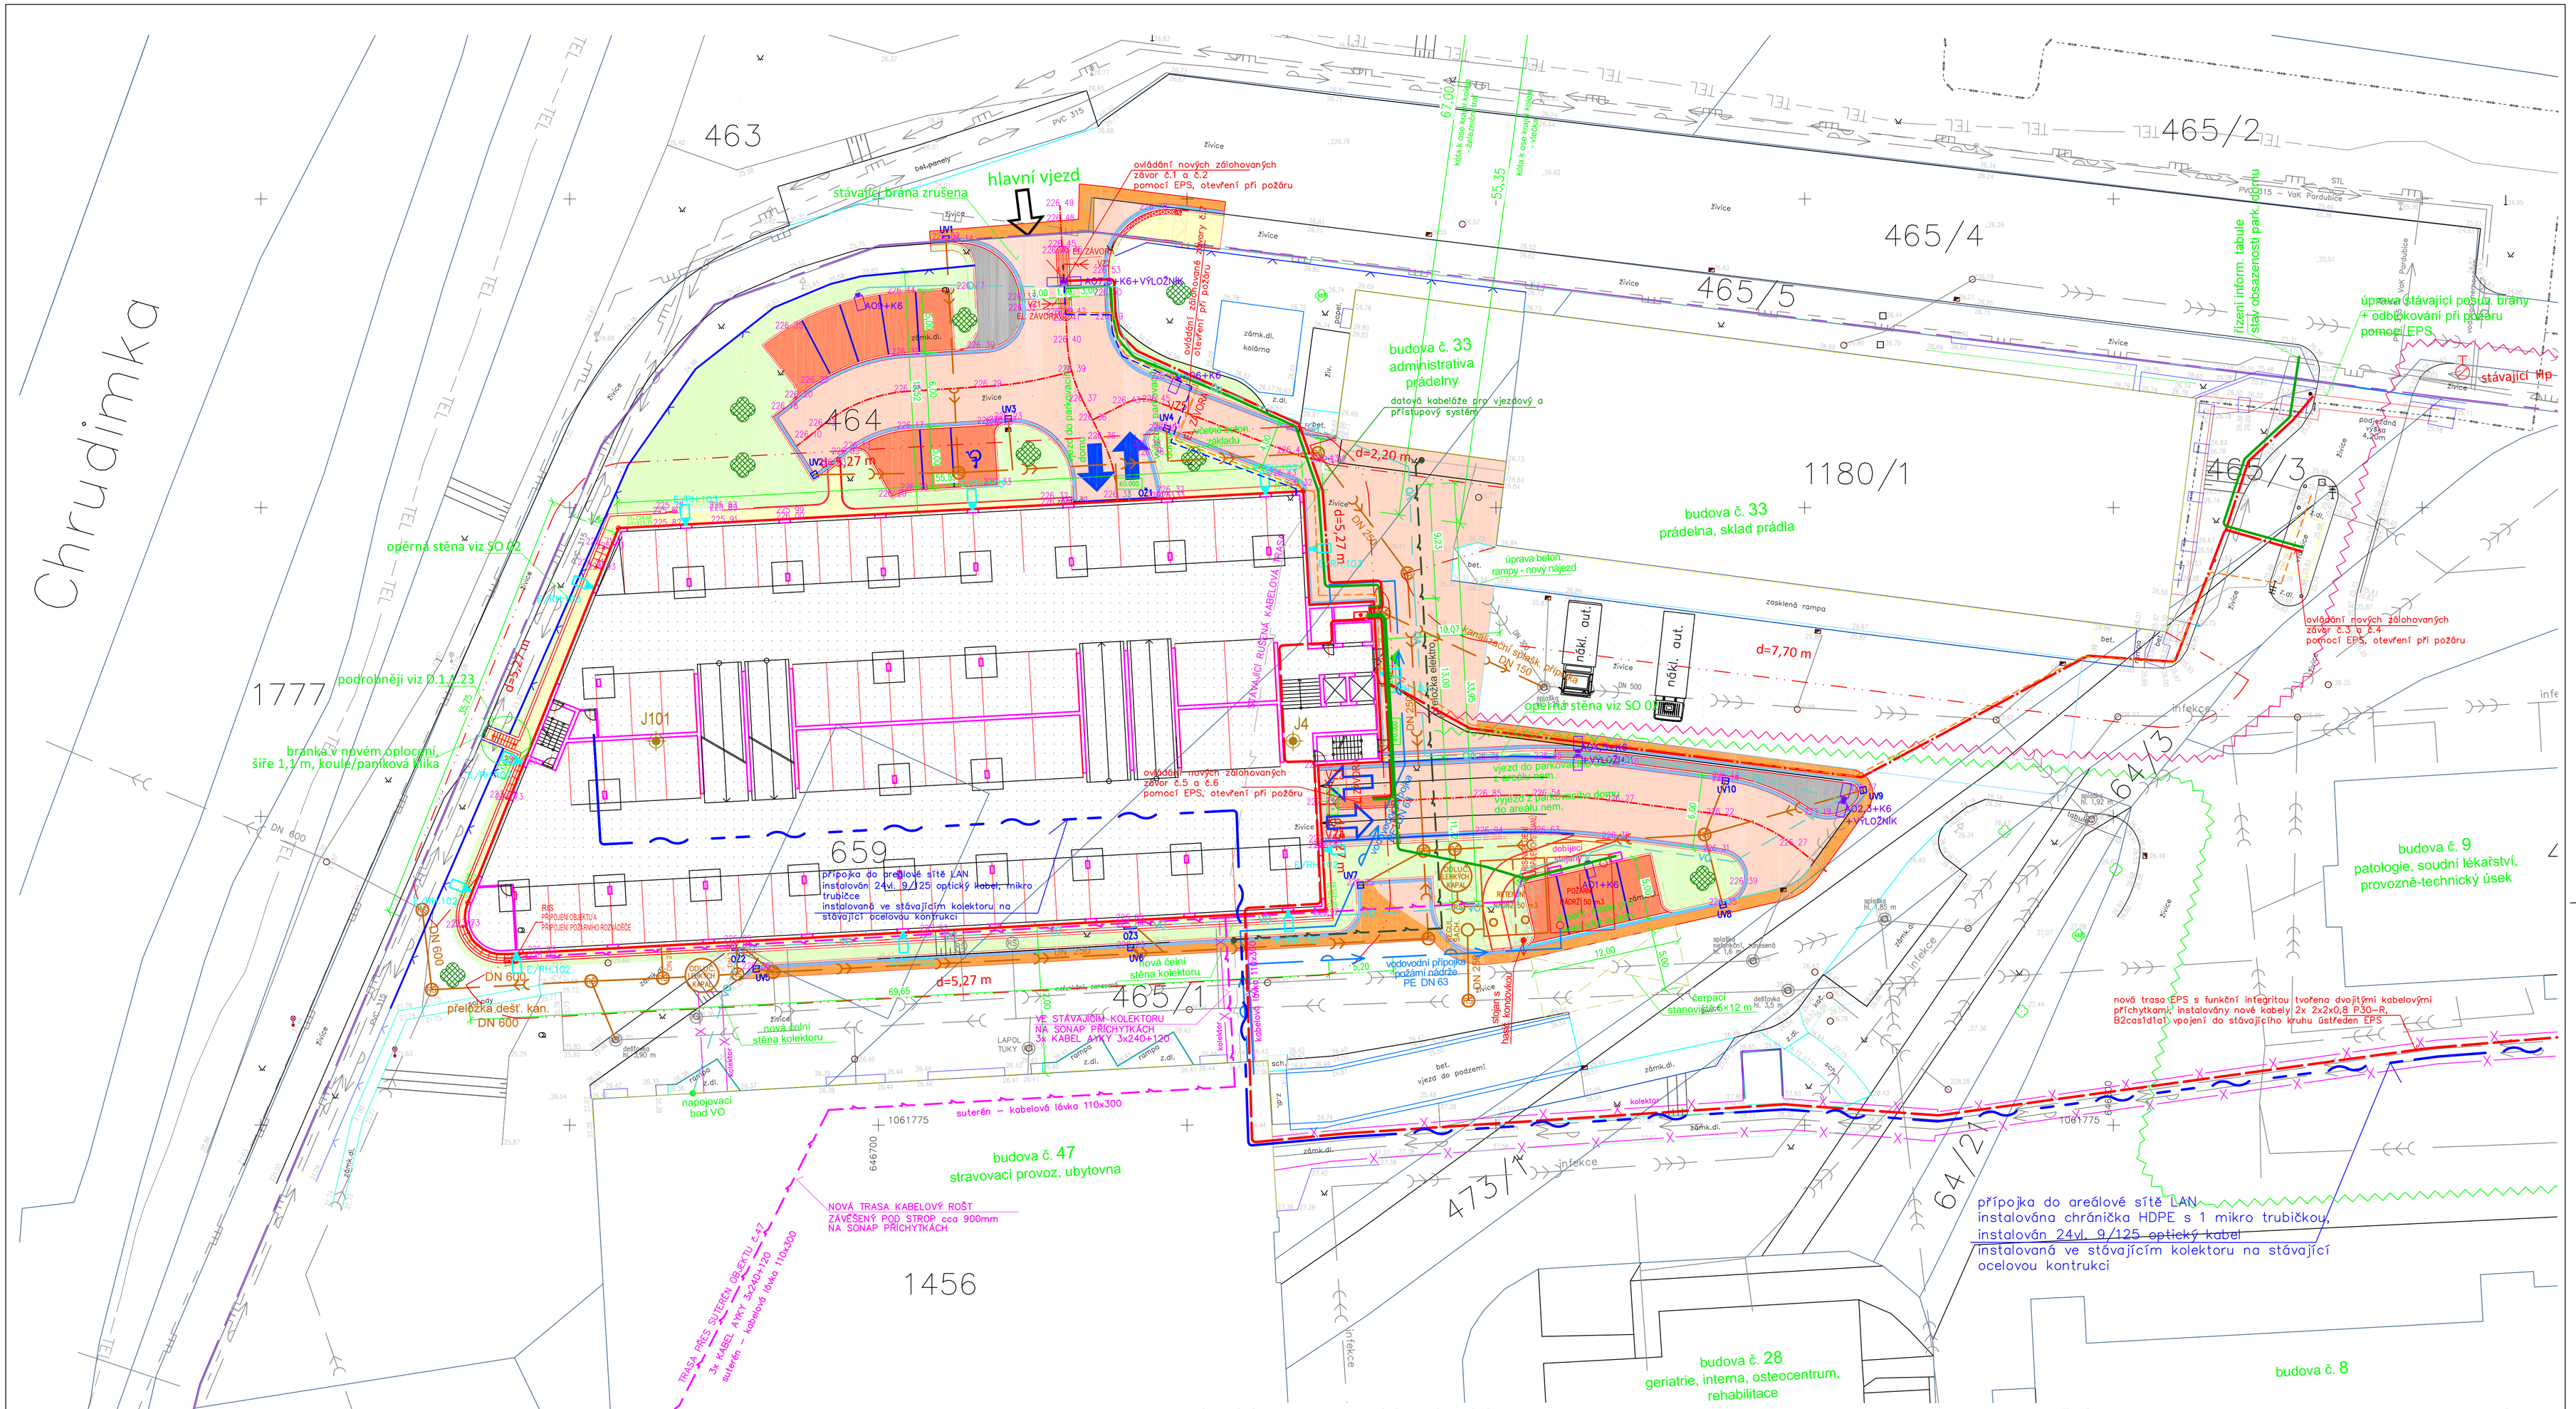
Chrudimka
463
465/2
465/4
465/5
464
1180/1
465/3
1777
659
465/1
1061775
1456
473/1
64/2
64/3
462/1
473/5
1519
hlavní vjezd
stávající brána zrušena
ovládání nových zálohovaných závor č.1 a č.2 pomocí EPS, otevření při požáru
budova č. 33
administrativa
prádelny
datová kabeláže pro vjezdový a přístupový systém
budova č. 33
prádelna, sklad prádla
řízení inform. tabule stav obsazenosti park. domu
úprava stávající posuv. brány + odblokování při požáru pomocí EPS
stávající HP
opěrná stěna viz SO 02
podrobněji viz D.1.1.23
branka v novém oplocení, šíře 1,1 m, koule/panikova klika
opěrná stěna viz SO 01
ovládání nových zálohovaných závor č.3 a č.4 pomocí EPS, otevření při požáru
ovládání nových zálohovaných závor č.5 a č.6 pomocí EPS, otevření při požáru
přípojka do areálové sítě LAN instalován 24vl. 9/125 optický kabel, mikro trubičce instalovaná ve stávajícím kolektoru na stávající ocelovou kontrukci
budova č. 9
patologie, soudní lékařství, provozně-technický úsek
nová trasa EPS s funkční integritou tvořena dvojitými kabelovými příchytkami; instalovány nové kabely 2x 2x2x0,8 P30-R, B2cas1d1a1; vpojení do stávajícího kruhu ústředen EPS
přípojka do areálové sítě LAN instalována chrániička HDPE s 1 mikro trubičkou, instalován 24vl. 9/125 optický kabel instalovaná ve stávajícím kolektoru na stávající ocelovou kontrukci
budova č. 28
geriatrie, interna, osteocentrum, rehabilitace
budova č. 8
budova č. 47
stravovací provoz, ubytovna
NOVÁ TRASA KABELOVÝ ROŠT ZÁVĚŠENÝ POD STROP cca 900mm NA SONAP PŘÍCHYTKÁCH
TRASA PŘES SUTERÉN OBJEKTU č.42
3x KABEL 4-RKY 3x240+120
suterén – kabelová lávka 110x300
NAPOJOVACÍ BOD PARK. DOMU A NABÍJECÍCH STANIC STÁVAJÍCÍ TRAFOSTANICE č. 37 Z NN ROZVÁDĚČE ČÁSTI B, Z REZERVNÍCH STÁV. ODPÍNAČŮ TRASA STÁVAJÍCÍ, NA SONAP PŘÍCHYTKY
STÁVAJÍCÍ TRASA V STÁVAJÍCÍM KOLEKTORU
TS č. 37
STÁVAJÍCÍ
d=5,27 m
d=2,20 m
d=7,70 m
d=5,27 m
d=5,27 m
d=5,27 m
DN 600
DN 800
přeložka dešť. kan. DN 600
napojovací bod VO
nová čelní stěna kolektoru
nová čelní stěna kolektoru
VE STÁVAJÍCÍM KOLEKTORU NA SONAP PŘÍCHYTKÁCH 3x KABEL 4-RKY 3x240+120
vjezd do parkovacího domu z areálu nem.
vjezd z parkovacího domu do areálu nem.
vodovodní přípojka požární nádrže PE DN 63
čerpací stanoviště 6×12 m
nákl. aut.
nákl. aut.
zasklená rampa
úprava beton. rampy - nový nájezd
infekce
infekce
infekce