

Průkaz energetické náročnosti budovy

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií vyhlášky
č. 264/2020 (222/2024) Sb. o energetické náročnosti budov ve znění
pozdějších předpisů

Rodinný dům
Na Balkáně 340
53401, Holice
katastrální území Holice v Čechách
[641146]
parc. č. 2761



Energetický specialista

Ing. Petr Kaňák
Číslo oprávnění: 1271

Evidenční číslo

704604.0

Datum vydání

18.03.2025

Verze dokumentu

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Na Balkáně, 340

PSČ, místo: 53401, Holice

K.ú., parcelní č.: Holice v Čechách (641146), 2761

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 203

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

60.0

Velmi
úsporná

B

89.9

Úsporná

C

120

Méně úsporná

D

172

Nehospodárna

E

225

Velmi
nehospodárna

F

277

Mimořádně
nehospodárna

G

B

70.6

Požadavky pro změnu
dokončené budovy

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- energie okolního prostředí: 10.5
- elektřina: 6.7
- kusové dřevo, dřevní štěpka: 3.2



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0.23 W/(m²·K)

C



Měrná potřeba tepla
na vytápění

42.9 kWh/(m²·rok)



Vytápění

61.0 kWh/(m²·rok)

B



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

37.6 kWh/(m²·rok)

C



Osvětlení

1.95 kWh/(m²·rok)

A

Energetický specialista: Ing. Petr Kaňák

Osvědčení č.: 1271

Kontakt: Kanak.Petr@seznam.cz



Ev. č. průkazu: 704604.0

Vyhotoveno dne: 18.03.2025

Podpis:

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 (222/2024) Sb., o energetické náročnosti budov

A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚDAJE O BUDOVĚ / MÍSTĚ STAVBY

Obec:	Holice	Část obce:	
Ulice:	Na Balkáně	Č.p. / č. or. (č.ev.)	340
Katastrální území:	Holice v Čechách (641146)	Převládající typ využití:	Rodinný dům
Parcelní číslo pozemku:	2761	Památková ochrana budovy:	Bez památkové ochrany
Orientační období výstavby:	2025	Památková ochrana území:	Bez památkové ochrany

POPIS HODNOCENÉ BUDOVY

Základní členění budovy a hospodaření s energiemi, stavební konstrukce obálky, technické systémy budovy, významné rekonstrukce, využití objektu.

Stručný popis budovy:

Jedná se o přízemní, nepodsklepený, rodinný dům s obytným podkrovím. Dům je obdélníkového půdorysu 10,2 x 8,9 m. K východní straně domu je přistavěno zádveří a vstupní hala, na které navazuje terasa. Konstrukce domu je zděná z plných cihel tl. 250 - 500 mm, zateplená KZS s EPS 70F tl. 160 mm. Střecha budovy je sedlová s dřevěným tesařským krovem. Střecha je zateplena minerální vatou v souhrnné tl. 300 mm. Výplně otvorů jsou plastové s tepelně izolačním trojsklem.

V rámci rekonstrukce dojde k zateplení podlah na zemině a drobným dispozičním změnám v budově.

Stručný popis technických systémů:

Vytápění domu je teplovodní podlahové. Zdrojem tepla je tepelné čerpadlo vzduch - voda o výkonu 10 kW, dodatečným zdrojem jsou krbová kamna o výkonu 6 kW. Teplá voda je připravována v zásobníku TV o objemu 190 l vyhřívaném TČ. Dům není strojně chlazen ani řízeně větrán. Osvětlení je realizováno úspornými světelnými zdroji.

GEOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY

Parametr	Jednotky	Hodnota
Objem budovy s upravovaným vnitřním prostředím	m ³	626,5
Celková plocha hodnocené obálky budovy	m ²	400,7
Objemový faktor tvaru budovy	m ² /m ³	0,64
Celková energeticky vztažná plocha budovy	m ²	203,2
Podíl průsvitných konstrukcí v ploše svislých konstrukcí	%	11,6

VÝPOČTOVÉ ZÓNY

Energetická náročnost budovy a hodnocení obálky je vypočteno pro budovu jako celek, která se při výpočtu může členit do dílčích zón. Budova je členěna na zóny s upravovaným vnitřním prostředím (vytápění, chlazení), které mají definovanou návrhovou vnitřní teplotu dle ČSN 730540 a na zóny nevytápěné. Zónám jsou přiřazeny profily typického užívání.

Ozn.	Označení zóny	Typ zóny dle ČSN 73 0331-1	Úprava vnitřního prostředí		Návrhová vnitřní teplota pro vytápění °C	Energ. vztažná plocha m ²
			Vytápění	Chlazení		
Z1	Obytné prostory	1.RD - obytné prostory	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20	203,2

B CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

Dodaná energie je dle §4 Vyhlášky součtem vypočtené spotřeby energie a pomocné energie (čerpadla, regulace apod.) pro daný účel. Vypočtená spotřeba energie vychází z potřeby energie pro zajištění typického užívání budovy se zahrnutím účinnosti technického systému. Do dodané energie se v souladu s Vyhláškou neuvažují technologie nesouvisející se zajištěním uvedených účelů, ale vstupují do výpočtu ve formě tepelných zisků.

Energonositel	Vytápění	Chlazení	Nucené větrání	Úprava vlhkosti	Příprava teplé vody	Osvětlení vnitřního prostoru budovy	Ostatní	Celkem
	% pokrytí							
	Dodaná energie v MWh/rok							

PALIVA

Za paliva jsou pro účely průkazu považovány elektrická energie odebíraná z veřejné distribuční sítě, paliva pro spalování (uhlí, dřevo, zemní plyn apod.) a energie dodaná ve formě tepla nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou energií (SZTE).

elektřina	14,5%	---	---	---	16,2%	1,9%	---	32,7%
	2.96	---	---	---	3.32	0.40	---	6.68
kusové dřevo, dřevní štěpka	15,8%	---	---	---	---	---	---	15,8%
	3.23	---	---	---	---	---	---	3.23

ENERGIE OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ


Za energii okolního prostředí je pro účely průkazu považována energie získaná ze Slunce, Země, vody, vzduchu nebo větru dodaná pomocí technického zařízení (solární kolektory, tepelné čerpadlo apod.). Dále je sem zařazeno využití odpadního tepla z technologie.

energie okolního prostředí	30,4%	---	---	---	21,2%	---	---	51,5%
	6.21	---	---	---	4.32	---	---	10.5


CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

procentuální podíl	60,7%	---	---	---	37,4%	1,9%	---	100,0%
kWh/m²rok	61,0	---	---	---	37,6	1,9	---	100,6
MWh/rok	12.4	---	---	---	7.64	0.40	---	20.4

Podíl dodané energie dle účelu

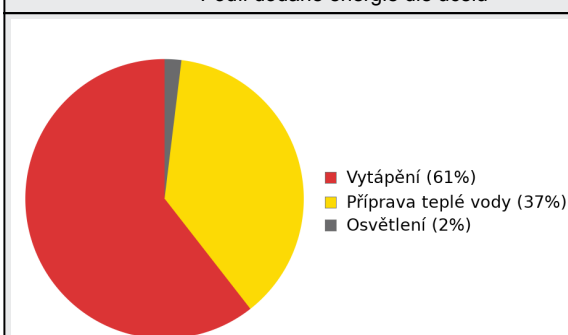

Podíl dodané energie dle energonositele

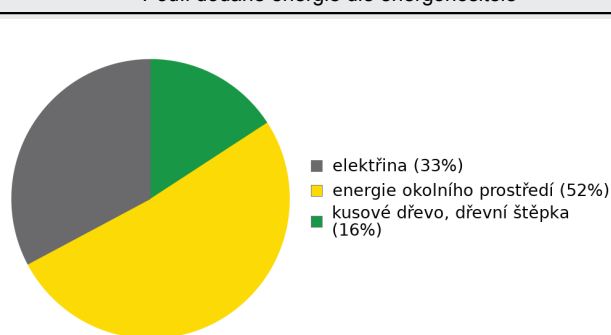

C PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie zobrazuje ekologickou stopu provozu budovy z pohledu spotřeby energie v primárních zdrojích (např. elektrárny, teplárny apod.) se zohledněním účinnosti výroby a distribuce pro užití v hodnocené budově. Faktorem primární energie z neobnovitelných zdrojů energie se násobí složky dodané energie po jednotlivých energonositelích.

Energonositel	Faktor primární energie z neobnovitelných zdrojů energie	Vytápění	Chlazení	Nucené větrání	Úprava vlhkosti	Příprava teplé vody	Osvětlení vnitřního prostoru budovy	Ostatní	Celkem
		% pokrytí							
		Dodaná energie v MWh/rok							


ENERGONOSITELE

elektřina	2,1	43,4%	---	---	---	48,6%	5,8%	---	97,7%
		6.22	---	---	---	6.97	0.83	---	14.0
energie okolního prostředí	0,0	0,0%	---	---	---	0,0%	---	---	0,0%
		0.00	---	---	---	0.00	---	---	0.00
kusové dřevo, dřevní štěpka	0,1	2,3%	---	---	---	---	---	---	2,3%
		0.32	---	---	---	---	---	---	0.32


PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

procentuální podíl	45,6%	---	---	---	48,6%	5,8%	---	100,0%
kWh/m²rok	32,2	---	---	---	34,3	4,1	---	70,6
MWh/rok	6.54	---	---	---	6.97	0.83	---	14.3

Podíl dodané energie dle účelu

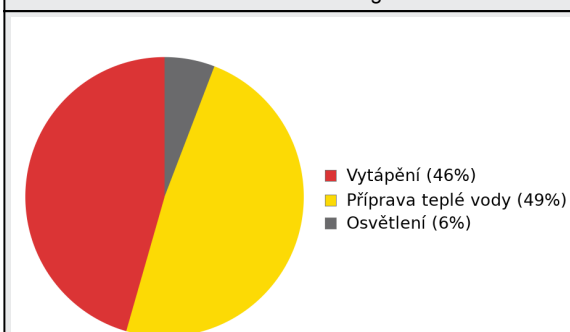


Podíl dodané energie dle energonositele

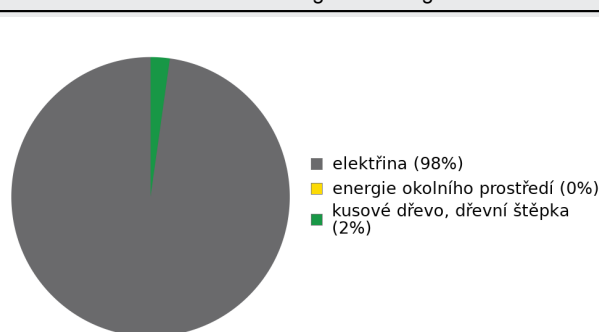


D ROČNÍ PRŮBĚH DODANÉ ENERGIE**BILANCE PODLE ENERGOSONITELŮ**

	Dodaná energie v MWh/rok											
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Celkem	3.25	2.68	2.37	1.16	0.81	0.65	0.67	0.67	0.83	1.70	2.51	3.12
elektřina	0.93	0.78	0.72	0.42	0.34	0.29	0.30	0.31	0.35	0.57	0.75	0.90
energie okolního prostředí	1.65	1.36	1.21	0.61	0.43	0.36	0.37	0.37	0.44	0.87	1.27	1.58
kusové dřevo, dřevní štěpka	0.67	0.54	0.44	0.13	0.03	0.001	0.00	0.00	0.04	0.26	0.48	0.63

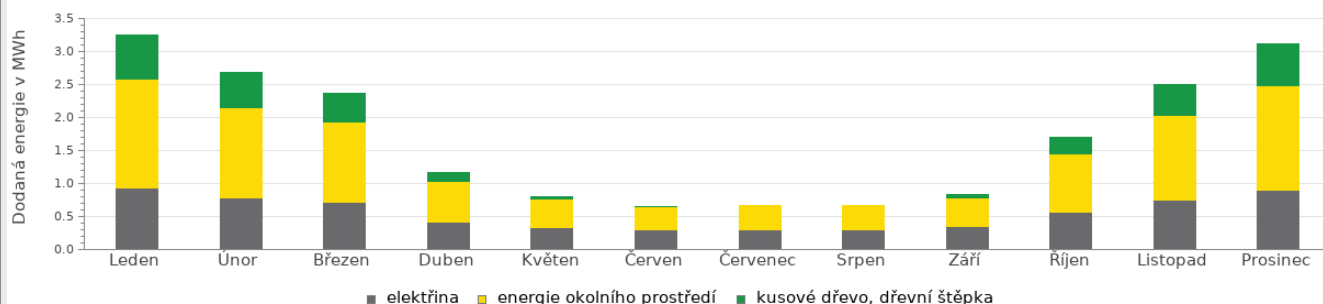Roční průběh dodané energie podle energosonitelů**BILANCE PODLE ÚČELŮ SPOTŘEBY**

	Dodaná energie v MWh/rok											
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Celkem	3.25	2.68	2.37	1.16	0.81	0.65	0.67	0.67	0.83	1.70	2.51	3.12
Vytápění	2.56	2.06	1.69	0.51	0.13	0.006	0.00	0.00	0.17	1.02	1.84	2.43
Chlazení	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nucené větrání	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Úprava vlhkosti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Příprava teplé vody	0.65	0.59	0.65	0.63	0.65	0.63	0.65	0.65	0.63	0.65	0.63	0.65
Osvětlení	0.04	0.04	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05

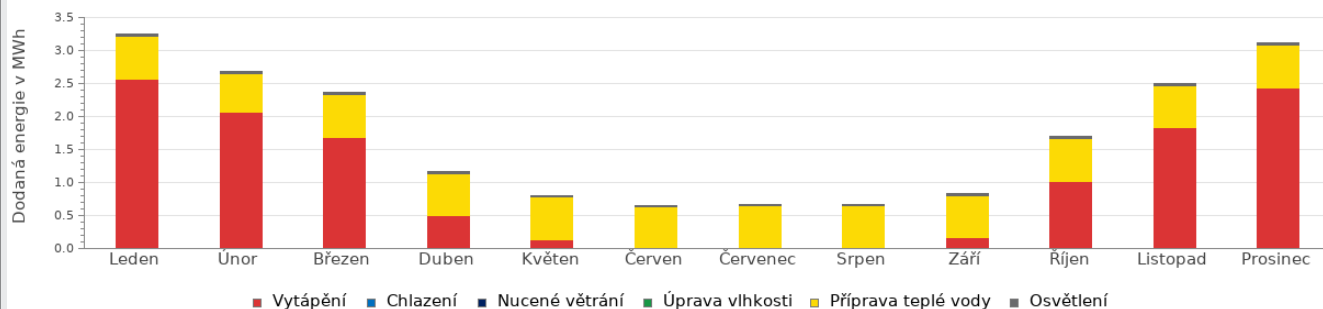
Roční průběh dodané energie dle účelů spotřeby

E BILANCE TEPELNÝCH TOKŮ**BILANCE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ**

Celkové tepelné ztráty budovy jsou tvořeny prostupem tepla přes konstrukce obálky budovy, cíleným větráním a neřízeným větráním netěsnostmi - infiltrací. Tepelné ztráty jsou z části pokryty využitelnými solárními a vnitřními zisky. Výsledná bilance představuje potřebu energie na vytápění budovy, kterou je nutné dodat soustavou vytápění.

ZTRÁTY ENERGIE			VYUŽITELNÉ ZISKY ENERGIE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ		
Prostup tepla obálkou budovy	MWh/rok	9.64	Solární zisky	MWh/rok	3.03
Větrání		3.66	Vnitřní zisky - lidé		1.41
Netěsnosti obálky - infiltrace		1.14	Vnitřní zisky - osvětlení a technologie		1.28
Celkem		14.4	Celkem		5.72

POTŘEBA ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ	MWh/rok	8,7	kWh/m ² .rok	42,9
-----------------------------	---------	-----	-------------------------	------

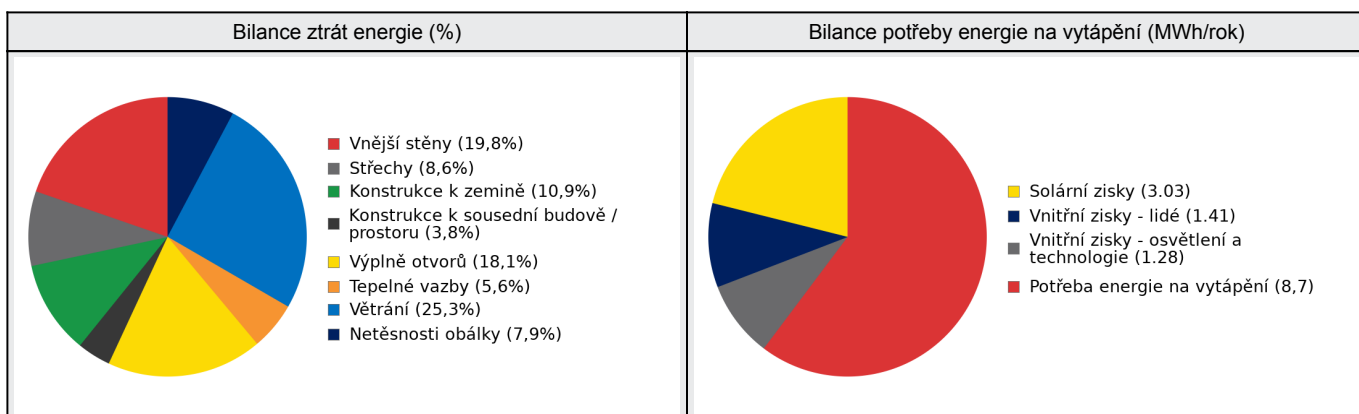**BILANCE PRO REŽIM CHLAZENÍ**

Budova neobsahuje technický systém chlazení, není proto sestavena bilance pro režim chlazení. V rámci průkazu není prováděn výpočet tepelné stability v letním období, existuje tedy riziko přehřívání budovy.

F OBÁLKA BUDOVY

Obálkou budovy je soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici celé budovy, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní vzduch (EXT), přilehlá zemina (ZEM), vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru (NEVYT) nebo sousední budově (SOUS). Budova může být rozdělena na teplotní zóny o různých návrhových vnitřních teplotách s různými požadavky na obalové konstrukce. Hodnocené konstrukce jsou porovnávány s referenční hodnotou, která odpovídá platnému požadavku pro novostavby.

Přehled stavebních prvků a konstrukcí na obálce budovy		Návrhová vnitřní teplota zóny	Přiléhající prostředí	Plocha konstrukce	Součinitel prostupu tepla konstrukce			
					Vypočtená hodnota	Požadavek ČSN 730540-2	Referenční hodnota	Dosažená úroveň - vypočtená / referenční hodnota
		Θ_i	---	A_j	U_j	U_{Nj}	U_{Rj}	
Ozn.	Název	°C	---	m²	W/m².K			

VNĚJŠÍ STĚNY				138,8				
STN-1	S1S - Stěna exteriér 500 S (Z1)	20	EXT	46,3	0,211	0,30	0,30	70%
STN-2	S1V - Stěna exteriér 500 V (Z1)	20	EXT	8,6	0,211	0,30	0,30	70%
STN-3	S1Z - Stěna exteriér 500 Z (Z1)	20	EXT	27,6	0,211	0,30	0,30	70%
STN-4	S2S - Stěna exteriér 400 S (Z1)	20	EXT	8,5	0,216	0,30	0,30	72%
STN-5	S2V - Stěna exteriér 400 V (Z1)	20	EXT	19,1	0,216	0,30	0,30	72%
STN-6	S2aZ - Stěna exteriér 365 Z (Z1)	20	EXT	14,5	0,149	0,30	0,30	50%
STN-7	S3V - Stěna exteriér 300 V (Z1)	20	EXT	8,6	0,177	0,30	0,30	59%
STN-8	S4J - Stěna exteriér 250 J (Z1)	20	EXT	5,7	0,226	0,30	0,30	75%

STŘECHY				81,4				
STR-11	R1V - Střecha V (Z1)	20	EXT	53,2	0,151	0,24	0,24	63%
STR-12	R1Z - Střecha Z (Z1)	20	EXT	28,2	0,151	0,24	0,24	63%

KONSTRUKCE K ZEMINĚ				114,9				
PDL(z)-10	P1 - Podlaha na zemině (Z1)	20	ZEM	114,9	0,197	0,45	0,45	44%

KONSTRUKCE K SOUSEDNÍ BUDOVĚ / PROSTORU				42,9				
STR-13	R2 - Strop k půdě (Z1)	20	SOUS	42,9	0,128	0,30	0,20	64%

VÝPLNĚ OTVORŮ				22,7				
VYP-14	O1S - Okna S (Z1)	20	EXT	6,7	1,200	1,50	1,50	80%
VYP-15	O1V - Okna V (Z1)	20	EXT	3,0	1,200	1,50	1,50	80%
VYP-16	O1aV - Okna nová V (Z1)	20	EXT	1,5	0,900	1,50	1,50	60%
VYP-17	O1Z - Okna Z (Z1)	20	EXT	4,6	1,200	1,50	1,50	80%

VYP-18	O2V - Střešní okna V (Z1)	20	EXT	2,8	1,100	1,40	1,40	79%
VYP-19	O2Z - Střešní okna Z (Z1)	20	EXT	1,8	1,100	1,40	1,40	79%
VYP-20	D1S - Vstupní dveře S (Z1)	20	EXT	2,3	1,000	1,70	1,70	59%

TEPELNÉ VAZBY

Vliv tepelných vazeb zobrazuje úroveň řešení konstrukčních detailů - styků mezi dvěma a více konstrukcemi.

Vliv tepelných vazeb ΔU_{tb}		---	0,020	---	0,020	100%
--------------------------------------	--	-----	--------------	-----	--------------	------

G TECHNICKÉ SYSTÉMY BUDOVY**VYTÁPĚNÍ**

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

Ozn.	Zdroj tepla ¹	Systém vytápění uvnitř budovy							
		Celkový jmenovitý tepelný výkon	Palivo	Spotřeba energie na vytápění v palivu	Sezónní účinnost výroby tepla		Sezónní účinnost distribuce a akumulace tepla	Sezónní účinnost sdílení tepla	Potřeba energie na vytápění
					%	COP			
TČ-1	Tepelné čerpadlo vzduch - voda	10,00	elektřina	2.26	---	3,74	93%	83%	75%
									6.54
K-2	Krbová vložka	6	kusové dřevo, dřevní štěpka	3.23	70	---	93%	83%	20%
									1.74
K-3	Bivalentní zdroj TČ	9	elektřina	0.57	99	---	93%	83%	5%
									0.44

PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

Ozn.	Zdroj pro přípravu teplé vody	Systém přípravy teplé vody uvnitř budovy							
		Celkový jmenovitý tepelný výkon	Palivo	Spotřeba energie na přípravu teplé vody v palivu	Sezónní účinnost výroby tepla		Sezónní účinnost distribuce teplé vody	Sezónní potřeba teplé vody	Potřeba energie ohřev teplé vody
					%	---			
kW	MWh	%	---	%	m³/rok	% pokrytí			
						MWh/rok			
TČ-1	Tepelné čerpadlo vzduch - voda	10,00	elektřina	2.86	---	2,51	TVsys 1: 91,8	109,79	94,0
									7.18
K-3	Bivalentní zdroj TČ	9	elektřina	0.46	99	---	TVsys 1: 91,8	7,01	6,0
									0.46

OSVĚTLENÍ



Ozn.	Osvětlovací soustava / zóna	Převažující typ světelných zdrojů	Odpovídající energeticky vztahná plocha	Průměrná požadovaná osvětlenost	Průměrné korekční činitele soustavy			
					Typ světelných zdrojů	Řízení soustavy	Konstantní osvětlenost	Závislost na denním světle
		---	m²	lux	---	---	---	---
Z1 (L1)	Umělé osvětlení LED zdroji	LED - bez uvedení měrného výkonu	144,20	46	0,86	1,00	1,00	0,86

H**DOPORUČENÍ PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A ZVÝŠENÍ VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE**

Je navržen soubor opatření, která oproti hodnocenému stavu budovy dále snižují její energetickou náročnost a zvyšují podíl alternativních systémů dodávky energie. V postupných krocích jsou navržena jednotlivá opatření, která jsou následně hodnocena jako soubor opatření včetně zahrnutí synergických vlivů (úsporná opatření se navzájem ovlivňují).

SNÍŽENÍ CELKOVÉ DODANÉ ENERGIE		
V prvním kroku návrhu je doporučeno snížení potřeby energie. Typicky se jedná o snížení ztrát obálkou budovy zateplením nebo snížení tepelné zátěže v letním období instalací stínících prvků. Následně je vyhodnocena možnost zpětného získávání energie (odpadní vody vody nebo vzduchu, odpadní teplo z chlazení) a možnost využití odpadního tepla z technologií. V kroku tři jsou navržena opatření ke zvýšení energetické účinnosti výroby, distribuce, akumulace a sdílení energie technickými systémy.		
Úsporné opatření		Popis návrhu
KROK 1	Zlepšení konstrukcí a prvků obálky budovy vč. stínění	Stěny OP _S -1 - Skladby konstrukcí jsou v projektu navrženy optimálně, proto není nutné navrhovat žádná úsporná opatření
KROK 2	Využití zařízení pro zpětné získávání tepla	Větrání: OP _T -1 - Instalace nuceného větrání VZT s rekuperací tepla
KROK 3	Zlepšení účinnosti technických systémů budovy	Vytápění: OP _T -2 - Hlavním zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TV je tepelné čerpadlo vzduch - voda Větrání: OP _T -1 - Instalace nuceného větrání VZT s rekuperací tepla Příprava TV: OP _T -2 - Hlavním zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TV je tepelné čerpadlo vzduch - voda

POSOUZENÍ PROVEDITELNOSTI ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE					
Hodnocení alternativních systémů dodávek energie je provedeno na stavu budovy po realizaci navržených kroků 1-3, tedy po snížení celkové dodané energie.					
Alternativní systém dodávky energie		Proveditelnost			Popis návrhu
		Technická	Ekonomická	Ekologická	
KROK 4	Místní systémy využívající energie z OZE	NE	NE	NE	Na základě posouzení není doporučen k realizaci žádný zdroj OZE.
KROK 4	Kombinovaná výroba elektřiny a tepla	NE	NE	NE	V letním období není užití pro teplo vyrobené v kogenerační jednotce.
KROK 4	Soustava zásobování tepelnou energií	NE	NE	NE	V dané lokalitě není zdroj CZT
KROK 4	Tepelná čerpadla	NE	NE	NE	Projekt počítá s využitím tepelného čerpadla pro vytápění a přípravu teplé vody

NAVRŽENÝ SOUBOR OPATŘENÍ				
Popis souboru opatření	Instalace nuceného větrání VZT s rekuperací tepla			
	Potřeba energie na vytápění, chlazení a přípravu teplé vody	Celková dodaná energie	Neobnovitelná primární energie	Klasifikační třída neobnovitelné primární energie
	kWh/m ² .rok	kWh/m ² .rok	kWh/m ² .rok	
	MWh/rok	MWh/rok	MWh/rok	
Hodnocená budova	73,94	100,56	70,57	
	15.0	20.4	14.3	
Soubor navržených opatření	59,01	80,49	61,81	
	12.0	16.4	12.6	
Dosažená úspora energie	14,93	20,07	8,76	-
	3.04	4.08	1.78	

I PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY**CELKOVÉ HODNOCENÍ PLNĚNÍ POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY**

Požadavek vyhlášky dle:	§6 odst. 2 §6 odst. 2 písm. a): §6 odst. 2 písm. b): §6 odst. 2 písm. c): §6 odst. 2 písm. d):	Splněno:	ANO ANO ANO ANO ANO
-------------------------	--	----------	---------------------------------

REFERENČNÍ BUDOVA

Úroveň referenční budovy:	dokončená budova a její změna od 1.1.2022			
Snížení referenční hodnoty neobnovitelné primární energie	Druh budovy nebo zóny	Energetická vztahná plocha	Měrná potřeba na vytápění referenční budovy	Míra snížení
		m ²	kWh/m ² .rok	%
	Z1 - Obytné prostory (obytná zóna)	203,2	78,2	3

PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY

V případě, že pro danou oblast vyhláška nestanovuje požadavek, tabulka se nevyplňuje - symbol X

Hodnocený parametr	Jednotka	Ozn.	Hodnocený prvek budovy	Návrhová vnitřní teplota zóny	Přiléhající prostředí	Vypočtená hodnota	Referenční hodnota	Splněno
--------------------	----------	------	------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------	--------------------	---------

MĚNĚNÉ/ NOVÉ STAVEBNÍ PRKY A KONSTRUKCE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c)

Součinitel prostupu tepla konstrukce	W/m ² .K	STN-8	S4J - Stěna exteriér 250 J	20 (Z1)	EXT	0,226	0,250	ANO
		PDL(z)-10	P1 - Podlaha na zemině	20 (Z1)	ZEM	0,197	0,300	ANO
		VYP-16	O1aV - Okna nová V	20 (Z1)	EXT	0,900	1,200	ANO
		VYP-20	D1S - Vstupní dveře S	20 (Z1)	EXT	1,000	1,200	ANO

MĚNĚNÉ/ NOVÉ TECHNICKÉ SYSTÉMY

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. d)

Sezónní účinnost zdroje tepla pro vytápění	% / ---	TČ 1	Tepelné čerpadlo vzduch - voda			3,67	3,00	ANO
Sezónní účinnost zdroje tepla pro přípravu teplé vody	% / ---	TČ 1	Tepelné čerpadlo vzduch - voda			3,67	3,00	ANO

OBÁLKA BUDOVY

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a) a písm. b)

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	W/m ² .K	Budova jako celek				0,23	0,33	ANO
---	---------------------	-------------------	--	--	--	------	------	-----

CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE					
Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. b)					
Celková dodaná energie	kWh/m ² .rok	Budova jako celek	100,56	156,22	ANO

NEOBNOVITELNÁ PRIMÁRNÍ ENERGIE					
Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a)					
Neobnovitelná primární energie	kWh/m ² .rok	Budova jako celek	70,57	157,32	ANO

J OSTATNÍ ÚDAJE

METODA VÝPOČTU			
Použitý software:	IIIDEKSOFT® - ENERGETIKA	Verze software:	8.0.5 (264/2020 (222/2024) Sb.)
Klimatická data:	hodinová klimadata MPO (používat pro hodnocení ENB - HOD modul)	Metoda výpočtu:	Hodinový krok


ÚDAJE O PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBY			
Průkaz je součástí projektové dokumentace stavebního záměru.			
Název stavby:	Rodinný dům	Stupeň PD:	DSP/DOS (dokumentace pro povolení/ohlášení stavby)
Stavebník:	Pardubický kraj	IČ:	70892822
Generální projektant:	BS Projekt architektonická a projekční kancelář s.r.o.	IČ:	06666752
Zodpovědný projektant:	Ing. Petr Picmaus	Č. autorizace:	0009194

DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ	
Bezplatná poradenská služba:	https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis
Katalog úspor energie:	http://uspornaopatreni.cz

K ENERGETICKÝ SPECIALISTA

ENERGETICKÝ SPECIALISTA			
Jméno / obchodní firma:	Ing. Petr Kaňák	Číslo oprávnění:	1271
Telefon:	+420 603 208 750	E-mail:	Kanak.Petr@seznam.cz

URČENÁ OSOBA			
V případě, že je energetickým specialistou právnická osoba, musí být v souladu s §10 odst. 2 písm. b) určena fyzická osoba, která je držitelem oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty.			
Jméno a příjmení:	-	Číslo oprávnění:	-

PLATNOST PRŮKAZU			
Dle zákona č. 406/2000 Sb. §7a odst. 4 je platnost průkazu 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do větší změny dokončené budovy anebo do změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody.			
Evidenční číslo průkazu:	704604.0	Podpis energetického specialisty:	
Datum vyhotovení průkazu:	18.03.2025		
Platnost průkazu do:	18.03.2035		