


PLYNOVÁ KOTELNA

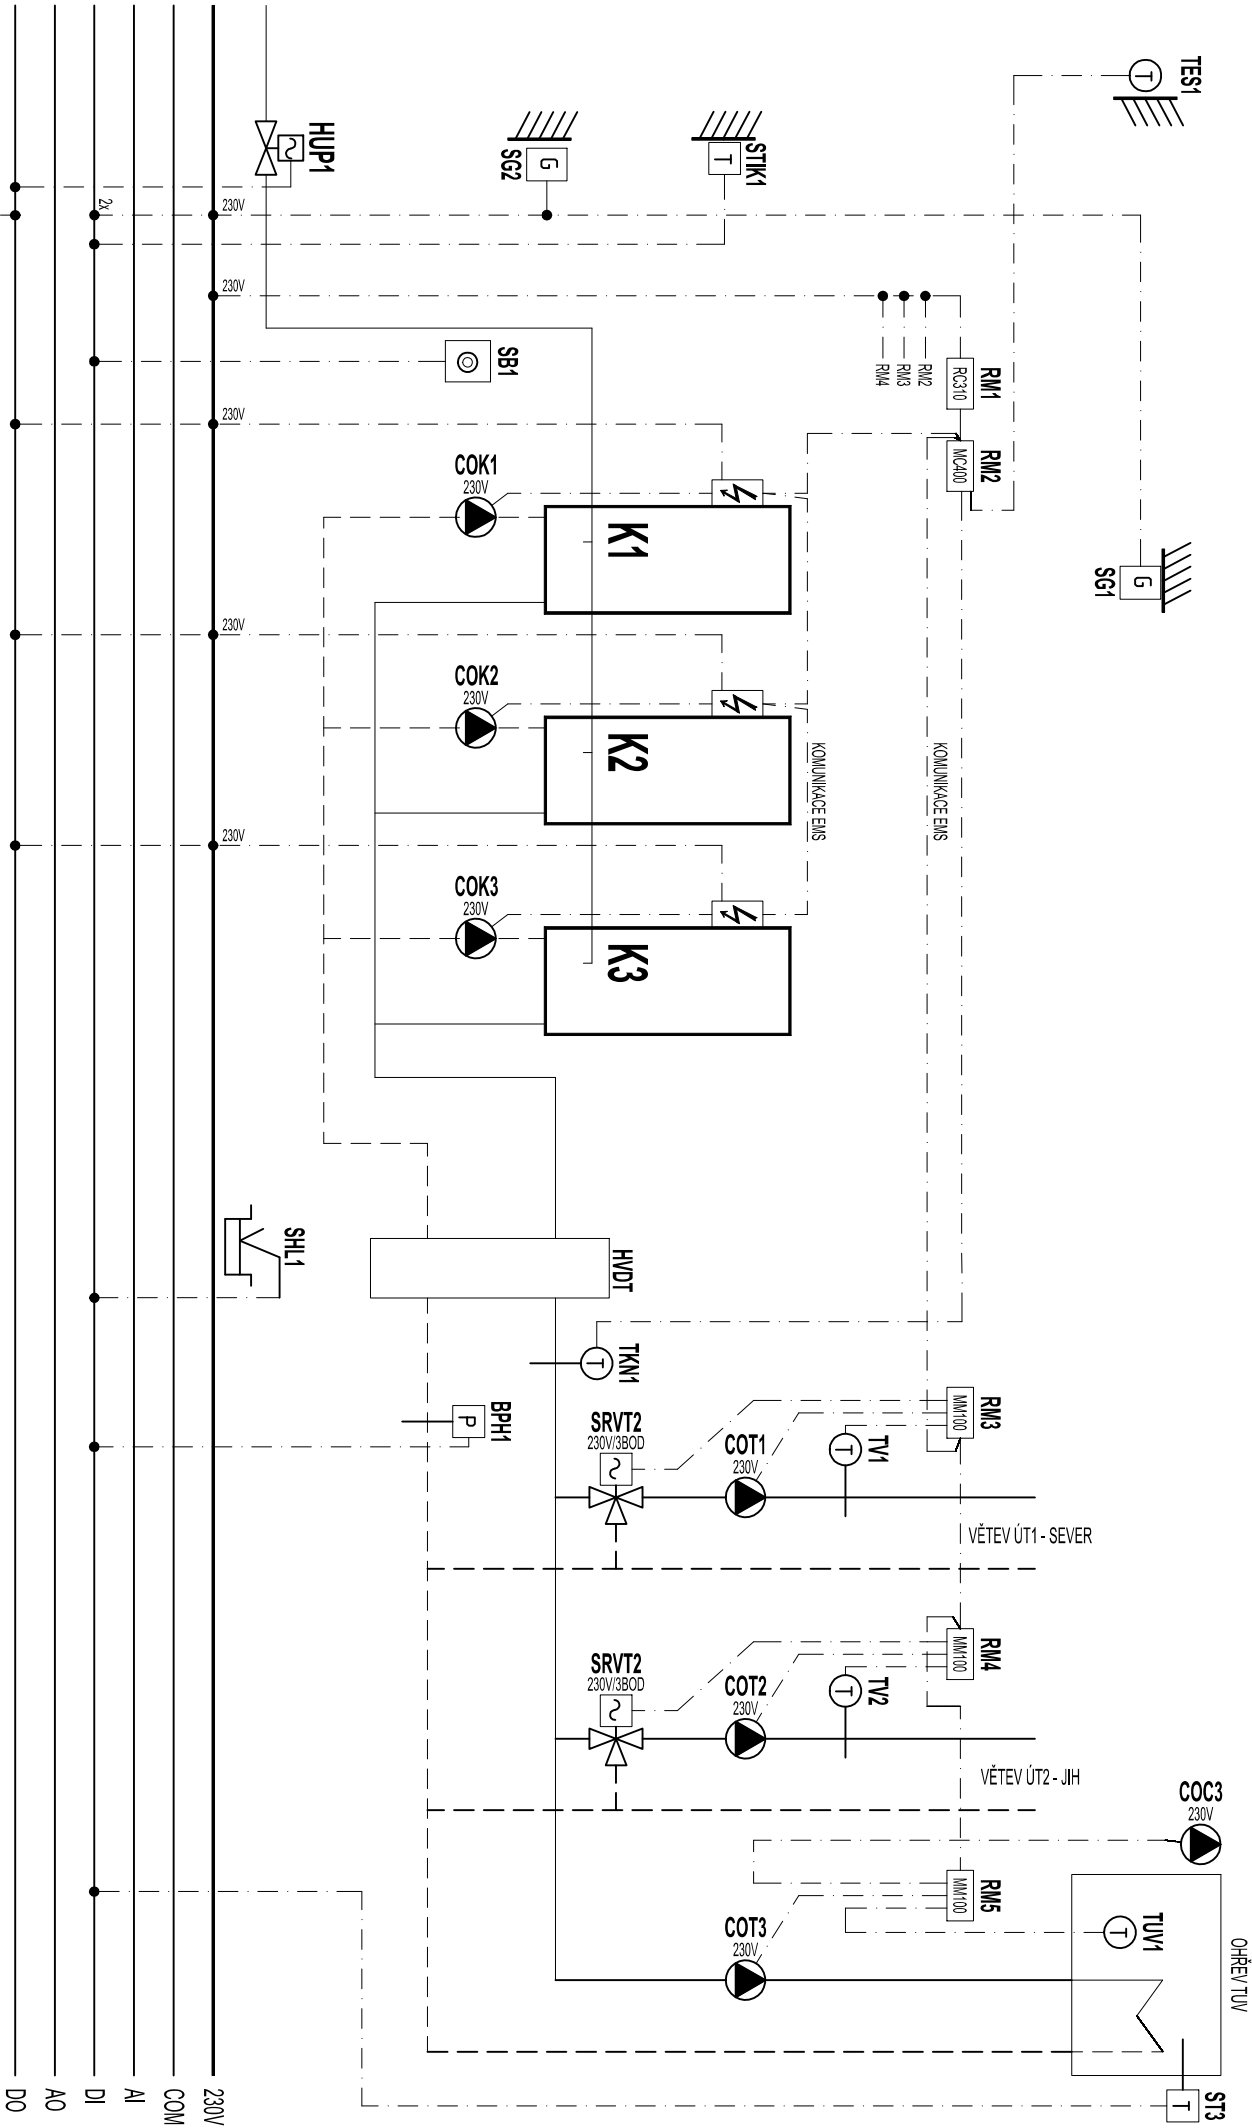

PORUCHA

DT1
PORUCH.SIGNALIZACE

zodpovědný proj.	P. BARŠ	Zakázka: 18/2025
výpracoval	P. BARŠ	Datum: 03/2025
akce	REKONSTRUKCE KOTELNY BUDOVY OBCHODNÍ AKADEMIE, T. G. Masaryka čp. 1000 CHOČEN	
výkres	MaR4 - REGULAČNÍ SCHEMA	Str.č.: 1/1
E EKVITERM O s.r.o. MĚŘENÍ A REGULACE tel. 459 591 320 www.ekviterm.cz		