


- N1

NOUZOVÉ SVÍTIDLO
- 25/S2

SVÍTIDLO ZAPUŠTĚNÉ DO PODHLEDU
- SPÍNAČ ŘAZENÍ 6
- STMÍVAČ

DETAIL ULOŽENÍ PŘÍSTROJŮ VE STOLECH

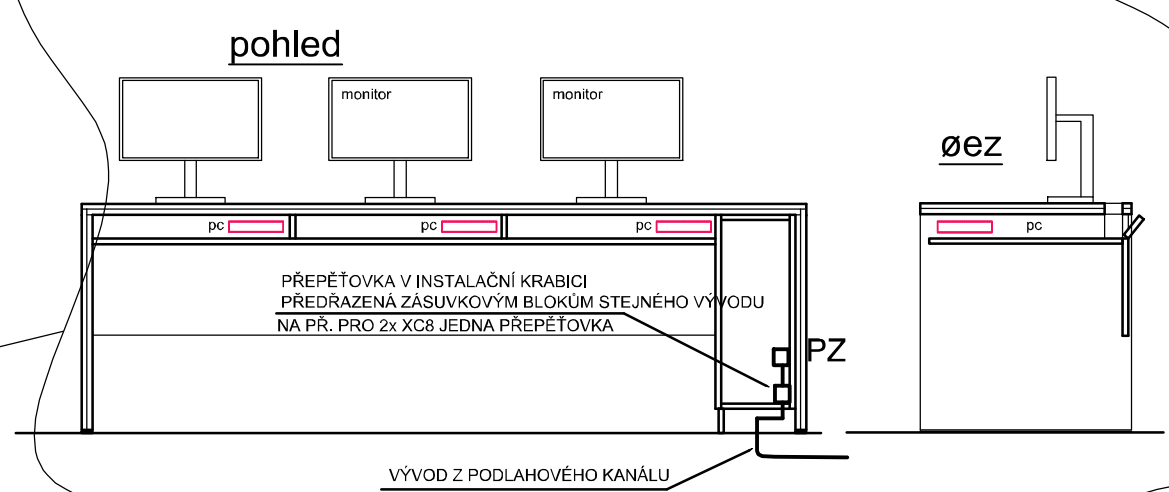

EL. SÍ : 3 NPE 230/400V 50 Hz AC TN-S
OCHRANA PŘED NDN : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM,
ZVÝŠENÁ POSPOJOVÁNÍM, PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

OBEČNÉ POZNÁMKY:
VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU NA STAVBĚ
- V PŘÍPADĚ NESROVNALOSTI MEZI JEDNOTLIVÝMI ČÁSTMI
DOKUMENTACE PLATÍ:
A. VÝKRESY DETAILNĚJŠÍHO MÍŠITKA MAJÍ PŘEDNOST PŘED VÝKRESY MENŠÍHO MÍŠITKA
B. TEXTOVÁ URČENÍ MAJÍ PŘEDNOST PŘED VÝKRESY
- VŠEKÉ VÝROBKY JSOU POUZE REFERENČNÍ, STANOVUJÍ STANDARD POŽADOVANÝ NVESTOREM A PROJEKTANTEM.
- PRO PLNĚNÍ VEŠKÉ ZAKÁZKY SE POUŽÍVÁ POUŽITÍ KVALITATIVNÍ A TECHNICKY OBDOBŇNÝCH ŘEŠENÍ !

NAZEV AKCE:

**Obchodní akademie Chrudim -
rekonstrukce učeben IT a přírodovědných předmětů**

MÍSTO STAVBY:
Obchodní akademie Chrudim, Tyršovo nám. 250, 537 01 Chrudim

INVESTOR:
Obchodní akademie Chrudim
Tyršovo nám. 250, 537 01 Chrudim
Zastoupený: Ing. Zdenka Vichrová
tel.: +420 469 660 374
email: oa@chrudim.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI

Norbert Eigel

tel.: - 603 16 39 23
e-mail: eigel.elektro@seznam.cz

STUPEŇ:

**DPS
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY**

ČÁST:

D.1.4.E. SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

VÝKRES:

MÍSTNOST Č.1.08-ZÁSUVKOVÉ ROZVODY

VYPRACOVAL:
Norbert Eigel

ČÍSLO VÝKRESU:
D.1.4.E4

MĚŘÍTKO:
1 : 25

DATAJE:
02/2017

RAZÍTKO A PODPIS:

PÁRE: