


EL. SÍŤ : 3 NPE 230/400V 50 Hz AC TN-S
OCHRANA PŘED NDN : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM,
ZVÝŠENÁ POSPOJOVÁNÍM, PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

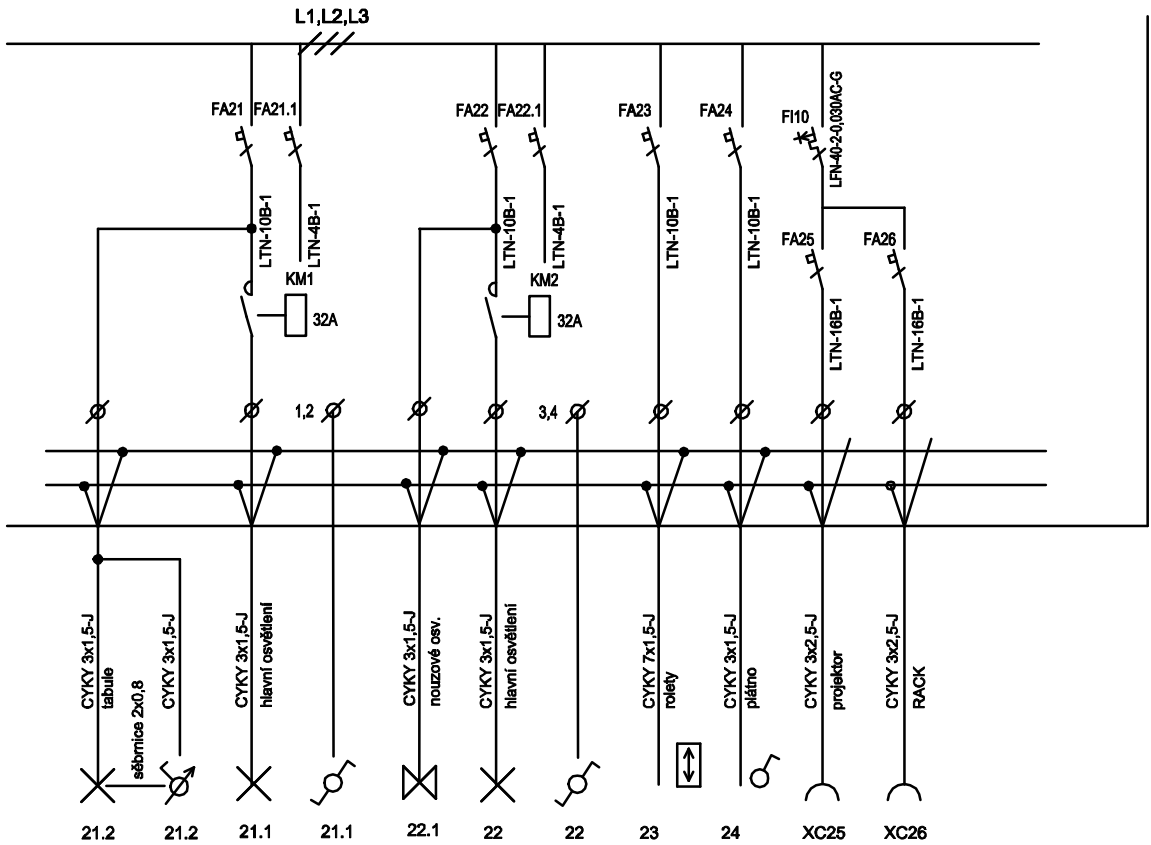

rozvaděč zapuštěný
rozměr š=550,v=740,hl=150
krytí IP30
96 modulů

OBEZNÁMKA:
TEXTOVÁ URČENÍ MAJÍ PŘEDNOST PŘED VÝKRESY
- VEŠKERÉ VÝROBKÝ JSOU POUZE REFERENČNÍ. STANOVUJÍ STANDARD POŽADOVANÝ
INVESTOREM A PROJEKTANTEM.
- PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE PŘIPOUŠTÍ POUŽITÍ KVALITATIVNĚ A TECHNICKY
ODPOVÍDAJÍCÍCH ŘEŠENÍ !

NÁZEV AKCE:
**Obchodní akademie Chrudim -
rekonstrukce učeben IT a přírodovědných předmětů**

MÍSTO STAVBY:
Obchodní akademie Chrudim, Tyršovo nám. 250, 537 01 Chrudim

INVESTOR:
Obchodní akademie Chrudim
Tyršovo nám. 250, 537 01 Chrudim
Zastoupený: Ing. Zdeněk Vichrová
tel.: +420 469 660 374
email: oa@chrudim.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI:
- Norbert Eigel
tel.: - 603 16 39 23
e-mail: eigel.elektro@seznam.cz

STUPEŇ:
**DPS
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY**

ČÁST:
D.1.4.E. SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

VÝKRES:
ROZVADĚČ R1.06

VYPRACOVAL:
Norbert Eigel
MĚŘITKO:
DATUM:
02/2017
ČÍSLO VÝKRESU:
D.1.4.E.14
RAZÍTKO A PODPIS:
PŘE: