


R1.09

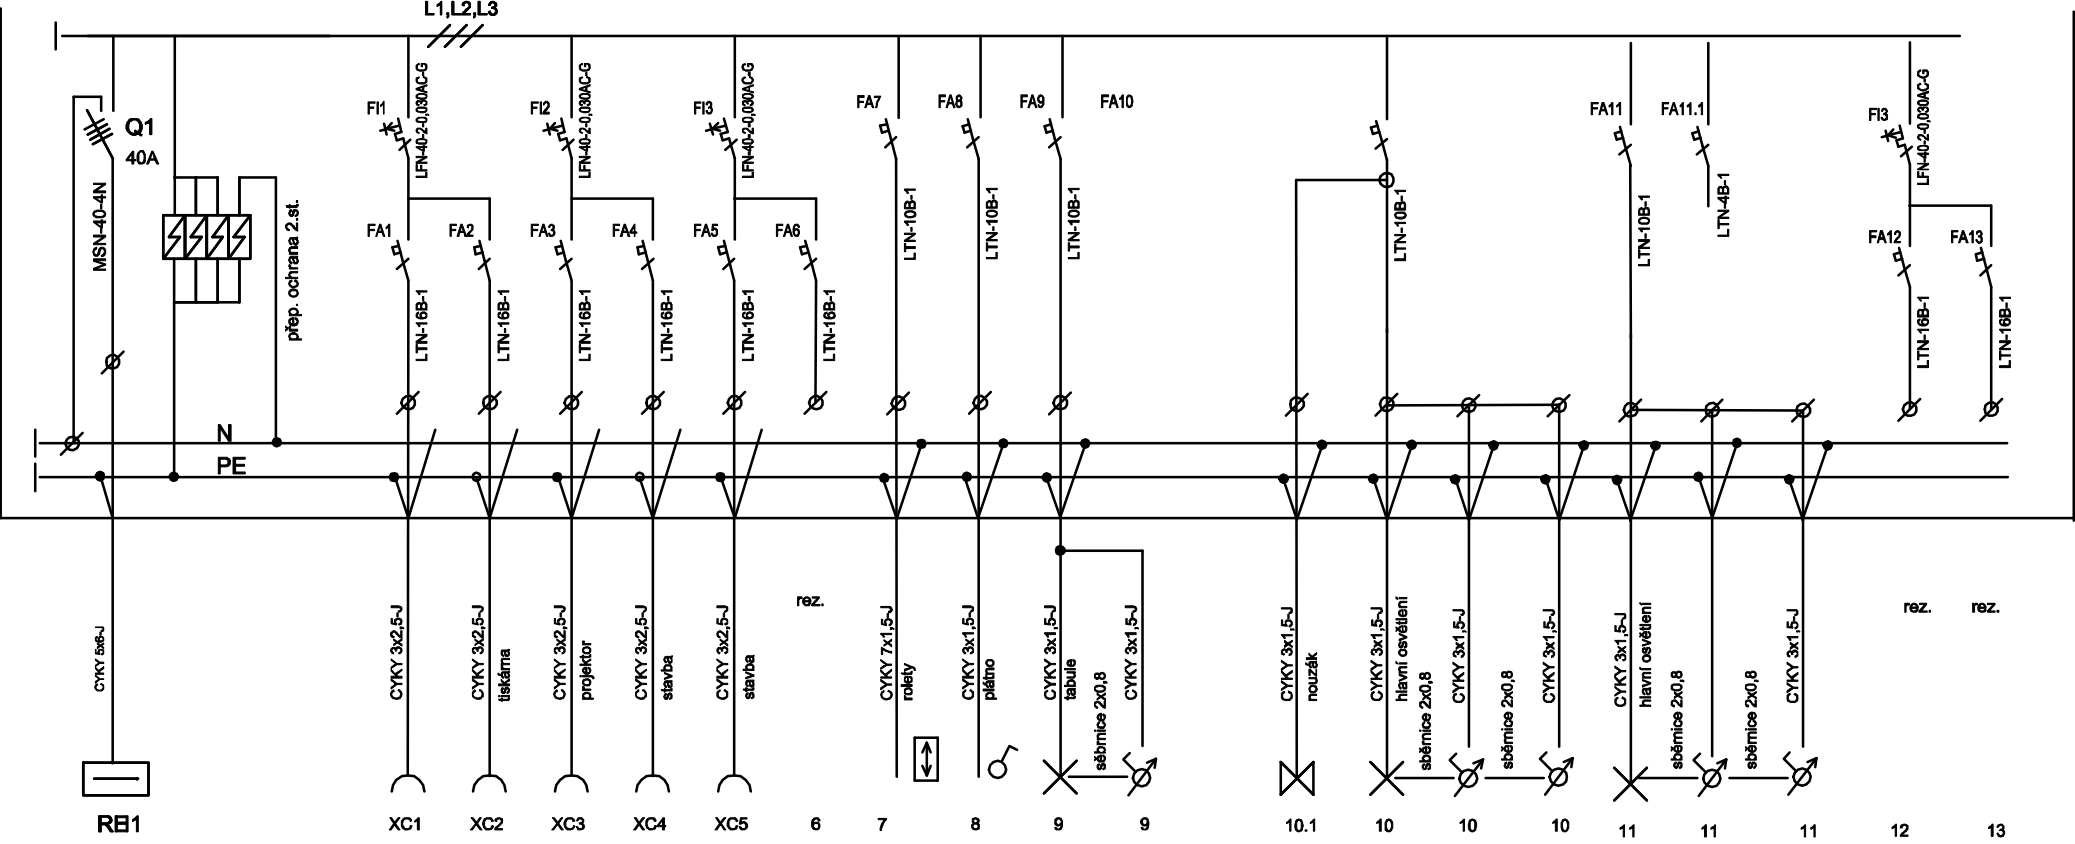

rozvaděč zapuštěný
rozměr š=370,v=780,h=150
krytí IP30
96 modulů

EL. SÍŤ : 3 NPE 230/400V 50 Hz AC TN-S
OCHRANA PŘED NDN : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM,
ZVÝŠENÁ POSPOJOVÁNÍM,PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

OBECNÉ POZNÁMKY: TEXTOVÁ URČENÍ MAJÍ PŘEDNOST PŘED VÝKRESY - VEŠKERÉ VÝROBKY JSOU POUZE REFERENČNÍ. STANOVUJÍ STANDARD POŽADOVANÝ NVESTOREM A PROJEKTANTEM. - PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE PŘIPOUŠTÍ POUŽITÍ KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBŇÝCH ŘEŠENÍ !	
NÁZEV AKCE: Obchodní akademie Chrudim - rekonstrukce učeben IT a přírodovědných předmětů	
MÍSTO STAVBY: Obchodní akademie Chrudim, Tyršovo nám. 250, 537 01 Chrudim	
INVESTOR: Obchodní akademie Chrudim Tyršovo nám. 250, 537 01 Chrudim Zastoupený: Ing. Zdeněk Vichrová tel.: +420 469 660 374 email: oa@chrudim.cz	
ZPRACOVATEL ČÁSTI: - - Norbert Elgel tel.: - 603 16 39 23 e-mail: elgel.elektro@seznam.cz	
STUPEŇ: DPS DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	
ČÁST: D.1.4.E. SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	
VÝKRES: ROZVADĚČ R1.09	
VYPRACOVAL: Norbert Elgel	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.E.16
MĚŘTKO: 02/2017	DATUM: 02/2017
RAŽITKO A PODPIS:	PARÉ: