LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Čísl.	Název	Plocha m2
1.01	CHODBA	75,7
1.02	STUDENÁ KUCHYŇKA	6,5
1.03	ŠATNA DÍVKY	8,6
1.04	UMÝVÁRNA DÍVKY	4,9
1.05	ŠATNA DÍVKY	5,1
1.06	ŠATNA CHLAPCI	8,6
1.07	UMÝVÁRNA CHLAPCI	3,8
1.08	SKLID. MĚSTNOSTI	1,1
1.09	UMÝVÁRNA CHLAPCI	5,6
1.10	WC CHLAPCI	6,0
1.11	BEZBARIÉROVÉ WC	2,7
1.12	UMÝVÁRNA DÍVKY	5,5
1.13	WC DÍVKY	7,5
1.14	WC UČITELÉ	5,5
1.15	SBOROVNA	12,8
1.16	SKLAD	25,2
1.17	PŘEDVÁDĚCÍ HALA	126,3
1.18	POSLUCHÁRNA PRO 56 ŽÁKŮ	104,8
1.19	SKLAD POMŮCEK	7,5
1.20	UČEBNA 1 PRO 16 ŽÁKŮ	44,4
1.21	UČEBNA 2 PRO 16 ŽÁKŮ	40,4
1.22	TECHNICKÁ MĚSTNOST	3,8
1.23	ZÁDVEŘÍ	3,3

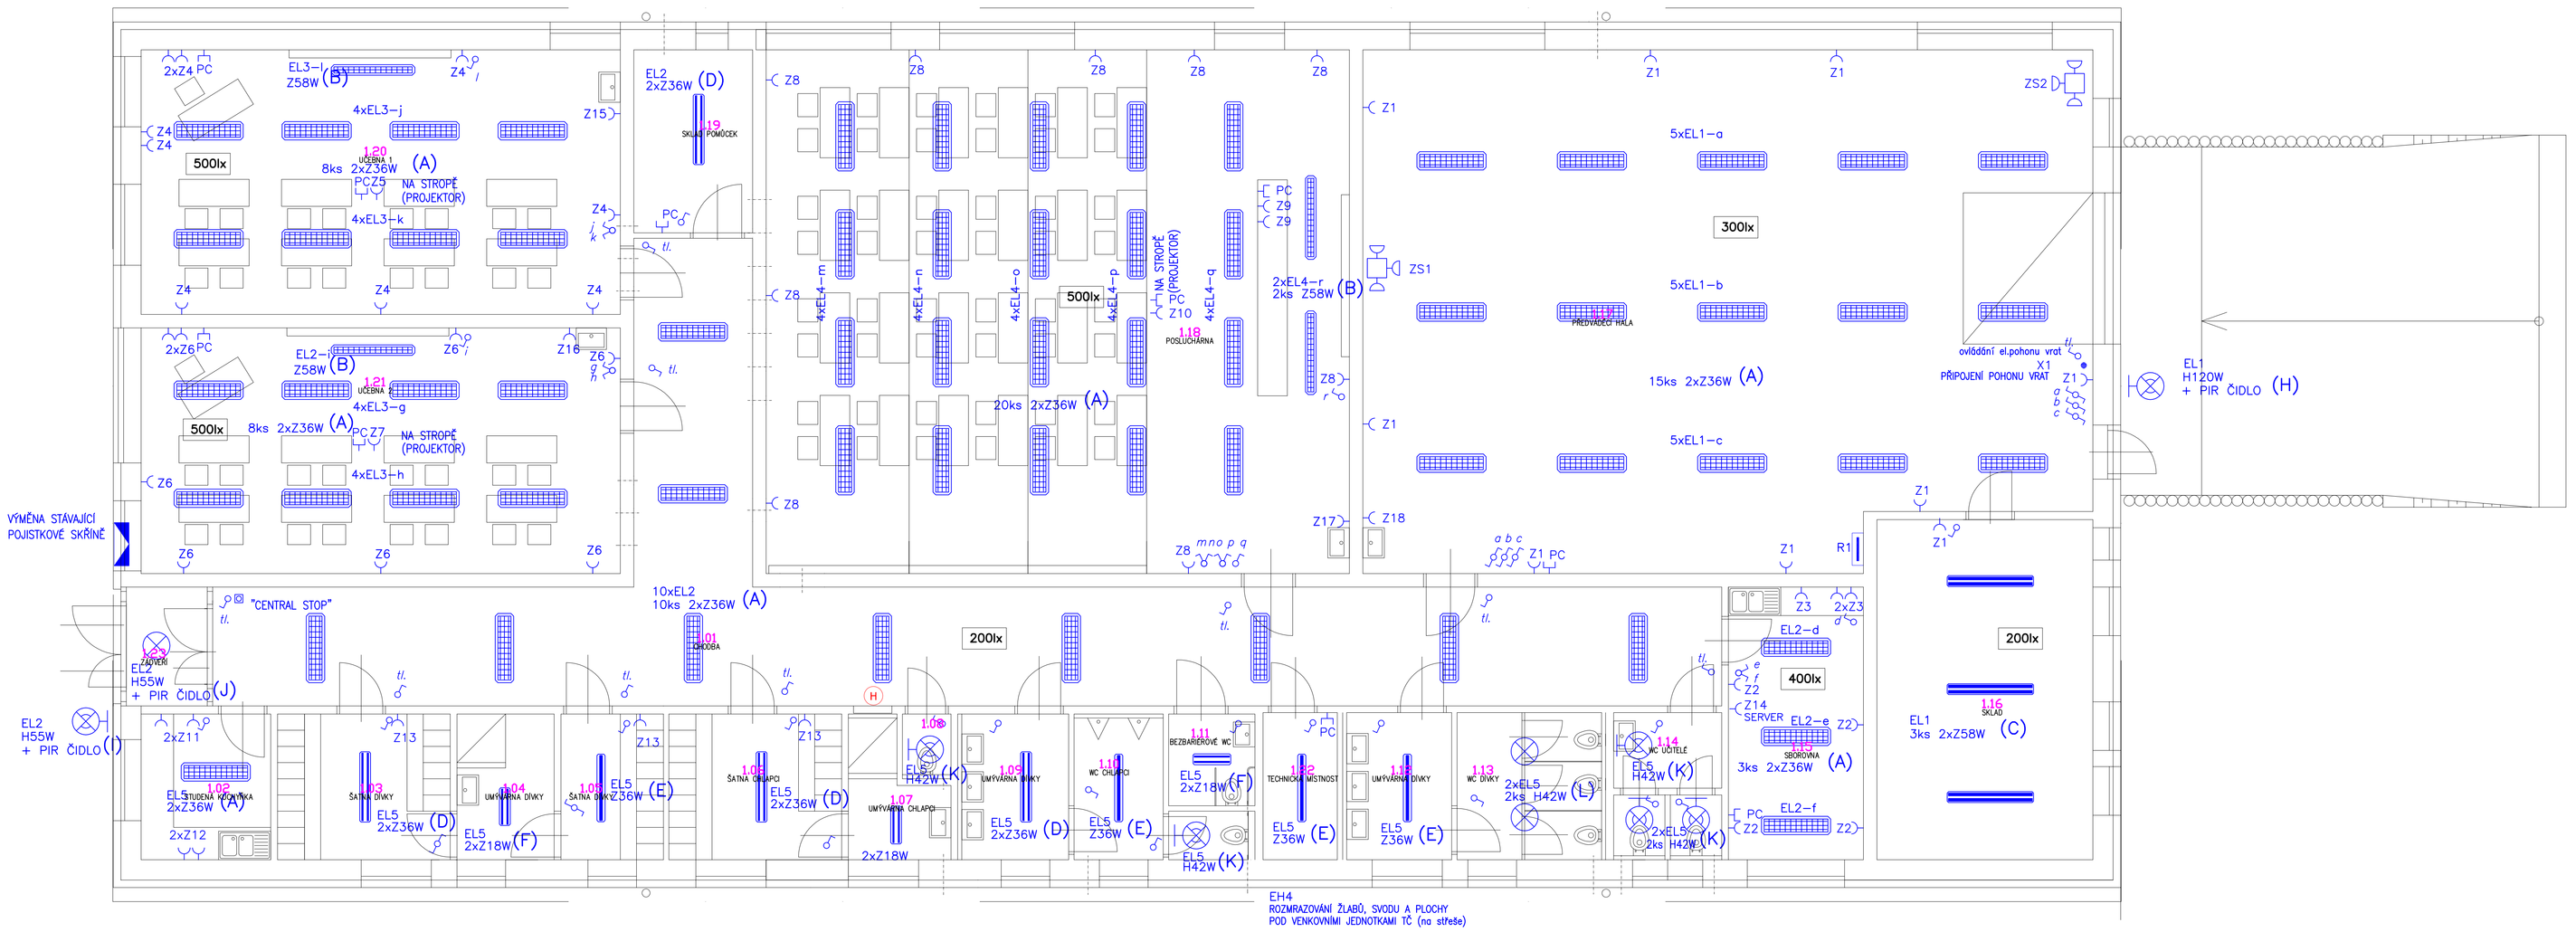

LEGENDA:

	tl.	SPÍNAČ OSVĚTLENÍ ŘAZENÍ 1/0 – 10ks
		SPÍNAČ OSVĚTLENÍ ŘAZENÍ 1 – 23ks
		SPÍNAČ OSVĚTLENÍ ŘAZENÍ 5 – 5ks
		SPÍNAČ OSVĚTLENÍ ŘAZENÍ 6 – 8ks
	Z	ZÁSUVKA popř. DVOUZÁSUVKA 230V 16A – 57ks
⊗	EL (L)	SVÍTIDLO ŽÁROVKOVÉ STROPNÍ H42W – 2ks
⊗	EL (K)	SVÍTIDLO ŽÁROVKOVÉ NÁSTĚNNÉ H42W – 5ks
⊗	EL+PIR (J)	SVÍTIDLO ŽÁROVKOVÉ STROPNÍ +PIR ČIDLO H55W – 1ks
⊗	EL+PIR (I)	SVÍTIDLO ŽÁROVKOVÉ NÁSTĚNNÉ +PIR ČIDLO H55W – 1ks
⊗	EL+PIR (H)	SVÍTIDLO HALOGENOVÉ NÁSTĚNNÉ H120W +PIR ČIDLO – 1ks
	(F)	SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ PŘÍSAZENÉ 2xZ18W – 2KS
	(E)	SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ PŘÍSAZENÉ Z36W – 4ks
	(D)	SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ PŘÍSAZENÉ 2xZ36W – 4ks
	(C)	SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ PŘÍSAZENÉ 2xZ58W – 3ks
	(B)	SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ PŘÍSAZENÉ 1xZ58W S AL MŘÍŽKOU – 4ks
	(A)	SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ PŘÍSAZENÉ 2xZ36W S AL MŘÍŽKOU – 65ks
	R1	PODRUŽNÝ ROZVADĚČ R1 – VIZ VÝKRES ČÍSLO D.2.4.1.4
	SR	ROZPOJOVACÍ JISTÍCÍ SKŘÍŇ SE 4 SADY POJISTEK VEL.1 – 1ks
		ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ – VIZ VÝKRES ČÍSLO D.2.4.1.5
⊠		TLAČÍTKO "CENTRAL STOP" – 1ks
	PC	ZÁSUVKA popř.DVOJZÁSUVKA ISDN

PŘÍVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE (NAPÁJENÍ A HDO) BUDE PROVEDEN Z POJISTKOVÉ SKŘÍNĚ SR UMÍSTĚNÉ NA VENKOVNÍ STĚNĚ OBJEKTU DO ROZVADĚČE R1

KABELY CYKY případně CYKYLO BUDOU ULOŽENY POD OMÍTKOU RESP. NAD PODHLEDEM

ROZVODY ISDN BUDOU PROVEDENY UTP KABELY Cat 5e V ELEKTROINSTALAČNÍCH TRUBKÁCH PVC OHEBNÝCH PR.23mm Z MÍSTNOSTÍ 1.15 SBOROVNA DO PŘÍSLUŠNÝCH PROSTOR
Z MÍSTNOSTÍ 1.15 SBOROVNA BUDE VYVEDNA TRUBKA PVC PR.36mm K ANTÉNNÍMU STOŽÁRU NA STŘEŠE

Napěťová soustava: 3+N+PE 400/230V 50Hz TN–C–S

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE zvýšená PROUDOVÝMI CHRÁNIČI
a DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM

Vypracoval: Ing. Petr HASENÖHRL	Hlavní inženýr projektu: Ing. Jaroslav DVOŘÁK	SINC Stav s.r.o. +420 775 124 665 IČ: 244 14 878 www.sinc.cz
Místo stavby: Školní statek Vestec, Vestec 27, 537 01 Vestec		
Investor: Pardubický kraj, Komenského nám. 125 532 11 Pardubice		
Akce: SŠ zemědělská Chrudim - rekonstrukce školního statku - II. etapa	Formát: 12 A4	Paré:
	Datum: 10/2016	
	Stupeň: DVZ	
	Zakáz. č.: 160103	
Objekt: SO 02 Kruhová dojírna DZKD	Měřítko: 1:50	
Výkres: D.2.4.1 Elektroinstalace		Č.v.
ELEKTROINSTALACE		**D.2.4.1.2**