R4.1

STÁVAJÍCÍ OCELOPLECHOVÝ ROZVÁDĚČ POD OMÍTKU...DZ EI30...144modulů
KRYTÍ IP43/20
USPOŘÁDÁNÍ PŘÍSTROJŮ A ŠTÍTKŮ DLE ZVYKLOSTÍ PROVÁDĚCÍ FIRMY
JMENOVITÉ NAPĚTÍ : 3 PEN STŘ. 50HZ , 230/400V/TN-C-S
OVLÁDACÍ NAPĚTÍ : 1 NPE STŘ. 50HZ , 230V/TN-S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2
V SÍTI "TN": – čl.A1...IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ
– čl.A2...KRYTY NEBO PŘEPÁŽKAMI
STUPEŇ OCHRANY NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2, čl.NA.3, tab.NA.2
V SÍTI "TN": – NORMÁLNÍ...AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
– DOPLNĚNÁ...OCHRANA NORMÁLNÍ+DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ NEBO CHRÁNIČ
VOLBA STUPNĚ OCHRANY NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2, čl.NA.2, tab.NA.1
V SÍTI "TN": – PROSTOR NORMÁLNÍ I NEBEZPEČNÝ...OCHRANA NORMÁLNÍ
– PROSTOR ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÝ...OCHRANA DOPLNĚNÁ
OCHRANA PŘED ZKRATOVÝMI PROUDY A PŘED PŘETÍŽENÍM: – POJISTKAMI A JISTIČI
URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ DLE ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-5-51: VIZ PROTOKOL

R4.1 –STÁVAJÍCÍ ČÁST –NOVÁ ČÁST

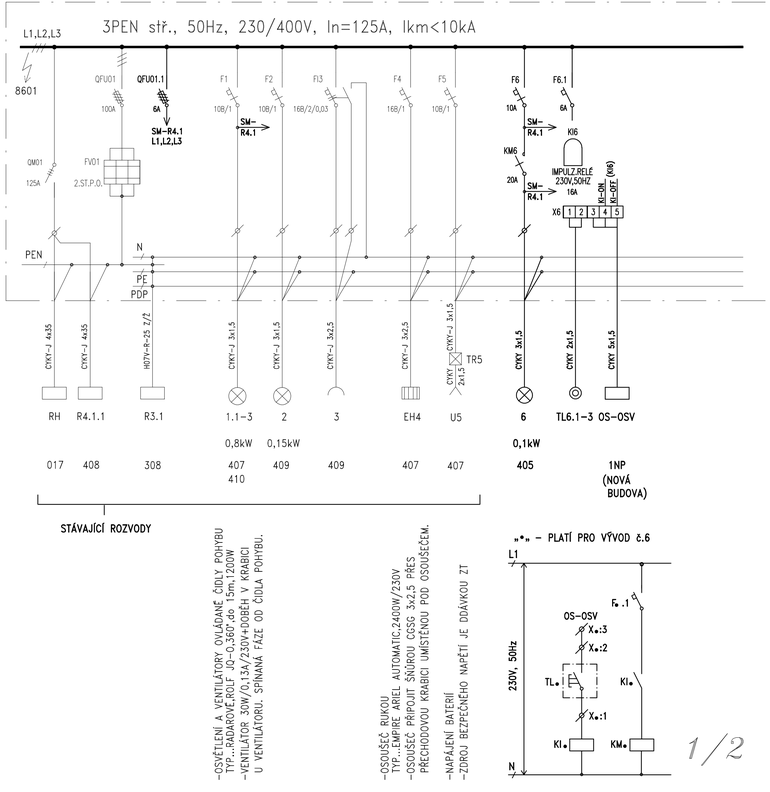

1/2

R4.1 –NOVÁ ČÁST

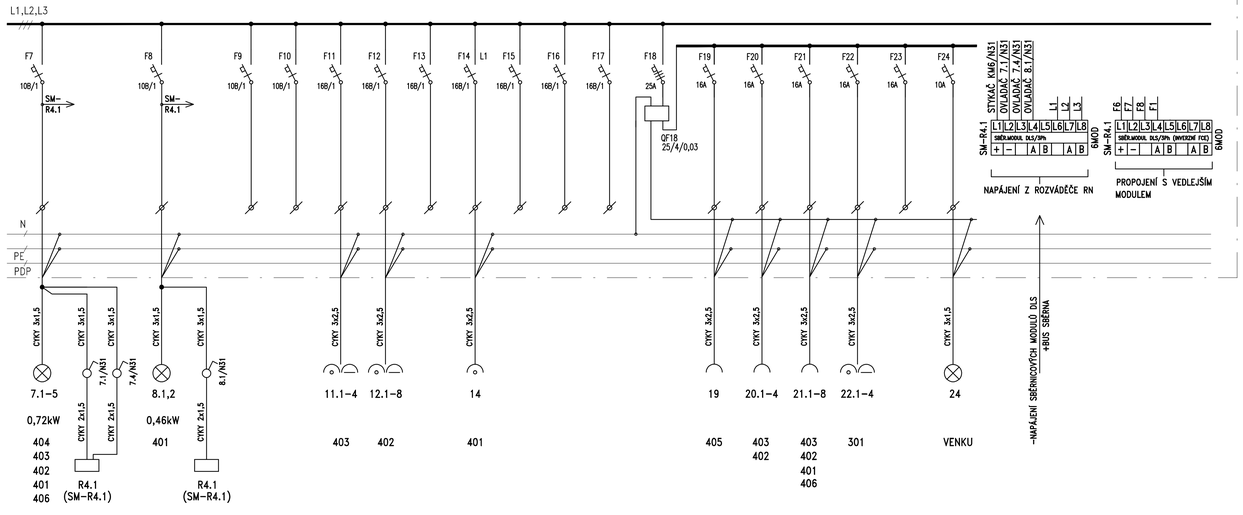

2/2