


Generální projektant			
S V I Ž N			
Autor SVIŽN s.r.o. <small>korespondenční adresa</small> Havlíčkova 15, 110 00 Praha 1 <small>sídlo</small> Mladý Horákově 298/123, 160 00 Praha 6  IČO 033 01 087 <small>kontakt</small> tel.: 606 062 636 mail.: info@svizn.com		HlP Ing. arch. Vlastimil Dlouhý <small>kontakt</small> tel.: 606 212 953 mail.: dlouhy@svizn.com  Zodp. projektant Ondřej Zach <small>číslo autorizace</small> ČKAIT 0011172	
		Vypracoval Ondřej Zach <div>ELEKTROPROJEKCE Ondřej Zach Čechova 1434 256 01 Benešov u Prahy tel.: 602769897</div>	


Akce  <div>Zámek Pardubice</div> - využití a obnova zámeckých exteriérů a interiérů č. p. 1 a č. p. 2			
Stavebník  Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice			
Stupeň <b>DPS</b>	Měřítko --	Revize	Datum 12/2017

Označení části D.1	Část DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU - SO.01
Číslo profese D.1.4.6	Profese ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY VČETNĚ BLESKOSVODU
Číslo přílohy D.1.4.6.b-122	Příloha SCHÉMA ZAPOJENÍ ROZVÁDĚČE RT.1.-DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍHO ROZVÁDĚČE

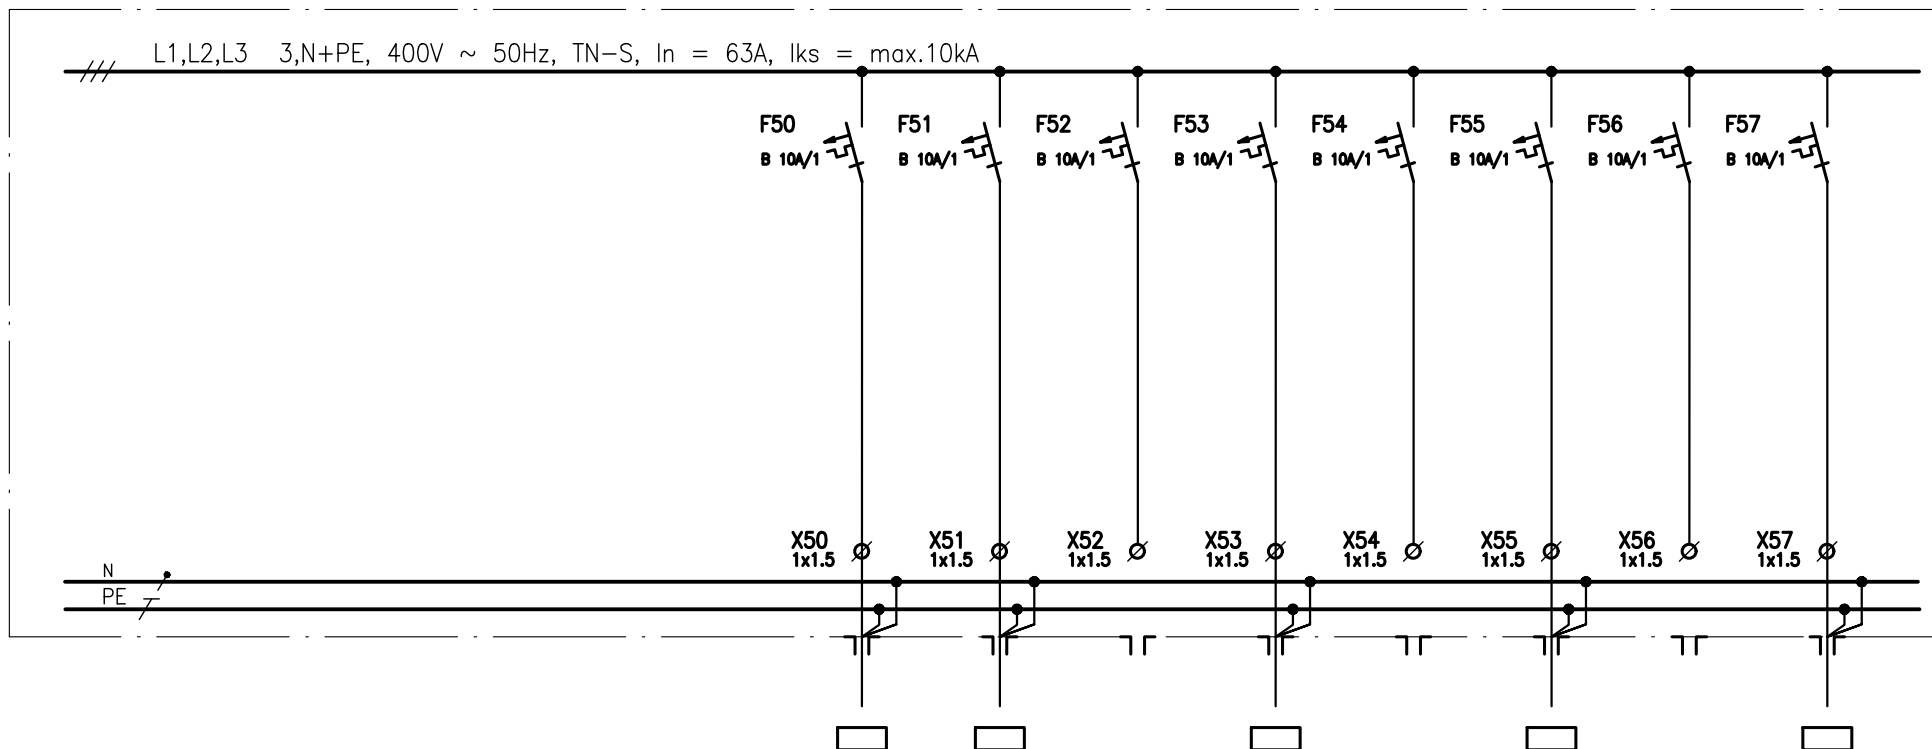

Č.VÝVODU:  
NÁZEV ZAŘ.:  
UKONČENÍ:  
TYP KABELU:  
OZN.KABELU:  
Pj [kW]:  
DĚLKA [m]:  
UMÍSTĚNÍ:

50	51	52	53	54	55	56	57
KAB.VÝVOD EXPO	KAB.VÝVOD EXPO	REZERVA	KAB.VÝVOD EXPO	REZERVA	KAB.VÝVOD EXPO	REZERVA	KAB.VÝVOD EXPO
1-2.08XV1(4a)	1-2.08XV2(4a)		1-2.08XV4(4a)		1-2.08XV6(4a)		1-2.08XV8(4a)
CYKY(J) 3x1.5	CYKY(J) 3x1.5		CYKY(J) 3x1.5		CYKY(J) 3x1.5		CYKY(J) 3x1.5
WL/1-2.08XV1(4a)	WL/1-2.08XV2(4a)		WL/1-2.08XV4(4a)		WL/1-2.08XV6(4a)		WL/1-2.08XV8(4a)
0.5	0.5		0.5		0.5		0.5
30	35		45		55		65
m.č.1-2.08	m.č.1-2.08		m.č.1-2.08		m.č.1-2.08		m.č.1-2.08

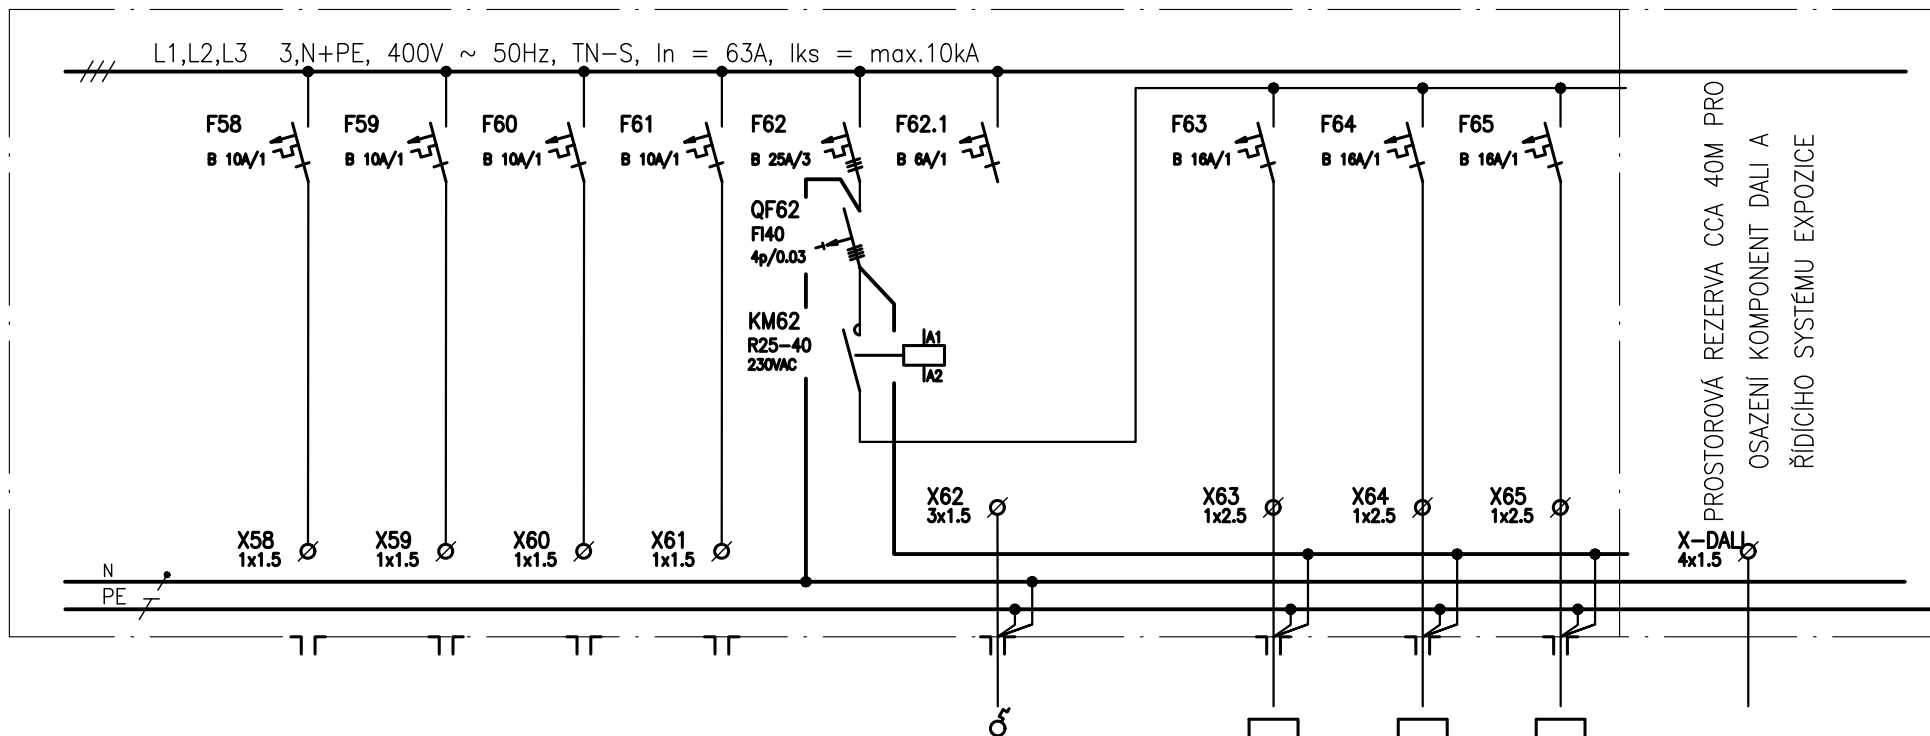

Č.VÝVODU:  
NÁZEV ZAŘ.:  
UKONČENÍ:  
TYP KABELU:  
OZN.KABELU:  
Pj [kW]:  
DĚLKA [m]:  
UMÍSTĚNÍ:

58  
REZERVA

59  
REZERVA

60  
REZERVA

61  
REZERVA

62  
TERMOSTAT  
T/1-2.07  
CYKY(J) 5x1.5  
WS/T/T/1-2.07  
0.0  
30  
m.č.1-2.07

63  
PŘÍMOTOP  
1-2.07XV1  
CYKY(J) 3x2.5  
WL/1-2.07XV1  
1.25  
30  
m.č.1-2.07

64  
PŘÍMOTOP  
1-2.07XV2  
CYKY(J) 3x2.5  
WL/1-2.07XV2  
0.75  
32  
m.č.1-2.07

65  
PŘÍMOTOP  
1-2.07XV3  
CYKY(J) 3x2.5  
WL/1-2.07XV3  
1.25  
35  
m.č.1-2.07

66  
2x SBERNICE DALI  
2x CYKY(J) 3x1.5  
WS/DALI  
100

PROSTOROVÁ REZERVA CCA 40M PRO  
OSAZENÍ KOMPONENT DALI A  
ŘÍDÍČÍHO SYSTÉMU EXPOZICE