


Generální projektant		
S V I Z N		
Autor SVIŽN s.r.o. korespondenční adresa Havlíčkova 15, 110 00 Praha 1 sídl Milady Horákové 298/123, 160 00 Praha 6 IČO 033 01 087 kontakt tel.: 606 062 636 mail.: info@svizn.com	HIP Ing. arch. Vlastimil Dlouhý kontakt tel.: 606 212 953 mail.: dlouhy@svizn.com Zodp. projektant Ondřej Zach číslo autorizace ČKAIT 0011172	Vypracoval Ondřej Zach ELEKTROPROJEKCE Ondřej Zach Čechova 1434 256 01 Benešov u Prahy tel.: 602769897

Akce		
Zámek Pardubice		
- využití a obnova zámeckých exteriérů a interiérů č. p. 1 a č. p. 2		
Stavebník		
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice		
Stupeň DPS	Měřítko --	Revize
		Datum 12/2017

Označení části D.1	Část DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU - SO.01
Číslo profese D.1.4.6	Profese ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY VČETNĚ BLESKOSVODU
Číslo přílohy D.1.4.6.b-110	Příloha SCHÉMA ZAPOJENÍ ROZVÁDĚČE RL.3.B



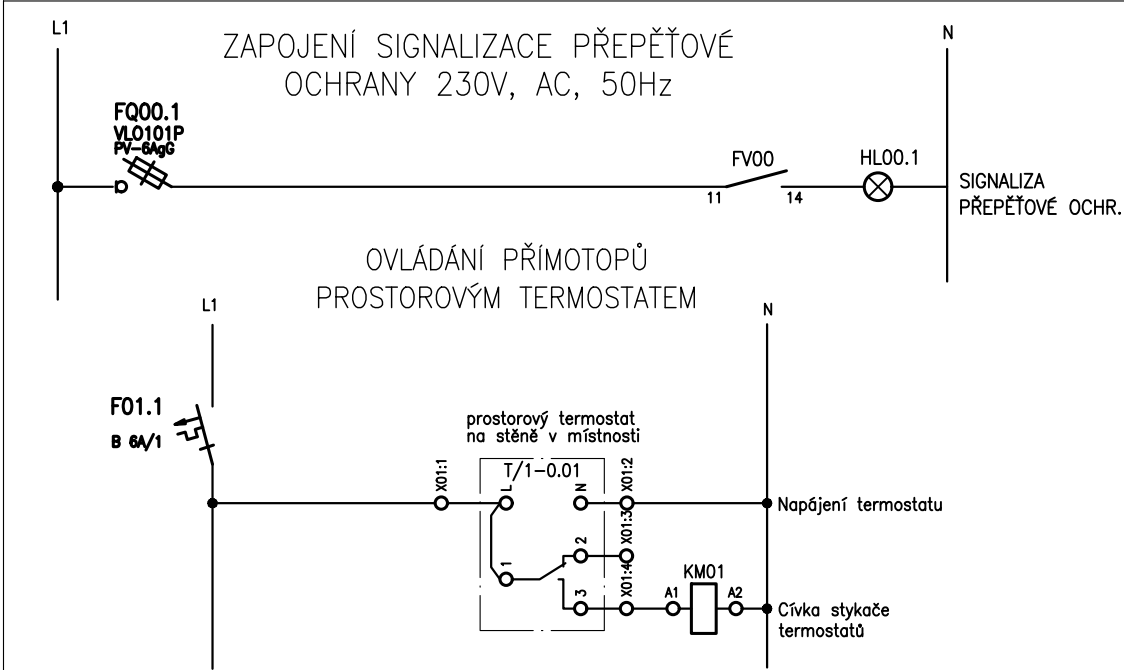

Rozvodná soustava: 3 NPE AC 50Hz 400V, TN-S
Základní ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:
Provedena dle ČSN 332000-4-41 ed.2/Z1,
článek 411.4.,411.4.1. až 411.4.5 Automatickým odpoj.od zdroje.

POZNÁMKA:

Stykače v rozváděčích zařazené do ovládacích vývodů jsou osazeny varistory, které jsou připojeny paralelně k cívkám stykačů.

Jako součást výrobní dokumentace požadujeme dodat potvrzení , že dodávané zařízení splňuje požadavky elektromagnetické kompatibility dle zák.č.22/97 Sb. Navržené rozměry rozváděčů jsou závazné včetně směrů vývodů a přívodů kabelů. Veškeré změny musí být řešeny za účasti projektanta , případně zodpovědného pracovníka určeného GP. Dodávka rozváděčů je včetně kompletního vydrátování, svazkového materiálu, popisů a štítků , včetně průchodek a ucpávek. Přístrojová náplň bude vybrána dodavatelem zařízení tak aby vyhověla :

- uvedeným jmenovitým hodnotám proudů a napětí , nastavení spouští a aby byla zachována selektivita
- uvedeným zkratovým proudům v daném místě osazení
- dalším technickým parametřům uvedených v dokumentaci

PROVEDENÍ:

Nástěnný zapuštěný kovo-plastový rozváděč včetně vnitřního vydrátování a pomocného materiálu
ROZMĚRY: dle dodavatele
PŘÍVOD A VÝVODY: HOREM
KRYTÍ: IP30
NÁPISY A POPISY: ČERNÉ
BARVA: TYPOVÁ RAL 9016
ZÁMEK: FAB NA JEDNOTNÝ KLÍČ SILNOPROUDU, VÝKLOPNOU KLIKU
POŽÁRNÍ ODOLNOST:--
POČET: 1 KS

Akce	Název	Číslo výkresu	Revize	List
Zámek Pardubice - stavební objekt - SO.01	ROZVADĚČ R1.3.B	01	00	2/2