

k.ú. PARDUBICE - 717657, č.parc.1

± 0,000 = 221,980 m n. m. (Bpv)

G e n e r á l n í p r o j e k t a n t		
S V I Ž N		
A u t o r	H I P	V y p r a c o v a l
SVIŽN s.r.o.	Ing. arch. Vlastimil Dlouhý	Ing. arch. Vlastimil Dlouhý
k o r e s p o n d e n č n í a d r e s a	k o n t a k t	Ing. arch. Lenka Otrusínová
Havlíčková 15, 110 00 Praha 1	tel.: 606 212 953	Martin Růžička
s í d l o	mail.: dlouhy@svizn.com	
Milady Horákové 298/123,	Z o d p . p r o j e k t a n t	
160 00 Praha 6	Ing. arch. Marta Ševčíková	
i č o	č í s l o a u t o r i z a c e	
033 01 087	ČKA 04 407	
k o n t a k t		
tel.: 606 062 636		
mail.: info@svizn.com		

A k c e		
Zámek Pardubice		
- využití a obnova zámeckých exteriérů a interiérů č. p. 1 a č. p. 2		
S t a v e b n í k		
Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice		
S t u p e ň	R e v i z e	D a t u m
DPS		07 / 2018

O z n a č e n í č á s t i	Č á s t
D.1	DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU - SO.01
Č í s l o p r o f e s e	P r o f e s e
D.1.1	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
Č í s l o p ř í l o h y	P ř í l o h a
D.1.1.c-07	KNIHA TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ

## OBSAH

1. SEZNAM PRVKŮ
2. TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY
  - 2.A NOVOTVAR
  - 2.B ODSTRANĚNÍ - NEVYSKYTUJE SE
  - 2.C RESTAUROVÁNÍ - NEVYSKYTUJE SE
  - 2.D REPASE IN SITU
  - 2.E REPASE VYBRANÝCH ČÁSTÍ - NEVYSKYTUJE SE
  - 2.F DEMONTÁŽ A REPASE - NEVYSKYTUJE SE
  - 2.G DEMONTÁŽ A REPLIKA - NEVYSKYTUJE SE
  - 2.H DEMONTÁŽ A KONZERVACE - NEVYSKYTUJE SE
  - 2.I PONECHÁNÍ BEZ ZÁSAHU
3. TABULKA PRVKŮ
4. ZHODNOCENÍ PRVKŮ LICENCOVANÝM RESTAURÁTOREM
5. KOPIE POTŘEBNÉ LICENCE RESTAURÁTORA

### OBECNÉ POZNÁMKY:

Prvky, kterých se týká požadavek stanoviska OKPP Pardubického kraje, byly posouzeny licencovaným restaurátorem, jejich popis a postup repase byl zpracován do Knihy konkrétních prvků. V části 4 je základní posouzení prvků, v části 5 kopie potřebné licence.

V části 2. Technologické předpisy jsou detailně popsány návrhy úprav jednotlivých prvků včetně obecných předpisů.

**Nejedná se o dílenskou dokumentaci. Dílenskou dokumentaci zajistí zhotovitel a předá investorovi a autorskému doзору k odsouhlasení. Před zhotovením nutno rozměry ověřit na místě.**

ID prvku	Název prvku	Opatření	Podlaží	Jiné označení	Poznámky
T1-1.01	čelo krokve	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)	1.NP		
T1-1.02	čelo krokve	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)	1.NP		
T1-1.03	čelo krokve	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)	1.NP		
T1-1.04	svlakové dveře	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)	1.NP		
T1-1.05	obdložení štítu střechy	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)	1.NP		
T1-2.01	pochozí lávka	novotvar (viz technologický předpis 2.A)	2.NP		
T1-2.02	schodové masivní stupně	novotvar (viz technologický předpis 2.A)	2.NP		
T1-2.03	dřevěný práh	novotvar (viz technologický předpis 2.A)	2.NP		
T1-2.04	dřevěné schodiště	repase in situ (viz technologický předpis 2.D)	2.NP		
T1-2.05	dřevěná zástěna s dveřmi	odstranění (viz technologický předpis 2.B)	2.NP		
T1-3.01	dřevěná zástěna wc kabiny	novotvar (viz technologický předpis 2.A)	3.NP		
T1-3.02	dřevěná dvířka	novotvar (viz technologický předpis 2.A)	3.NP		
T1-3.03	dřevěná zástěna wc kabiny	novotvar (viz technologický předpis 2.A)	3.NP		

## 2.A NOVOTVAR

### OBEČNÉ:

1. Tato dokumentace není výrobní dílenskou dokumentací. Výrobní dílenskou dokumentaci je dodavatel stavby povinen zhotovit a předložit investorovi a autorskému doзору k odsouhlasení před zahájením výroby. Před jejím zhotovením je nutné veškeré rozměry prvků a souvisejících stavebních konstrukcí ověřit na místě zhotovitelem.
2. Předepsané materiály, jejich povrchové úpravy a barevné odstíny je třeba na základě vyzorkování odsouhlasit autorským dozorem přímo na stavbě.
3. Veškerá profilace prvků navržená v rámci této dokumentace, stejně jako konkrétní dílenské zpracování budou dodavatelem rozpracovány a zpřesněny v rámci výrobní dílenské dokumentace, kterou dodavatel stavby je povinen předložit k odsouhlasení autorskému doзору a investorovi před zahájením výroby.
4. Popis povrchové úpravy v tabulce či obrazové příloze je pouze orientační, konečnou podobu je nutné vyzorkovat a odsouhlasit projektantem příslušné části dokumentace.
5. Dřevěné prvky budou zhotoveny ze zdravého, dostatečně vysušeného (vlhkost 6-10%) dřeva rovnoměrné kvality bez suků, pryskyřičnatých míst a zvednutých dřevních vláken, veškeré stopy po hoblování a broušení budou eliminovány, drážky a hrany zaobleny.

### POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

1. Na patřičně připravený povrch následující nátěrový systém (vlhkost dřeva pod nátěrem by se měla pohybovat v rozmezí 6-10%)
2. 1x syntetická biotická a gungicidní impregnace
3. 2x syntetický lazurovací lak v předepsaném odstínu

## 2.B ODSTRANĚNÍ

NEVYSKYTUJE SE

## 2.C RESTAUROVÁNÍ

NEVYSKYTUJE SE

## 2.D REPASE IN SITU

### OBEČNÉ:

1. Prvek bude repasován na místě.
2. Prvky, které budou ponechány na svém místě (např. dveřní rámy, ostění apod.), je nutné v průběhu stavby odpovídajícím způsobem chránit. Dodavatel musí zabránit jeho poškození vlivem stavby v celém jejím průběhu.
3. Popis povrchové úpravy v tabulce či obrazové příloze je pouze orientační, konečnou podobu je nutné vyvzorkovat a odsouhlasit autorským dozorem a investorem.
4. Repasování prvku bude vždy podléhat odbornému dohledu restaurátora, třebaže bude prováděno řemeslně.

### POSTUP REPASE:

1. Prvek bude zbaven veškerých nečistot.
2. Stávající nátěry budou mechanicky odtraněny.
3. Povrch bude zbroušen, drobné poruchy dřeva budou vytmeleny a přebroušeny. Biologicky napadnuté kusy dřeva budou vyřezány nebo demontovány, nově vsazované nebo vyměněné části musí být provedeny ze dřeva shodné kvality a vlhkosti, jako je tomu u dochovalé části prvku, na základě charakteru případného biologického napadení bude rozhodnuto o ošetření dřeva odpovídajícím přípravkem.
4. Na připravený podklad bude nanesen 1x syntetická fungicidní a biotická impregnace 2x syntetická lazura / nátěr dle specifikace.

## 2.E REPASE VYBRANÝCH ČÁSTÍ

NEVYSKYTUJE SE

## 2.F DEMONTÁŽ A REPASE

NEVYSKYTUJE SE

## 2.G DEMONTÁŽ A REPLIKA

NEVYSKYTUJE SE

## 2.H DEMONTÁŽ A KONZERVACE

NEVYSKYTUJE SE

## 2.I PONECHÁNÍ BEZ ZÁSAHU

OBECNĚ:

1. Prvek bude ponechán na svém místě a nebude upravován. Dodavatel musí zabránit jeho poškození vlivem stavby v celém jejím průběhu.

## 2.J KONZERVACE

NEVYSKYTUJE SE

<b>Obecné</b>	
<b>ID prvku</b>	T1-1.01
<b>Jiné označení</b>	
<b>Název prvku</b>	čelo krokve
<b>Opatření</b>	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)
<b>Podlaží</b>	1.NP
<b>Umístění</b>	katův dvoreček
<b>Rozměr [mm]</b>	š. 190 x v. 200
<b>Stávající stav</b>	
<b>Zhodnocení</b>	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
<b>Stav</b>	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy
<b>Popis prvku</b>	čelo krokve; hnědý nátěr zdegradovaný
<b>Návrhový stav</b>	
<b>Rozměr [mm]</b>	
<b>Materiál</b>	
<b>Spoje</b>	
<b>Povrchová úprava</b>	
<b>Kotvení</b>	
<b>Poznámky</b>	

**Obrazová příloha**

Fotografie stávajícího stavu



<b>Obecné</b>	
<b>ID prvku</b>	T1-1.02
<b>Jiné označení</b>	
<b>Název prvku</b>	čelo krokve
<b>Opatření</b>	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)
<b>Podlaží</b>	1.NP
<b>Umístění</b>	katův dvoreček
<b>Rozměr [mm]</b>	š. 190 x v. 200
<b>Stávající stav</b>	
<b>Zhodnocení</b>	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
<b>Stav</b>	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy
<b>Popis prvku</b>	čelo krokve; hnědý nátěr zdegradovaný
<b>Návrhový stav</b>	
<b>Rozměr [mm]</b>	
<b>Materiál</b>	
<b>Spoje</b>	
<b>Povrchová úprava</b>	
<b>Kotvení</b>	
<b>Poznámky</b>	

**Obrazová příloha**

Fotografie stávajícího stavu



<b>Obecné</b>	
<b>ID prvku</b>	T1-1.03
<b>Jiné označení</b>	
<b>Název prvku</b>	čelo krokve
<b>Opatření</b>	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)
<b>Podlaží</b>	1.NP
<b>Umístění</b>	katův dvoreček
<b>Rozměr [mm]</b>	š. 190 x v. 200
<b>Stávající stav</b>	
<b>Zhodnocení</b>	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
<b>Stav</b>	mírně poškozený; degradace povětrnostními vlivy
<b>Popis prvku</b>	čelo krokve; hnědý nátěr zdegradovaný
<b>Návrhový stav</b>	
<b>Rozměr [mm]</b>	
<b>Materiál</b>	
<b>Spoje</b>	
<b>Povrchová úprava</b>	
<b>Kotvení</b>	
<b>Poznámky</b>	

**Obrazová příloha**

Fotografie stávajícího stavu



Obecné	
ID prvku	T1-1.04
Jiné označení	
Název prvku	svlakové dveře
Opatření	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)
Podlaží	1.NP
Umístění	katův dvoreček
Rozměr [mm]	š. 1200 x v. 1800
Stávající stav	
Zhodnocení	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
Stav	silně poškozený; degradace povětrnostními vlivy
Popis prvku	
svlaková dvířka lištovaná; hnědý nátěr zdegradovaný	
Návrhový stav	
Rozměr [mm]	
Materiál	
Spoje	
Povrchová úprava	
Kotvení	
Poznámky	

## Obrazová příloha

Fotografie stávajícího stavu



<b>Obecné</b>	
<b>ID prvku</b>	T1-1.05
<b>Jiné označení</b>	
<b>Název prvku</b>	obdložení štítu střechy
<b>Opatření</b>	ponechání bez zásahu (viz technologický předpis 2.I)
<b>Podlaží</b>	1.NP
<b>Umístění</b>	katův dvoreček
<b>Rozměr [mm]</b>	š. 7300 x v. 4000
<b>Stávající stav</b>	
<b>Zhodnocení</b>	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
<b>Stav</b>	silně poškozený; degradace povětrnostními vlivy
<b>Popis prvku</b>	prkenný lištovaný obklad štítu, předsazený, zespod bedněný; hnědý nátěr zdegradovaný
<b>Návrhový stav</b>	
<b>Rozměr [mm]</b>	
<b>Materiál</b>	
<b>Spoje</b>	
<b>Povrchová úprava</b>	
<b>Kotvení</b>	
<b>Poznámky</b>	

**Obrazová příloha**


Fotografie stávajícího stavu



<b>Obecné</b>	
ID prvku	T1-2.01
Jiné označení	
Název prvku	pochozí lávka
Opatření	novotvar (viz technologický předpis 2.A)
Podlaží	2.NP
Umístění	jižní průčelí přechodu na valy
Rozměr [mm]	
<b>Stávající stav</b>	
Zhodnocení	
Stav	
<b>Popis prvku</b>	pochozí dřevěná lávka; tmavě hnědý nátěr
<b>Návrhový stav</b>	
Rozměr [mm]	d. 2500 x š. 2420 x v. 1250
<b>Materiál</b>	modřínová kulatina, ručně sekaná
<b>Spoje</b>	tesařské spoje, hřeby, svorníky
<b>Povrchová úprava</b>	bezbarvý voskový olej, polomatný
<b>Kotvení</b>	-
<b>Poznámky</b>	dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků


## Obrazová příloha

### ŘEZ PODÉLNÝ

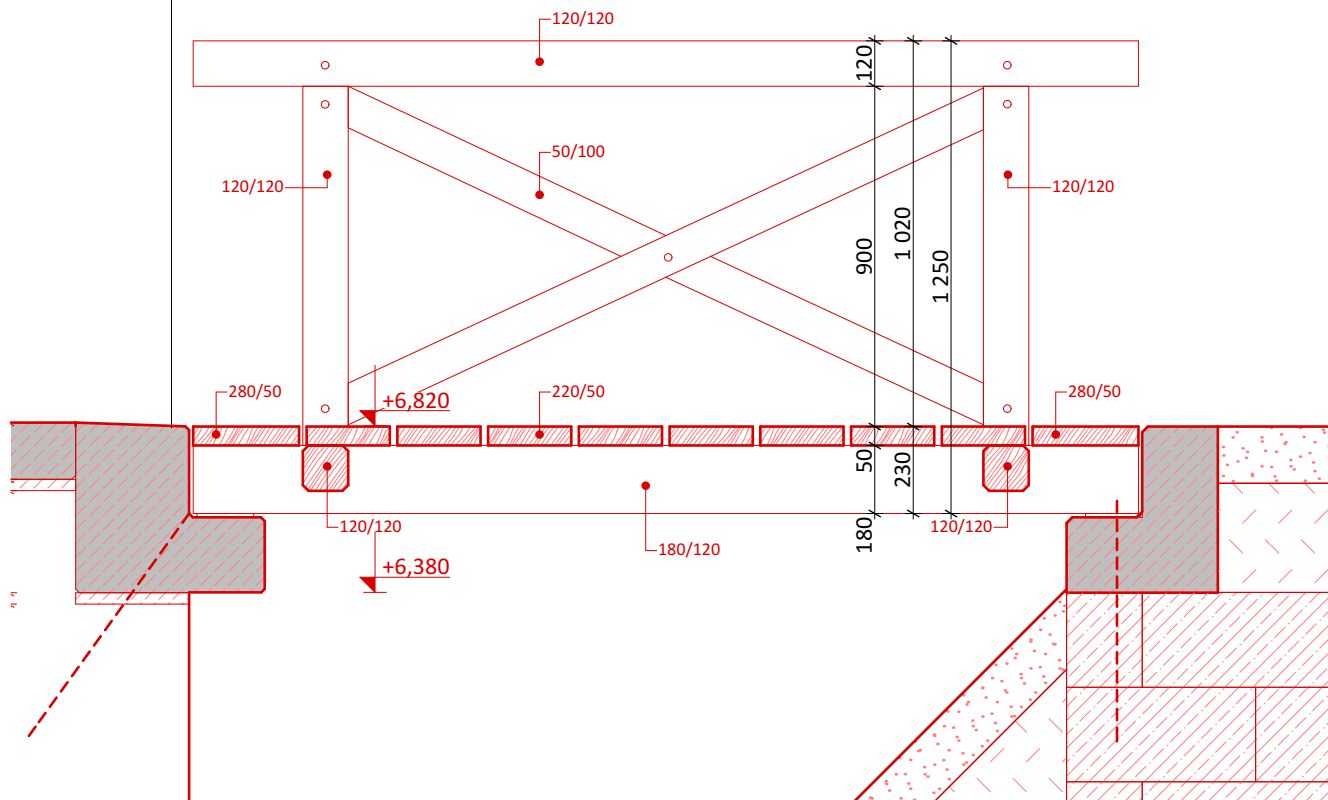


## Obrazová příloha

### POHLED BOČNÍ

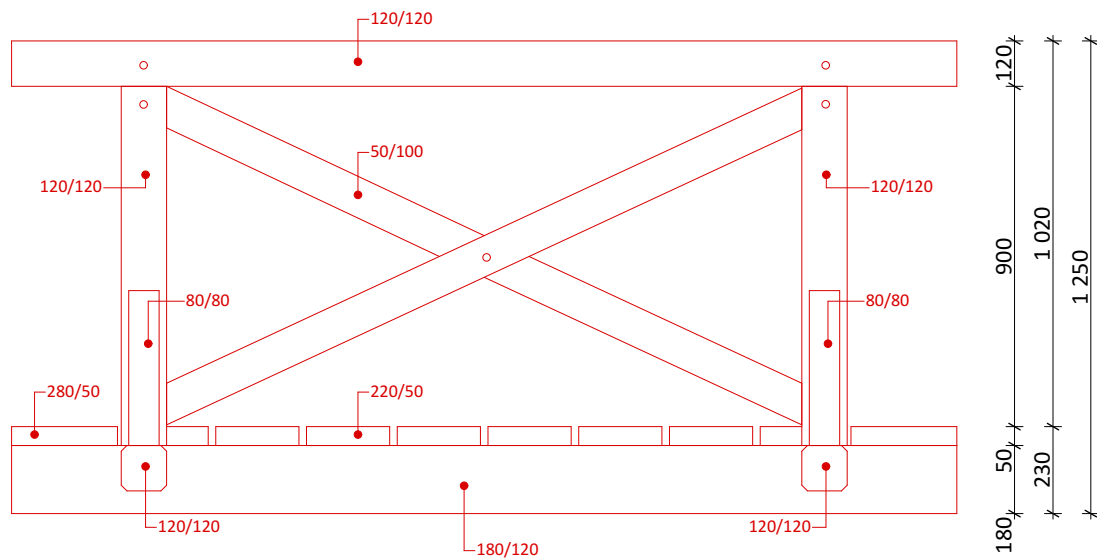


### PŮDORYS

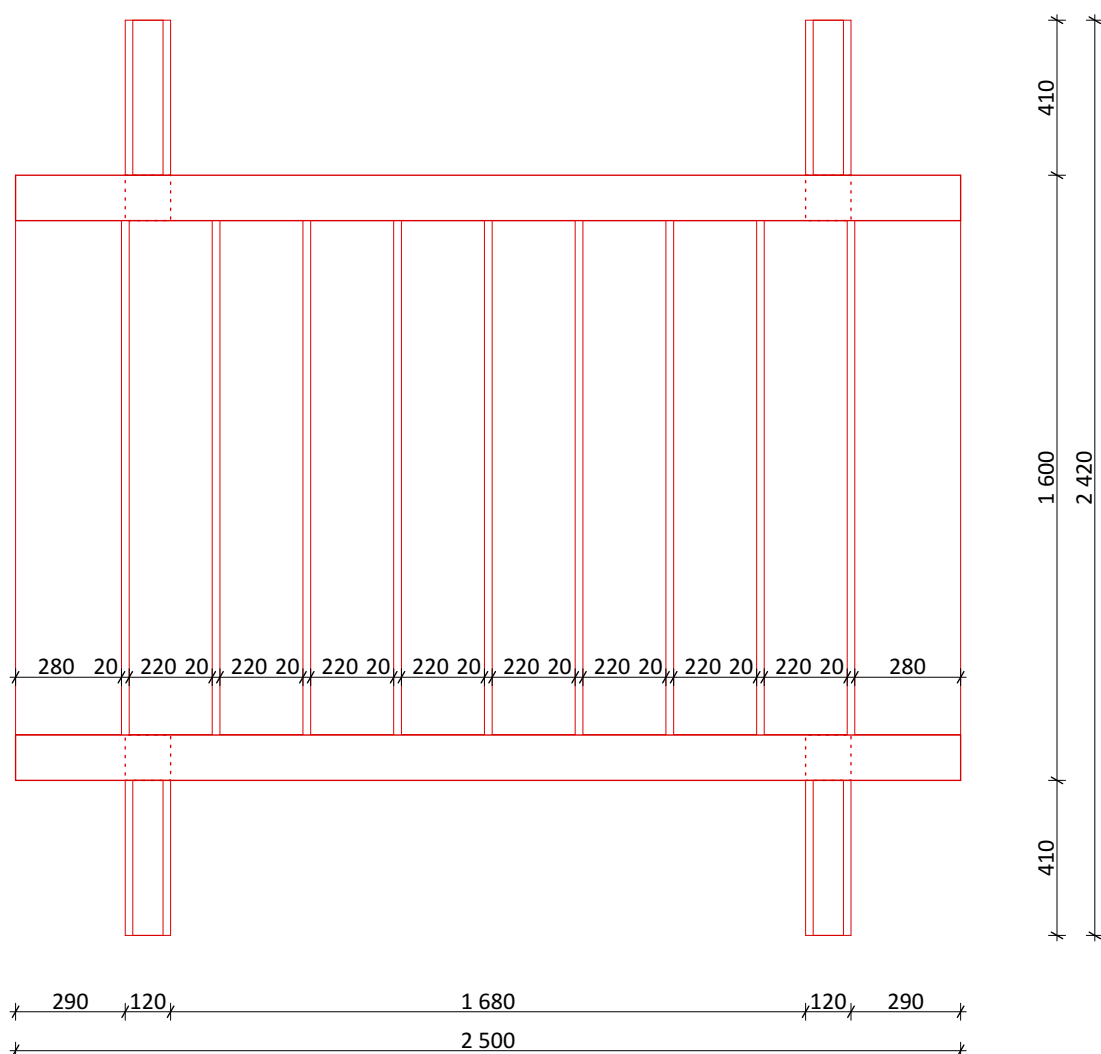


## Obrazová příloha

### ŘEZ PŘÍČNÝ

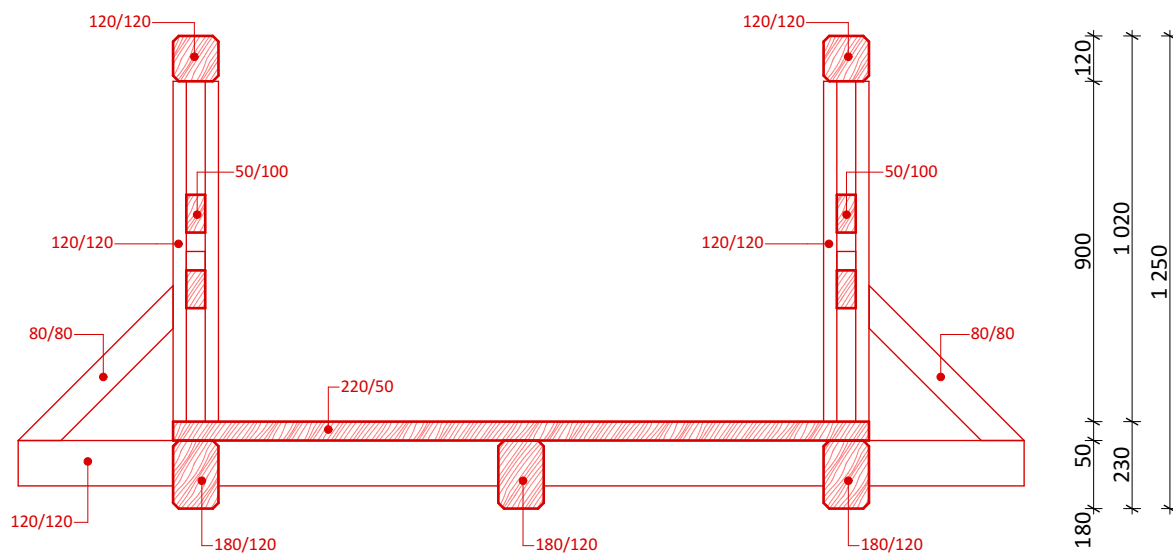


Obecné	
ID prvku	T1-2.02
Jiné označení	
Název prvku	schodové masivní stupně
Opatření	novotvar (viz technologický předpis 2.A)
Podlaží	2.NP
Umístění	1-1.02
Rozměr [mm]	
Stávající stav	
Zhodnocení	
Stav	
Popis prvku	masivní schodové stupně, 2 stupnice položeny na stávající cihelné stupně, včetně podstupnice, fošny tl. 30 mm
Návrhový stav	
Rozměr [mm]	d. 900 x š. 1100 x v. 430
Materiál	dub masiv, kvalita I.
Spoje	-
Povrchová úprava	bezbarvý voskový olej, polomatný
Kotvení	-
Poznámky	dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků

## Obrazová příloha



<b>Obecné</b>	
<b>ID prvku</b>	T1-2.03
<b>Jiné označení</b>	
<b>Název prvku</b>	dřevěný práh
<b>Opatření</b>	novotvar (viz technologický předpis 2.A)
<b>Podlaží</b>	2.NP
<b>Umístění</b>	1-1.02
<b>Rozměr [mm]</b>	
<b>Stávající stav</b>	
<b>Zhodnocení</b>	
<b>Stav</b>	
<b>Popis prvku</b>	masivní dřevěný práh, zalícovaný s novou odlahou výklenku
<b>Návrhový stav</b>	
<b>Rozměr [mm]</b>	d. 290 x š. 1400 x v. 50
<b>Materiál</b>	dub masiv, kvalita I.
<b>Spoje</b>	-
<b>Povrchová úprava</b>	bezbarvý voskový olej, polomatný
<b>Kotvení</b>	lávka uložena do připraveného kamenického prvku, přikotvena svorníky
<b>Poznámky</b>	dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků

**Obrazová příloha**

<b>Obecné</b>	
<b>ID prvku</b>	T1-2.04
<b>Jiné označení</b>	
<b>Název prvku</b>	dřevěné schodiště
<b>Opatření</b>	repase in situ (viz technologický předpis 2.D)
<b>Podlaží</b>	2.NP
<b>Umístění</b>	1-1.02
<b>Rozměr [mm]</b>	š. 2900 x v. 890 x d. 1150
<b>Stávající stav</b>	
<b>Zhodnocení</b>	nepůvodní; architektonicky nehodnotný
<b>Stav</b>	mírně poškozený
<b>Popis prvku</b>	stávající dřevěné obložení schodiště, dřevěné stupnice a postupnice
<b>Návrhový stav</b>	
<b>Rozměr [mm]</b>	stejná jako stávající
<b>Materiál</b>	stávající dřevo, nejspíše dub
<b>Spoje</b>	tesařské spoje, hřeby, svorníky
<b>Povrchová úprava</b>	bezbarvý voskový olej, polomatný
<b>Kotvení</b>	-
<b>Poznámky</b>	

**Obrazová příloha**

Fotografie stávajícího stavu



Obecné	
ID prvku	T1-2.05
Jiné označení	
Název prvku	dřevěná zástěna s dveřmi
Opatření	odstranění (viz technologický předpis 2.B)
Podlaží	2.NP
Umístění	1-1.02
Rozměr [mm]	d. 2675 x v. 2000
Stávající stav	
Zhodnocení	původní; architektonicky nehodnotný
Stav	mírně poškozený; vzhledově nehodící se
Popis prvku	dřevěná zástěna s integrovanými dveřmi, bílý syntetický nátěr
Návrhový stav	
Rozměr [mm]	
Materiál	
Spoje	-
Povrchová úprava	
Kotvení	-
Poznámky	

## Obrazová příloha

ŘEZ PODÉLNÝ

<b>Obecné</b>	
<b>ID prvku</b>	T1-3.01
<b>Jiné označení</b>	
<b>Název prvku</b>	dřevěná zástěna wc kabiny
<b>Opatření</b>	novotvar (viz technologický předpis 2.A)
<b>Podlaží</b>	3.NP
<b>Umístění</b>	1-3.20b
<b>Rozměr [mm]</b>	
<b>Stávající stav</b>	
<b>Zhodnocení</b>	
<b>Stav</b>	
<b>Popis prvku</b>	dřevěná zástěna wc kabiny, včetně integrovaných dveří 700/2100, vertikální textura dřeva
<b>Návrhový stav</b>	
<b>Rozměr [mm]</b>	d. 1300 x v. 2100 x tl. 20
<b>Materiál</b>	překližka, dýha dub, kvalita I.
<b>Spoje</b>	
<b>Povrchová úprava</b>	bezbarvý voskový olej, polomatný
<b>Kotvení</b>	-
<b>Poznámky</b>	dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků

**Obrazová příloha**

ŘEZ PODÉLNÝ

Obecné	
ID prvku	T1-3.02
Jiné označení	
Název prvku	dřevěná dvířka
Opatření	novotvar (viz technologický předpis 2.A)
Podlaží	3.NP
Umístění	1-3.20a
Rozměr [mm]	
Stávající stav	
Zhodnocení	
Stav	
Popis prvku	dřevěná dvířka, vertikální textura dřeva, panty kotvené do zdiva
Návrhový stav	
Rozměr [mm]	d. 760 x v. 2100 x tl. 20
Materiál	překližka, dýha dub, kvalita I.
Spoje	
Povrchová úprava	bezbarvý voskový olej, polomatný
Kotvení	-
Poznámky	dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků

## Obrazová příloha

ŘEZ PODÉLNÝ

<b>Obecné</b>	
<b>ID prvku</b>	T1-3.03
<b>Jiné označení</b>	
<b>Název prvku</b>	dřevěná zástěna wc kabiny
<b>Opatření</b>	novotvar (viz technologický předpis 2.A)
<b>Podlaží</b>	3.NP
<b>Umístění</b>	1-3.16b
<b>Rozměr [mm]</b>	
<b>Stávající stav</b>	
<b>Zhodnocení</b>	
<b>Stav</b>	
<b>Popis prvku</b>	dřevěná zástěna wc kabiny, včetně integrovaných dveří 900/2100, vertikální textura dřeva
<b>Návrhový stav</b>	
<b>Rozměr [mm]</b>	d. 2280 x h. 2100 x tl. 20
<b>Materiál</b>	překližka, dýha dub, kvalita I.
<b>Spoje</b>	-
<b>Povrchová úprava</b>	bezbarvý voskový olej, polomatný
<b>Kotvení</b>	-
<b>Poznámky</b>	dodávka včetně spojovacích, dilatačních a kotvicích prvků

**Obrazová příloha**

ŘEZ PODÉLNÝ