






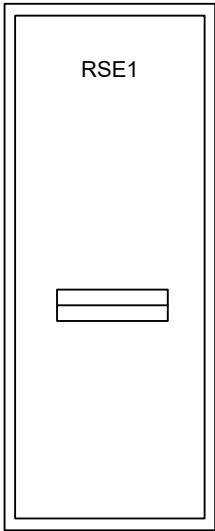


Revize	Datum	Jméno	Podpis	Popis revize

Zpracovatel: Sdružení EP - PAK		 PROJEKČNÍ ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ SPOL. S R.O.	 ING. ARCH. V. STEINHAUSEROVÁ GORKEHO 11 602 00 BRNO	 PAK@SKY.CZ WWW.ARCH.C T +420 541 642 113 T +420 541 042 230		EP Rožnov, a.s. Boženy Němcové 1720 CZ 756 61 Rožnov pod Radhoštěm te.: 571 664 111, fax: 571 664 400 e-mail: ep@eproznov.cz
Hl. architekt projektu	Ing.arch.K.Steinhauserová				Projektant profese	
Hl. inženýr projektu	Ing.Miroslav Běhal					
Vypracoval	Ing.Bohuslav Šulák					
Kontroloval	Ing.Bohuslav Šulák					
Objednatel	Pardubický kraj					
Stavba NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nemocnici					Stupeň	JP
					Datum	05/2018
					Formát	5 x A4
Objekt	D.1.2 - SO 02 - Energoblok				Zak. č.	K16824014
Část	D.1.2.4.6 - Silnoprůdová elektrotechnika				Měřítko	-
Název výkresu					Č. výkresu	Revize
Rozvaděč RSE1					103	00



ROZVADĚČ RSE1

DRUH ROZVÁDĚČE	: OCELOPLECHOVÁ NÁSTĚNNÁ ROZVODNICE
ROZMĚRY	: 600 x 1200 x 300 mm (Š x V x HL)
JMENOVITÝ PROUD	: I _n = 63 A
ZKRATOVÁ ODOLNOST	: I _{ks} = 10 kA
INSTALOVANÝ VÝKON	: P _i =25 kW
VZÁJEMNÁ SOUDOBOST	: β = 0,5
SOUDOBÝ PŘÍKON	: P _p = 12,5 kW
KRYTÍ	: IP54
PŘÍVOD	: SPODEM
VÝVODY	: NAHORU

PROUDOVÁ SOUSTAVA: 3NPE ~ 50Hz 400V/230V/TN–S

OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2 ZMĚNA Z1:

ZÁKLADNÍ OCHRANNÁ OPATŘENÍ PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ:

- IZOLACE ŽIVÝCH ČÁSTÍ
- PŘEPÁŽKY A KRYTY


OCHRANNÁ OPATŘENÍ PŘI PORUŠE PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:


- NORMÁLNÍ – AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
- DOPLŇENÁ – DOPLŇUJÍCÍM OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM
- PROUDOVÝM CHRÁNIČEM


VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2 ZMĚNA Z1, ČSN 33 2000–5–51 ed. 3
VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA


BEZPEČNOSTNÍ TABULKY :
POZOR, NAPĚTÍ ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ
NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI


Vypracoval: Ing. Šulák	AKCE: NPK, a.s., centrální příjem vč. centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nemocnici		Investor: Pardubický kraj	Zak.číslo: K16824014	A.K.: –	Listů: 5
Kontroloval: Ing. Šulák	D.1.2 – SO 02 Energoblok		Obsah:	Změna/Datum:	V.č.: 103	List: 2
Datum : 05/2018	D.1.2.4.6 Silnoproudá elektrotechnika		Rozvaděč RSE1	Měřítka: –		

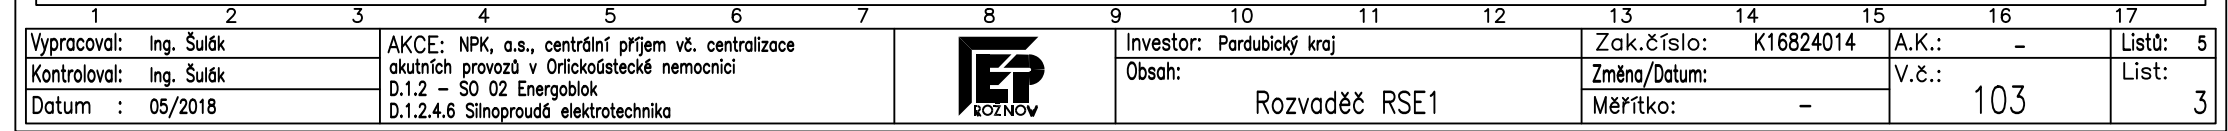

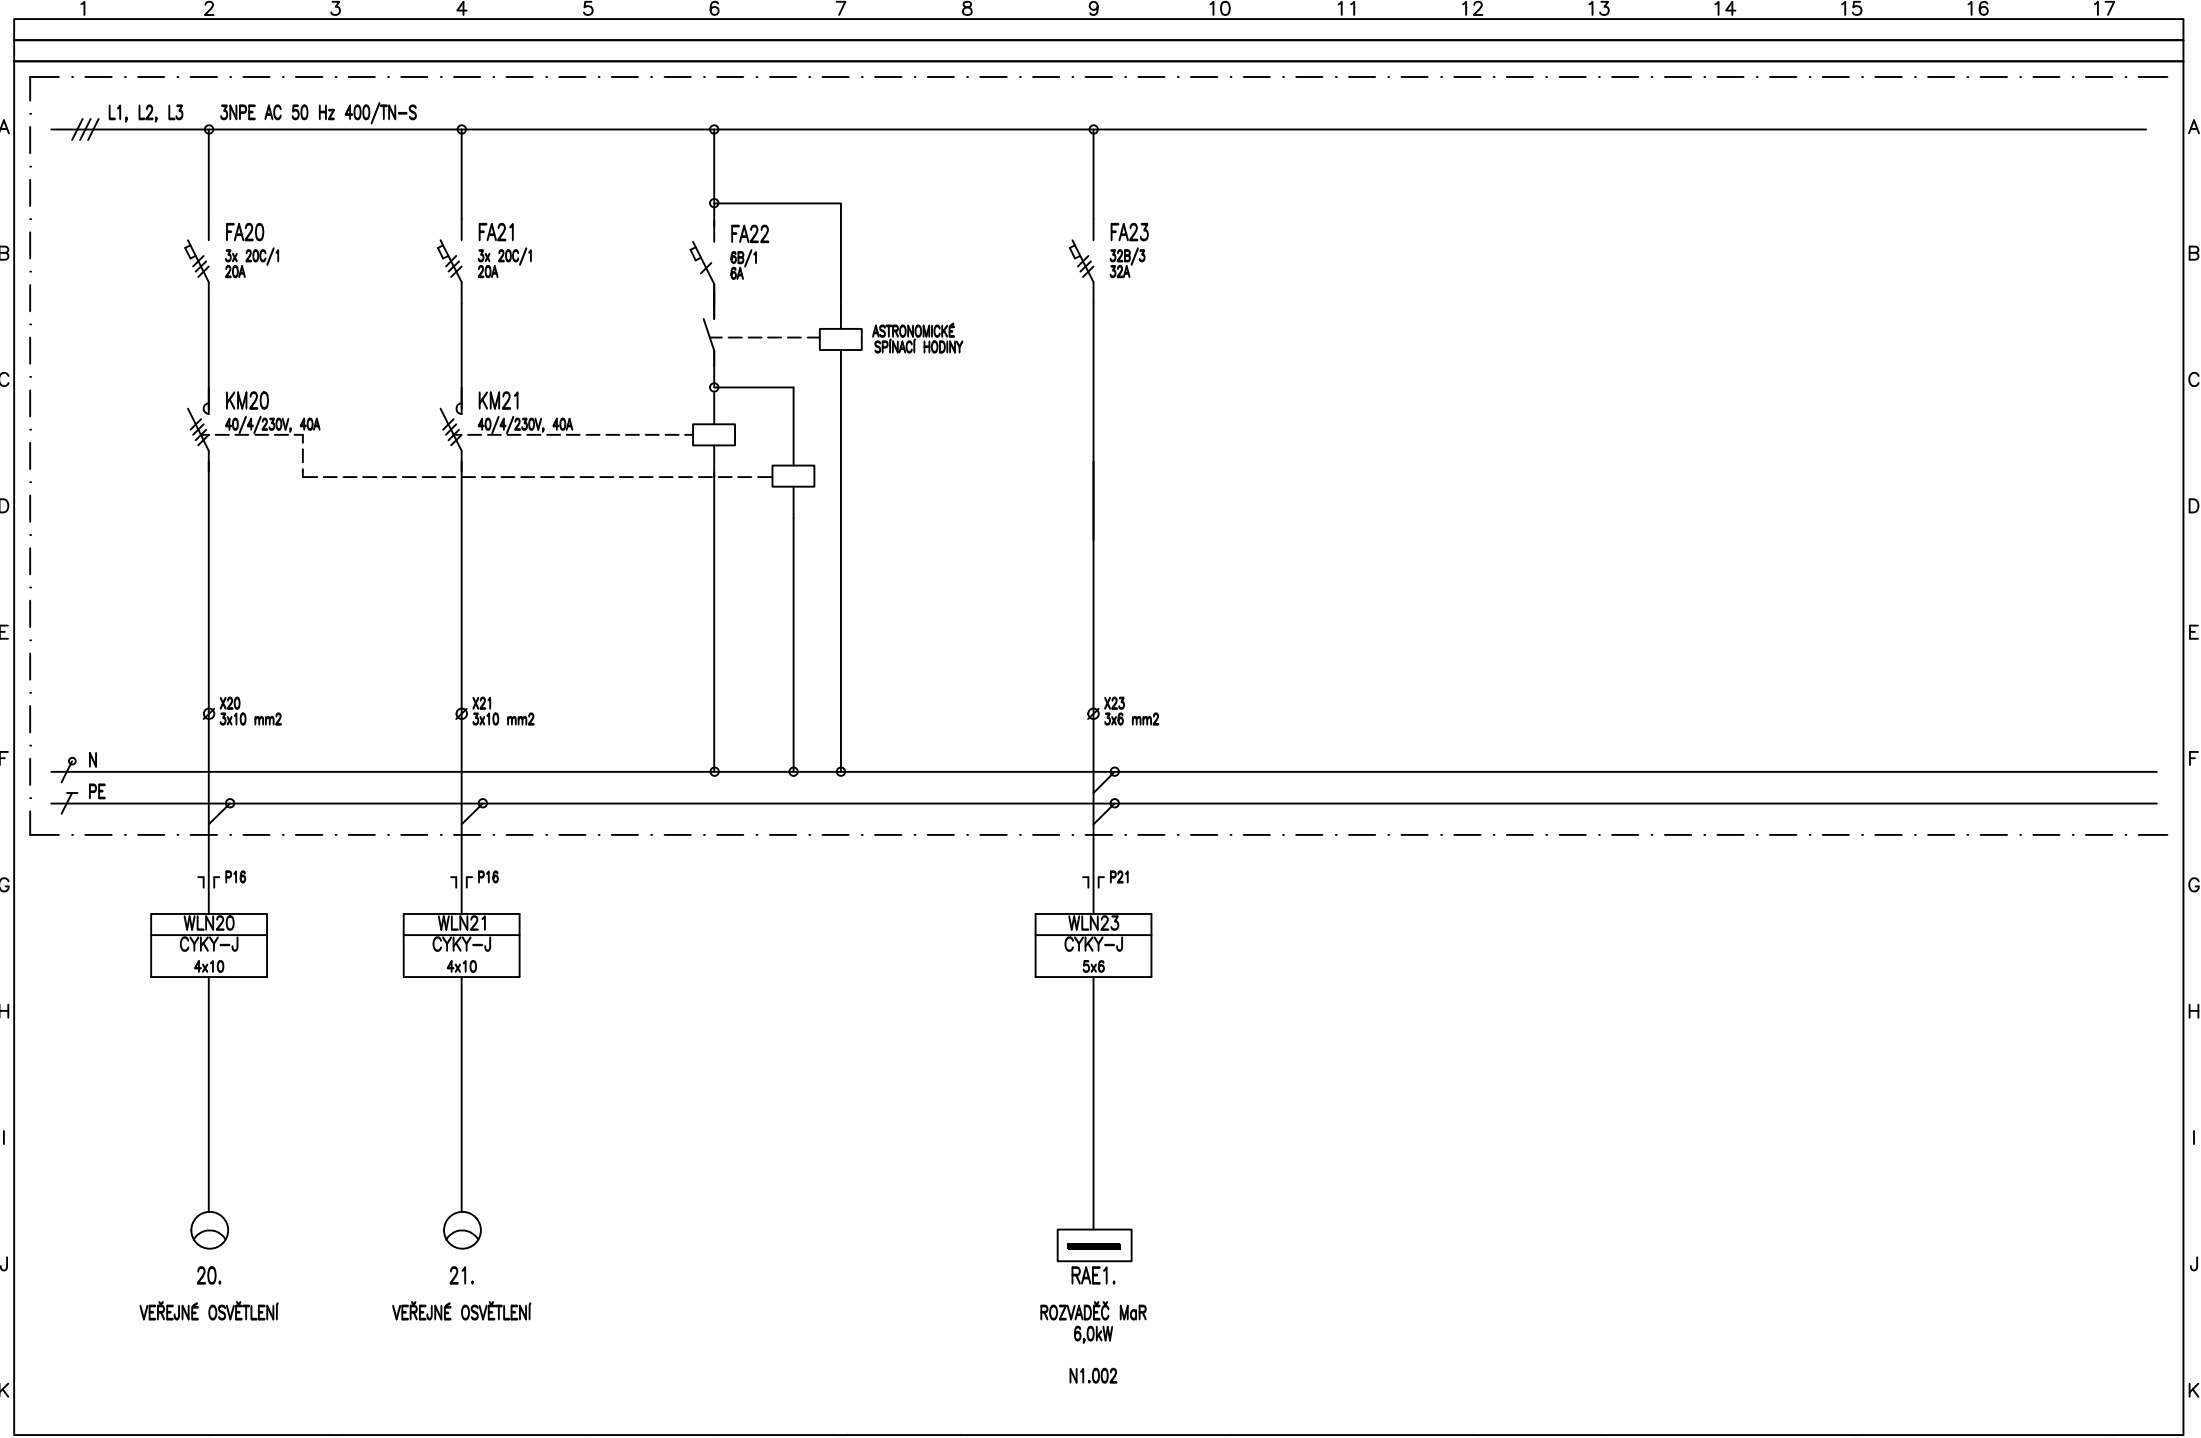

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Vypracoval: Ing. Šulák		AKCE: NPK, a.s., centrální příjem vč. centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nemocnici D.1.2 – SO 02 Energoblok D.1.2.4.6 Silnoproudá elektrotechnika						Investor: Pardubický kraj		Zak.číslo: K16824014		A.K.: -		Listů: 5		
Kontroloval: Ing. Šulák								Obsah:		Změna/Datum:		V.č.: 103		List: 5		
Datum : 05/2018								Rozvaděč RSE1		Měřítko: -						

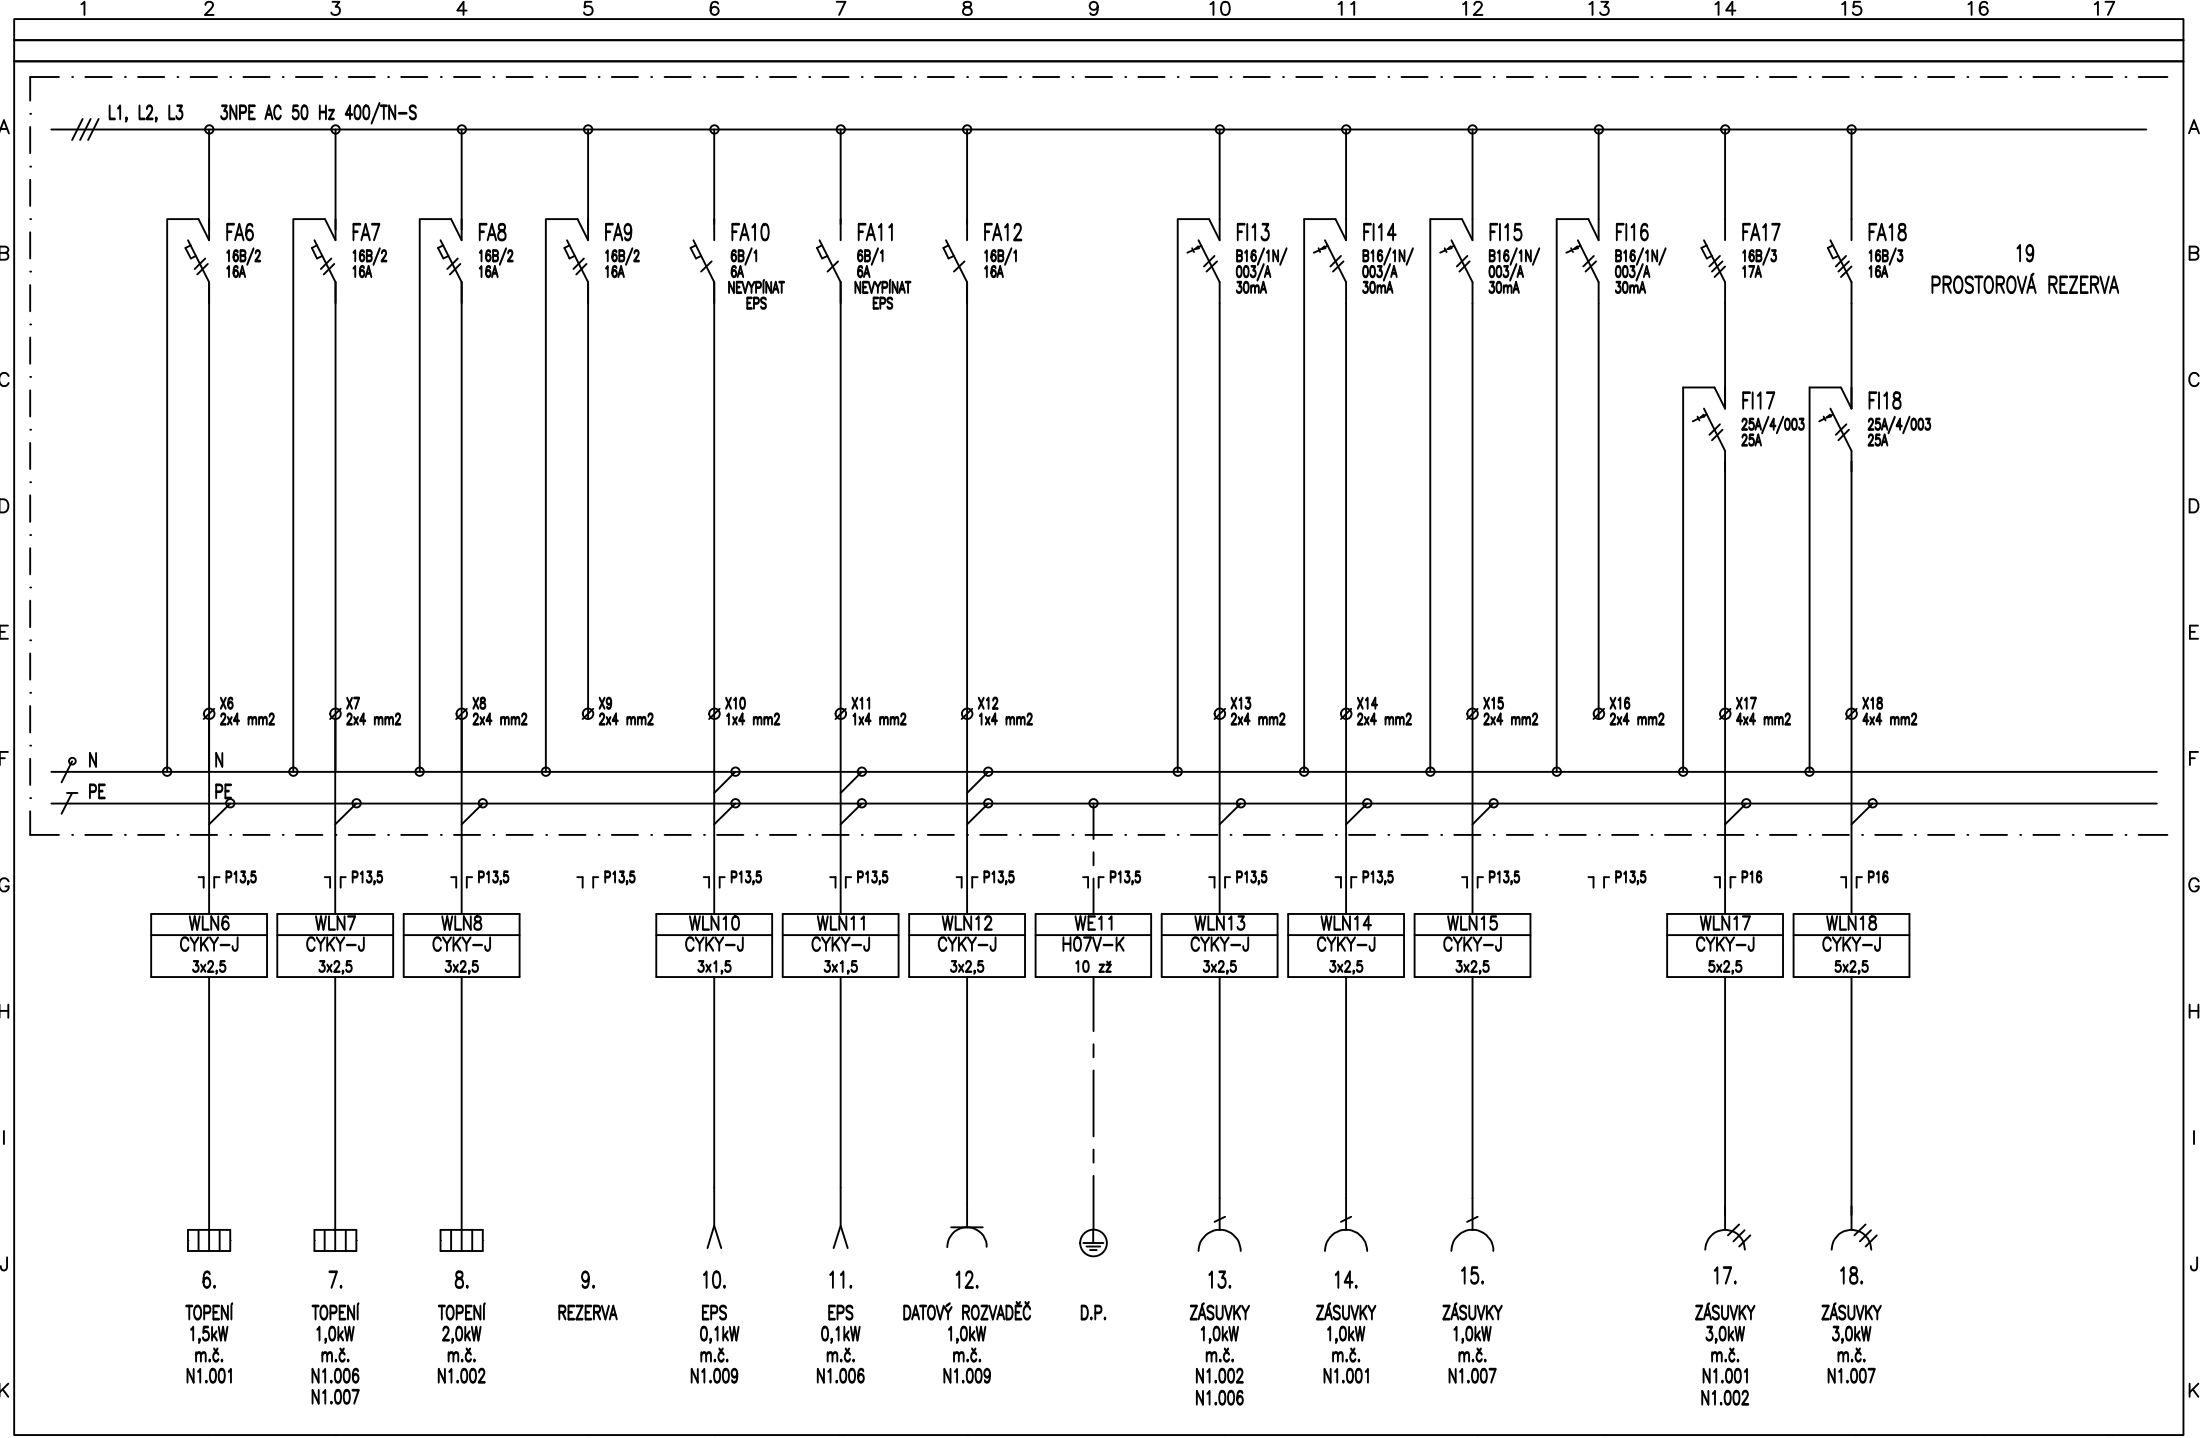

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Vypracoval: Ing. Šulák		AKCE: NPK, a.s., centrální příjem vč. centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nemocnici D.1.2 – SO 02 Energoblok D.1.2.4.6 Silnoproudá elektrotechnika						Investor: Pardubický kraj		Zak.číslo: K16824014		A.K.: –		Listů: 5		
Kontroloval: Ing. Šulák								Obsah:		Změna/Datum:		V.č.: 103		List: 4		
Datum : 05/2018								Rozvaděč RSE1		Měřítka: –						