









Revize	Datum	Jméno	Podpis	Popis revize

Zpracovatel: Sdružení EP - PAK		 PROJEKČNÍ ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ SPOL. S R.O.	 ING. ARCH. V. STEINHAUSEROVÁ GORKEHO 11 602 00 BRNO	 PAK@SKY.CZ WWW.ARCH.C T +420 541 642 113 T +420 541 642 238	 EP Rožnov, a.s. Boženy Němcové 1720 CZ 756 61 Rožnov pod Radhoštěm te.: 571 664 111, fax: 571 664 400 e-mail: ep@eproznov.cz
Hl. architekt projektu	Ing.arch.K.Steinhauserová				
Hl. inženýr projektu	Ing.Miroslav Běhal				
Vypracoval	Ing.Bohuslav Šulák				
Kontroloval	Ing.Bohuslav Šulák				
Objednatel	Pardubický kraj				
Stavba NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nemocnici					Stupeň JP
					Datum 05/2018
					Formát 3 x A4
Objekt	D.1.3 - SO 03 - Sklad tlakových láhví N2O				Zak. č. K16824014
Část	D.1.3.4.6 - Silnoproudá elektrotechnika				Měřítko -
Název výkresu	Rozvaděč RSN20				Č. výkresu 102
					Revize 00



ROZVADĚČ RSN20

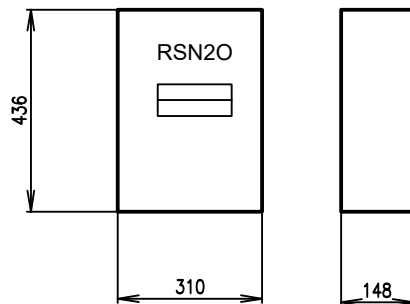DRUH ROZVADĚČE	: PLASTOVÁ NÁSTĚNNÁ ROZVODNICE
ROZMĚRY	: 310 x 436 x 148 (Š x V x HL)
JMENOVITÝ PROUD	: $I_n = 32 \text{ A}$
ZKRATOVÁ ODOLNOST	: $I_{ks} = 10 \text{ kA}$
INSTALOVANÝ VÝKON	: $P_i = 1,5 \text{ kW}$
VZÁJEMNÁ SOUDOBOST	: $\beta = 1$
SOUDOBY PŘÍKON	: $P_p = 1,5 \text{ kW}$
KRYTÍ	: IP65
PŘÍVOD A VÝVODY	: SHORA

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY :
POZOR, NAPĚTÍ ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ
NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI

PROUDOVÁ SOUSTAVA: 3NPE ~ 50Hz 400V/230V/TN-S

OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2 ZMĚNA Z1:


ZÁKLADNÍ OCHRANNÁ OPATŘENÍ PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ:


- IZOLACE ŽIVÝCH ČÁSTÍ
- PŘEPÁŽKY A KRYTY


OCHRANNÁ OPATŘENÍ PŘI PORUŠE PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:

- NORMÁLNÍ - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
- DOPLNĚNÁ - DOPLŇUJÍCÍM OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM
- PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2 ZMĚNA Z1, ČSN 33 2000-5-51 ed. 3
VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Vypracoval: Ing. Šulák	AKCE: NPK, a.s., centrální příjem vč. centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nemocnici		Investor: Pardubický kraj	Zak.číslo: K16824014	A.K.: -	Listů: 3
Kontroloval: Ing. Šulák	D.1.3 - SO 03 - Sklad tlakových láhví N20		Obsah:	Změna/Datum:	V.č.: 102	List: 2
Datum : 05/2018	D.1.3.4.6 Silnoproudá elektrotechnika		Rozvaděč RSN20	Měřítka: -		

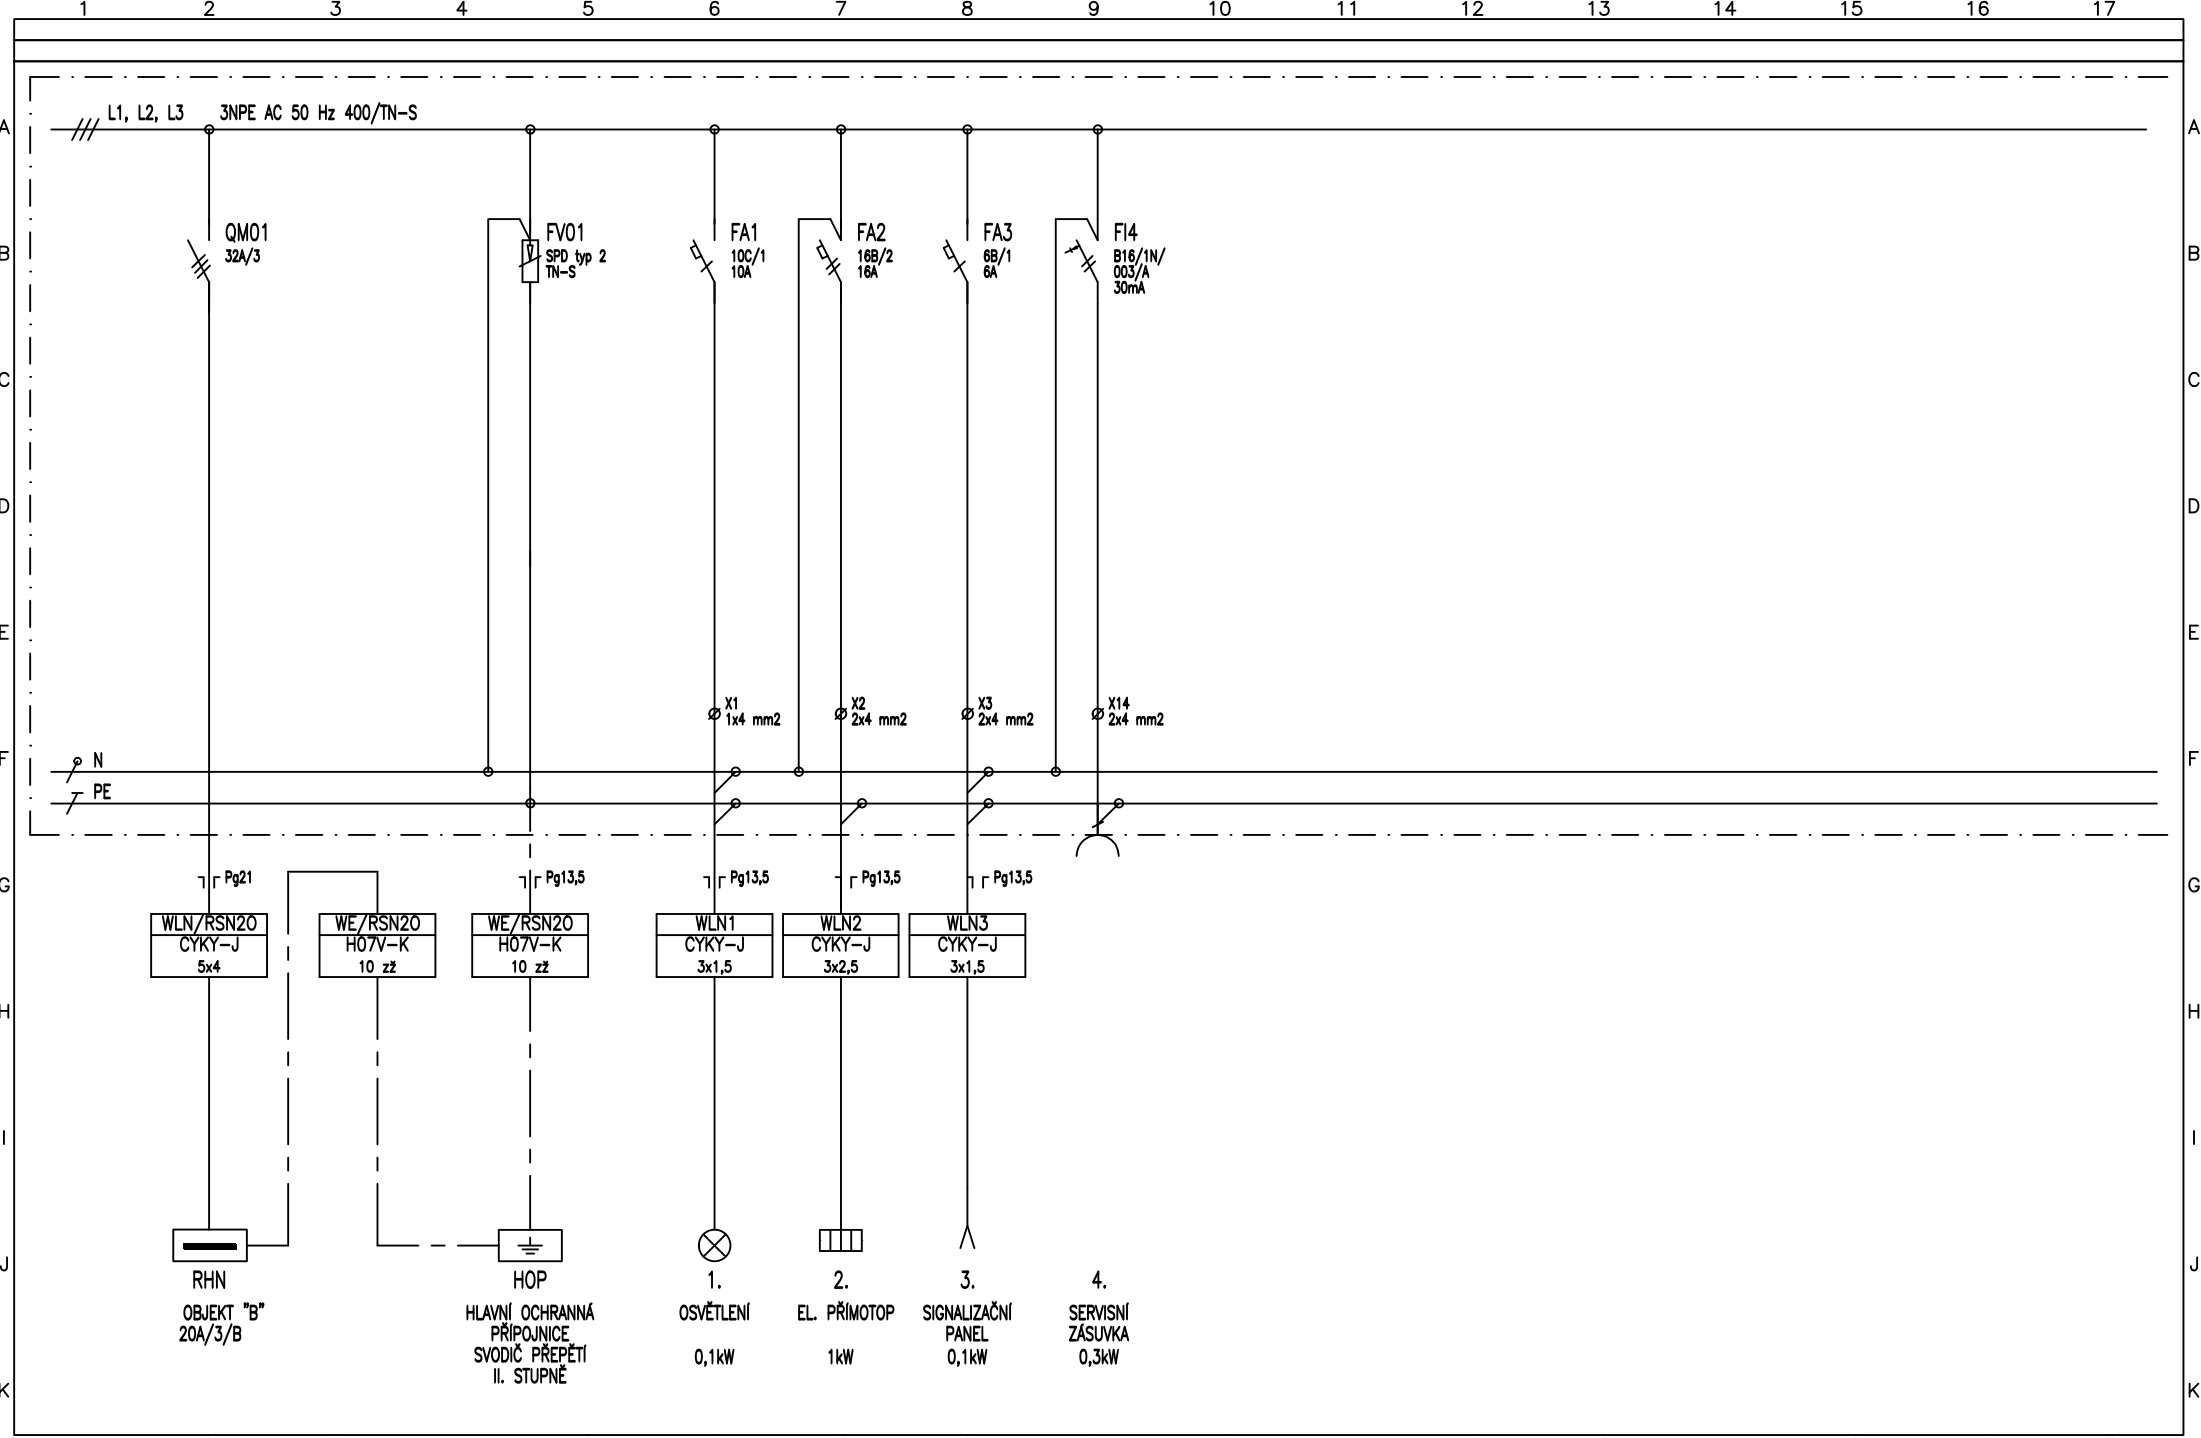

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Vypracoval: Ing. Šulák		AKCE: NPK, a.s., centrální příjem vč. centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nemocnici D.1.3 – SO 03 – Sklad tlakových láhví N20 D.1.3.4.6 Silnoproudá elektrotechnika						Investor: Pardubický kraj		Zak.číslo: K16824014		A.K.: -		Listů: 3		
Kontroloval: Ing. Šulák								Obsah: Rozvaděč RSN20		Změna/Datum:		V.č.: 102		List: 3		
Datum : 05/2018										Měřítka: -						