

MAMO+HEMATOLOGIE/ LSPP



POZNÁMKA:
JE-LI V DOKUMENTACI DEFINOVÁN KONKRÉTNÍ VÝROBEK (VÝROBKÝ) NEBO TECHNOLOGIE,
MÁ SE ZA TO, ŽE JE TÍM DEFINOVÁN MINIMÁLNÍ POŽADOVANÝ STANDARD A V NABÍDKĚ
MŮŽE BYT NAHRAZEN VÝROBKEM NEBO TECHNOLOGIÍ SROVNATELNOU.

PROSTUPY KABELŮ POŽÁRNĚ DĚLICÍMI KONSTRUKCEMI POŽÁRNĚ UTĚSNIT - POŽÁRNÍ ODOLNOST
PŘÍSLUŠNÉ STAVBY KONSTRUKCE VIZ. POŽADAVKY V TECH. ZPRÁVĚ PRŮB.


OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41ed.3:
-SÍTOVÝ ZDROJ/ AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE

PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ VE SMYSLU ČSN 33 2000-4-51 ed.3

VEŠKERÉ KABELOVÉ ROZVODY BUDOU PROVEDENY DLE VYHLÁŠKY č.268/2011 Sb. a ČSN 730848:
KABELOVÉ ROZVODY V PRO POŽÁRNÍ A EVAKUAČNÍ ZARÍZENÍ- OHNĚODOLNÉ KABELY

A1- SVÍTIDLO LED IP44 36W
A2- SVÍTIDLO LED IP44 24W
B1- SVÍTIDLO LED IP54 17.7W
C1- SVÍTIDLO LED IP30 17W
D1- SVÍTIDLO LED IP44 36W
N1- SVÍTIDLO LED IP20 3.9W, INVENTER 3HODINY
N2- SVÍTIDLO LED IP20 3.9W, CORRIDOR, INVENTER 3HODINY
NP- SVÍTIDLO LED IP20 1+1W, PITROGRAM, INVENTER 3HODINY

- vyplínač 230V/10A fáz.1/0
vyplínač 230V/10A fáz.1
vyplínač 230V/10A fáz.5
přepínač 230V/10A fáz.6
křížový přepínač 230V/10A fáz.7
- KABELOVÉ ROZVODY NA POVRCHU
- KABELOVÉ ROZVODY POD OMÍTKOU
- DZ60x60
DZ60x100
DZ60x200
DZ60x300
- TRASA V DRÁTĚNÉM ŽLABU DZ60x60
- TRASA V DRÁTĚNÉM ŽLABU DZ60x100
- TRASA V DRÁTĚNÉM ŽLABU DZ60x200
- TRASA V DRÁTĚNÉM ŽLABU DZ60x300
- SHKF-R 3 x 2 x 0,8 - MONITORING NOUZOVÝCH SVÍTIDEL

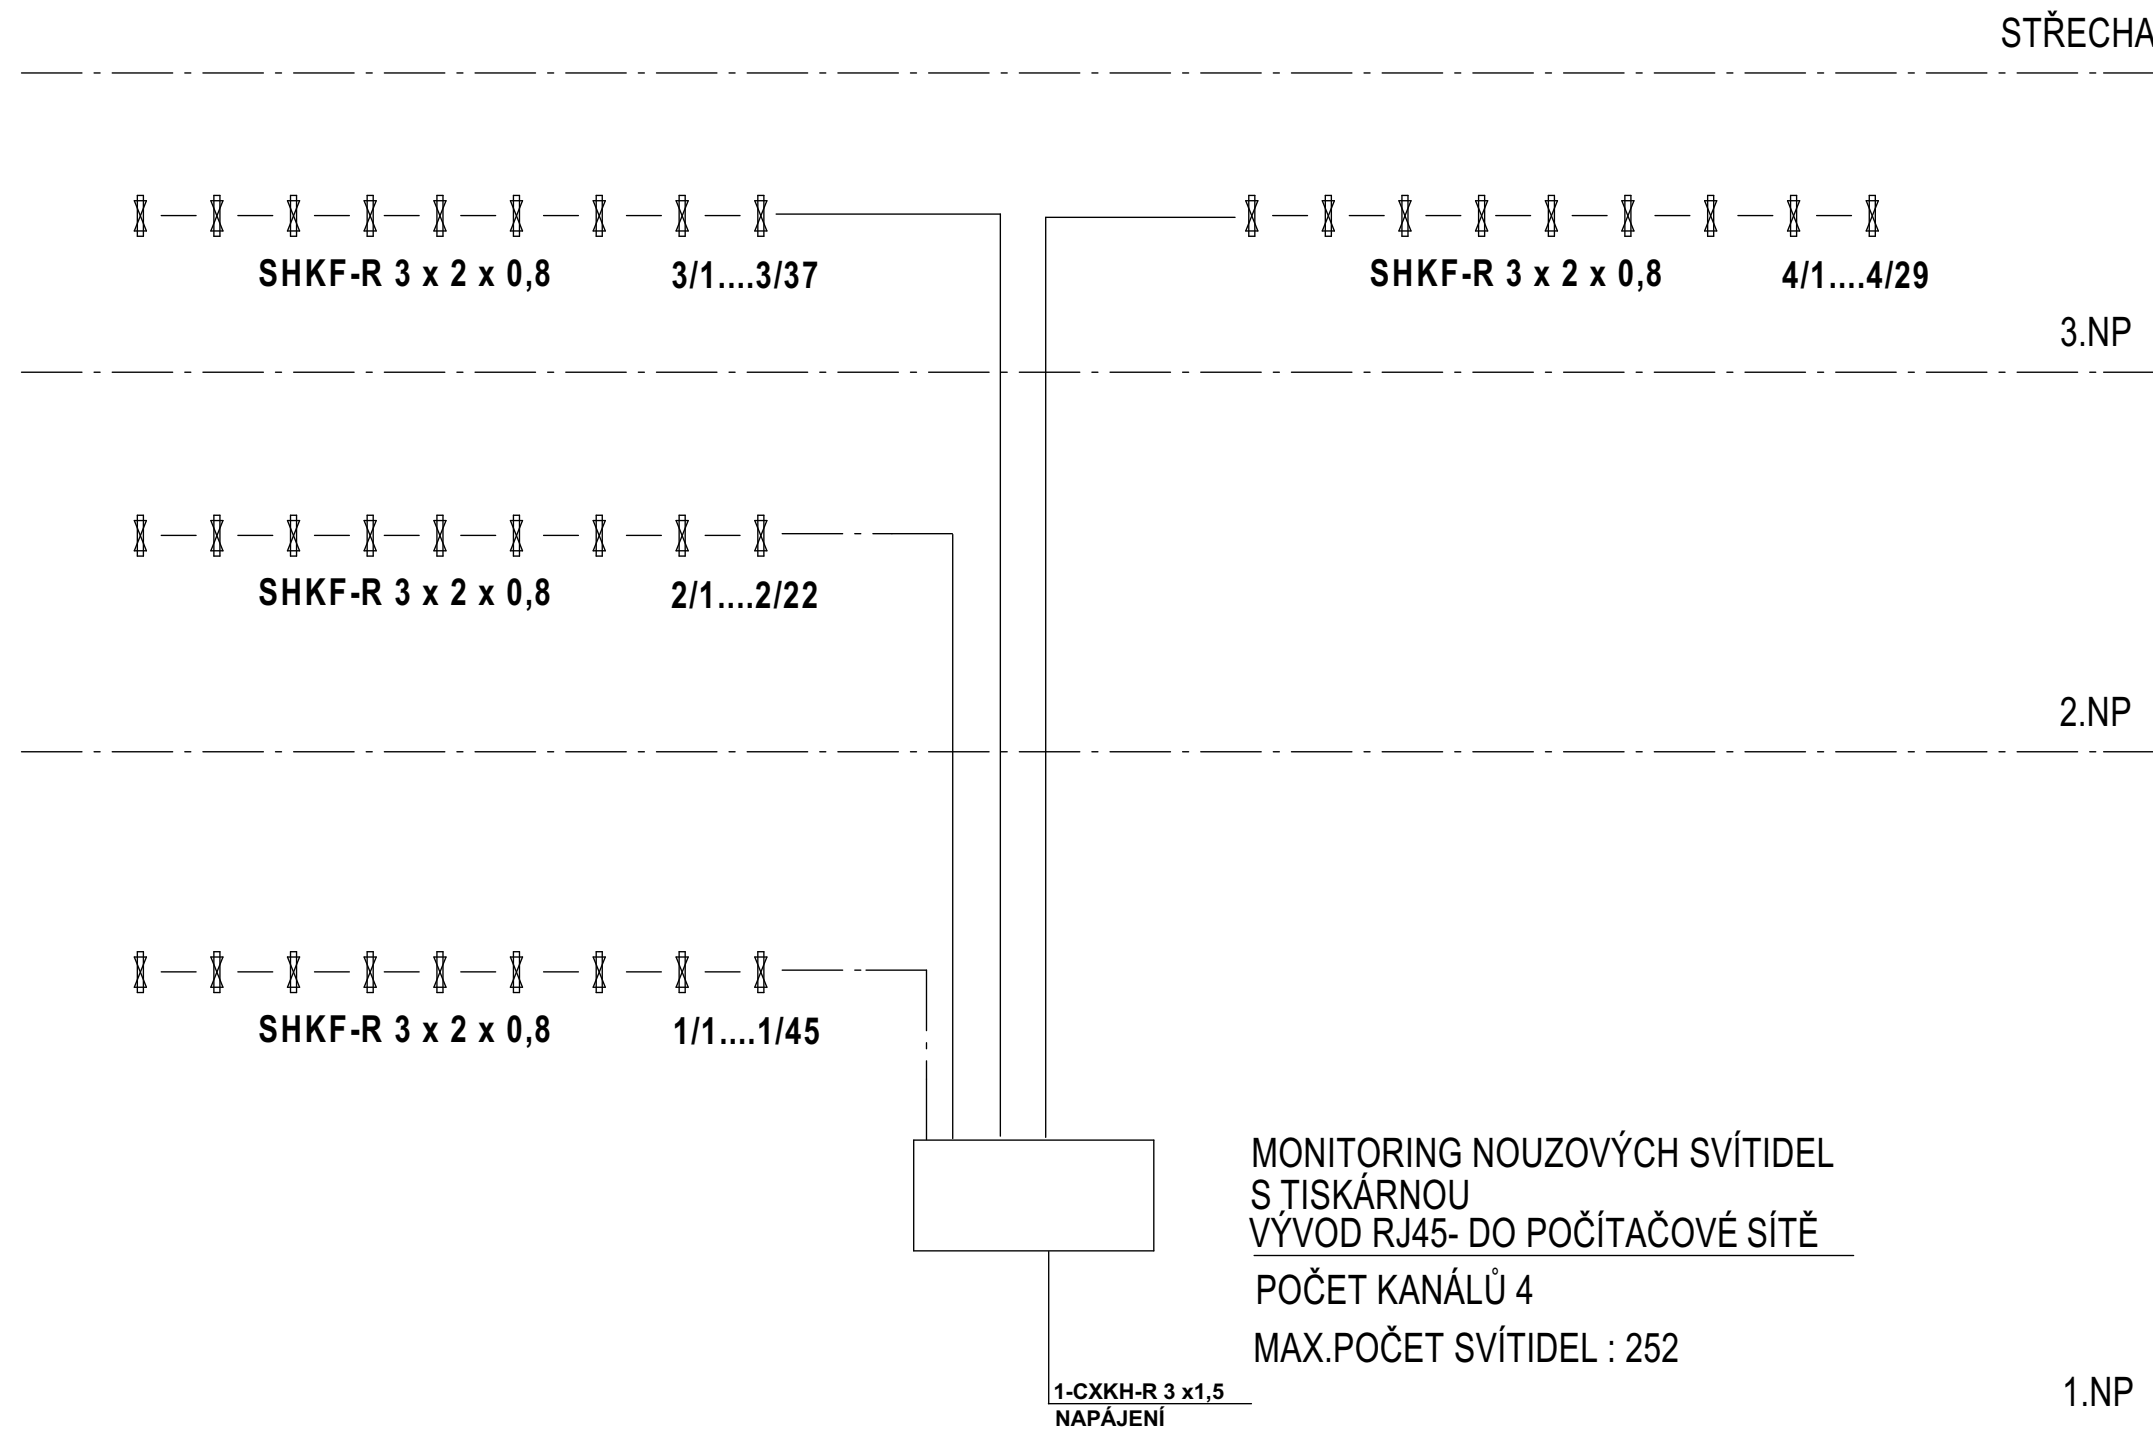

| | | | |
|---------------------------|--|---|----------------------------|
| D.1.4g - ELEKTROINSTALACE | | | |
| Autor projektu: | Ing. Michal Vostrovský | Vedoucí projektant: | Ing. Michal Vostrovský |
| Zodpovědný projektant: | Ing. Jiří Slánský | Vypracoval: | Jaroslav Pištor |
| Kraj: | Pardubický kraj | M.Ú.: | Pardubice |
| Investor: | | Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice | |
| Akoce: | NPK a.s.-Svitavská nemocnice - úprava části polikliniky na lékárnu a ambulance | | Formát: 8XA4 |
| Datum: | 10/2018 | | Číslo výkresu: D.1.4g.03.1 |
| Název: | 1.NP- SVĚTELNÁ INSTALACE | | Stupeň PD: DPS |
| | | Měřítko: | |