


DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY

NPK a.s.-Svitavská nemocnice - úprava části
polikliniky na lékárnu a ambulance

- D.1.4g.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA,
- PROTOKOL VNĚJŠÍCH VLIVŮ
- D.1.4g.02 KNIHA SVÍTIDEL
- D.1.4g.03.1 1.NP ELEKTROINSTALACE
D.1.4g.03.2 2.NP SVĚTELNÁ INSTALACE
D.1.4g.03.3 3.NP SVĚTELNÁ INSTALACE
- D.1.4g.04.1 1.PP-1.NP MOTOROVÁ INSTALACE
D.1.4g.04.2 2.NP MOTOROVÁ INSTALACE
D.1.4g.04.3 3.NP MOTOROVÁ INSTALACE
- D.1.4g.05.1 1.NP UZEMNĚNÍ
D.1.4g.05.2 2.NP UZEMNĚNÍ
D.1.4g.05.3 3.NP UZEMNĚNÍ
- D.1.4g.06.1 ROZVADĚČ RMS.1-1
D.1.4g.06.2 ROZVADĚČ RMS.1-2
D.1.4g.06.3 ROZVADĚČ RMS.2-1
D.1.4g.06.4 ROZVADĚČ RMS.3-1
D.1.4g.06.5 ROZVADĚČ RMS.3-2
D.1.4g.06.6 ROZVADĚČ RMS.3-3



AUTORIZACE

Č.PARÉ


D.1.4g - ELEKTROINSTALACE

Autor projektu:	Ing. Michal Vostrovský	Vedoucí projektant:	Ing. Michal Vostrovský	JIKA CZ Residence Šatlava Dlouhá 101-103 Hradec Králové 777 550 375
Zodpovědný projektant:	Ing. Jiří Slánský	Vypracoval:	Jaroslav Pištora	
Kraj: Pardubický kraj	M.Ú.: Pardubice	Investor:	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice	
Akce:	NPK a.s.-Svitavská nemocnice - úprava části polikliniky na lékárnu a ambulance		Formát: 1XA4 Datum: 08/2018	
Název:	TECHNICKÁ ZPRÁVA		Číslo výkresu: D.1.4g.01	Stupeň PD: DPS Měřítko:

DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY

NPK a.s.-Svitavská nemocnice - úprava části
polikliniky na lékárnu a ambulance

- D.1.4g.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA,
- PROTOKOL VNĚJŠÍCH VLIVŮ
- D.1.4g.02 KNIHA SVÍTIDEL
- D.1.4g.03.1 1.NP ELEKTROINSTALACE
D.1.4g.03.2 2.NP SVĚTELNÁ INSTALACE
D.1.4g.03.3 3.NP SVĚTELNÁ INSTALACE
- D.1.4g.04.1 1.PP-1.NP MOTOROVÁ INSTALACE
D.1.4g.04.2 2.NP MOTOROVÁ INSTALACE
D.1.4g.04.3 3.NP MOTOROVÁ INSTALACE
- D.1.4g.05.1 1.NP UZEMNĚNÍ
D.1.4g.05.2 2.NP UZEMNĚNÍ
D.1.4g.05.3 3.NP UZEMNĚNÍ
- D.1.4g.06.1 ROZVADĚČ RMS.1-1
D.1.4g.06.2 ROZVADĚČ RMS.1-2
D.1.4g.06.3 ROZVADĚČ RMS.2-1
D.1.4g.06.4 ROZVADĚČ RMS.3-1
D.1.4g.06.5 ROZVADĚČ RMS.3-2
D.1.4g.06.6 ROZVADĚČ RMS.3-3



AUTORIZACE

Č.PARÉ

D.1.4g - ELEKTROINSTALACE

Autor projektu:	Ing. Michal Vostrovský	Vedoucí projektant:	Ing. Michal Vostrovský	JIKA CZ Residence Šatlava Dlouhá 101-103 Hradec Králové 777 550 375
Zodpovědný projektant:	Ing. Jiří Slánský	Vypracoval:	Jaroslav Pištora	
Kraj: Pardubický kraj	M.Ú.: Pardubice	Investor:	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice	
Akce:	NPK a.s.-Svitavská nemocnice - úprava části polikliniky na lékárnu a ambulance		Formát: 1XA4 Datum: 08/2018	
Název:	TECHNICKÁ ZPRÁVA		Číslo výkresu: D.1.4g.01	Stupeň PD: DPS Měřítko:

RMS.1 – 1

VÝVODY : VRCHEM

PŘÍVOD : VRCHEM

KRYTÍ : IP30


ROZVÁDĚČ ZAPUŠTĚNÝ

ROZMĚR POLE: š=750mm, v=900mm, hl.=123

POČET MODULŮ: 165

JMENOVITÉ NAPĚTÍ: 3+NPE 50Hz,230/400V TN-S

OPND : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE




AUTORIZACE

Č.PARÉ


D.1.4g - ELEKTROINSTALACE

Autor projektu:	Ing. Michal Vostrovský	Vedoucí projektant:	Ing. Michal Vostrovský	JIKA CZ Residence Šatlava Dlouhá 101-103 Hradec Králové 777 550 375
Zodpovědný projektant:	Ing. Jiří Slánský	Vypracoval:	Jaroslav Pištora	
Kraj: Pardubický kraj	M.Ú.: Pardubice	Investor:	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice	
Akce:	NPK a.s.-Svitavská nemocnice - úprava části polikliniky na lékárnu a ambulance		Formát: 1+2XA4	Stupeň PD: DPS
			Datum: 08/2018	
			Č.zak.:	
Název:	ROZVADĚČ RMS.1-1		Číslo výkresu: D.1.4g.06-1	Měřítka:



MDO
L1,2,3
///

3+N+PE,AC,50Hz-400/230V/TN-S



RMS.1 – 2

VÝVODY : VRCHEM

PŘÍVOD : VRCHEM

KRYTÍ : IP30


ROZVÁDĚČ ZAPUŠTĚNÝ

ROZMĚR POLE: š=750mm, v=900mm, hl.=123

POČET MODULŮ: 165

JMENOVITÉ NAPĚTÍ: 3+NPE 50Hz,230/400V TN-S

OPND : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE





AUTORIZACE

Č.PARÉ

D.1.4g - ELEKTROINSTALACE

Autor projektu:	Ing. Michal Vostrovský	Vedoucí projektant:	Ing. Michal Vostrovský	JIKA CZ Residence Šatlava Dlouhá 101-103 Hradec Králové 777 550 375
Zodpovědný projektant:	Ing. Jiří Slánský	Vypracoval:	Jaroslav Pištora	
Kraj: Pardubický kraj	M.Ú.: Pardubice	Investor: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice		
Akce:	NPK a.s.-Svitavská nemocnice - úprava části polikliniky na lékárnu a ambulance		Formát: 1+2XA4	Stupeň PD: DPS
			Datum: 08/2018	
			Č.zak.:	
Název:	ROZVADĚČ RMS.1-2		Číslo výkresu: D.1.4g.06-2	Měřítka:






N
PE

MDO
L1,2,3

3+N+PE,AC,50Hz-400/230V/TN-S



RMS.2-1

VÝVODY : VRCHEM

PŘÍVOD : VRCHEM

KRYTÍ : IP30


ROZVÁDĚČ ZAPUŠTĚNÝ

ROZMĚR POLE: š=750mm, v=900mm, hl.=123

POČET MODULŮ: 165

JMENOVITÉ NAPĚTÍ: 3+NPE 50Hz,230/400V TN-S

OPND : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE




AUTORIZACE

Č.PARÉ

D.1.4g - ELEKTROINSTALACE


Autor projektu:		Ing. Michal Vostrovský		Vedoucí projektant:		Ing. Michal Vostrovský		<div>JIKACZ</div> <div>Residence Šatlava Dlouhá 101-103 Hradec Králové 777 550 375</div>	
Zodpovědný projektant:		Ing. Jiří Slánský		Vypracoval:		Jaroslav Pištora			
Kraj:	Pardubický kraj	M.Ú.:	Pardubice	Investor: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice					
Akce:		NPK a.s.-Svitavská nemocnice - úprava části polikliniky na lékárnu a ambulance				Formát:		1+3XA4	Stupeň PD: DPS
						Datum:		08/2018	
						Č.zak.:			Měřítka:
Název:		ROZVADĚČ RMS.2-1				Číslo výkresu:		D.1.4g.06-3	

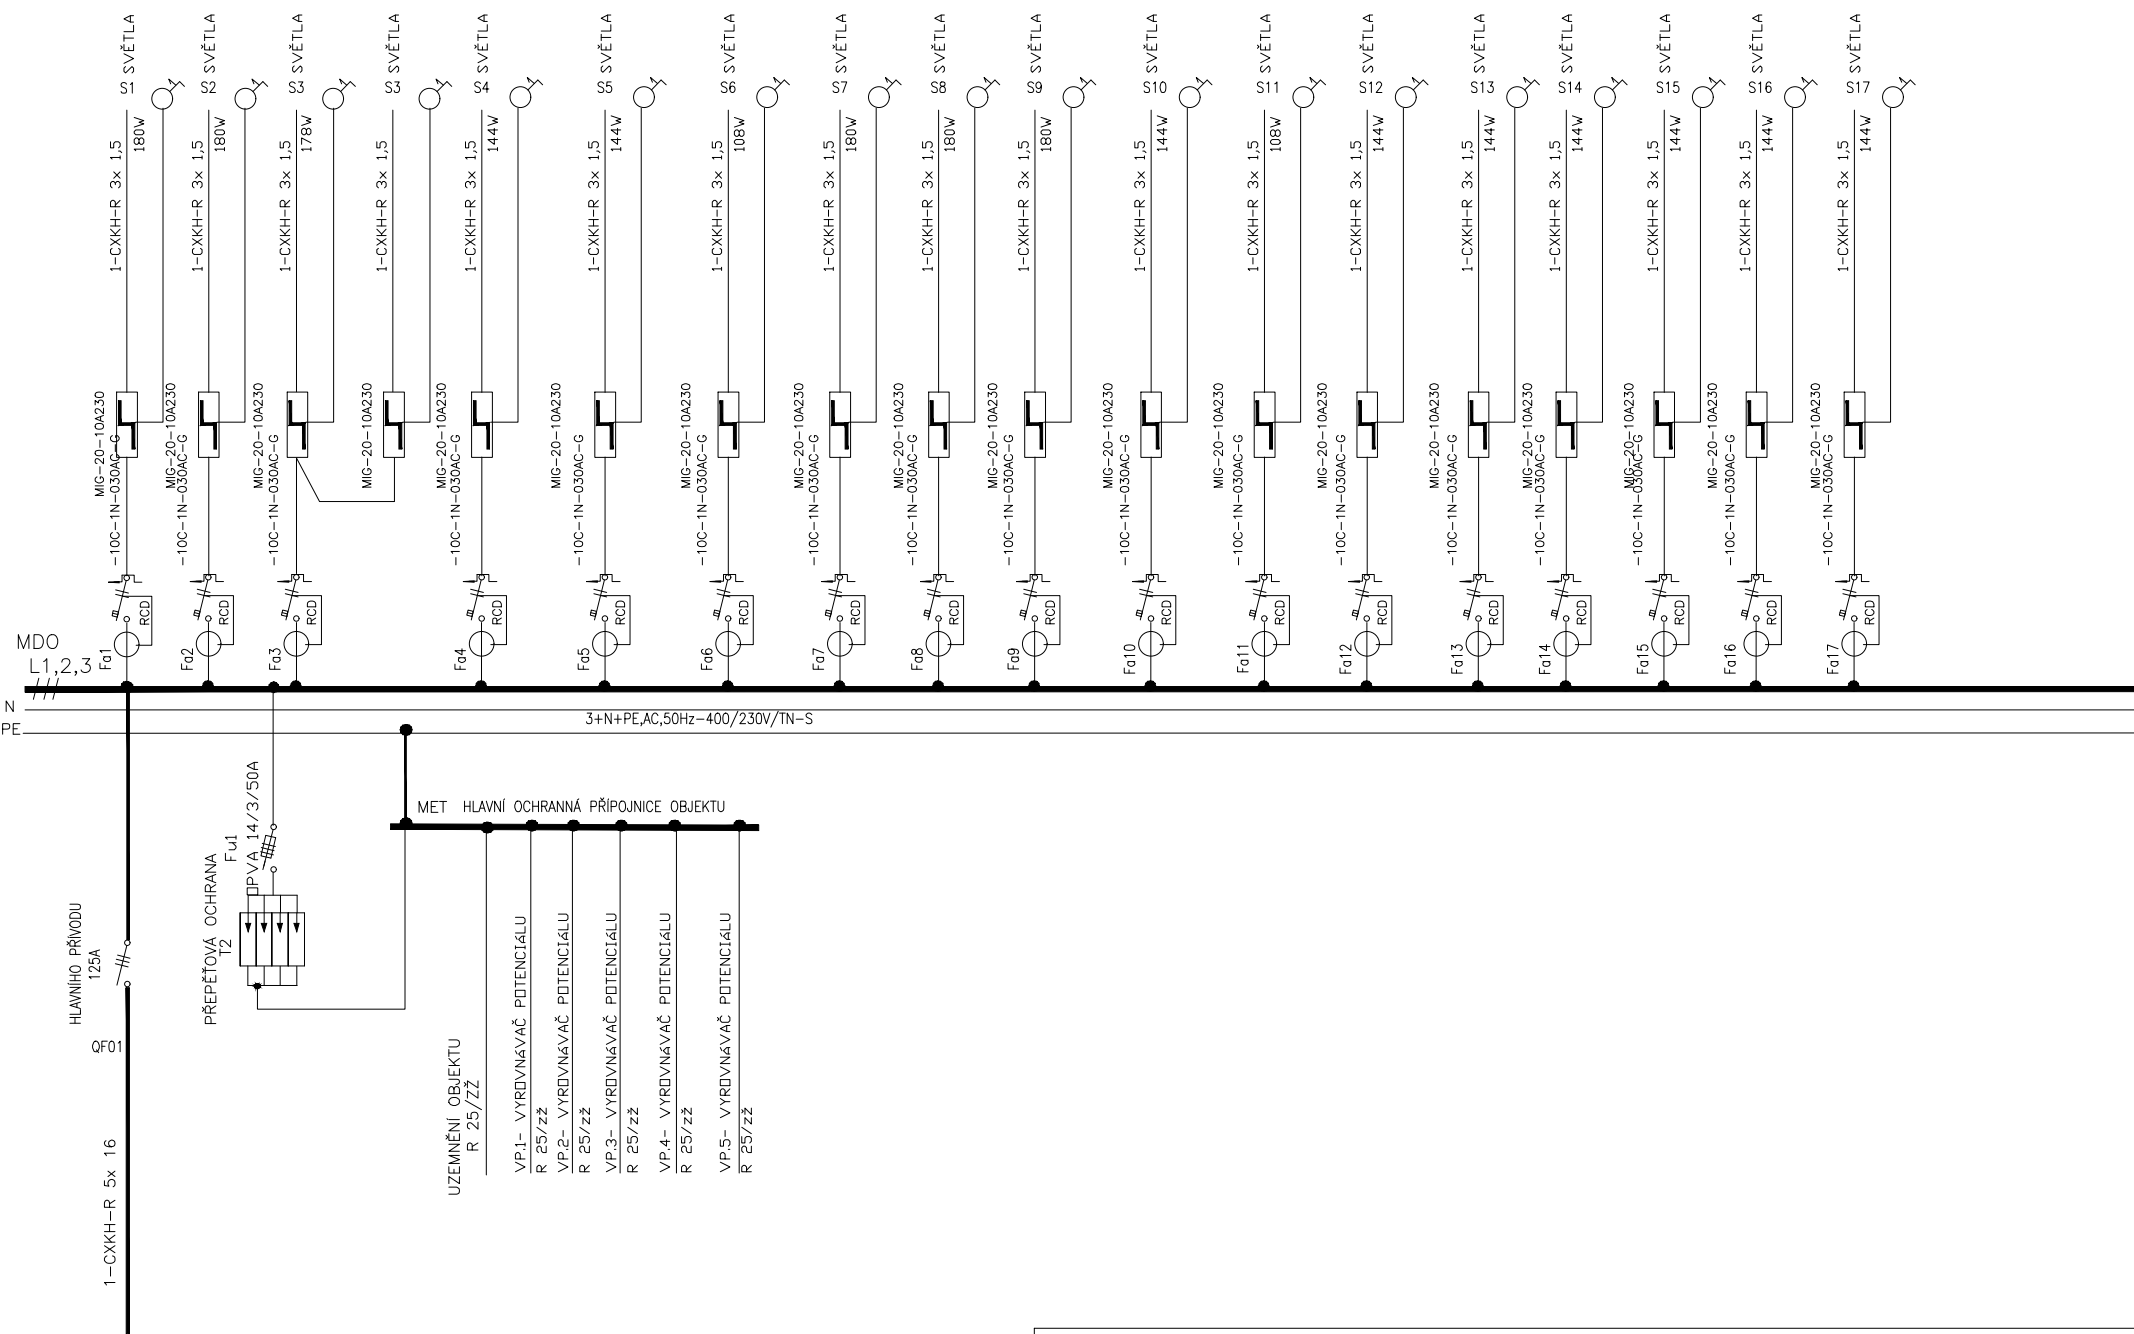


ROZVADĚČ

RMS.2-1

EL /LIST 1



MDO
L1,2,3
///



3+N+PE,AC,50Hz-400/230V/TN-C-S

RMS.3-1

VÝVODY : VRCHEM

PŘÍVOD : VRCHEM

KRYTÍ : IP30


ROZVÁDĚČ ZAPUŠTĚNÝ

ROZMĚR POLE: š=750mm, v=900mm, hl.=123

POČET MODULŮ: 165

JMENOVITÉ NAPĚTÍ: 3+NPE 50Hz,230/400V TN-S

OPND : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE



AUTORIZACE

Č.PARÉ

D.1.4g - ELEKTROINSTALACE

Autor projektu:		Ing. Michal Vostrovský		Vedoucí projektant:		Ing. Michal Vostrovský		<div>JIKACZ</div> <div>Residence Šatlava Dlouhá 101-103 Hradec Králové 777 550 375</div>	
Zodpovědný projektant:		Ing. Jiří Slánský		Vypracoval:		Jaroslav Pištora			
Kraj:	Pardubický kraj	M.Ú.:	Pardubice	Investor: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice					
Akce:		NPK a.s.-Svitavská nemocnice - úprava části polikliniky na lékárnu a ambulance				Formát:		1+3XA4	Stupeň PD: DPS
						Datum:		08/2018	
						Č.zak.:			Měřítka:
Název:		ROZVADĚČ RMS.3-1				Číslo výkresu:		D.1.4g.06-4	

HLAVNÍHO PŘÍVODU

125A

1-CXKH-R 5x 16

QF01

MDO

L1,2,3
N
PE

PŘEPĚTOVÁ OCHRANA

DPV A 14/3/50A

Fu1

UZEMNĚNÍ OBJEKTU

R 25/zž

VP1- VYROVŇAVAČ POTENCIÁLU

R 25/zž

VP2- VYROVŇAVAČ POTENCIÁLU

R 25/zž

VP3- VYROVŇAVAČ POTENCIÁLU

R 25/zž









VP4- VYROVŇAVAČ POTENCIÁLU

R 25/zž

VP5- VYROVŇAVAČ POTENCIÁLU

R 25/zž

MET HLAVNÍ OCHRANNÁ PŘÍPOJNICE OBJEKTU

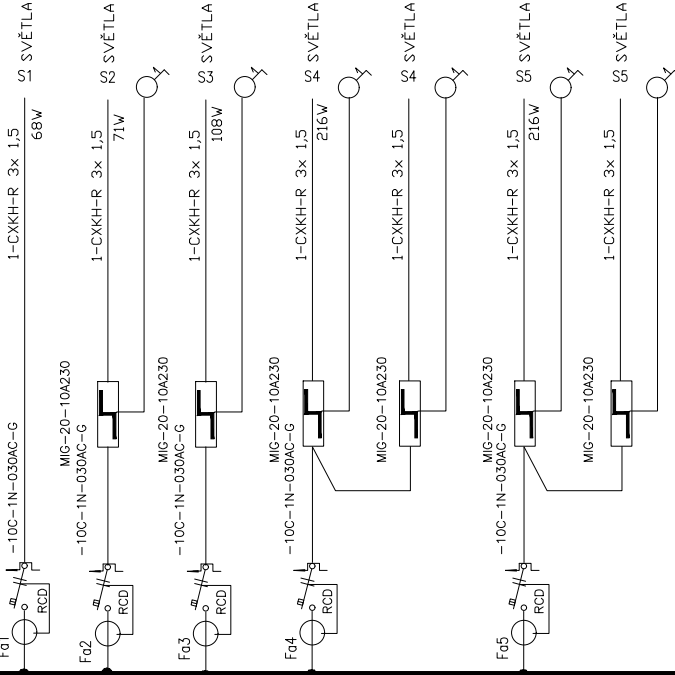

ROZVADĚČ


RMS.3-1


EL /LIST 1

N
PE

3+N+PE,AC,50Hz-400/230V/TN-S

MDO
L1,2,3





RMS.3-2

VÝVODY : VRCHEM

PŘÍVOD : VRCHEM

KRYTÍ : IP30


ROZVÁDĚČ ZAPUŠTĚNÝ

ROZMĚR POLE: š=750mm, v=900mm, hl.=123

POČET MODULŮ: 165

JMENOVITÉ NAPĚTÍ: 3+NPE 50Hz,230/400V TN-S

OPND : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE




AUTORIZACE

Č.PARÉ

D.1.4g - ELEKTROINSTALACE


Autor projektu:	Ing. Michal Vostrovský	Vedoucí projektant:	Ing. Michal Vostrovský	JIKA CZ Residence Šatlava Dlouhá 101-103 Hradec Králové 777 550 375
Zodpovědný projektant:	Ing. Jiří Slánský	Vypracoval:	Jaroslav Pištora	
Kraj: Pardubický kraj	M.Ú.: Pardubice	Investor: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice		
Akce:	NPK a.s.-Svitavská nemocnice - úprava části polikliniky na lékárnu a ambulance		Formát: 1+3XA4 Datum: 08/2018 Č.zak.:	Stupeň PD: DPS
Název:	ROZVADĚČ RMS.3-2		Číslo výkresu: D.1.4g.06-5	Měřítka:




MDO
L1,2,3
///

N
PE

3+N+PE,AC,50Hz-400/230V/TN-S





RMS.3-3

VÝVODY : VRCHEM

PŘÍVOD : VRCHEM

KRYTÍ : IP30


ROZVÁDĚČ ZAPUŠTĚNÝ

ROZMĚR POLE: š=750mm, v=900mm, hl.=123

POČET MODULŮ: 165

JMENOVITÉ NAPĚTÍ: 3+NPE 50Hz,230/400V TN-S

OPND : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE




AUTORIZACE

Č.PARÉ

D.1.4g - ELEKTROINSTALACE


Autor projektu:	Ing. Michal Vostrovský	Vedoucí projektant:	Ing. Michal Vostrovský	JIKA CZ Residence Šatlava Dlouhá 101-103 Hradec Králové 777 550 375
Zodpovědný projektant:	Ing. Jiří Slánský	Vypracoval:	Jaroslav Pištora	
Kraj: Pardubický kraj	M.Ú.: Pardubice	Investor: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice		
Akce:	NPK a.s.-Svitavská nemocnice - úprava části polikliniky na lékárnu a ambulance		Formát: 1+3XA4 Datum: 08/2018 Č.zak.:	Stupeň PD: DPS
Název:	ROZVADĚČ RMS.3-3		Číslo výkresu: D.1.4g.06-6	Měřítka:



MDO
L1,2,3
///

N
PE

3+N+PE,AC,50Hz-400/230V/TN-S



PC- MDO

ROZVADĚČ

RMS.3-3

EL /LIST 2

