


PŮDORYS 5.NP

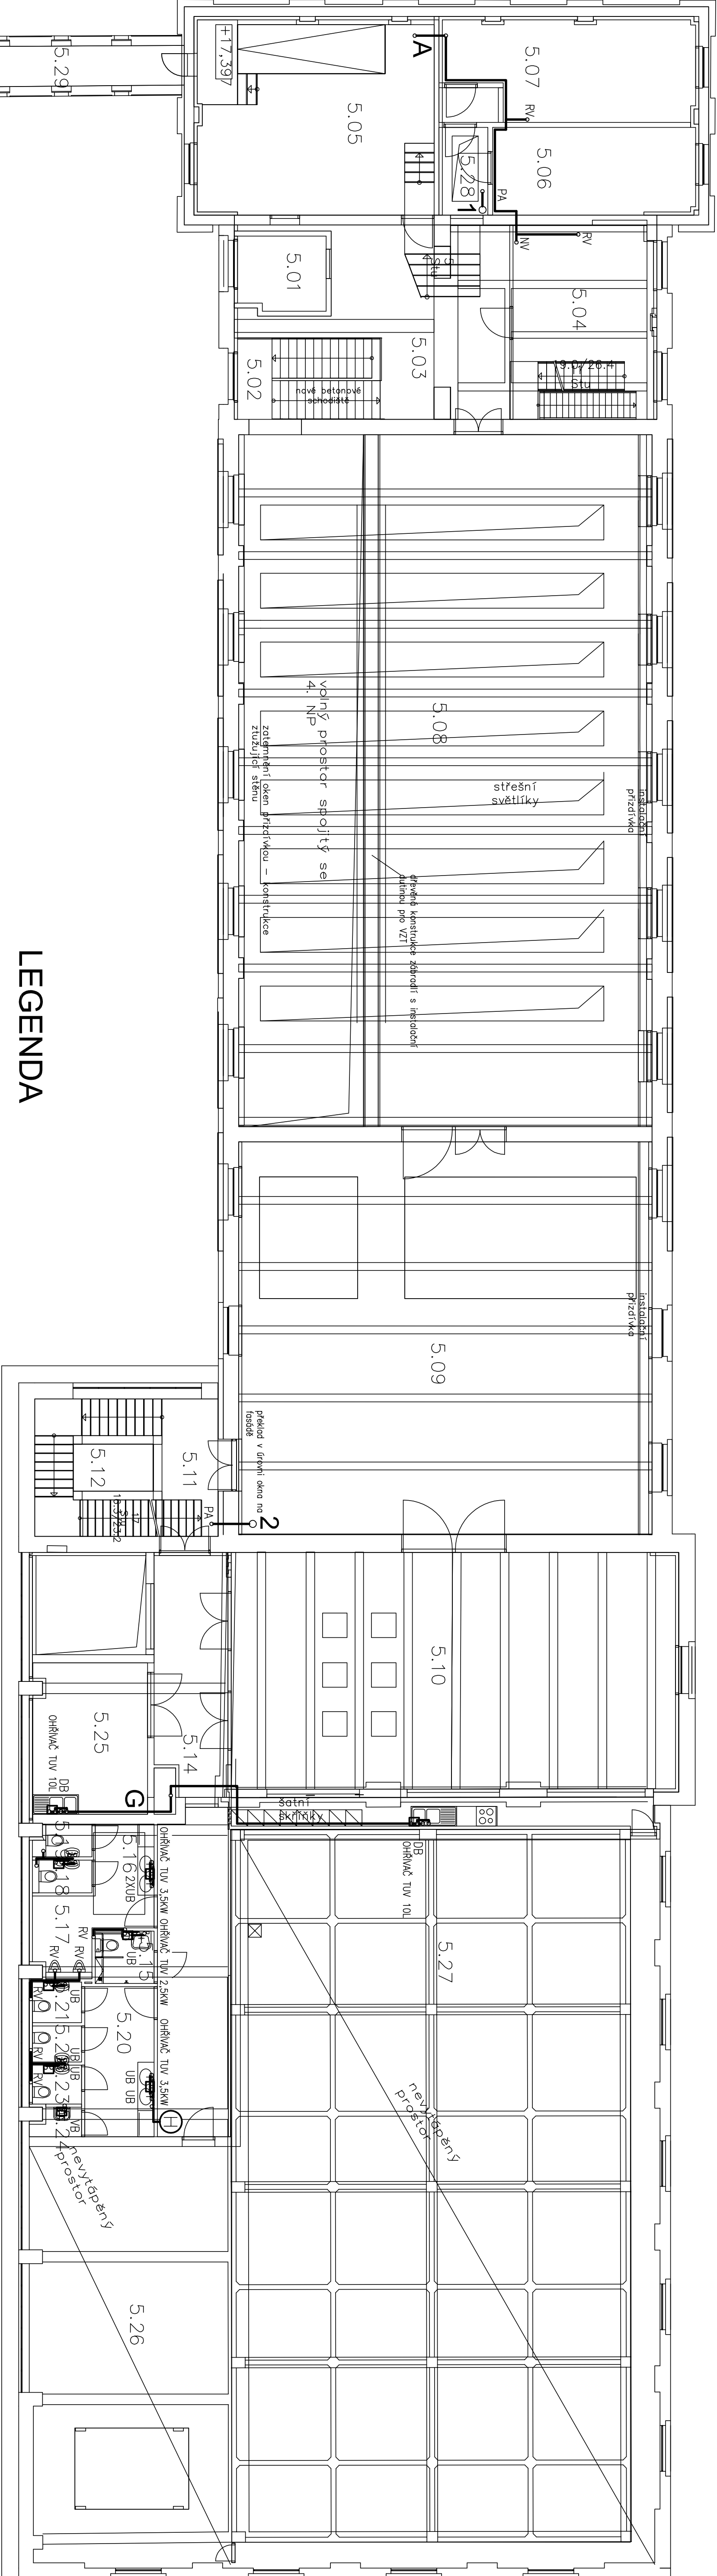

STUDENÁ VODA
TEPLÁ VODA
POŽARNÍ SUKOVOD

LEGENDA

OHŘÍVAČ TUV 3.5kW OHŘÍVAČ TUV 2.5kW OHŘÍVAČ TUV 3.5kW OHŘÍVAČ TUV 3.0L

5.01	Výřez osobní	16.48
5.02	Schodiště	26.33
5.03	Hala	
5.04	Respirium, schodiště do věže	
5.05	Respirium	
5.06	Technická místnost (elektrické topení, serverovna, ústředí)	
5.07	Kabina výhledová stropní kopie	
5.08	Výhledová stropní kopie	
5.09	Výhledová stropní kopie	
5.10	Výhledová stropní kopie	
5.11	Schodiště	
5.12	Výřez osobní	
5.13	Výřez osobní s přípravou expozitů	
5.14	Chodba	
5.15	WC modřín	
5.16	WC M předsín	
5.17	WC M předsín	
5.18	WC M předsín	
5.19	WC M kabina	
5.20	WC 2 předsín	
5.21	WC 2 kabina	
5.22	WC 2 kabina	
5.23	WC 2 kabina	
5.24	WC 2 kabina	
5.25	WC 2 kabina	
5.26	WC 2 kabina	
5.27	WC 2 kabina	
5.28	WC 2 kabina	
5.29	WC 2 kabina	
5.30	WC 2 kabina	
5.31	WC 2 kabina	
5.32	WC 2 kabina	
5.33	WC 2 kabina	
5.34	WC 2 kabina	
5.35	WC 2 kabina	
5.36	WC 2 kabina	
5.37	WC 2 kabina	
5.38	WC 2 kabina	
5.39	WC 2 kabina	
5.40	WC 2 kabina	
5.41	WC 2 kabina	
5.42	WC 2 kabina	
5.43	WC 2 kabina	
5.44	WC 2 kabina	
5.45	WC 2 kabina	
5.46	WC 2 kabina	
5.47	WC 2 kabina	
5.48	WC 2 kabina	
5.49	WC 2 kabina	
5.50	WC 2 kabina	
5.51	WC 2 kabina	
5.52	WC 2 kabina	
5.53	WC 2 kabina	
5.54	WC 2 kabina	
5.55	WC 2 kabina	
5.56	WC 2 kabina	
5.57	WC 2 kabina	
5.58	WC 2 kabina	
5.59	WC 2 kabina	
5.60	WC 2 kabina	
5.61	WC 2 kabina	
5.62	WC 2 kabina	
5.63	WC 2 kabina	
5.64	WC 2 kabina	
5.65	WC 2 kabina	
5.66	WC 2 kabina	
5.67	WC 2 kabina	
5.68	WC 2 kabina	
5.69	WC 2 kabina	
5.70	WC 2 kabina	
5.71	WC 2 kabina	
5.72	WC 2 kabina	
5.73	WC 2 kabina	
5.74	WC 2 kabina	
5.75	WC 2 kabina	
5.76	WC 2 kabina	
5.77	WC 2 kabina	
5.78	WC 2 kabina	
5.79	WC 2 kabina	
5.80	WC 2 kabina	
5.81	WC 2 kabina	
5.82	WC 2 kabina	
5.83	WC 2 kabina	
5.84	WC 2 kabina	
5.85	WC 2 kabina	
5.86	WC 2 kabina	
5.87	WC 2 kabina	
5.88	WC 2 kabina	
5.89	WC 2 kabina	
5.90	WC 2 kabina	
5.91	WC 2 kabina	
5.92	WC 2 kabina	
5.93	WC 2 kabina	
5.94	WC 2 kabina	
5.95	WC 2 kabina	
5.96	WC 2 kabina	
5.97	WC 2 kabina	
5.98	WC 2 kabina	
5.99	WC 2 kabina	
6.00	WC 2 kabina	

TAJTO DOKUMENTACE SLOUŽÍ PRO ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A BEZ
PROVÁDĚNÍHO PROJEKTU NEJDE BÝT URČENA PRO DOPRAVOVÁNÍ
DO STUPNĚ PRO REALIZACI STAVBY

0.000 = 218,740 m.m.

D.1.4.A.9

OBNOVA INTERIÉROVÝCH AUTOMATICKÝCH KLIMÁTŮ

IX.2018

VO – PŮDORYS 5.NP

M 1:100

stupeň: dokumentace pro územní a stavební řízení
investor: Pardubický kraj
zodpovědný projektant: Ing. Radek Herman
vypracovali: Ing. Radek Herman