



Sinc s.r.o.
Nám. Míru 118/48
568 02 Svitavy

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

21.11.18

NAŠE ZNAČKA

1101453204

VYŘIZUJE / LINKA

Jedlička/800850860

MÍSTO ODESÍLÁNÍ / DNE

Česká Třebová/22.11.2018

VĚC: Vyjádření k projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení na stavbu : „Realizace úspor energie – areál NPK, a.s., Svitavy, U Stadionu čp. 897/11a“.

S udělením souhlasu, vyjádření k projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení na stavbu : „Realizace úspor energie – areál NPK, a.s., Svitavy, U Stadionu čp. 897/11a“ souhlasíme v případě dodržení níže uvedených podmínek.

Pro tuto stavbu bude nutno dodržet :

V případě že se v zájmovém prostoru dotčené stavbou nacházejí sítě v majetku ČEZ Distribuce a.s.,

Minimální vzdálenost veškerých staveb od stávajících podzemních sítí NN musí být min. 1 metr.

Minimální vzdálenost cizích zařízení od stávajících sloupů distribuční sítě NN může být 1 metr.

Musí být zajištěn neomezený přístup pro pracovníky ČEZ a.s. k našim zařízením pro provozování a údržbu.

V případě požadavku na přeložku, stávajícího zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s., bude nutné požádat na samostatném formuláři.

Ochranné pásmo podzemního kabelového vedení činí 1 metr od pláště krajního kabelu .

Musí být dodrženy veškeré vzdálenosti dle platných norem ČSN a PNE.

V případě prováděných prací v ochranném pásmu zařízení linek VN, kabelových vedení VN a NN, a TS distribučních trafostanic, žádejte pro tuto činnost o souhlas s činností v ochranném pásmu distribuční sítě linek VN, KVN, TS, KNN se zakreslením vzdáleností do přílohy.

Před zahájením stavby bude nutné zajistit vytyčení stávajícího podzemního zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. od ČEZ Distribuční služby s.r.o., poruchové služby Svitavy na lince 800 850 860.

Pokud výstavbou dojde ke snížení, nebo změně struktury povrchu bude nutno před zahájením stavby žádat o přeložení stávajících podzemních sítí dle zákona 458/00Sb.

Zemní práce do 1m od kabelových vedení musí být prováděny zásadně ručně bez mechanizačních prostředků.

Platnost vyjádření 1 rok.


Souhlasíme se zjednodušeným územním řízením a dále o uzavření veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby.

Zdeněk Jirout

Vedoucí oddělení SEM Sítě
ČEZ Distribuce, a. s.

ČEZ Distribuce, a. s.

Korespondenční adresa: Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00 | tel.: 800 850 860
e-mail: info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145
Sídlo společnosti: Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02

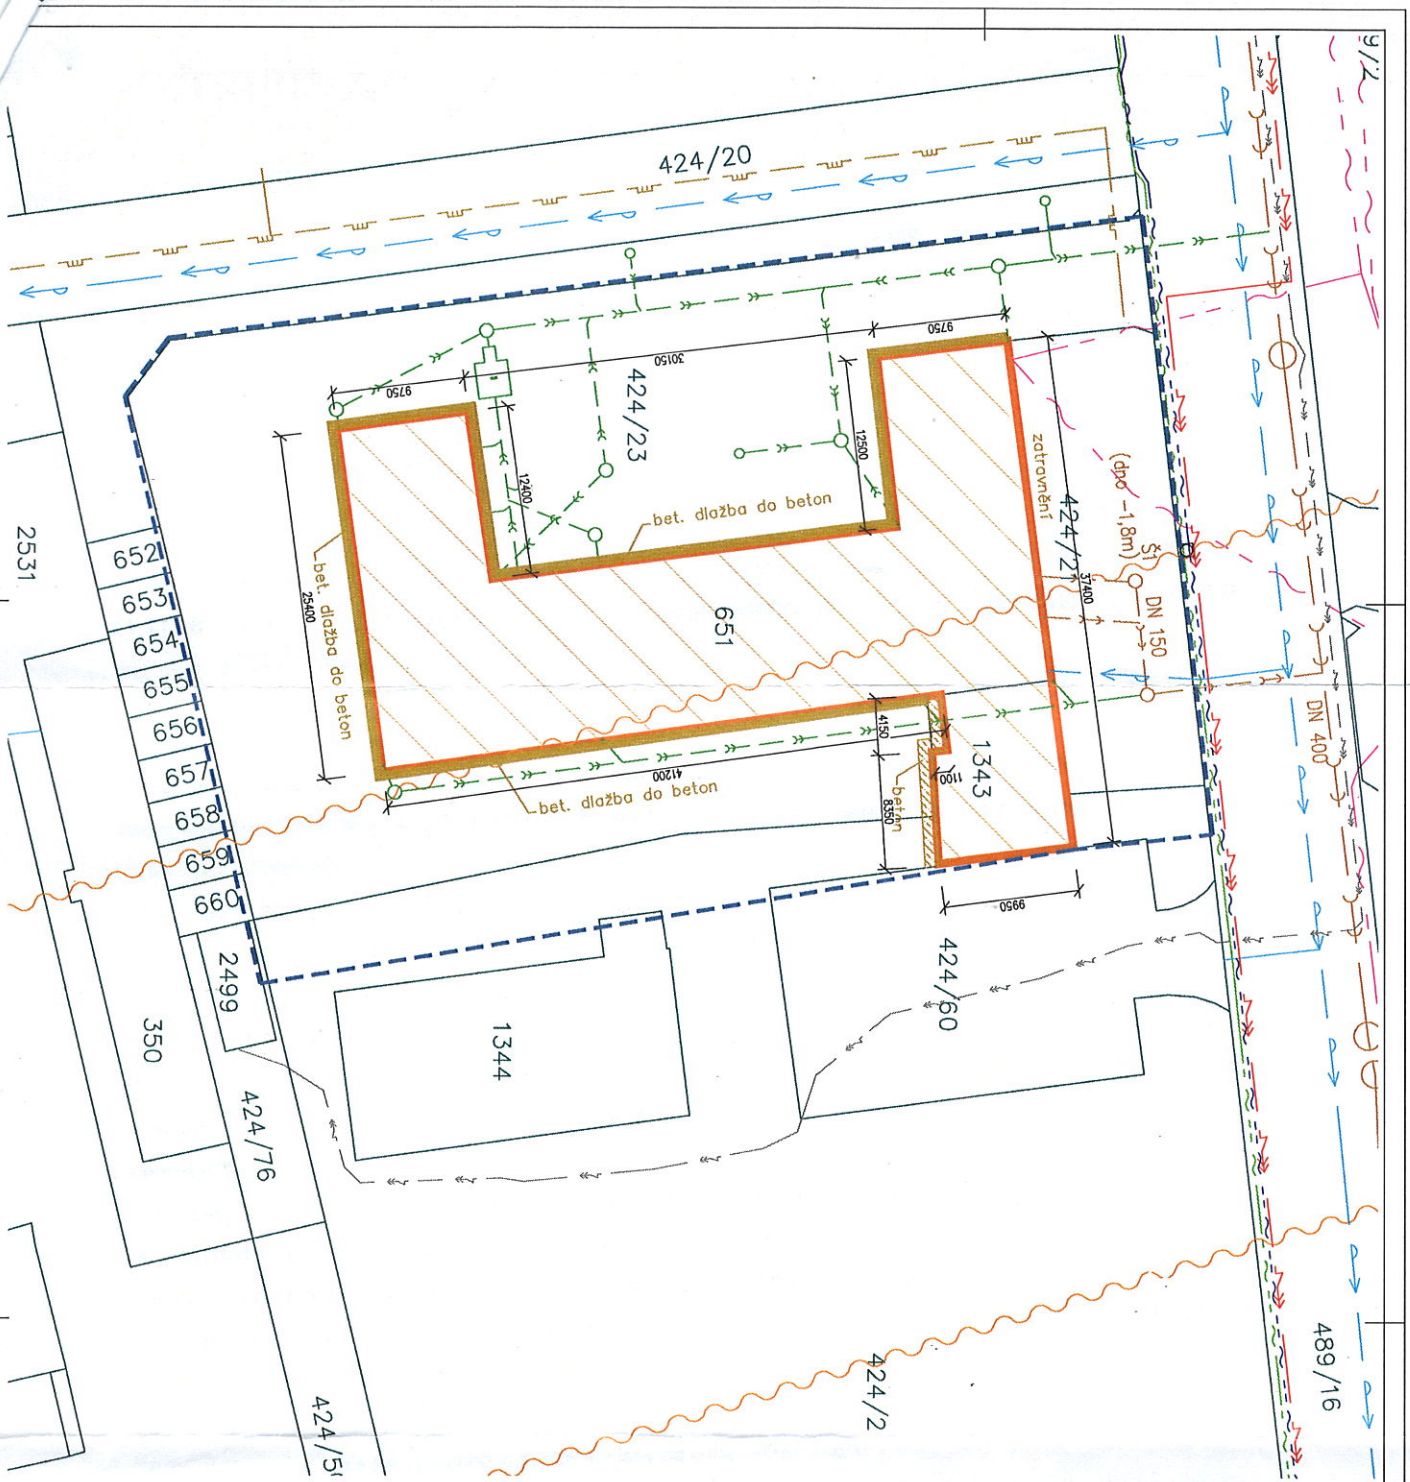

LEGENDA SÍTÍ NOVÉ:

- VODOVOD (vodotěsná sítivá)
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
- KANALIZACE DEŠŤOVÁ
- PLYNOVOD STL (osazen)
- PLYNOVOD NTL (osazen)
- PODZEMNÍ VEDENÍ VN (čez)
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN (čez)
- PODZEMNÍ VEDENÍ SILNOPROUD
- OCHRANNÉ PÁSMO RADIOVÉHO VEDENÍ (čez)
- SÍŤOVACÍ KABEL (čez)
- OPTICKÝ KABEL (t-mobil)
- OPTICKÝ KABEL (misto sítivá)

LEGENDA SÍTÍ STÁVAJÍCÍ:

- VODOVOD
- KANALIZACE
- INNOVY PLN STL
- ČEZ podzemní vedení NN do 1kV
- ČEZ podzemní vedení NN do 1kV - rušené
- ČEZ podzemní vedení VN do 35kV
- ČEZ optický kabel
- CETN optický kabel
- CETN metalický kabel
- NEJ kabelové vedení
- VĚRNÉ OSVĚTLENÍ

LEGENDA OSTATNÍ:

- ŘEŠENÝ OBJEKT
- HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
- HLAVNÍ VSTUP DO BYTOVÉHO DOMU

LEGENDA PBR:

- NADZEMNÍ POŽÁRNÍ HYDRANT
- PODZEMNÍ HYDRANT
- HRANICE POZ. NEBEZP. PROSTORU
- PŘÍLEŽDOVÁ TRASA VOZIDEL HZS
- ODSŮPPOVÁ VZD. OD OBJEKTU VYTVAŘEJÍCÍ POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝ PROSTOR
- d=3,07m



Vypracoval:	Ing. Jaroslav DVOŘÁK	Stavba:	1344
Zobrazil:	Ing. Jaroslav DVOŘÁK	Stavba:	1344
Město stavby:	568 03 Sládkov, p.l. 1344, st. 651	Stavba:	1344
Investor:	Právnická firma, kterou zastupuje Ing. Jaroslav DVOŘÁK	Stavba:	1344
Acce:	REALIZACE ÚSPOR ENERIE - AREÁL	Stavba:	1344
NPK, a.s., SVITAVY		Stavba:	1344
Objekt:	BUDOVA DOPRAVNÍ ZPRACOVNÍ SLUŽBY	Stavba:	1344
Výkres:		Stavba:	1344
KOORDINAČNÍ SITUČNÍ VÝKRES		Stavba:	1344
C.3		Stavba:	1344

