



Půdorys:

PŮDORYS NOVÝ STAV

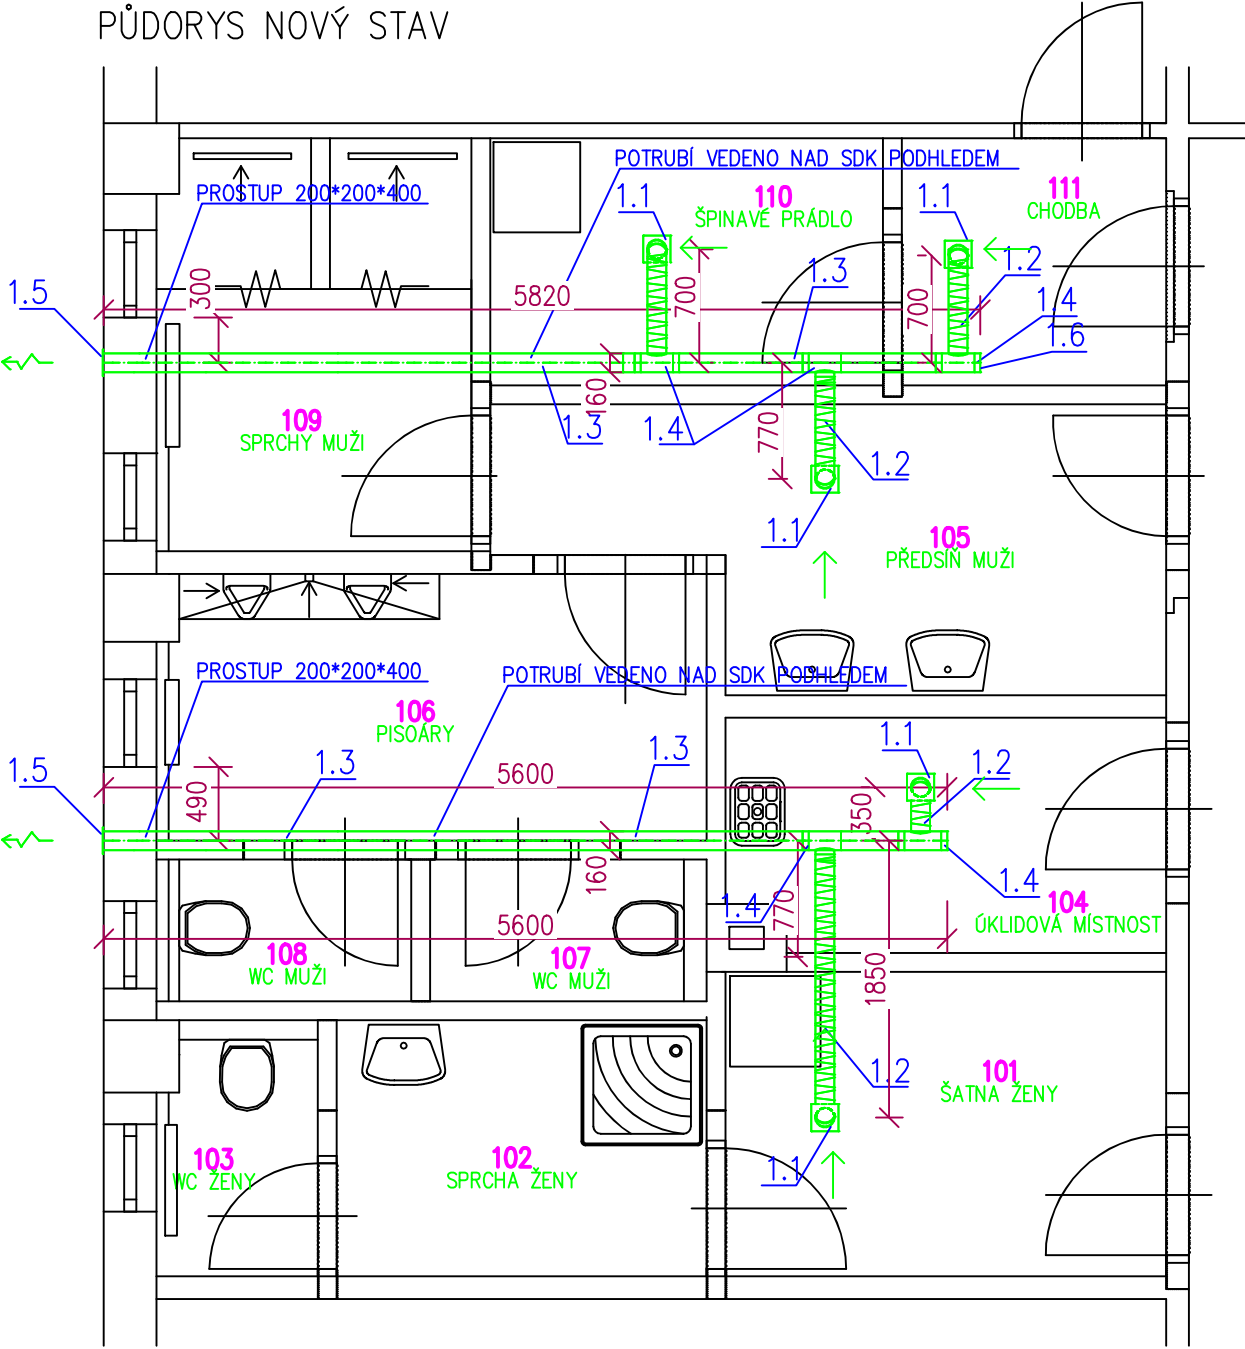

Řez:

ŘEZ NOVÝ STAV




Výpis použitého materiálu:

- 1.1 Malý axiální ventilátor JS 125mm – Vod=150m³/hod, 230V, se zpětnou klapkou a časovým doběhem
- 1.2 Ohebné potrubí Semivac JS 125
- 1.3 Ocelové potrubí sk.l, pozinkovaný plech, tl.0,8mm, Ø160, (kruhové potrubí v provedení SPIRO)
- 1.4 Ocelové potrubí sk.l, pozinkovaný plech, tl.0,8mm, odbočka jednostranná OBJ 90° 160/125, (kruhové potrubí v provedení SPIRO)
- 1.5 Samočinná protidešťová žaluzie hliníková hranatá, JS 150mm
- 1.6 Koncový kryt JS 160
- 1.7 Tepelná izolace z minerální vlny s hliníkovou folií tl.40mm

Tabulka místností

Číslo	Jméno	Plocha
101	ŠATNA ŽENY	5,96
102	SPRCHA ŽENY	4,23
103	WC ŽENY	1,73
104	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	4,86
105	PŘEDSÍŇ MUŽI	6,71
106	PISOÁRY	6,36
107	WC MUŽI	1,67
108	WC MUŽI	1,48
109	SPRCHY MUŽI	5,59
110	ŠPINAVÉ PRÁDLO	4,25
111	CHODBA	2,97

Součet: 45,81

Vypracoval: ING. Jaroslav DVOŘÁK		Hlavní inženýr projektu: ING. Jaroslav DVOŘÁK		 Sinc s.r.o. +420 775 124 685 IČ: 288 14 878 www.sinc.cz											
Místo stavby: U Stadionu 897/11a, 568 02 Svitavy, p.č. st. 1343, 651 Investor: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice															
Akce: Realizace úspor energie - areál NPK, a.s., Svitavy, budova dopravní zdravotní služby				<table><tr><td>Formát:</td><td>A3</td><td rowspan="5">Paré:</td></tr><tr><td>Datum:</td><td>01/2019</td></tr><tr><td>Stupeň:</td><td>DPS</td></tr><tr><td>Zakáz. č.:</td><td>180605</td></tr><tr><td>Měřítka:</td><td></td></tr></table>	Formát:	A3	Paré:	Datum:	01/2019	Stupeň:	DPS	Zakáz. č.:	180605	Měřítka:	
Formát:	A3	Paré:													
Datum:	01/2019														
Stupeň:	DPS														
Zakáz. č.:	180605														
Měřítka:															
Výkres: D.1.4.3 Vzduchotechnika VÝKRESY				Č.v. SO02-D.1.4.3.2											