


ELEKTROINSTALACE

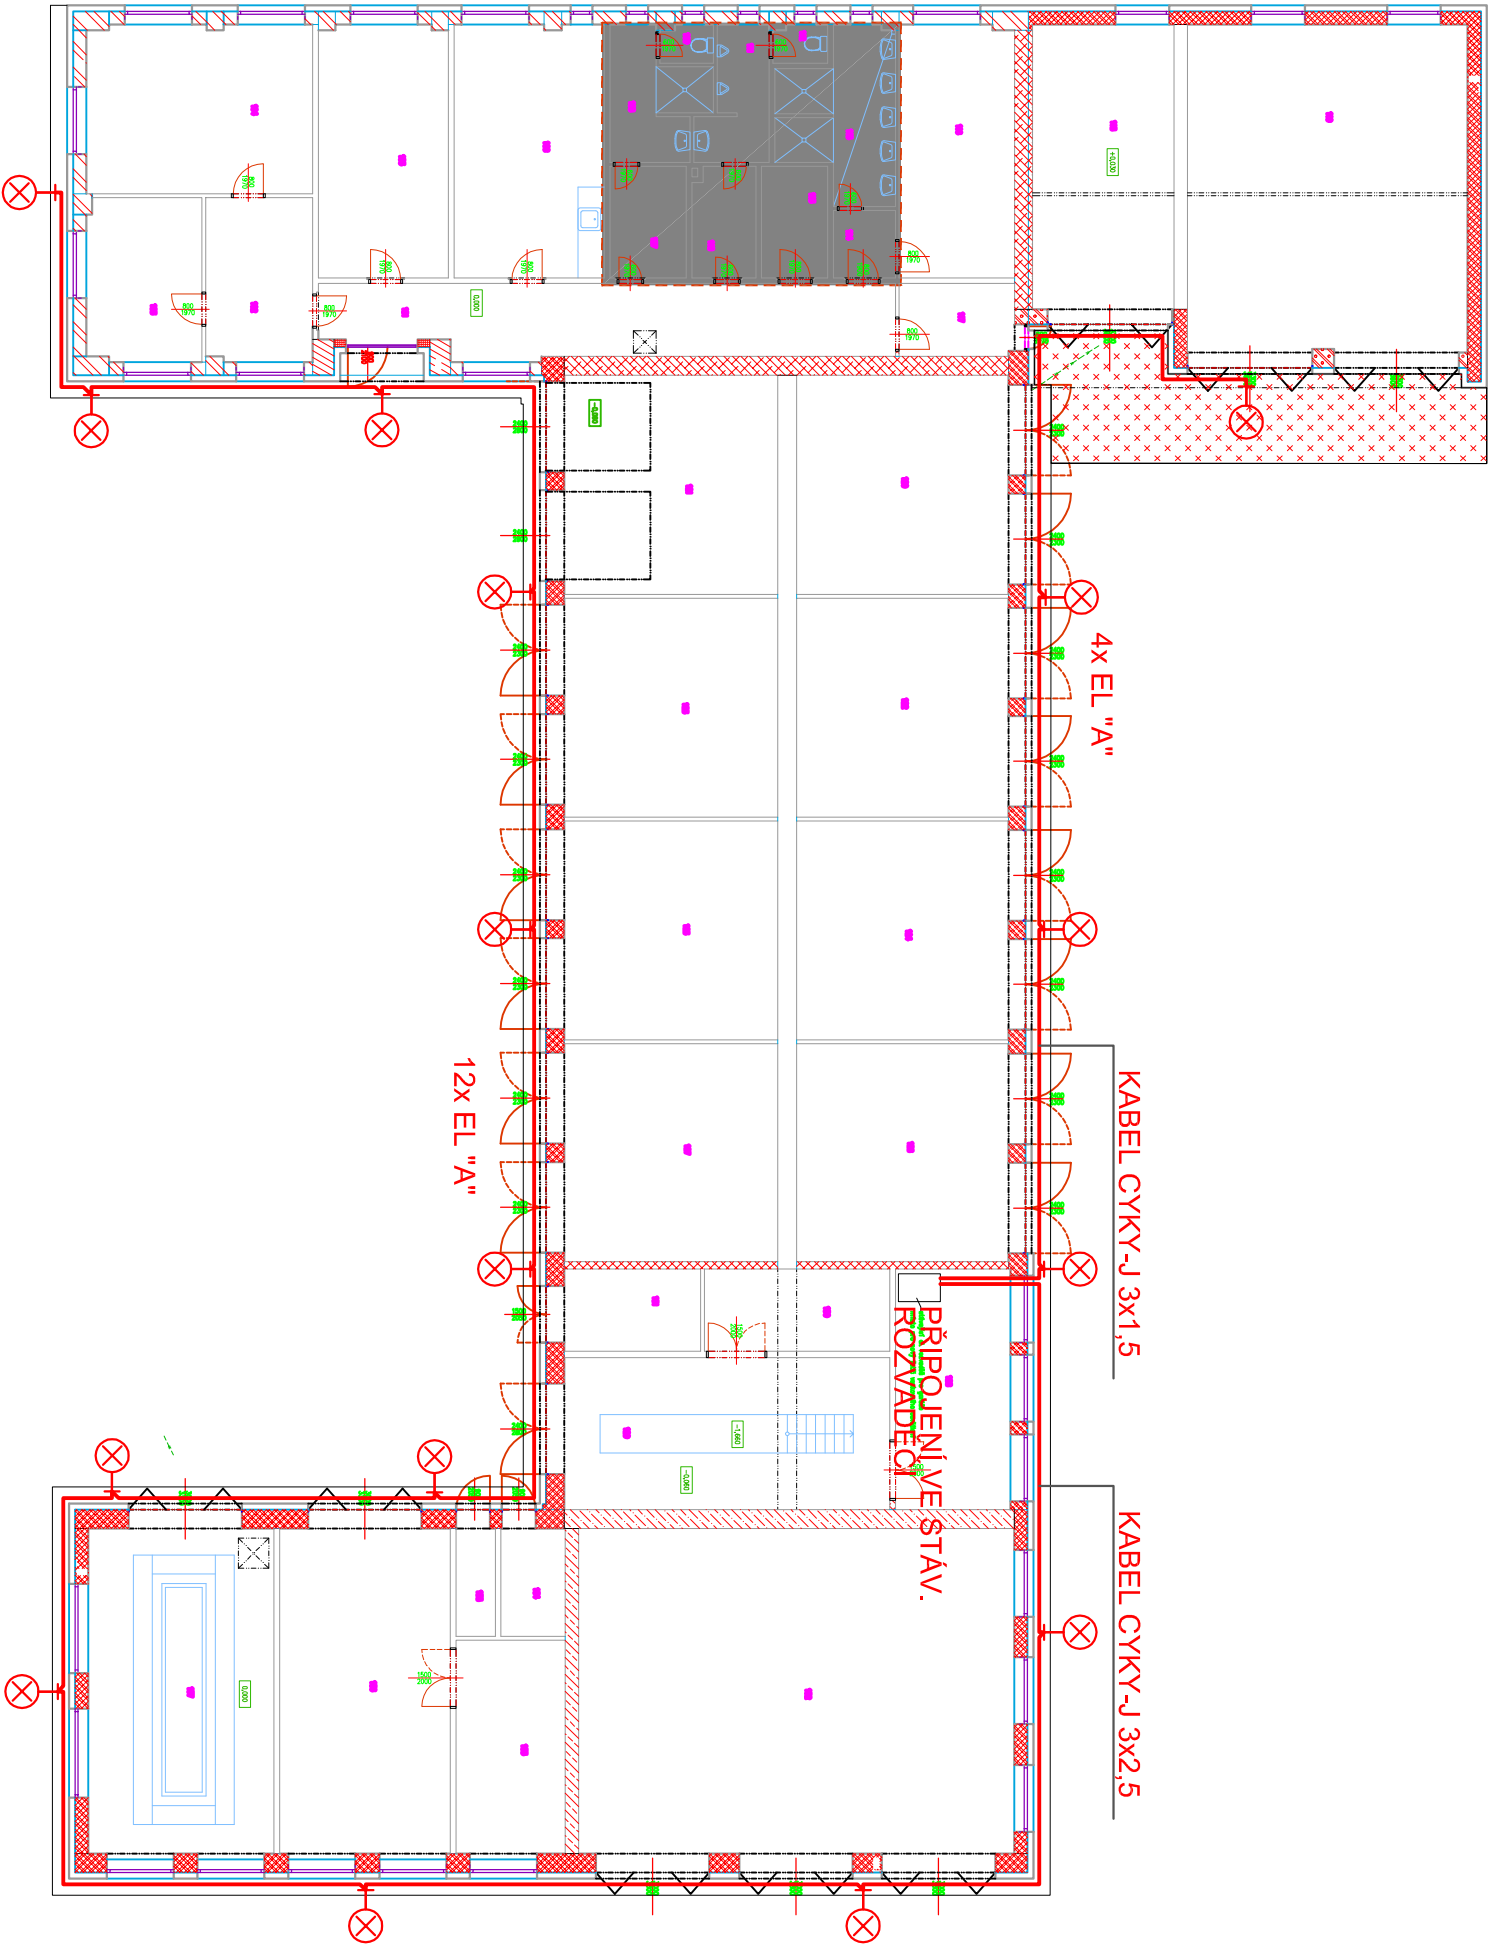

LEGENDA:

	EL "A"	NÁSTĚNNÝ LED REFLEKTOR S POHYBOVÝM ČIDLEM 30W, 2520lm, 4000K, IP44	16 KS
	PŘÍVOD KE SVÍTLIDLŮM – KABEL CYKY–J 3x1,5(2,5)		185 M

BUDOU PROVEDENY ROZNODY PRO PŘIPOJENÍ NOVÝCH SVÍTEL. KABELY CYKY–J 3x1,5(2,5) KABEL BŮDE ULOŽEN POD OMÍTKOU (ZATEPLENÍM). PŘIPOJENÍ BŮDE PROVEDENO VE STAV. ROZVADĚČI UMÍSTĚNÝM V MÍSTNOSTI DILNY (MÍSTNOST ČÍSLO 1.28)

OSVĚTLENÍ BŮDE PROVEDENO NÁSTĚNNÝMI LED REFLEKTORY

Napětíová soustava: 3+N+PE 400/230V 50Hz TN–C–S

Ochrana před nebezpečným dotýkovým napětím:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE zvýšená dle ČSN 33 2000–4–41 ed.2

Vypracoval:		Hlavní inženýr projektu:	
Ing. Petr Hasenöhrl		ING. JAROSLAV DVOŘÁK	
Místo stavby: U Stadionu 897/11a, 568 02 Svítavy, p.č. st. 1343, 651		Investor: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice	
Akce:		Formát: A3	
Realizace úspor energie - areál NPK, a.s., Svítavy, budova dopravní zdravotní služby		Datum: 1/2019	
Objekt: SO 01 Zateplení objektu		Stupeň: DPS	
Výkres: SO 01 - D.1.4.1 SILNOPROUDÉ INSTALACE		Zakáz. č.: 180605	
ELEKTROINSTALACE		Měřítko: 1:200	
		Č.v.	
		SO01-D.1.4.1.2	