

POZNÁMKA:

ÚPRAVNA VODY BUDE REALIZOVÁNA V MÍSTĚ NAPÁJECÍ NÁDRŽE (SOUČÁST VODNÍHO HOSP.)
PŘIPOJENÍ ÚPRAVNY VODY ZE STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ DN 40, NOVÝM POTRUBÍM dn 25
KOMPLETNÍ ZAŘÍZENÍ ÚPRAVNY VODY, VČETNĚ MĚŘENÍ VODIVOSTI VÝSTUPNÍ STUDENÉ VODY S PŘENOSEM NA BCO

- OBJEM ZMĚKČENÉ VODY PŘI TVRDOTI 1 mmol/l-2x6 m³/h

- OBJEM ZM. PRYSKYŘICE 2x11 l

- ORIENTAČNÍ PRŮTOK 1,5 m³/h

SPOTŘEBA SOLI NA REGENERACI 1,7-2,2 kg

SPOTŘEBA VODY NA REGENERACI-cca 210 l

- ŠÍŘKA ZAŘÍZENÍ-940 mm

- HLOUBKA ZAŘÍZENÍ-600 mm

- VÝŠKA FILTRU-1100 mm

- VÝŠKA VSTUPU VODY-935 mm

VODOMĚR V1 S PŘÍMÝM UKAZATELEM, S DÁLKOVÝM SNÍMÁNÍM A PŘENOSEM DAT (MNOŽSTVÍ NAPÁJECÍ VODY)

DO VIZUALIZACE BCO ZDROJE TEPLA-DODÁVKA ZDROJE TEPLA

ZAŘÍZENÍ A PROVOZ DÁVKOVÁNÍ CHEMIKÁLIÍ JE V DODÁVCE ZDROJE TEPLA T.J.


NAPÁJECÍ NÁDRŽE S ODPLYNĚNÍM, S KOMPLETNÍ AUTOMATIKOU

TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI ZMĚKČOVACÍ STANICE:

- PŘÍVOD SUROVÉ VODY 1,5 m³/h-PŘETLAK 4-5,9 bar

- NAPOJENÍ NA ODPAD-VPUSŤ DN 40

- NAPOJENÍ ELEKTRO-ZÁSUVKA 230 V/50 Hz/5 W

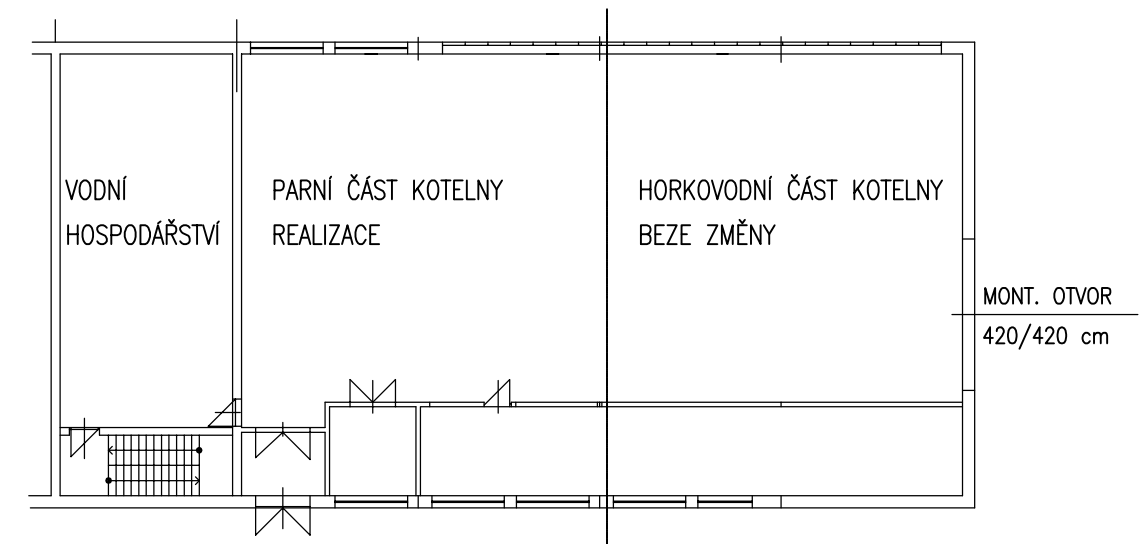

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

VEDOUCÍ PROJEKTANT	M. KASTNER <i>Kastner</i>	ODPOV. PROJEKTANT	M. KASTNER <i>Kastner</i>	KASTNER	
INVESTOR:	NEMOCNICE PARDUBICKÉHO KRAJE, a.s. PARDUBIČKY, KYJEVSKÁ 44, 530 03 PARDUBICE			PROJEKCE VYTÁPĚNÍ NERUDOVA 912, 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ e-mail: mkastner@volny.cz, tel. 775616213	
STAVBA NEMOCNICE PARDUBICKÉHO KRAJE, a.s. CHRUDECKÁ NEMOCNICE, VÁCLAVSKÁ 570, CHRUDECK REKONSTRUKCE KOTELNY A VÝMĚNA PARNÍHO KOTLE				ČÍSLO ZAKÁZKY	1219/0
				DRUH PROJEKTU	DPS
				DATUM	5/2019
				FORMÁT A4	2
				MĚŘÍTKO	-
NÁZEV VÝKRESU SCHÉMA ZAPOJENÍ ÚPRAVNY VODY				ČÁST D.1.4	Č. VÝKRESU VH 3