

Milan Ptáček

From: Jan Rambousek
Sent: 11. března 2019 10:58
To: Milan Ptáček
Subject: FW: Horkovod EOP - Modernizace silnice II/324 Staré Hradiště – Hrobice

From: Michaela Samulkova
Sent: Tuesday, March 05, 2019 10:37 AM
To: Jan Rambousek
Subject: FW: Horkovod EOP - Modernizace silnice II/324 Staré Hradiště – Hrobice

From: Zdenek Tesar
Sent: Tuesday, October 23, 2018 1:12 PM
To: Harvalík Pavel
Cc: Michaela Samulkova
Subject: RE: Horkovod EOP - Modernizace silnice II/324 Staré Hradiště – Hrobice

Dobrý den. Bohužel jsme se prozatím nedostali k vypořádávání stanovisek na akci „Hrobice“ nicméně vaše požadavky vezmeme v potaz a kontaktujeme Vás.

S pozdravem
Zdeněk Tesař

M +420 732 819 547 | E zdenek.tesar@rhdhv.com
HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.

From: Harvalík Pavel [<mailto:pharvalik@eop.cz>]
Sent: Tuesday, October 23, 2018 12:46 PM
To: Zdenek Tesar
Subject: FW: Horkovod EOP - Modernizace silnice II/324 Staré Hradiště – Hrobice

Vážený Ing. Tesaři,

Zatím nikdo nereagoval na mé připomínky k PD „Modernizace silnice II/324 Staré Hradiště – Hrobice“. Mohu Vás požádat o vyjádření nebo o návrh dalšího postupu.

S pozdravem

Pavel Harvalík
Technik DT JIH
Elektrárny Opatovice, a.s.

Telefon: +420 466 843 814
Mobil: +420 724 010 425
email: pharvalik@eop.cz
www: <http://www.eop.cz>

From: Harvalík Pavel
Sent: Thursday, October 11, 2018 10:32 AM

To: Zdenek.Tesar@rhdhv.com

Subject: Horkovod EOP - Modernizace silnice II/324 Staré Hradiště – Hrobice


Vážený Ing. Tesaři,

Řeším žádost o vyjádření k dokumentaci pro stavební povolení pro akci „Modernizace silnice II/324 Staré Hradiště – Hrobice“. Pro provoz horkovodu budeme požadovat zachování sjezdu k oplocence sekčních uzávěrů na výkresu „C“ 1,9km a přístupu k ucpávkovým kompenzátorům ve výkresu „B“ 1,5km, „C“ 1,8km „G“ 4,1 a 4,4km které jsou v PD nyní přehrazena svodidly. Sjezd u sekčních uzávěrů požadujeme zachovat v celém rozsahu a u kompenzátorů v délce minimálně 6m pro zastavení techniky na zpevněné ploše. V místě sjezdu u sekčních uzávěrů budeme chtít umístit značku zákaz zastavení s dodatkovou tabulí „mimo vozidla EOP“. Požadujeme zaslání řezu těchto úseků a předělání v PD. V dokumentaci máte minimálně v bodě 8.6 a 8.7 špatně uvedenou silnici 385 Kuřim u Brna. Pro další řešení Vám jsem k dispozici na níže uvedených kontaktech.

přikládám situace a výřezy s PD


S pozdravem

Sekční uzávěr 2002 situace a výřez v PD „C“ 1,9km

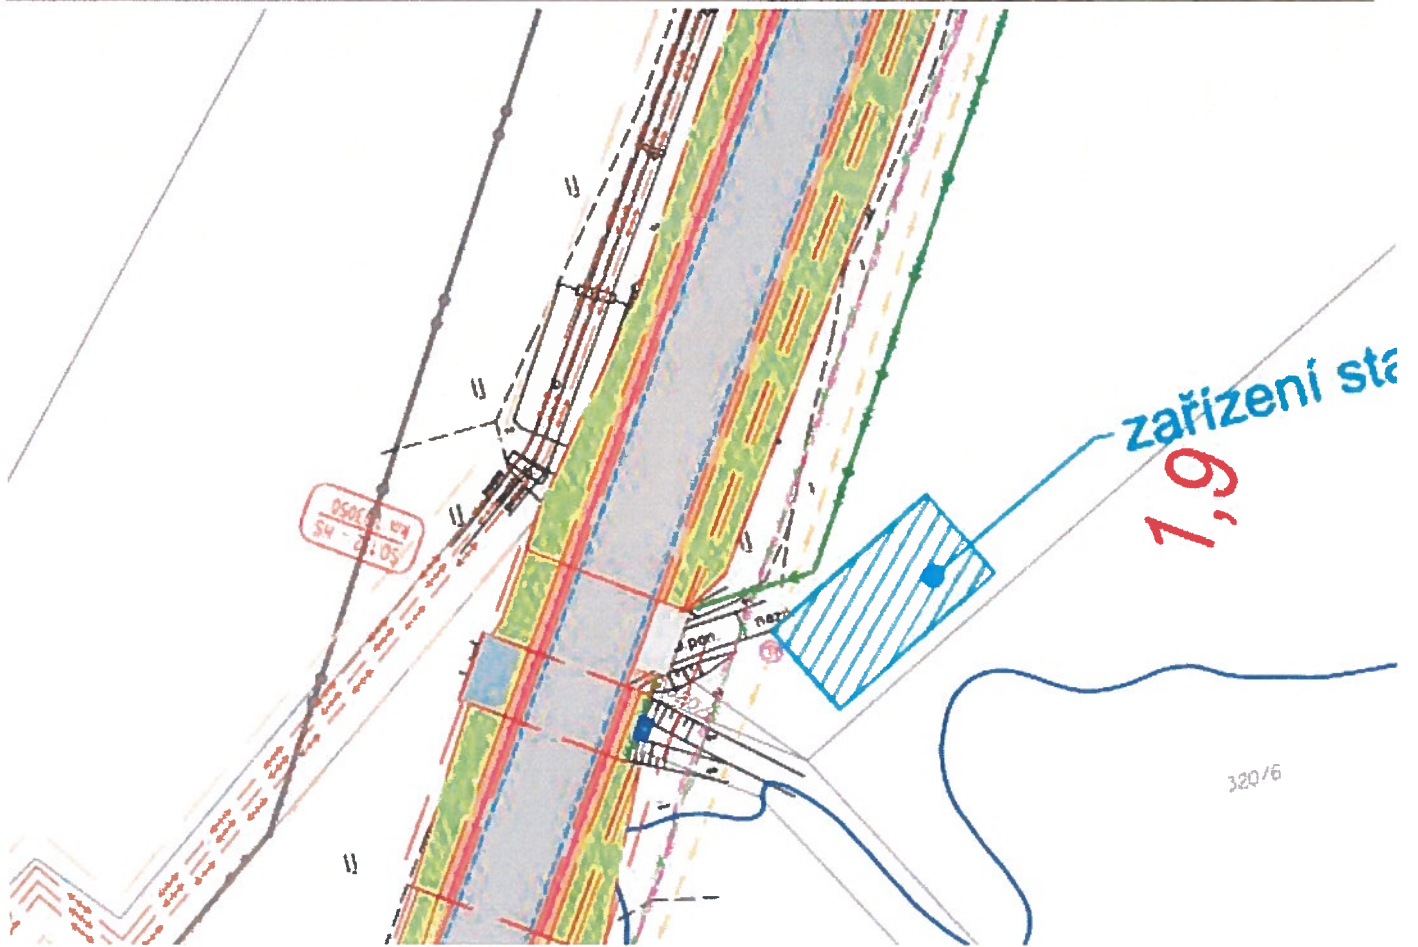


kompenzátor 3017 situace a výřez v PD „B“ 1,5km



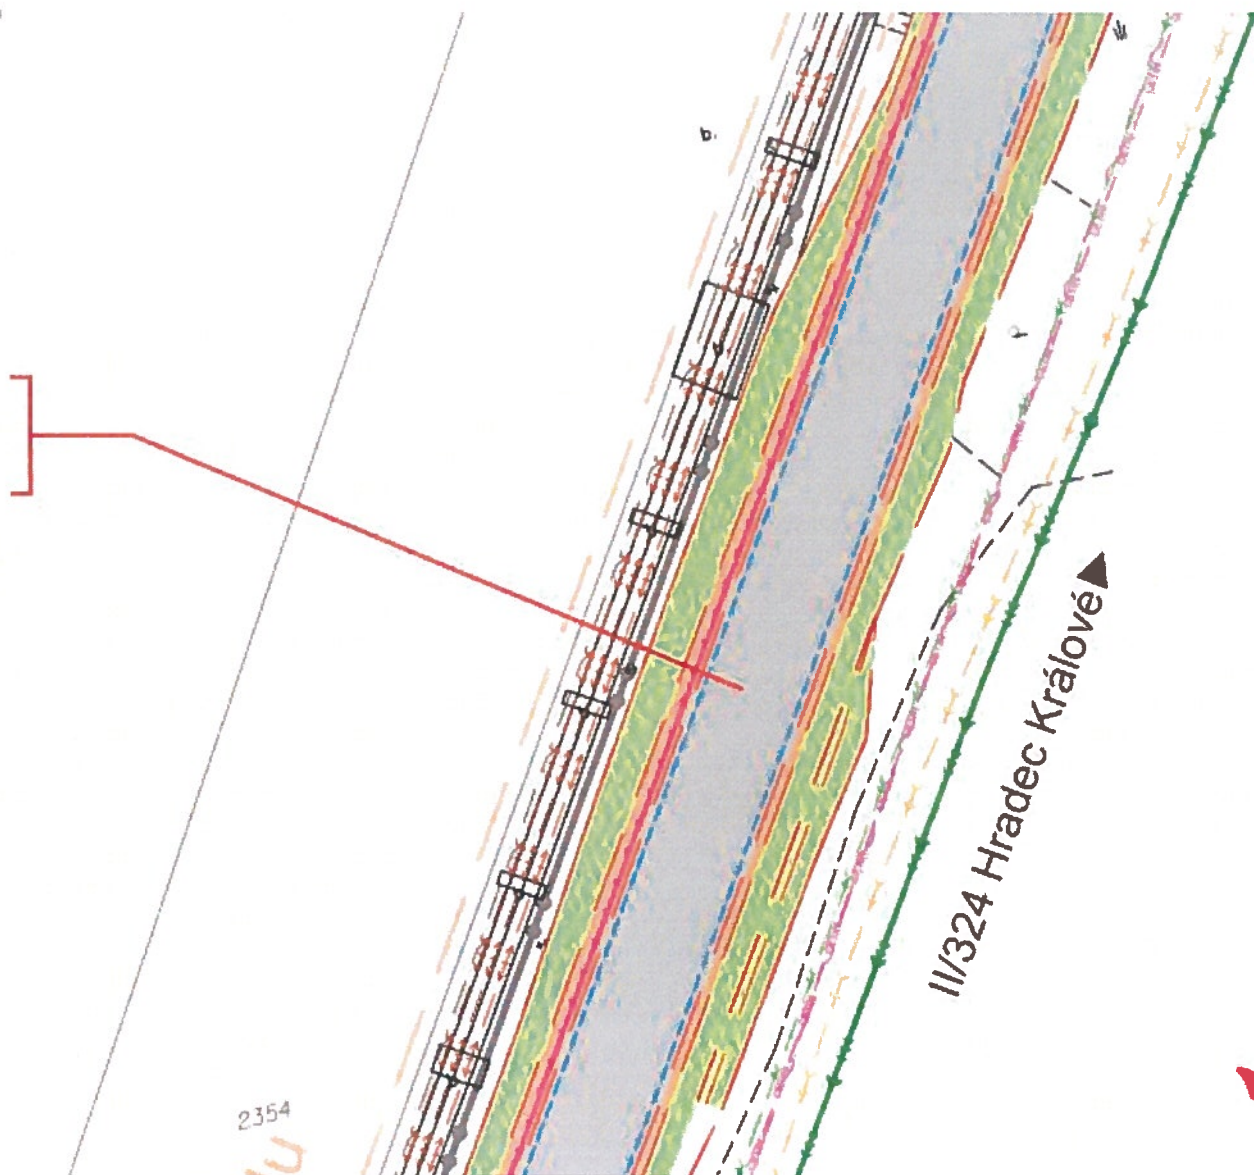


kompensátor 3019 situace a výřez v PD „C“ 1,8km

1,5

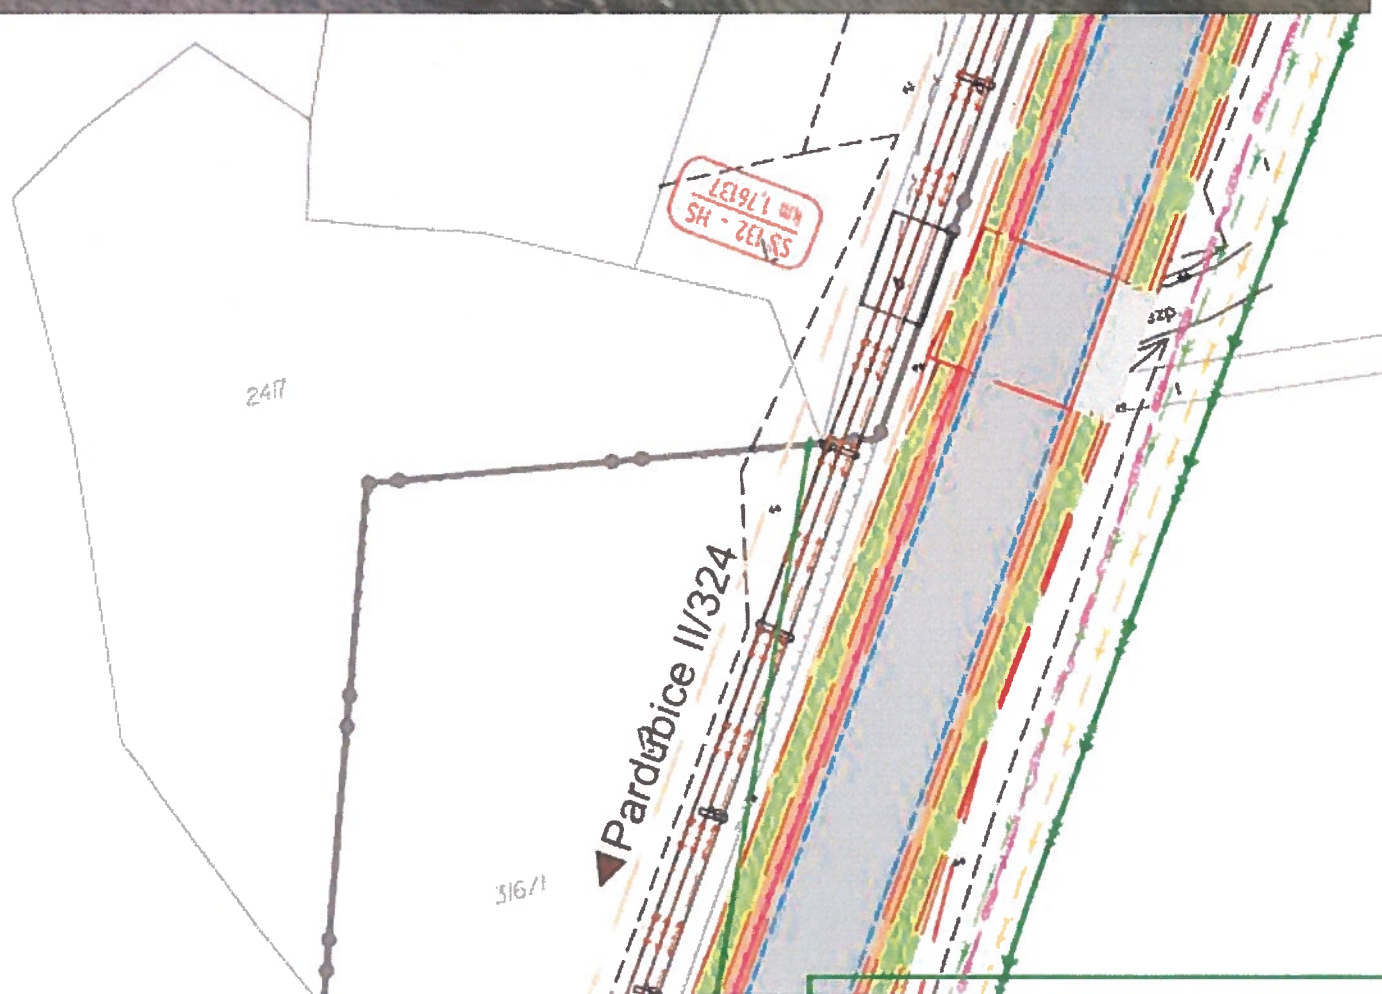


kompenzátor 3027 situace a výřez v PD „G“ 4,1km

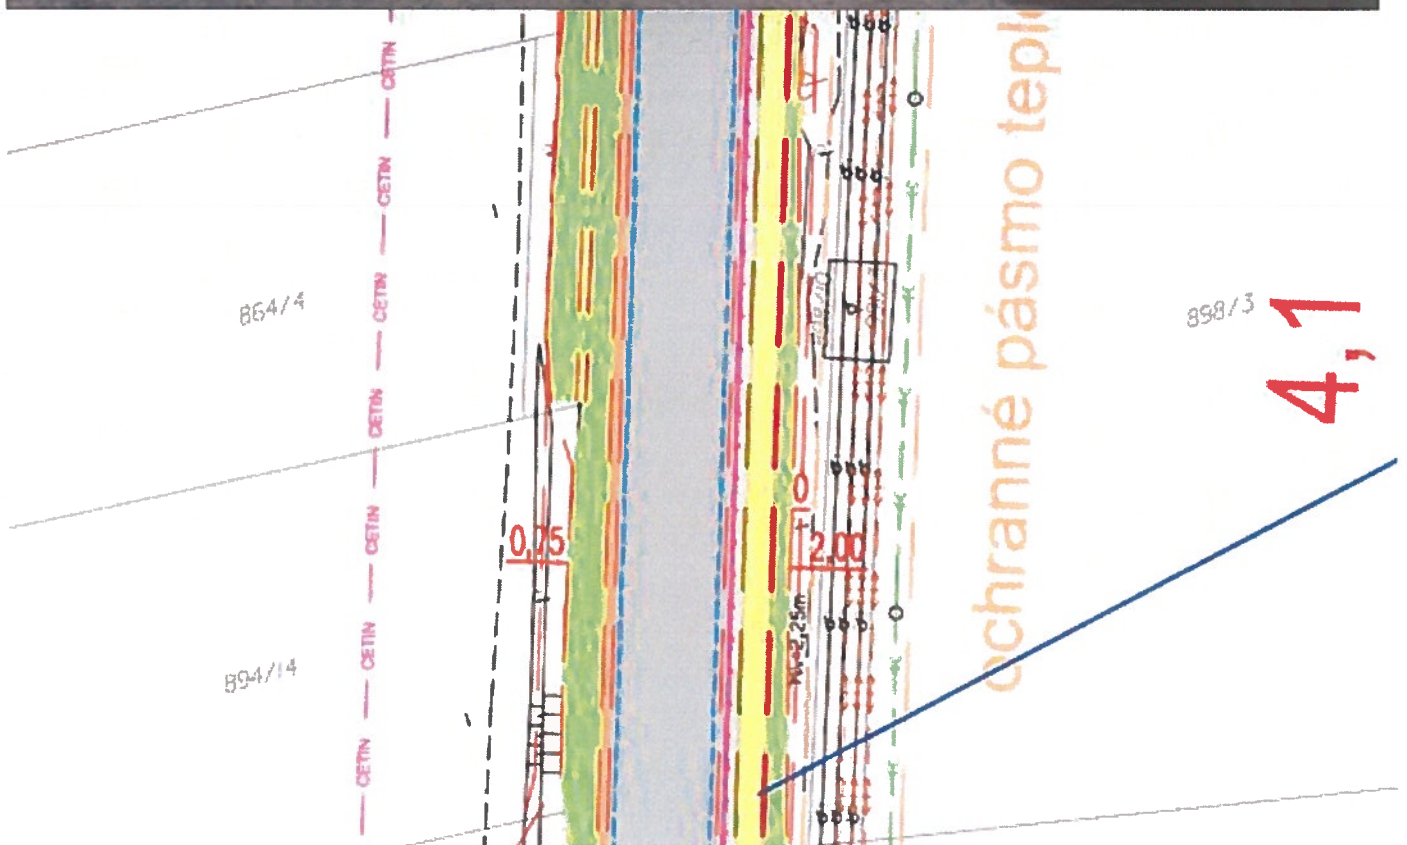

kompenzátor 3028 situace a výřez v PD „G“ 4,4km



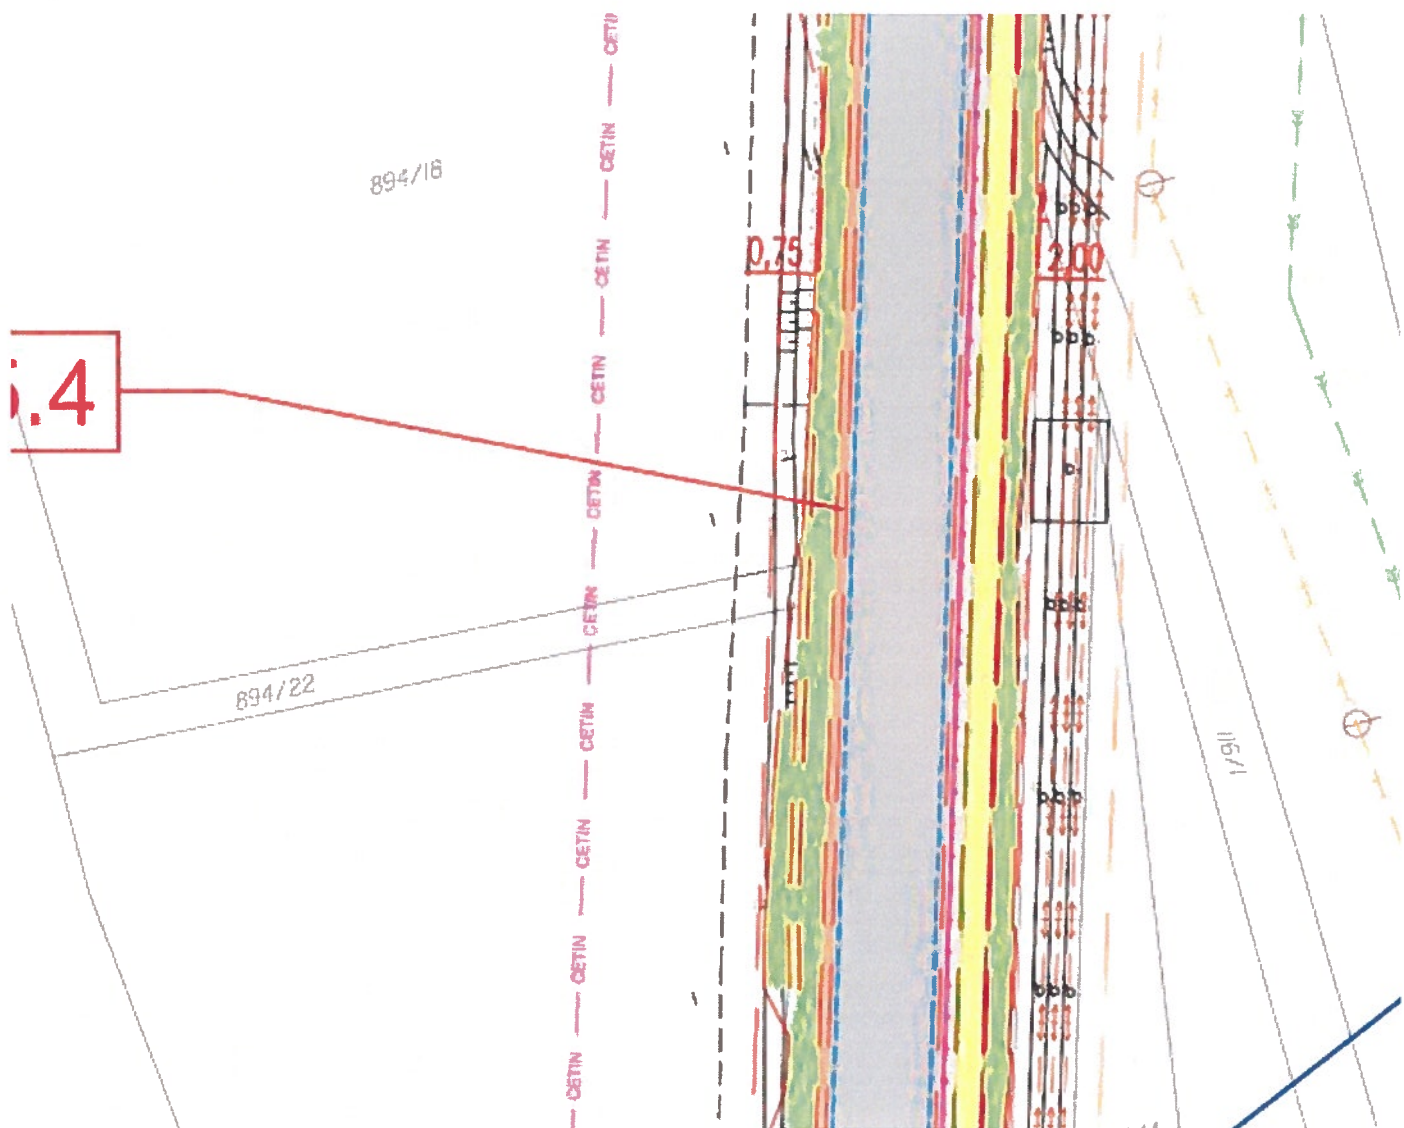

Pavel Harvalík
Technik DT JIH
Elektrárny Opatovice, a.s.

Telefon: **+420 466 843 814**
Mobil: **+420 724 010 425**
email: pharvalik@eop.cz
www: <http://www.eop.cz>

Není-li výslovně uvedeno jinak, není tato zpráva nabídkou na uzavření smlouvy ani změnou, odvoláním nebo zrušením nabídky na uzavření smlouvy a není ani akceptací nabídky na uzavření smlouvy. Adresát zprávy bere na vědomí, že z obsahu textu zprávy nevznikají společnosti Elektrárny Opatovice, a.s. jakékoliv závazky nebo povinnosti, není-li výslovně v textu zprávy odesílatele uvedeno jinak.

