

POHLED SEVEROZÁPADNÍ

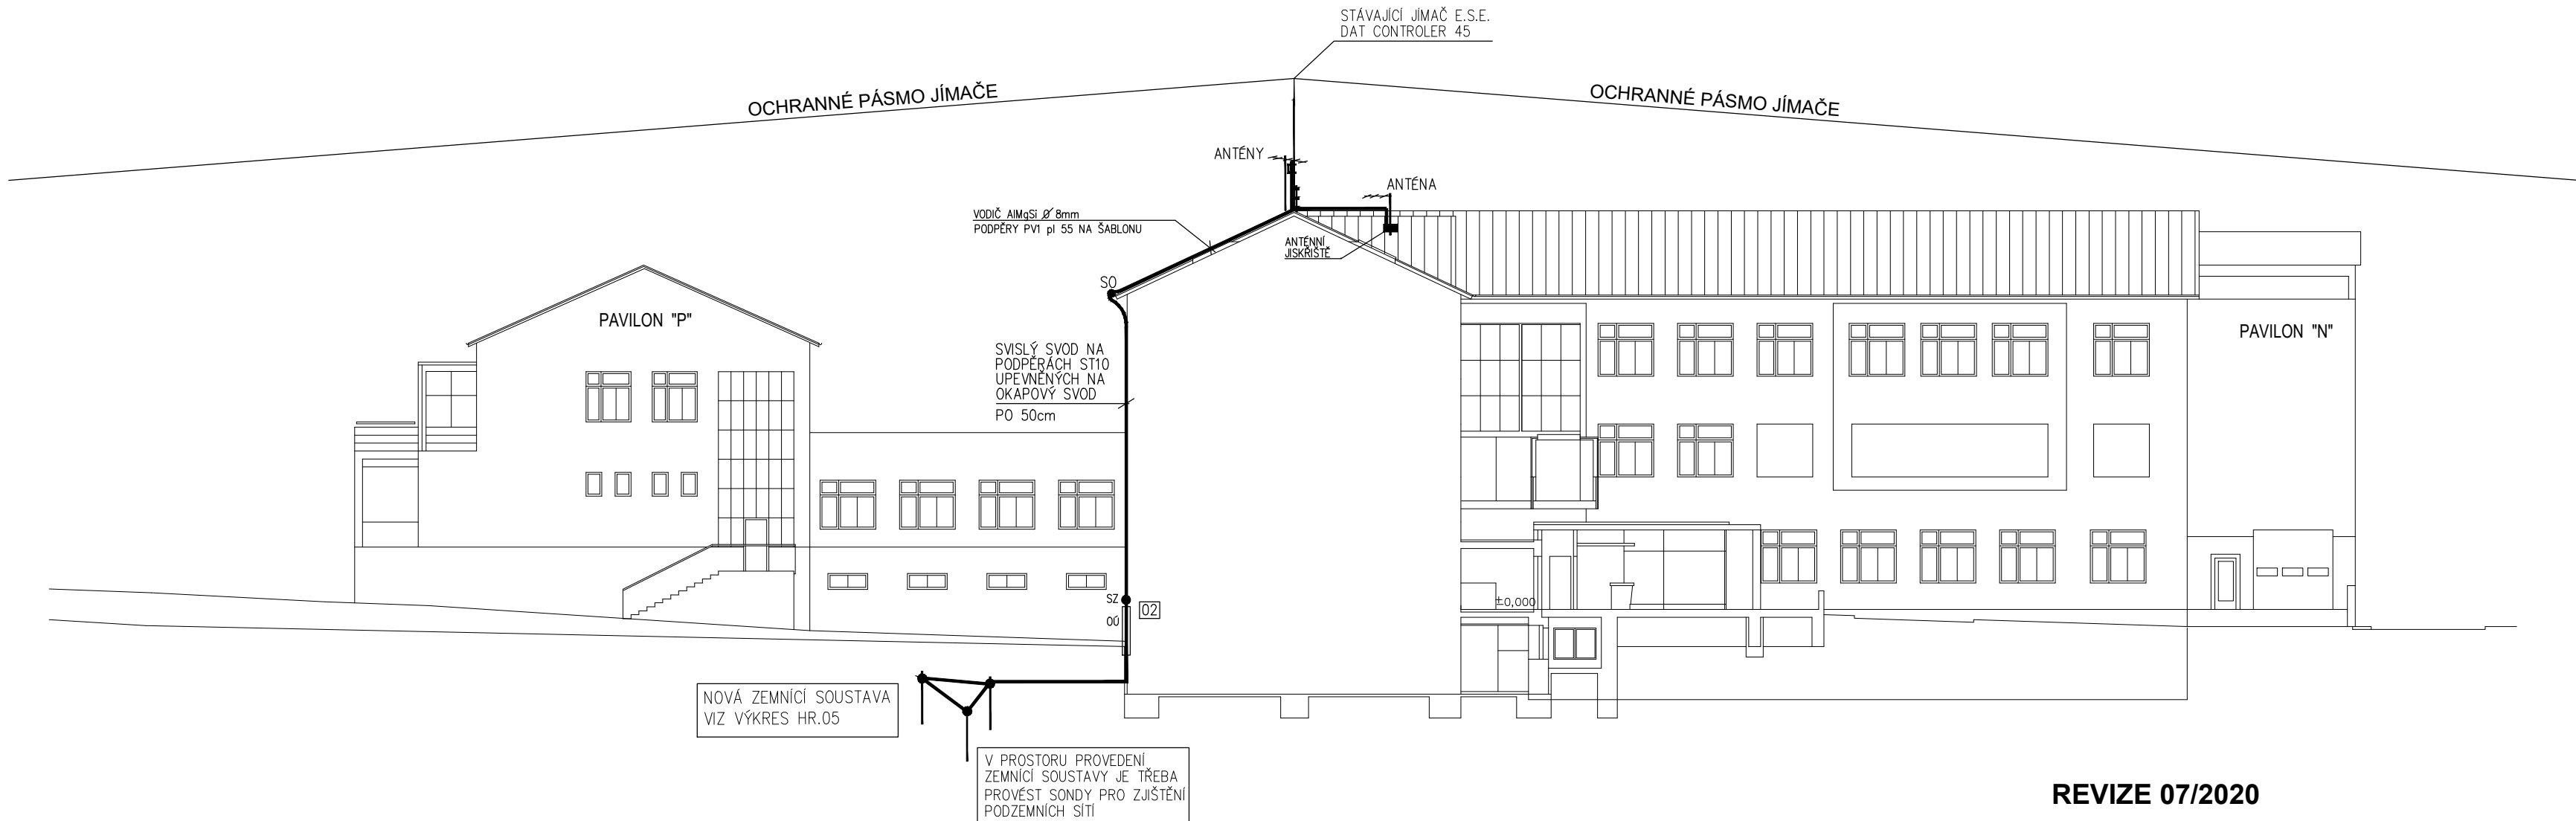


POHLEDY - BLESKOSVOD TYPU E.S.E. - M 1:200

STÁVAJÍCÍ JÍMAČE ESE - DAT CONTROLLER 45
POLOMĚR OCHRANNÉHO PÁSMU V ÚROVNI 5 M OD HRTU DOLŮ
 $R_0 = 63 \text{ m}$ / PRO 1. OCHRANNÝ STUPEŇ
HROT JÍMAČE OSAZEN MIN. 5 m NAD ÚROVEŇ HŘEBENE STŘECHY
JÍMAČE JSOU OSAZENY NA STÁVAJÍCÍ TRUBKOVÉ KONSTRUKCI
KOTVENÉ DO KROVU.



TŘÍDA LPS 1

POHLED SEVEROVÝCHODNÍ



NA SVODOVÝ VODIČ PŘIPOJIT VŠECHNY KOVOVÉ
HMOTY, KTERÉ JSOU BLÍŽE KE SVODOVÉMU VODIČI,
NEŽ JE VYPOČTENÁ SEPARAČNÍ VZDÁLENOST.

REVIZE 07/2020

ČÁST D.1.4 - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY, VČETNĚ OCHRANY PŘED BLESKEM		 SPOLEČNOST ELEKTROTECHNICKÝ HRADEC KRÁLOVÉ Jižní 870 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ 3 TEL.: 491 611 932	
 KIP spol. s r.o. LITOMYŠL INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST TOULOVCOVO NÁM.156, 570 01 LITOMYŠL		VEDOUcí ZAKÁZKY ING. PAVLA TMEJOVÁ	
STUPEŇ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		3DOP. PROJEKTANT ING. JOSEF EHL	DATUM 02/2017
INVESTOR Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice			ZAK. Č. 3027-83
VYPRACOVAL ING. JOSEF EHL	MÍSTO STAVBY Litomyšl		C. PARE
STAVBA NPK, a.s., Litomyšlská nemocnice, monoblok – výměna střešní krytiny			
VÝKRES POHLEDY-BLESKOSVOD TYPU E.S.E.	MĚŘÍTKO 1 : 200	PROFESE D.1.4.	Č.VÝKR. HR.04