




# SCHÉMA PROVEDENÍ ZEMNÍČÍ SOUSTAVY BLESKOSVODU

VÝKOP PRO SOUSTAVU MIN. 70CM HLUBOKÝ

ZEMNÍČE OSADIT DO ROSTLÉHO TERÉNU

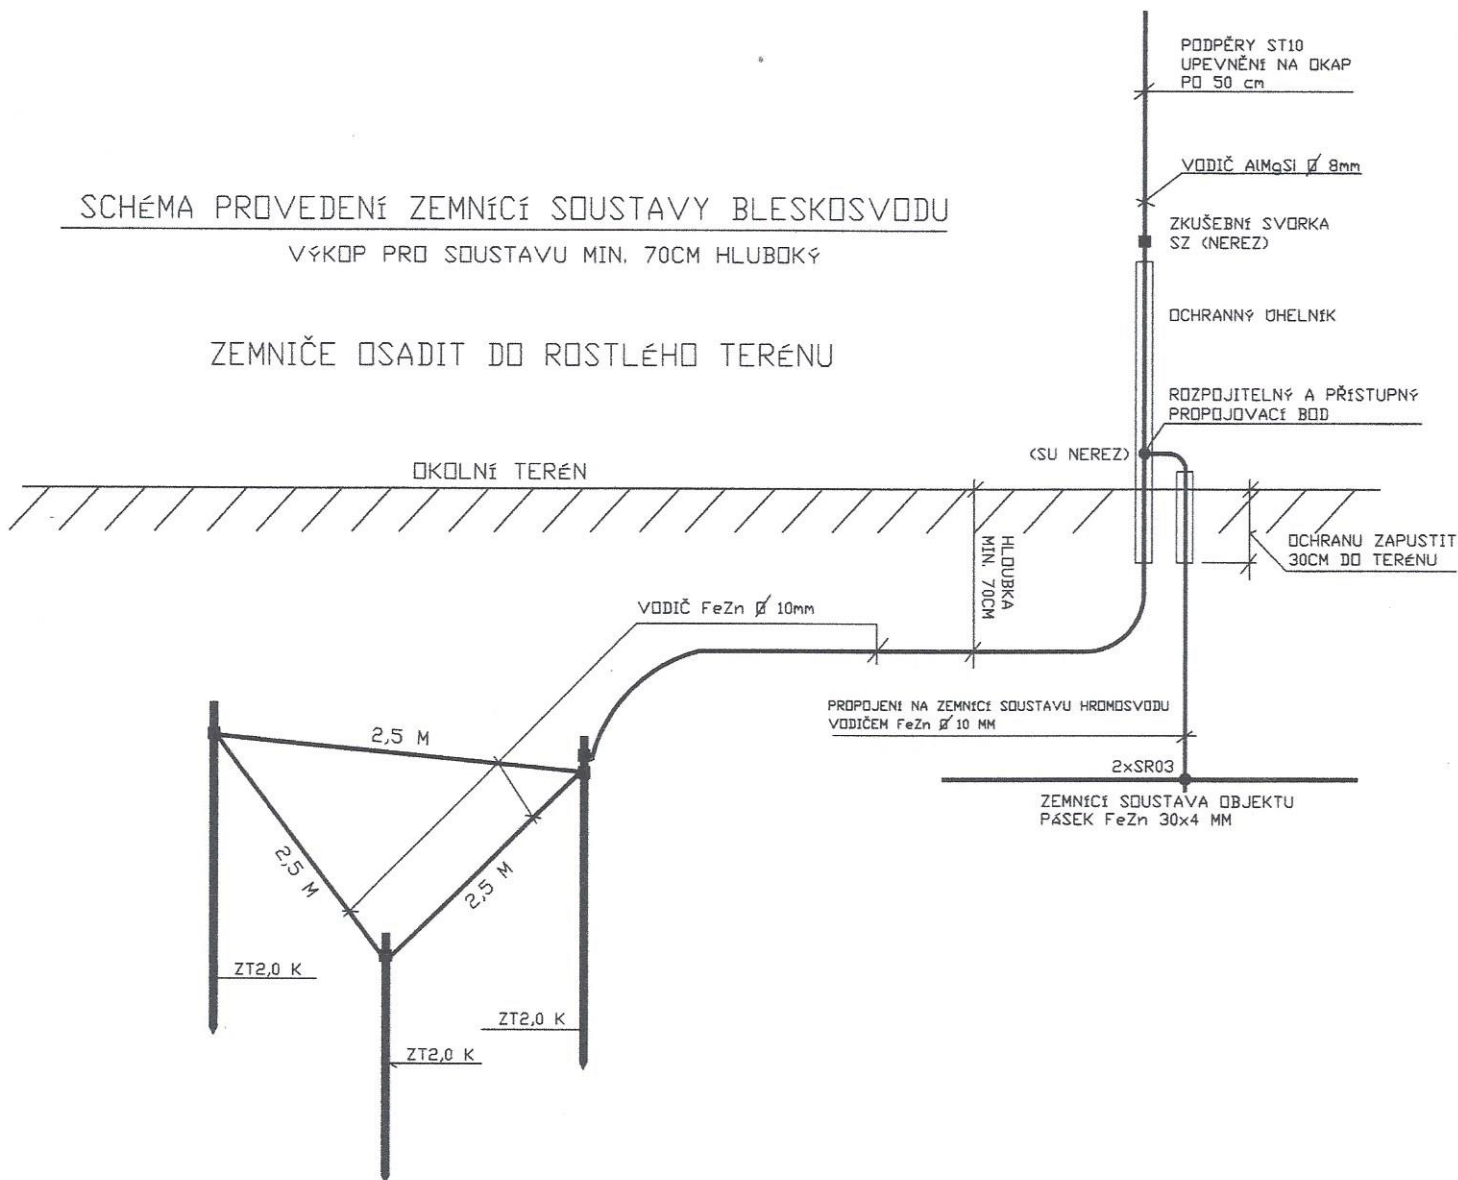

REVIZE 07/2020

ČÁST				SDRUŽENÍ PROJEKTANTŮ ELEKTROTECHNIKŮ HRADEC KRÁLOVÉ JIŽNÍ 870 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ 3 TEL.: 491 611 932	
D.1.4 - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY, VČETNĚ OCHRANY PŘED BLESKEM					
 KIP spol. s r.o. LITOMYŠL INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST TOULOVCOVO NÁM.156, 570 01 LITOMYŠL			VEDOUcí ZAKÁZKY ING. PAVLA TMEJOVÁ		
			ZODP. PROJEKTANT ING. JOSEF EHL		
STUPEŇ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY					DATUM 02/2017
INVESTOR Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice					ZAK. Č. 3027-83
VYPRACOVAL ING. JOSEF EHL		MÍSTO STAVBY Litomyšl			
STAVBA NPK, a.s., Litomyšlská nemocnice, monoblok – výměna střešní krytiny					
VÝKRES SCHÉMA PROVEDENÍ ZEMNÍČÍ SOUSTAVY		MĚRÍTKO		PROFESE D.1.4.	
				Č. VÝKR. HR.05	