## LEGENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV 2.NP

SLP 2.01–PROSTUP ŽB STĚNOU ROZVODY SLABOPRODU 400x150 H.H. +3150 MM
SLP 2.02–PROSTUP ŽB STĚNOU ROZVODY SLABOPRODU 400x150 H.H. +3150 MM
ÚT 2.01– 6xPROSTUP V ŽB STĚNĚ TL.200mm 150x100x375 (S.H. –3,950)
PT–INSTALAČNÍ ELEKTRIKÁŘSKÁ KRABICE (VIZ. SLABOPROUD) DO VÝŠKY 1300MM NAD ČISTOU PODLAHOU A Z NÍ DO PODHLEDU OHEBNOU CHRÁNIČKU Ø 25MM
TR–25–TRUBKA OHEBNÁ Z PODHLEDU DO UVEDENÉHO MÍSTA–ČÍSLO ZNAČÍ Ø CHRÁNIČKY
Č–PŘÍPRAVA PRO ČTEČKU (VIZ. SLABOPROUD), INSTALOVAT OHEBNOU CHRÁNIČKU Ø 20 MM Z VÝŠKY 1300MM DO PODHLEDU
VR – KRABICE VRÁTNÍKU (VIZ. SLABOPROUD) 1400MM NAD ČISTOU PODLAHOU A Z KRABICE DO PODHLEDU OHEBNOU CHRÁNIČKU Ø 25MM
VZT 2.01–2xVZT PROSTUP ŽB STĚNOU TL.200mm 350x350 S.H. +3050mm (VIZ VZDUCHOTECHNIKA)
VZT 2.02–VZT PROSTUP ŽB STĚNOU TL.200mm 80x80 S.H. +3520mm (VIZ VZDUCHOTECHNIKA)
VZT 2.03–2xVZT PROSTUP ŽB STĚNOU TL.200mm 300x300 S.H. +3100mm (VIZ VZDUCHOTECHNIKA)
VZT 2.04–VZT PROSTUP ŽB STĚNOU TL.200mm 300x300 S.H. +3200mm (VIZ VZDUCHOTECHNIKA)
SIL_1–DRÁŽKA PRO ROZVODY SILNOPROUDU PRŮBĚŽNÍ PŘES CELÉ PODLAŽÍ V ŽB STĚNĚ TL.200mm 30x30mm
SIL_2–DRÁŽKA PRO ROZVODY SILNOPROUDU OD VÝŠKY 2300mm DO STROPU CELÉ V ŽB STĚNĚ TL.200mm 30x30
SIL_3–DRÁŽKA PRO ROZVODY SILNOPROUDU OD VÝŠKY 1100mm DO STROPU V ŽB STĚNĚ TL.200mm 30x30mm
MP_2.01 PROSTUP ŽB STĚNOU TL.200mm PRO ROZVODY MEDICIÁLNÍCH PLYNŮ 350x100mm S.H. +3550mm
MP_2.02 PROSTUP ŽB STĚNOU TL.200mm PRO ROZVODY MEDICIÁLNÍCH PLYNŮ ø50mm S.H. +3550mm
CHL_2.01 PROSTUP ŽB STĚNOU TL. 200mm 250x200 PRO ROZVODY CHLAZENÍ S.H. +3325mm

## LEGENDA MÍSTNOSTÍ 3.NP

| Č.M. | NÁZEV MÍSTNOSTI | PLOCHA (M2) | DRUH PODLAHY | | POVRCH STĚN | | STROP / PODHLED | S.V. PODHL. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001 | SCHODIŠTĚ | 13,2 | TERACO | T01/T02 | POHL. STĚRKA KERAM. OBKL. VÝTAHŮ | N7/PSV | STĚRKA N7 | – |
| 3002 | CHODBA | 19,9 | TERACO | T10 | POHL. STĚRKA KERAM. OBKL. VÝTAHŮ | N7/PSV | RASTR R7 SDK10, SDK5 | 3,00 |
| 3003 | VÝTAH V1–PERSONÁL | 8,9 | – | – | NÁTĚR | N3 | – | – |
| 3004 | SLABOPROUD | 7,2 | PVC ANTISTATIK | P10 | NÁTĚR | N3 | NÁTĚR | 3,90 |
| 3005 | SILNOPROUDY | 7,8 | BETON + NÁTĚR | B10 | NÁTĚR | N3 | NÁTĚR | 3,90 |
| 3006 | ODPADY | 5,9 | PVC | P11a | KER. OBKLAD DO PODHL. | N4 | RASTR 1 | 2,50 |
| 3007 | CHODBA | 36,3 | PVC | P11a | NÁTĚR | N1b | RASTR 7 | 2,50 |
| 3008 | ÚPRAVNA VODY | 18,4 | KERAMICKÁ DLAŽBA | D12 | KER. OBKLAD DO PODHL. | N4 | RASTR 4b | 2,50 |
| 3009 | DENNÍ MÍSTNOST ZAMĚST. | 17,0 | PVC | P14 | NÁTĚR KER. OBKLAD ZA LINKOU | N1c/N4 | RASTR 4a | 2,60 |
| 3010a | ŠATNA–CEN. STER. ŽENY | 11,3 | PVC | P11a | NÁTĚR | N1c | RASTR 4b | 2,50 |
| 3010b | UMÝVÁRNA–CS | 3,8 | PVC PROTISKLUZNÉ | P15 | KER. OBKLAD DO PODHL. | N4 | RASTR 5 | 2,50 |
| 3010c | WC | 1,1 | PVC PROTISKLUZNÉ | P15 | KER. OBKLAD DO PODHL. | N4 | RASTR 5 | 2,50 |
| 3011a | ŠATNA–CS MUŽI | 8,0 | PVC | P11a | NÁTĚR | N1c | RASTR 4a | 2,50 |
| 3011b | UMÝVÁRNA CS–MUŽI | 3,3 | PVC PROTISKLUZNÉ | P15 | KER. OBKLAD DO PODHL. | N4 | RASTR 5 | 2,50 |
| 3012 | CHODBA | 5,6 | PVC | P11a | NÁTĚR | N1c | RASTR 4a | 2,50 |
| 3013 | PŘEDSÍŇ WC–CS | 2,1 | KERAMICKÁ DLAŽBA | D10 | KER. OBKLAD DO PODHL. | N4 | RASTR 5 | 2,50 |
| 3014 | WC–CS MUŽI | 1,6 | KERAMICKÁ DLAŽBA | D10 | KER. OBKLAD DO PODHL. | N4 | RASTR 5 | 2,50 |
| 3015 | PŘEDSÍŇ WC–CS | 2,6 | KERAMICKÁ DLAŽBA | D10 | KER. OBKLAD DO PODHL. | N4 | RASTR 5 | 2,50 |
| 3016 | WC–CS ŽENY | 1,6 | KERAMICKÁ DLAŽBA | D10 | KER. OBKLAD DO PODHL. | N4 | RASTR 5 | 2,50 |
| 3017a | CHODBA | 101,7 | PVC | P12 | NÁTĚR | N1c | RASTR 7 | 2,50 |
| 3017b | CHODBA | 24,4 | TERACO | T10 | POHL. STĚRKA | N7 | RASTR 7 | 2,50 |
| 3018 | UČITELKY | 16,6 | PVC | P14 | NÁTĚR KER. OBKLAD ZA UMYV. | N1c/N4 | RASTR 11 | 2,60 |
| 3019 | VRCHNÍ SESTRA | 15,9 | PVC | P14 | NÁTĚR KER. OBKLAD ZA UMYV. | N1c/N4 | RASTR 11 | 2,60 |
| 3020 | CHODBA | 8,5 | PVC | P14 | NÁTĚR KER. OBKLAD ZA LINKOU | N1c/N4 | RASTR 4b | 2,50 |
| 3021 | UMÝVÁRNA | 3,4 | PVC PROTISKLUZNÉ | P15 | KER. OBKLAD DO PODHL. | N4 | RASTR 5 | 2,50 |
| 3022 | PRIMÁŘ CHIR. DĚTSKÁ | 16,0 | PVC | P15 | NÁTĚR | N1c | RASTR 11 | 2,60 |
| 3023 | PRACOVNA LÉKAŘI | 15,3 | PVC | P14 | NÁTĚR | N1c | RASTR 11 | 2,60 |
| 3024 | PŘEDSÍŇ WC | 2,8 | KERAMICKÁ DLAŽBA | D10 | KER. OBKLAD DO PODHL. | N4 | RASTR 5 | 2,50 |
| 3025 | WC | 1,4 | KERAMICKÁ DLAŽBA | D10 | KER. OBKLAD DO PODHL. | N4 | RASTR 5 | 2,50 |
| 3026 | ÚKLID | 3,6 | KERAMICKÁ DLAŽBA | D10 | KER. OBKLAD DO PODHL. | N4 | RASTR 5 | 2,50 |
| 3027 | SCHODIŠTĚ | 17,8 | TERACO | T01/T02 | POHL. STĚRKA KERAM. OBKL. VÝTAHŮ | N7/PSV | STĚRKA N7 | – |
| 3028 | CHODBA | 28,8 | TERACO | T10 | POHL. STĚRKA KERAM. OBKL. VÝTAHŮ | N7/PSV | RASTR R7 SDK 5, SDK 10 | 3,00 |
| 3029 | VÝTAH V2–ODPAD | 8,9 | – | – | NÁTĚR | N3 | – | – |
| 3030 | VÝTAH V3–PACIENT | 8,9 | – | – | NÁTĚR | N3 | – | – |
| 3031 | CHODBA–HALA | 181,5 | PVC | P12/P14 | NÁTĚR | N1b | RASTR 7 SDK 7 | 2,70 |
| 3032 | ŠPINAVÉ PRÁDLO | 8,5 | PVC | P12 | NÁTĚR | N1b | RASTR 4b | 2,50 |
| 3033 | ČISTICÍ MÍSTNOST | 9,8 | PVC | P12 | KER. OBKLAD DO PODHL. | N4 | RASTR 4b | 2,50 |
| 3034 | ÚKLID | 5,8 | KERAMICKÁ DLAŽBA | D10 | KER. OBKLAD DO PODHL. | N4 | RASTR 4b | 2,50 |
| 3035 | PŘEDSÍŇ WC M PERSONÁL | 2,1 | KERAMICKÁ DLAŽBA | D10 | KER. OBKLAD DO PODHL. | N4 | RASTR 5 | 2,50 |
| 3036 | WC M PERSONÁL | 1,5 | KERAMICKÁ DLAŽBA | D10 | KER. OBKLAD DO PODHL. | N4 | RASTR 5 | 2,50 |
| 3037 | SKLAD | 7,6 | PVC | P12 | NÁTĚR | N1c | RASTR 4b | 2,50 |
| 3038 | SKLAD | 9,2 | PVC | P12 | NÁTĚR | N1c | RASTR 4b | 2,50 |
| 3039 | PŘEDSÍŇ WC Ž PERSONÁL | 3,5 | KERAMICKÁ DLAŽBA | D10 | KER. OBKLAD DO PODHL. | N4 | RASTR 5 | 2,50 |
| 3040 | WC Ž PERSONÁL | 1,4 | KERAMICKÁ DLAŽBA | D10 | KER. OBKLAD DO PODHL. | N4 | RASTR 5 | 2,50 |
| 3041 | SPRCHA Ž PERSONÁL | 2,1 | PVC PROTISKLUZNÉ | P15 | KER. OBKLAD DO PODHL. | N4 | RASTR 5 | 2,50 |
| 3042 | LÉKAŘI | 13,8 | PVC | P14 | NÁTĚR KER. OBKLAD ZA LINKOU | N1c/N4 | RASTR 4a | 2,60 |
| 3043 | ASIST. OČISTA PACIENTA | 8,2 | PVC PROTISKLUZNÉ | P13 | KER. OBKLAD DO PODHL. | N4 | RASTR 4b | 2,50 |
| 3044 | NEOBSAZENO | | | | | | | |
| 3045 | STANOVIŠTĚ SESTER | 22,8 | PVC | P11a | NÁTĚR KER. OBKLAD ZA UMYV. | N1b/N4 | RASTR 4a | 2,70 |
| 3046 | DENNÍ MÍSTNOST ZAMĚS. | 15,2 | PVC | P14 | NÁTĚR KER. OBKLAD ZA LINKOU | N1c/N4 | RASTR 4a | 2,60 |
| 3047 | VYŠETŘOVNA | 17,4 | PVC EL. VODIVÉ | P11 | NÁTĚR KER. OBKLAD ZA LINKOU | N1b/N4 | RASTR 4b | 2,70 |
| 3048 | HERNA | 10,7 | PVC | P14 | NÁTĚR | N1b | RASTR 7 | 2,70 |
| 3049 | OČISTA LŮŽEK | 20,8 | PVC PROTISKLUZNÉ | P15 | KER. OBKLAD DO PODHL. | N4 | RASTR 4b SDK 7 | 2,50 |
| 3050 | POKOJ 3–LŮŽKA | 25,5 | PVC | P12 | NÁTĚR, TAPETA | N1b/N8 | RASTR 4a SDK 5 | 2,65/2,3 |
| 3051 | HYGIENICKÁ BUŇKA | 3,7 | PVC PROTISKLUZNÉ | P13 | KER. OBKLAD DO PODHL. | N4 | RASTR 4b | 2,50 |
| 3052 | POKOJ 3–LŮŽKA | 25,5 | PVC | P12 | NÁTĚR, TAPETA | N1b/N8 | RASTR 4a SDK 5 | 2,65/2,3 |
| 3053 | HYGIENICKÁ BUŇKA | 3,7 | PVC PROTISKLUZNÉ | P13 | KER. OBKLAD DO PODHL. | N4 | RASTR 4b | 2,50 |
| 3054 | POKOJ 3–LŮŽKA | 25,5 | PVC | P12 | NÁTĚR, TAPETA | N1b/N8 | RASTR 4a SDK 5 | 2,65/2,3 |
| 3055 | HYGIENICKÁ BUŇKA | 3,7 | PVC PROTISKLUZNÉ | P13 | KER. OBKLAD DO PODHL. | N4 | RASTR 4b | 2,50 |
| 3056 | POKOJ 3–LŮŽKA | 25,5 | PVC | P12 | NÁTĚR, TAPETA | N1b/N8 | RASTR 4a SDK 5 | 2,65/2,3 |
| 3057 | HYGIENICKÁ BUŇKA | 3,7 | PVC PROTISKLUZNÉ | P13 | KER. OBKLAD DO PODHL. | N4 | RASTR 4b | 2,50 |
| 3058 | POKOJ 3–LŮŽKA | 25,5 | PVC | P12 | NÁTĚR, TAPETA | N1b/N8 | RASTR 4a SDK 5 | 2,65/2,3 |
| 3059 | HYGIENICKÁ BUŇKA | 3,7 | PVC PROTISKLUZNÉ | P13 | KER. OBKLAD DO PODHL. | N4 | RASTR 4b | 2,50 |
| 3060 | POKOJ 3–LŮŽKA | 25,5 | PVC | P12 | NÁTĚR, TAPETA | N1b/N8 | RASTR 4a SDK 5 | 2,65/2,3 |
| 3061 | HYGIENICKÁ BUŇKA | 3,7 | PVC PROTISKLUZNÉ | P13 | KER. OBKLAD DO PODHL. | N4 | RASTR 4b | 2,50 |
| 3062 | POKOJ 3–LŮŽKA | 34,7 | PVC | P12 | NÁTĚR, TAPETA | N1b/N8 | RASTR 4a SDK 5 | 2,65/2,3 |
| 3063 | HYGIENICKÁ BUŇKA | 3,8 | PVC PROTISKLUZNÉ | P13 | KER. OBKLAD DO PODHL. | N4 | RASTR 4b | 2,50 |
| 3064 | POKOJ 2–LŮŽKA | 24,3 | PVC | P12 | NÁTĚR, TAPETA | N1b/N8 | RASTR 4a SDK 5 | 2,65/2,3 |
| 3065 | HYGIENICKÁ BUŇKA | 3,4 | PVC PROTISKLUZNÉ | P13 | KER. OBKLAD DO PODHL. | N4 | RASTR 4b | 2,50 |
| 3066 | POKOJ 2–LŮŽKA | 25,3 | PVC | P12 | NÁTĚR, TAPETA | N1b/N8 | RASTR 4a SDK 5 | 2,65/2,3 |
| 3067 | HYGIENICKÁ BUŇKA | 4,4 | PVC PROTISKLUZNÉ | P13 | KER. OBKLAD DO PODHL. | N4 | RASTR 4b | 2,50 |
| 3068 | ČAJOVÁ KUCHYŇ | 10,0 | PVC | P12 | KER. OBKLAD DO PODHL. | N4 | RASTR 4b | 2,50 |
| 3069 | NEOBSAZENO | | | | | | | |
| 3070 | HALA | 88,9 | TERACO | T10 | POHL. STĚRKA SKLENĚNÝ OBKL. VÝTAHŮ | N7/PSV | RASTR 14, SDK 8 | 3,00 |
| 3071 | VÝTAH V4 | 7,4 | – | – | NÁTĚR | N3 | – | – |
| 3072 | VÝTAH V5 | 7,4 | – | – | NÁTĚR | N3 | – | – |
| 3073 | SCHODIŠTĚ | 18,6 | TERACO | T01/T02 | POHL. STĚRKA KERAM. OBKL. VÝTAHŮ | N7/PSV | STĚRKA N7 | – |
| 3074 | ATRIUM | 386 | – | – | KZS VIZ SKLADBY KCÍ | W2/W11 | – | – |
| 3075 | VÝTAH V6 | 7,4 | – | – | NÁTĚR | N3 | – | – |
| 3076 | VÝTAH V7–JÍDLO | 8,9 | – | – | NÁTĚR | N3 | – | – |
| 3077 | CHODBA–HALA | 168,3 | PVC | P12 | NÁTĚR | N1b | RASTR 7 | 2,70 |
| 3078 | ÚKLID | 4,2 | KERAMICKÁ DLAŽBA | D10 | KER. OBKLAD DO PODHL. | N4 | RASTR 5 | 2,50 |
| 3079 | ČAJOVÁ KUCHYŇ | 7,7 | PVC | P12 | KER. OBKLAD DO PODHL. | N4 | RASTR 4b | 2,50 |
| 3080 | POKOJ 1–LŮŽKO | 25,8 | PVC | P12 | NÁTĚR, TAPETA | N1b/N8 | RASTR 4a SDK 5 | 2,65/2,3 |
| 3081 | HYGIENICKÁ BUŇKA | 3,8 | PVC PROTISKLUZNÉ | P13 | KER. OBKLAD DO PODHL. | N4 | RASTR 4b | 2,50 |
| 3082 | POKOJ 1–LŮŽKO | 23,8 | PVC | P12 | NÁTĚR, TAPETA | N1b/N8 | RASTR 4a SDK 5 | 2,65/2,3 |
| 3083 | HYGIENICKÁ BUŇKA | 3,4 | PVC PROTISKLUZNÉ | P13 | KER. OBKLAD DO PODHL. | N4 | RASTR 4b | 2,50 |
| 3084 | POKOJ 3–LŮŽKA | 34,7 | PVC | P12 | NÁTĚR, TAPETA | N1b/N8 | RASTR 4a SDK 5 | 2,65/2,3 |
| 3085 | HYGIENICKÁ BUŇKA | 3,7 | PVC PROTISKLUZNÉ | P13 | KER. OBKLAD DO PODHL. | N4 | RASTR 4b | 2,50 |
| 3086 | HYGIENICKÁ BUŇKA | 3,7 | PVC PROTISKLUZNÉ | P13 | KER. OBKLAD DO PODHL. | N4 | RASTR 4b | 2,50 |
| 3087 | POKOJ 3–LŮŽKA | 25,9 | PVC | P12 | NÁTĚR, TAPETA | N1b/N8 | RASTR 4a SDK 5 | 2,65/2,3 |
| 3088 | POKOJ 3–LŮŽKA | 25,5 | PVC | P12 | NÁTĚR, TAPETA | N1b/N8 | RASTR 4a SDK 5 | 2,65/2,3 |
| 3089 | HYGIENICKÁ BUŇKA | 3,7 | PVC PROTISKLUZNÉ | P13 | KER. OBKLAD DO PODHL. | N4 | RASTR 4b | 2,50 |
| 3090 | POKOJ 3–LŮŽKA | 25,5 | PVC | P12 | NÁTĚR, VELKOFORMÁT. KER. OBKLAD DO PODHL. | N1b | RASTR 4a SDK 5 | 2,65/2,3 |
| 3091 | HYGIENICKÁ BUŇKA | 3,7 | PVC PROTISKLUZNÉ | P13 | KER. OBKLAD DO PODHL. | N4 | RASTR 4b | 2,50 |
| 3092 | POKOJ 3–LŮŽKA | 25,5 | PVC | P12 | NÁTĚR, TAPETA | N1b/N8 | RASTR 4a SDK 5 | 2,65/2,3 |
| 3093 | HYGIENICKÁ BUŇKA | 3,7 | PVC PROTISKLUZNÉ | P13 | KER. OBKLAD DO PODHL. | N1b | RASTR 4b | 2,50 |
| 3094 | POKOJ 3–LŮŽKA | 25,5 | PVC | P12 | NÁTĚR, TAPETA | N1b/N8 | RASTR 4a SDK 5 | 2,65/2,3 |
| 3095 | HYGIENICKÁ BUŇKA | 3,7 | PVC PROTISKLUZNÉ | P13 | KER. OBKLAD DO PODHL. | N4 | RASTR 4b | 2,50 |
| 3096 | POKOJ 3–LŮŽKA | 25,5 | PVC | P12 | NÁTĚR, TAPETA | N1b/N8 | RASTR 4a SDK 5 | 2,65/2,3 |
| 3097 | HYGIENICKÁ BUŇKA | 3,7 | PVC PROTISKLUZNÉ | P13 | KER. OBKLAD DO PODHL. | N4 | RASTR 4b | 2,50 |
| 3098 | OČISTA LŮŽEK | 20,30 | PVC PROTISKLUZNÉ | P15 | KER. OBKLAD DO PODHL. | N4 | RASTR 4b | 2,50 |
| 3099 | VYŠETŘOVNA | 16,4 | PVC EL. VODIVÉ | P11 | NÁTĚR KER. OBKLAD ZA LINKOU | N1b/N4 | RASTR 4a, 4b | 2,60 |
| 3100 | VYŠETŘOVNA | 15,8 | PVC EL. VODIVÉ | P11 | NÁTĚR KER. OBKLAD ZA LINKOU | N1b/N4 | RASTR 4a, 4b | 2,60 |
| 3101 | SESTERNA | 24,9 | PVC | P11a | NÁTĚR KER. OBKLAD ZA LINKOU | N1b/N4 | RASTR 4a, 4b | 2,60 |
| 3102 | DENNÍ MÍSTNOST ZAMĚST. | 13,0 | PVC | P14 | NÁTĚR KER. OBKLAD ZA LINKOU | N1c/N4 | RASTR 4a, 4b | 2,60 |
| 3103 | SKLAD | 9,6 | PVC | P12 | NÁTĚR | N1c | RASTR 4b | 2,50 |
| 3104 | ASIST. OČISTA PACIENTA | 8,2 | PVC PROTISKLUZNÉ | P13 | KER. OBKLAD DO PODHL. | N4 | RASTR 4b | 2,50 |
| 3105 | REHABILITACE | 19,5 | PVC | P11a | NÁTĚR KER. OBKLAD ZA UMYV. | N1b/N4 | RASTR 4a | 2,60 |
| 3106 | PŘEDSÍŇ WC M PERSONÁL | 3,5 | KERAMICKÁ DLAŽBA | D10 | KER. OBKLAD DO PODHL. | N4 | RASTR 5 | 2,50 |
| 3107 | SPRCHA M PERSONÁL | 2,1 | PVC PROTISKLUZNÉ | P13 | KER. OBKLAD DO PODHL. | N4 | RASTR 5 | 2,50 |
| 3108 | WC M PERSONÁL | 1,4 | KERAMICKÁ DLAŽBA | D10 | KER. OBKLAD DO PODHL. | N4 | RASTR 5 | 2,50 |
| 3109 | SKLAD | 7,2 | PVC | P12 | NÁTĚR | N1c | RASTR 4b | 2,50 |
| 3110 | PŘEDSÍŇ WC Ž PERSONÁL | 3,5 | KERAMICKÁ DLAŽBA | D10 | KER. OBKLAD DO PODHL. | N4 | RASTR 5 | 2,50 |
| 3111 | WC Ž PERSONÁL | 1,6 | KERAMICKÁ DLAŽBA | D10 | KER. OBKLAD DO PODHL. | N4 | RASTR 5 | 2,50 |
| 3112 | WC Ž PERSONÁL | 1,5 | KERAMICKÁ DLAŽBA | D10 | KER. OBKLAD DO PODHL. | N4 | RASTR 5 | 2,50 |
| 3113 | ČISTICÍ MÍSTNOST | 9,6 | PVC | P12 | KER. OBKLAD DO PODHL. | N4 | RASTR 4b | 2,50 |
| 3114 | SKLAD | 6,4 | PVC | P12 | NÁTĚR | N1c | RASTR 4b | 2,50 |
| 3115 | ŠPINAVÉ PRÁDLO | 8,0 | PVC | P12 | NÁTĚR | N1b | RASTR 4b | 2,50 |
| 3116a | CHODBA | 146,4 | PVC | P12 | NÁTĚR | N1b | RASTR R7 | 2,50 |
| 3116b | CHODBA | 23,6 | TERACO | T10 | POHL. STĚRKA | N7 | RASTR R7 | 2,50 |
| 3117 | SCHODIŠTĚ | 17,8 | TERACO | T01/T02 | POHL. STĚRKA KERAM. OBKL. VÝTAHŮ | N7/PSV | STĚRKA N7 | – |
| 3118 | CHODBA | 28,8 | TERACO | T10 | POHL. STĚRKA KERAM. OBKL. VÝTAHŮ | N7/PSV | RASTR R7 SDK 5, SDK 10 | 3,00 |
| 3119 | VÝTAH V8–ODPAD | 8,9 | – | – | NÁTĚR | N3 | – | – |
| 3120 | VÝTAH V9–PACIENT | 8,9 | – | – | NÁTĚR | N3 | – | – |
| 3121 | VRCHNÍ SESTRA | 20,1 | PVC | P14 | NÁTĚR KER. OBKLAD ZA LINKOU | N1c/N4 | RASTR 11 | 2,60 |
| 3122 | UMÝVÁRNA | 3,8 | PVC PROTISKLUZNÉ | P15 | KER. OBKLAD DO PODHL. | N4 | RASTR 5 | 2,50 |
| 3123 | PRIMÁŘ NEUROCHIRURGIE | 21,0 | PVC | P14 | NÁTĚR KER. OBKLAD ZA LINKOU | N1c/N4 | RASTR 11 | 2,60 |
| 3124 | UMÝVÁRNA | 3,3 | PVC PROTISKLUZNÉ | P15 | KER. OBKLAD DO PODHL. | N4 | RASTR 5 | 2,50 |
| 3125 | SEMINÁRNÍ MÍSTNOST | 64,1 | PVC | P14 | NÁTĚR | N1c | RASTR 9 | 2,70 |
| 3126 | SLUŽBA CENTR. STERILIZ. | 21,8 | PVC | P14 | NÁTĚR | N1c | RASTR 11 | 2,60 |
| 3127 | UMÝVÁRNA | 3,3 | PVC PROTISKLUZNÉ | P15 | KER. OBKLAD DO PODHL. | N4 | RASTR 5 | 2,50 |
| 3128a | CHODBA | 68,7 | PVC | P11a | NÁTĚR | N1b | RASTR 7 | 2,50 |
| 3128b | PŘEDSÍŇ WC–ŽENY | 1,7 | KERAMICKÁ DLAŽBA | D10 | KER. OBKLAD DO PODHL. | N4 | RASTR 5 | 2,50 |
| 3128c | WC–ŽENY | 1,6 | KERAMICKÁ DLAŽBA | D10 | KER. OBKLAD DO PODHL. | N4 | RASTR 5 | 2,50 |
| 3128d | CHODBA | 83,5 | PVC | P12 | NÁTĚR | N1b | RASTR 7 | 2,50 |
| 3129a | ŠATNA CS–ŽENY | 23,5 | PVC | P11a | NÁTĚR | N1c | RASTR 4b | 2,50 |
| 3129b | UMÝVÁRNA–ŽENY | 5,8 | PVC PROTISKLUZNÉ | P15 | KER. OBKLAD DO PODHL. | N4 | RASTR 5 | 2,50 |
| 3130 | CHODBA | 3,9 | PVC | P11a | NÁTĚR | N1c | RASTR 4b | 2,50 |
| 3131a | ŠATNA CS–MUŽI | 12,8 | PVC | P11a | NÁTĚR | N1c | RASTR 4b | 2,50 |
| 3131b | SPRCHA–MUŽI | 2,7 | PVC PROTISKLUZNÉ | P15 | KER. OBKLAD DO PODHL. | N4 | RASTR 5 | 2,50 |
| 3132 | SCHODIŠTĚ | 13,2 | TERACO | T01/T02 | POHL. STĚRKA KERAM. OBKL. VÝTAHŮ | N7/PSV | STĚRKA N7 | – |
| 3133 | CHODBA | 19,9 | TERACO | T10 | POHL. STĚRKA KERAM. OBKL. VÝTAHŮ | N7/PSV | RASTR R7 SDK 5, SDK 10 | 3,0 |

## LEGENDA MÍSTNOSTÍ 3.NP

| Č.M. | NÁZEV MÍSTNOSTI | PLOCHA (M2) | DRUH PODLAHY | | POVRCH STĚN | | STROP / PODHLED | S.V. PODHL. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3134 | VÝTAH V10–PERSONÁL | 8,9 | – | – | NÁTĚR | N3 | – | – |
| 3135 | SLABOPROUD | 7,2 | PVC ANTISTATIK | D10 | NÁTĚR | N3 | NÁTĚR | 3,90 |
| 3136 | ÚKLID | 4,6 | KERAMICKÁ DLAŽBA | D10 | KER. OBKLAD DO PODHL. | N4 | RASTR 4b | 2,50 |
| 3137 | PŘEDSÍŇ WC–MUŽI | 2,5 | KERAMICKÁ DLAŽBA | D10 | KER. OBKLAD DO PODHL. | N4 | RASTR 5 | 2,50 |
| 3138 | WC–MUŽI | 1,2 | KERAMICKÁ DLAŽBA | D10 | KER. OBKLAD DO PODHL. | N4 | RASTR 5 | 2,50 |
| 3139a | PŘEDSÍŇ WC | 2,6 | KERAMICKÁ DLAŽBA | D10 | KER. OBKLAD DO PODHL. | N4 | RASTR 5 | 2,50 |
| 3139b | WC–ŽENY | 1,1 | KERAMICKÁ DLAŽBA | D10 | KER. OBKLAD DO PODHL. | N4 | RASTR 5 | 2,50 |
| 3140 | DENNÍ MÍSTNOST ZAMĚST. | 14,9 | PVC | P14 | NÁTĚR KER. OBKLAD ZA LINKOU | N1c/N4 | RASTR 4b | 2,60 |
| 3141 | KANCELÁŘ | 11,3 | PVC | P14 | NÁTĚR | N1c | RASTR 4b | 2,60 |
| 3142 | SKLAD | 31,4 | PVC | P11a | NÁTĚR | N1b | RASTR 2 | 2,50 |
| 3143 | SKLAD | 31,6 | PVC | P11a | KER. OBKLAD DO PODHL. | N4 | RASTR 2 | 2,50 |
| 3144 | ÚKLID | 3,90 | KERAMICKÁ DLAŽBA | D10 | KER. OBKLAD DO PODHL. | N4 | RASTR 5 | 2,50 |
| 3145 | KOMPLETACE | 74,4 | PVC | P11a | KER. OBKLAD DO PODHL. | N4 | RASTR 2 | 2,60 |
| 3146 | VÝTAH V11 | 6,7 | – | – | NÁTĚR | N3 | – | – |
| 3147 | FILTR PERSONÁLNÍ | 6,9 | PVC | P11a | NÁTĚR KER. OBKLAD ZA UMYV. | N1b/N4 | RASTR 1 | 2,50 |
| 3148 | MATERIÁL–VÝDEJ | 4,9 | PVC | P11a | NÁTĚR | N1b | RASTR 1 | 2,50 |
| 3149 | CHODBA | 5,0 | PVC | P14 | NÁTĚR | N1c | RASTR 4b | 2,50 |
| 3150 | UMÝVÁRNA | 3,6 | PVC PROTISKLUZNÉ | P15 | KER. OBKLAD DO PODHL. | N4 | RASTR 5 | 2,50 |
| 3151 | PŘEDSÍŇ WC | 1,6 | KERAMICKÁ DLAŽBA | D10 | KER. OBKLAD DO PODHL. | N4 | RASTR 5 | 2,50 |
| 3152 | WC | 1,5 | KERAMICKÁ DLAŽBA | D10 | KER. OBKLAD DO PODHL. | N4 | RASTR 5 | 2,50 |
| 3153 | PRACOVNA LÉKAŘ | 14,6 | PVC | P14 | NÁTĚR | N1c | RASTR 11 | 2,60 |
| 3154 | PRACOVNA LÉKAŘ | 14,5 | PVC | P14 | NÁTĚR | N1c | RASTR 11 | 2,60 |
| 3155 | PRACOVNA PRIM. KLINIKY | 31,0 | PVC | P14 | NÁTĚR KER. OBKLAD ZA LINKOU | N1c/N4 | RASTR 11 | 2,60 |
| 3156 | UMÝVÁRNA | 3,3 | PVC PROTISKLUZNÉ | P15 | KER. OBKLAD DO PODHL. | N4 | RASTR 5 | 2,50 |
| 3157 | CHODBA | 3,3 | PVC | P14 | NÁTĚR | N1c | RASTR 5 | 2,50 |
| 3158 | PŘEDSÍŇ WC–LÉKAŘI | 1,6 | KERAMICKÁ DLAŽBA | D10 | KER. OBKLAD DO PODHL. | N4 | RASTR 5 | 2,50 |
| 3159 | WC–LÉKAŘI | 1,5 | KERAMICKÁ DLAŽBA | D10 | KER. OBKLAD DO PODHL. | N4 | RASTR 5 | 2,50 |
| 3160 | UMÝVÁRNA LÉKAŘI | 3,2 | PVC PROTISKLUZNÉ | P15 | KER. OBKLAD DO PODHL. | N4 | RASTR 5 | 2,50 |
| 3161 | PRACOVNA LÉKAŘI | 25,3 | PVC | P12 | NÁTĚR | N1c | RASTR 11 | 2,60 |
| 3162a | KONTEJNERY–MYTÍ | 34,80 | PVC PROTISKLUZNÉ | P17 | KER. OBKLAD DO PODHL. | N4 | RASTR 2 SDK 5 | 2,50 |
| 3162b | KONTEJNERY | 39,30 | PVC PROTISKLUZNÉ | P17 B02 | KER. OBKLAD DO PODHL. | N4 | RASTR 2 SDK 5 | 2,50 |
| 3162c | NOUZOVÝ PRŮJEZD KONTEJNERY | 3,50 | PVC PROTISKLUZNÉ | P17 | KER. OBKLAD DO PODHL. | N4 | RASTR 2 | 2,50 |
| 3163 | 4. ZÓNA ČISTÉ STERILIZ. | 108,2 | PVC | P11a | KER. OBKLAD DO PODHL. | N4 | RASTR 2 | 2,70 |
| 3163a | PŘEDSÍŇ | 1,9 | PVC | P11a | KER. OBKLAD DO PODHL. | N4 | RASTR 1 | 2,50 |
| 3163b | FORMALDEHYD | 2,7 | PVC EL. VODIVÉ | P11 | KER. OBKLAD DO PODHL. | N4 | RASTR 1 | 2,50 |
| 3164 | 3. ZÓNA PŘÍPR. A SETOVÁNÍ | 248,4 | PVC EL. VODIVÉ | P11 | KER. OBKLAD DO PODHL. | N4 | RASTR 2 SDK 5 | 2,70 |
| 3165 | 2. ZÓNA DEKONTAMINAČNÍ | 115,1 | PVC PROTISKLUZNÉ | P17 B03 | KER. OBKLAD DO PODHL. | N4 | RASTR 2 SDK 5 | 2,70 |
| 3166 | 1. ZÓNA NEČISTÁ | 73,9 | PVC PROTISKLUZNÉ | P17 | KER. OBKLAD DO PODHL. | N4 | RASTR 2 | 2,70 |
| 3167 | PŘÍJEM MATERIÁLU | 8,4 | PVC | P11a | NÁTĚR | N1b | RASTR 1 | 2,50 |
| 3168 | ÚKLID | 2,3 | KERAMICKÁ DLAŽBA | D10 | KER. OBKLAD DO PODHL. | N4 | RASTR 5 | 2,50 |
| 3169 | VSTUP | 5,3 | PVC | P11a | NÁTĚR | N1b | RASTR 1 | 2,50 |
| 3170 | VÝTAH V12 | 6,4 | – | – | NÁTĚR | N3 | – | – |

## LEGENDA HMOT

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
ZDIVO A KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ

NOVÉ KONSTRUKCE
ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ KONSTRUKCE – DLE PD STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST (VYKONZOLOVANÉ VODOROVNÉ DESKY PREFABRIKOVANÉ, POHLEDOVÝ PROBARVENÝ BETON)
ZDIVO TL. 450 MM Z CIHELNÝCH BROUŠENÝCH PÁLENÝCH BLOKŮ 44, P10, NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, PARAMETRY S OMÍTKOU 2x 15 MM – Rw= min. 40 dB, REI 180 DP1, λ = max. 0,17 W/mK
ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH CP–P P 15, NA MALTU MC 10,0 MPa PARAMETRY S OMÍTKOU 2x 15 MM – Rw= min. 48 dB (PRO ZDIVO Š.140 MM), REI 180 DP1
ZDIVO TL. 300 MM Z CIHELNÝCH BROUŠENÝCH PÁLENÝCH BLOKŮ 30, P10, NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, PARAMETRY S OMÍTKOU 2x 15 MM – Rw= min. 48 dB, REI 180 DP1, λ = max. 0,19 W/mK
ZDIVO TL. 300 MM Z AKUSTICKÝCH CIHELNÝCH BROUŠENÝCH PÁLENÝCH BLOKŮ 30, P15, NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, PAR. S OMÍTKOU 2x 15 MM – Rw= min. 54 dB, REI 180 DP1, λ = max. 0,32 W/mK
ZDIVO TL. 250 MM Z CIHELNÝCH BROUŠENÝCH PÁLENÝCH BLOKŮ 24, P10, NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, PARAMETRY S OMÍTKOU 2x 15 MM – Rw= min. 48 dB, REI 180 DP1, λ = max. 0,30 W/mK
ZDIVO TL. 190 MM Z AKUSTICKÝCH CIHELNÝCH BROUŠENÝCH PÁLENÝCH BLOKŮ P15, NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, PAR. S OMÍTKOU 2x 15 MM – Rw= min. 52 dB, REI 180 DP1, λ = max. 0,31 W/mK
ZDIVO TL. 175 MM Z CIHELNÝCH BROUŠENÝCH PÁLENÝCH BLOKŮ P10, NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, PARAMETRY S OMÍTKOU 2x 15 MM – Rw= min. 44 dB, REI 120 DP1, λ = max. 0,30 W/mK
ZDIVO TL. 140 MM Z CIHELNÝCH BROUŠENÝCH PÁLENÝCH BLOKŮ P10, NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, PARAMETRY S OMÍTKOU 2x 15 MM – Rw= min. 43 dB, REI 120 DP1, EI 180 DP1, λ = max. 0,29 W/mK
ZDIVO TL. 115 MM Z CIHELNÝCH BROUŠENÝCH PÁLENÝCH BLOKŮ P10, NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, PARAMETRY S OMÍTKOU 2x 15 MM – Rw= min. 43 dB, EI 120 DP1, λ = max. 0,29 W/mK
ZDIVO TL. 80 MM Z CIHELNÝCH BROUŠENÝCH PÁLENÝCH BLOKŮ P10, NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, PARAMETRY S OMÍTKOU 2x 15 MM – Rw= min. 39 dB, EI 60 DP1 (S JEDNOSTRANNOU OMÍTKOU EI 30 DP1), λ = max. 0,26 W/mK
BETON PROSTÝ, DRUH BETONU DLE DLE SPECIFIKACE VE SKLADBÁCH STŘEŠNÍCH ČI OBVODOVÝCH PLÁŠŤŮ, RESP. DLE SPECIFIKACE V JEDNOTLIVÝCH VÝKRESECH
SÁDROVLÁKNITÁ PŘÍČKA SPŘAŽENÁ TL.200 MM NA DVOJITÉ SYSTÉMOVÉ OC. KONSTRUKCI 2x75MM, – OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÉ DESKAMI TL. 2x 12,5 MM SÁDROVLÁKNITÝMI DESKAMI TL. 2x12,5 MM TYP GF–I–W2 (DLE ČSN EN 15283–2+A1), BLIŽŠÍ SPECIFIKACE VIZ VÝROBEK Č. S1 – VLOŽENÁ IZOLACE Z MIN. VLNY TL. 2x 40 MM O OBJEMOVÉ HMOTNOSTI MIN. 15 KG/M3
SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA TL.100 MM, JEDNODUCHÁ KONSTRUKCE R–CW 75, 1x OPLÁŠTĚNÁ SDK DESKA TL. 12,5 MM PRO POŽÁRNĚ ODOLNÉ KONSTRUKCE – DRUH DF) – VLOŽENÁ IZOLACE Z MIN. VLNY TL. 1x 60 MM O OBJEMOVÉ HMOTNOSTI MIN. 15 KG/M3
SÁDROKARTONOVÁ PŘEDSAZENÁ ŠACHTOVÁ STĚNA, KONSTRUKCE R–CW 75, 2x OPLÁŠTĚNÁ KONSTRUKČNÍ SÁDROKARTONOVÁ DESKA (DFRIEH2) TL. 12,5 MM, BEZ VLOŽENÉ TEP. IZOLACE
TEPELNÁ IZOLACE OBVODOVÝCH STĚN A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ DRUH IZOLACE A TLOUŠŤKA DLE VÝPISU JEDNOTLIVÝCH SKLADEB
IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI, PŘÍP. TLAKOVÉ VODĚ A RADONU Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ MODIFIKOVANÝCH, TYP IZOLACE VIZ. SKLADBY KONSTRUKCÍ
PROSKLENÝ LEHKÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ – SLOUPKO PŘÍČKOVÝ HLINÍKOVÝ SYSTÉM, PRŮHLEDNÉ ČÁSTI ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM (VIZ. TAB. PSV)
PROSKLENÝ LEHKÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ – SLOUPKO PŘÍČKOVÝ HLINÍKOVÝ SYSTÉM, NEPRŮHLEDNÉ ČÁSTI IZOLAČNÍM DVOJSKLO SMALT.+TEP. IZOLACE Z MIN.VLNY+AL PLECH (VIZ. TAB. PSV)

## POZNÁMKY

- PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNO POSTUPOVAT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL S OHLEDEM NA VŠECHNY PLATNÉ PŘEDPISY BOZP.
- POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM NEBO NEPŘEDVÍDANÝM OKOLNOSTEM JE NUTNO NEPRODLENĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA A UPŘESNIT DALŠÍ POSTUP PRACÍ
- PŘI VÝSTAVBĚ JE NUTNÉ VZÁJEMNĚ KOORDINOVAT VÝKRESOVOU DOKUMENTACI STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁSTI S NÁVAZNOSTÍ NA PROJEKTY INSTALACÍ, POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI, HLUK. STUDIE APOD.
- HRANICE POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ, PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKY, ZNAČENÍ ÚNIKOVÝCH CEST, POČTY A ROZMÍSTĚNÍ HASICÍCH PŘÍSTROJŮ AD. DLE PD POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
- ZPŮSOB UKONČENÍ NENOSNÝCH STĚN U STROPU A STĚN DLE ZÁSAD NAVRHOVÁNÍ VYDANÝCH VÝROBCEM
- STUPNICE NÁSTUPNÍHO A VÝSTUPNÍHO SCHODU KAŽDÉHO SCHODIŠŤOVÉHO RAMENE MUSÍ BÝT VÝRAZNĚ KONTRASTNĚ ROZEZNATELNÁ OD OKOLÍ, SOUČINITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ POVRCHU STUPNICE (PŘI OKRAJI SCHOD.STUPNĚ) A PODEST MUSÍ BÝT MIN.0.6
- VŠECHNY ZDRAVOTNĚ TECHNOLOGICKÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY (UMYVADLA, ZÁCHODOVÉ MÍSY, ...) UMISŤOVAT DLE NORMY ČSN 734108 – ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI UMYVADEL OD ROHŮ (MIN. 400 MM)
- PŘED PROVÁDĚNÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ VYTYČIT VEŠKERÉ PODZ.INŽ.SÍTĚ A PROVÉST TAKOVÁ OPATŘENÍ, ABY NEDOŠLO K JEJICH POŠKOZENÍ
- VYZDÍVKY INSTALAČNÍCH ŠACHET BUDOU PROVEDENY AŽ PO OSAZENÍ VŠECH ROZVODŮ
- OBEZDÍVANÉ EL. ROZVADĚČE OBEZDÍT PO CELÉ VÝŠCE. PŘEKLAD NAD NIMI UMÍSTIT TAK, ABY MOHLY ZA NÍM PROJÍT EL. KABELY NAD PODHLEDOVOU KONSTRUKCI (ŠÍŘKA PŘEKLADU 100 MM). ŠACHTU ZAOMÍTAT
- ● – TAKTO OZNAČENÉ KONSTRUKCE V PROVEDENÍ S PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ
- OCELOVÉ PŘEKLADY TVOŘÍCÍ NADPRAŽÍ VÝPLNÍ OTVORŮ OSAZOVAT PŘÍMO PŘI VYZDÍVÁNÍ ZDIVA, U PŘEKLADŮ BEZ NADPRAŽÍ NAVAŘIT NA SPODNÍ STRANĚ OCELOVÉ PLATLE 100/100/5 MM PROTI PŘEKLOPENÍ
- NADPRAŽÍ NENOSNÝCH STĚN (STĚNY TL. 200 MM A MÉNĚ), U NICHŽ NENÍ POPSÁN OCELOVÝ NEBO KERAMICKÝ PŘEKLAD, BUDOU TVOŘIT SYSTÉMOVÉ KER. PŘEKLADY V PROVEDENÍ DLE TP VÝROBCE CIHELNÉHO SYSTÉMU
- OCEL.ZÁRUBNĚ NAVRŽENY JAKO DVOUDÍLNÉ, BUDOU OSAZOVÁNY DODATEČNĚ DO HOTOVÝCH OTVORŮ (SVĚTLÍKŮ) ZDIVA, KOTVENÉ PŘES TRAPÉZOVÉ KOTVY ZÁRUBNĚ K OSTĚNÍ SVĚTLÍKU, VČETNĚ VYPĚNĚNÍ MONTÁŽNÍ PĚNOU
- STAVEBNÍ OTVORY V PŘÍČKÁCH PRO DVEŘE S OCELOVÝMI/TRUHLÁŘSKÝMI ZÁRUBNĚMI KÓTOVÁNY NA OSY DVEŘÍ, ROZMĚRY OTVORŮ BUDOU PŘIPRAVENY DLE POŽADAVKŮ VÝROBCE ZÁRUBNÍ/DVEŘÍ
- POZICE PŘIZNANÝCH DILATACÍ DO PODLAHOVÝCH KRYTIN VIZ PD INTERIÉRU
- DRÁŽKY VE ZDIVU PROVÁDĚT V SOULADU S ČSN EN 1996–1–1
- DRÁŽKY PROVÁDĚT POUZE STROJNĚ, NAPŘÍKLAD ELEKTRICKÝMI DRÁŽKOVAČKAMI (NE RUČNÍM SEKÁNÍM)
- DODATEČNĚ PROVÁDĚNÉ DRÁŽKY HLOUBKY >30 MM DO NENOSNÝCH STĚN NUTNO ZAHÁZET ŘÍDKOU CEMENTOVOU MALTOU MC 15 MPa (ZATEČENÍ I ZA POTRUBÍ), TL. KRYCÍ VRSTVY MALTY MIN. 20 MM, DRÁŽKU PŘEKRÝT PERLINKOU DO LEPIDLA S PŘESAHEM MIN. 300 MM, PRO PŘÍČKY TL. 115 A MÉNĚ NEPROVÁDĚT ŠIKMÉ A VODOROVNÉ DRÁŽKY DELŠÍ NEŽ 1,2 M BEZ PŘEDCHOZÍHO ODSOUHLASENÍ

PŮDORYSNÉ SCHÉMA

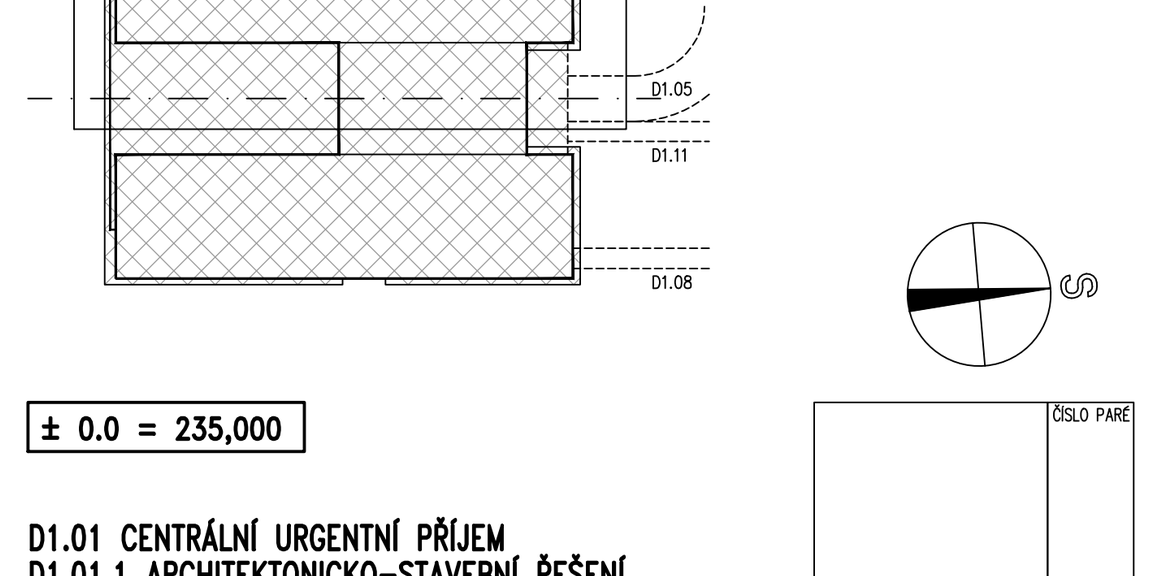


± 0.0 = 235,000

ČÍSLO PARÉ

**D1.01 CENTRÁLNÍ URGENTNÍ PŘÍJEM**
**D1.01.1 ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ**

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU ( DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb. ).

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava
VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING.ARCH. J. HOMOLKA, CSc.
VYPRACOVAL: ING. VIKTOR ŠLAPAL, ING. MARTIN KUBELKA
KONTROLOVAL: ING. JIŘÍ BROŽ
penta – Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava, tel.: +420 567 312 451–4, fax: +420 567 3124 55
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava
VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. VIKTOR ŠLAPAL
INVESTOR: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

NÁZEV AKCE:
**NPK a.s., PARDUBICKÁ NEMOCNICE**
**VÝSTAVBA PAVILONU CUP S CENTRALIZACÍ AKUTNÍCH PROVOZŮ**

VÝKRES
**PŮDORYS 3.NP – ČÁST A – FÁZE I.**

| | |
|---|---|
| FORMÁT | 40 x A4 |
| DATUM | 8 / 2020 |
| STUPEŇ | DPS |
| ZAK. ČÍSLO | A 06–18–P |
| MĚŘÍTKO | 1 : 50 |
| Č. VÝKRESU | D1.01.1–09a/I |