
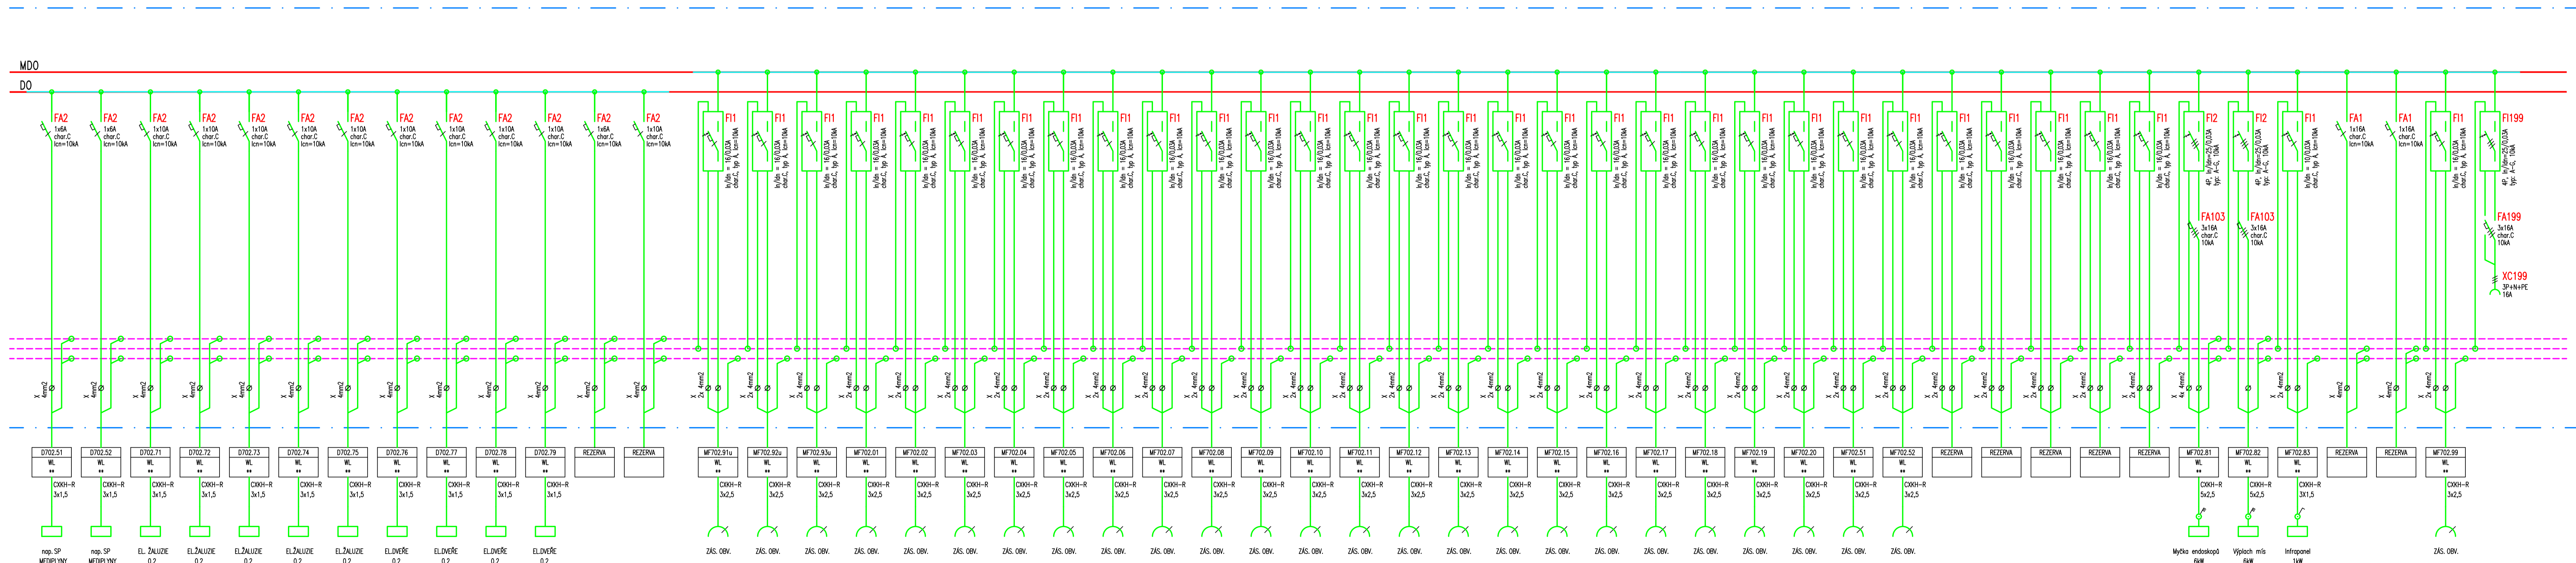


Rozvaděč RMD-702

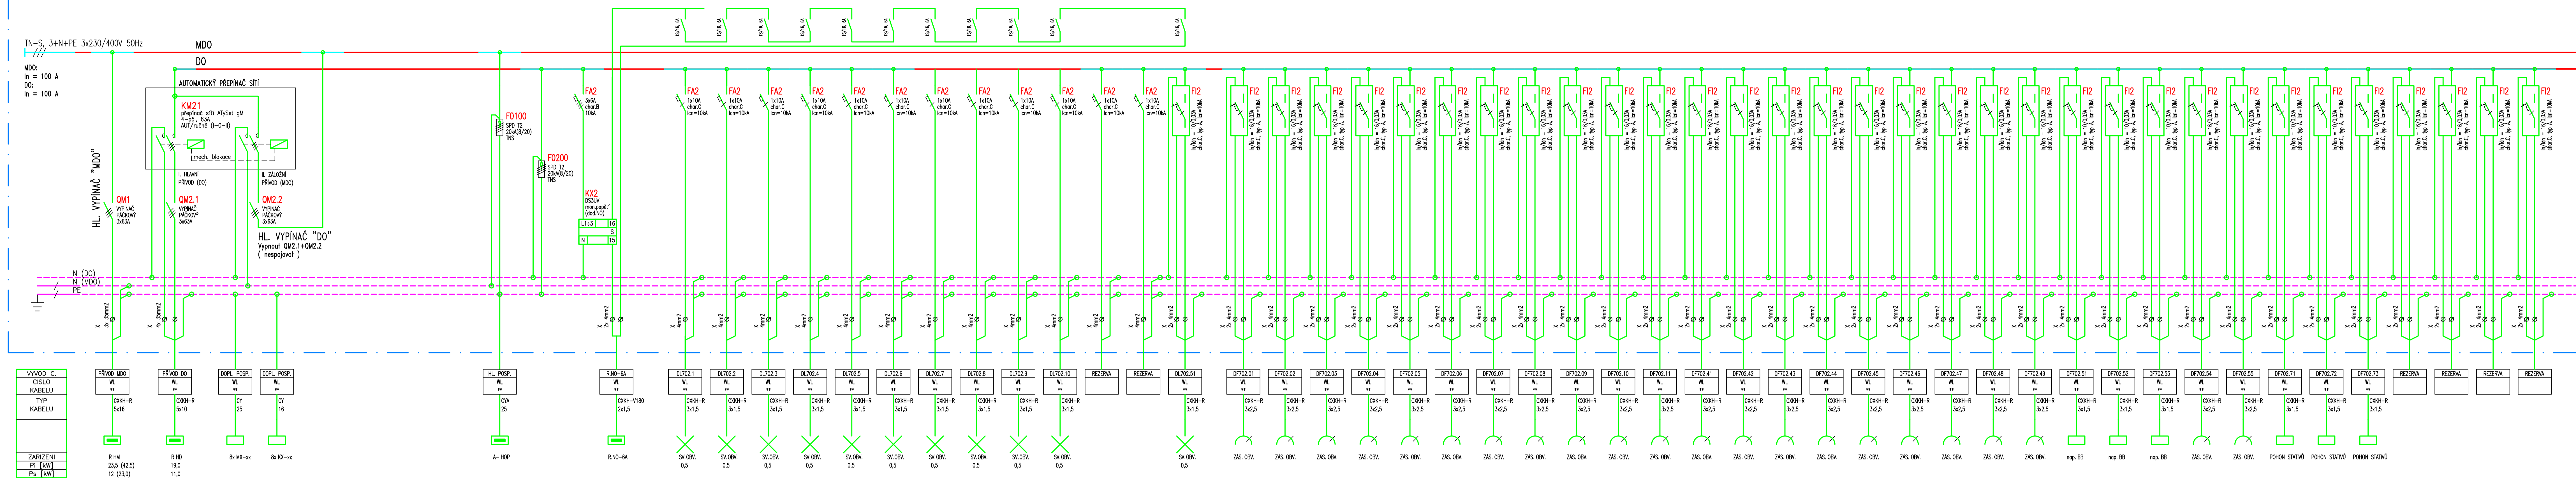

SKŘÍN ROZVADOČE RMD-702:
 PROVEDENÍ: OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE VESTAVNÁ DO NIKY S POŽÁRNÍM UZÁVĚREM S ODOLNOSTÍ O-5 30
 (SKŘÍN S LÍMCEM PRO ŽAZDĚNÍ)
 KRYTÍ: IP43/20
 ROZMĚRY NIKY: 1200 x 1800 x 300 mm (š x v x h)
 PARAPĚT NIKY: 200 mm
 PŘÍVODY: HOREM
 VÝVODY: HOREM
 BARVA: DLE PD INTERIÉRU

ROZVODNÁ SOUSTAVA: TN-C-S, 3+N+PE, 3x 230/400V, 50Hz
Zdravotnická síť IT, 2P+ PE, 230V, 50Hz

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
DOPLŇUJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ

D1.01 CENTRÁLNÍ URGENTNÍ PŘÍJEM-FÁZE I.

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ
ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PŘEDPISOVANÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.)

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava

VEDOUcí	PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ING. ARCH. J. HOMOLKA	CSr	ING. JOSEF ŠKARF	ING. PETR KREMLÁČEK

Inspector's Name: <u>Mr. [Signature]</u>	Inspector's Name: <u>Mr. [Signature]</u>	Inspector's Name: <u>Mr. [Signature]</u>
--	--	--

VEDOUcí PROJEKTANT		HLAVNí INŽENÝR PROJEKTU	
--------------------	--	-------------------------	--

ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	ING. VIKTOR ŠLAPAL
---------------------------------	--------------------



NÁZEV AKCE:

NPK a.s., PARDUBICKÁ NEMOCNICE

VÝSTAVBA PAVILONU CUP S CENTRALIZACÍ AKUTNÍCH PROVOZŮ

ROZVADĚČ RMD-702 – FÁZE I

ROZVADEK RMD 702 FALL 1997

		ČÍSLO PŘÍKAZU
		
Měštkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +402 567 312 451-4, fax: +402 567 3124 55		
		
Měštkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +402 567 312 451-4, fax: +402 567 3124 55		
FORMÁT	x A4	
DATUM	08 / 2020	
STUPEŇ	DPS	
ZAK. ČÍSLO	A 06-18-P	
MĚŘITKO	Č. VÝKRESU	
-	D1.01.4g1-180/	