



Rozvaděč RZxyz 2x ZIS / každá 12 vývodů

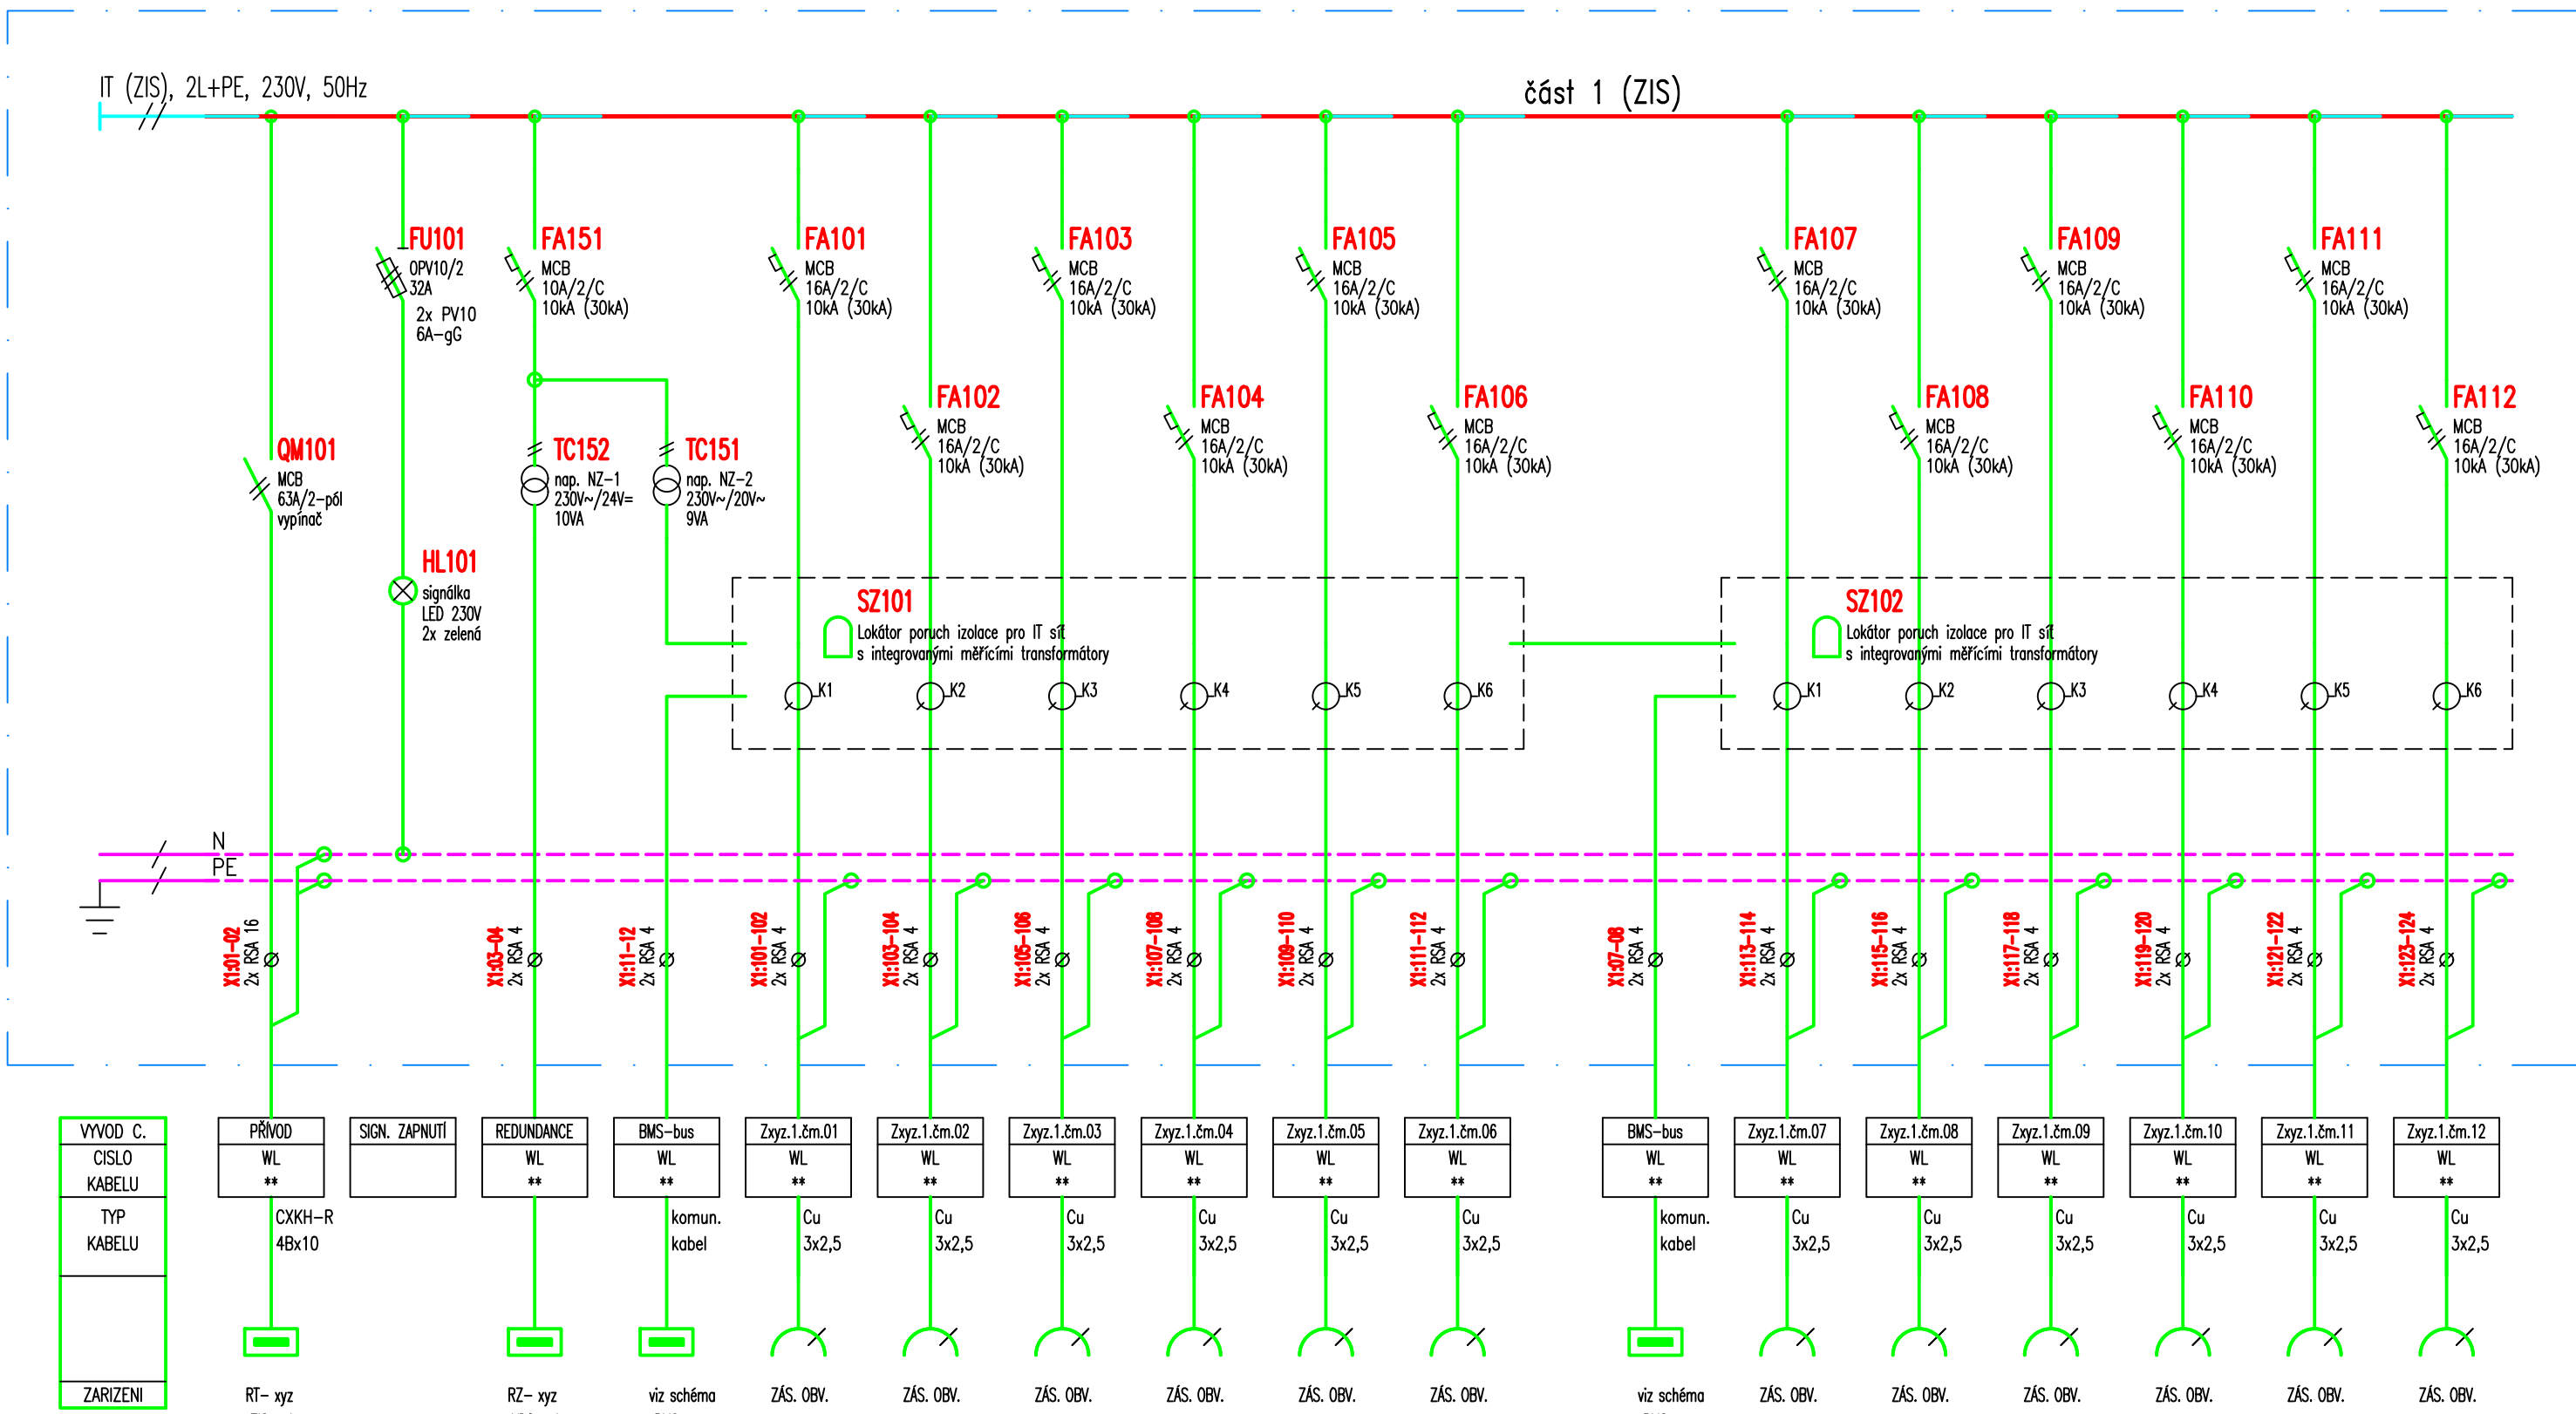

Tento výkres platí pro rozvaděče:
RZ 134 600 x 1800 x 250 mm EI-30S
RZ 440 600 x 1800 x 250 mm EI-30S

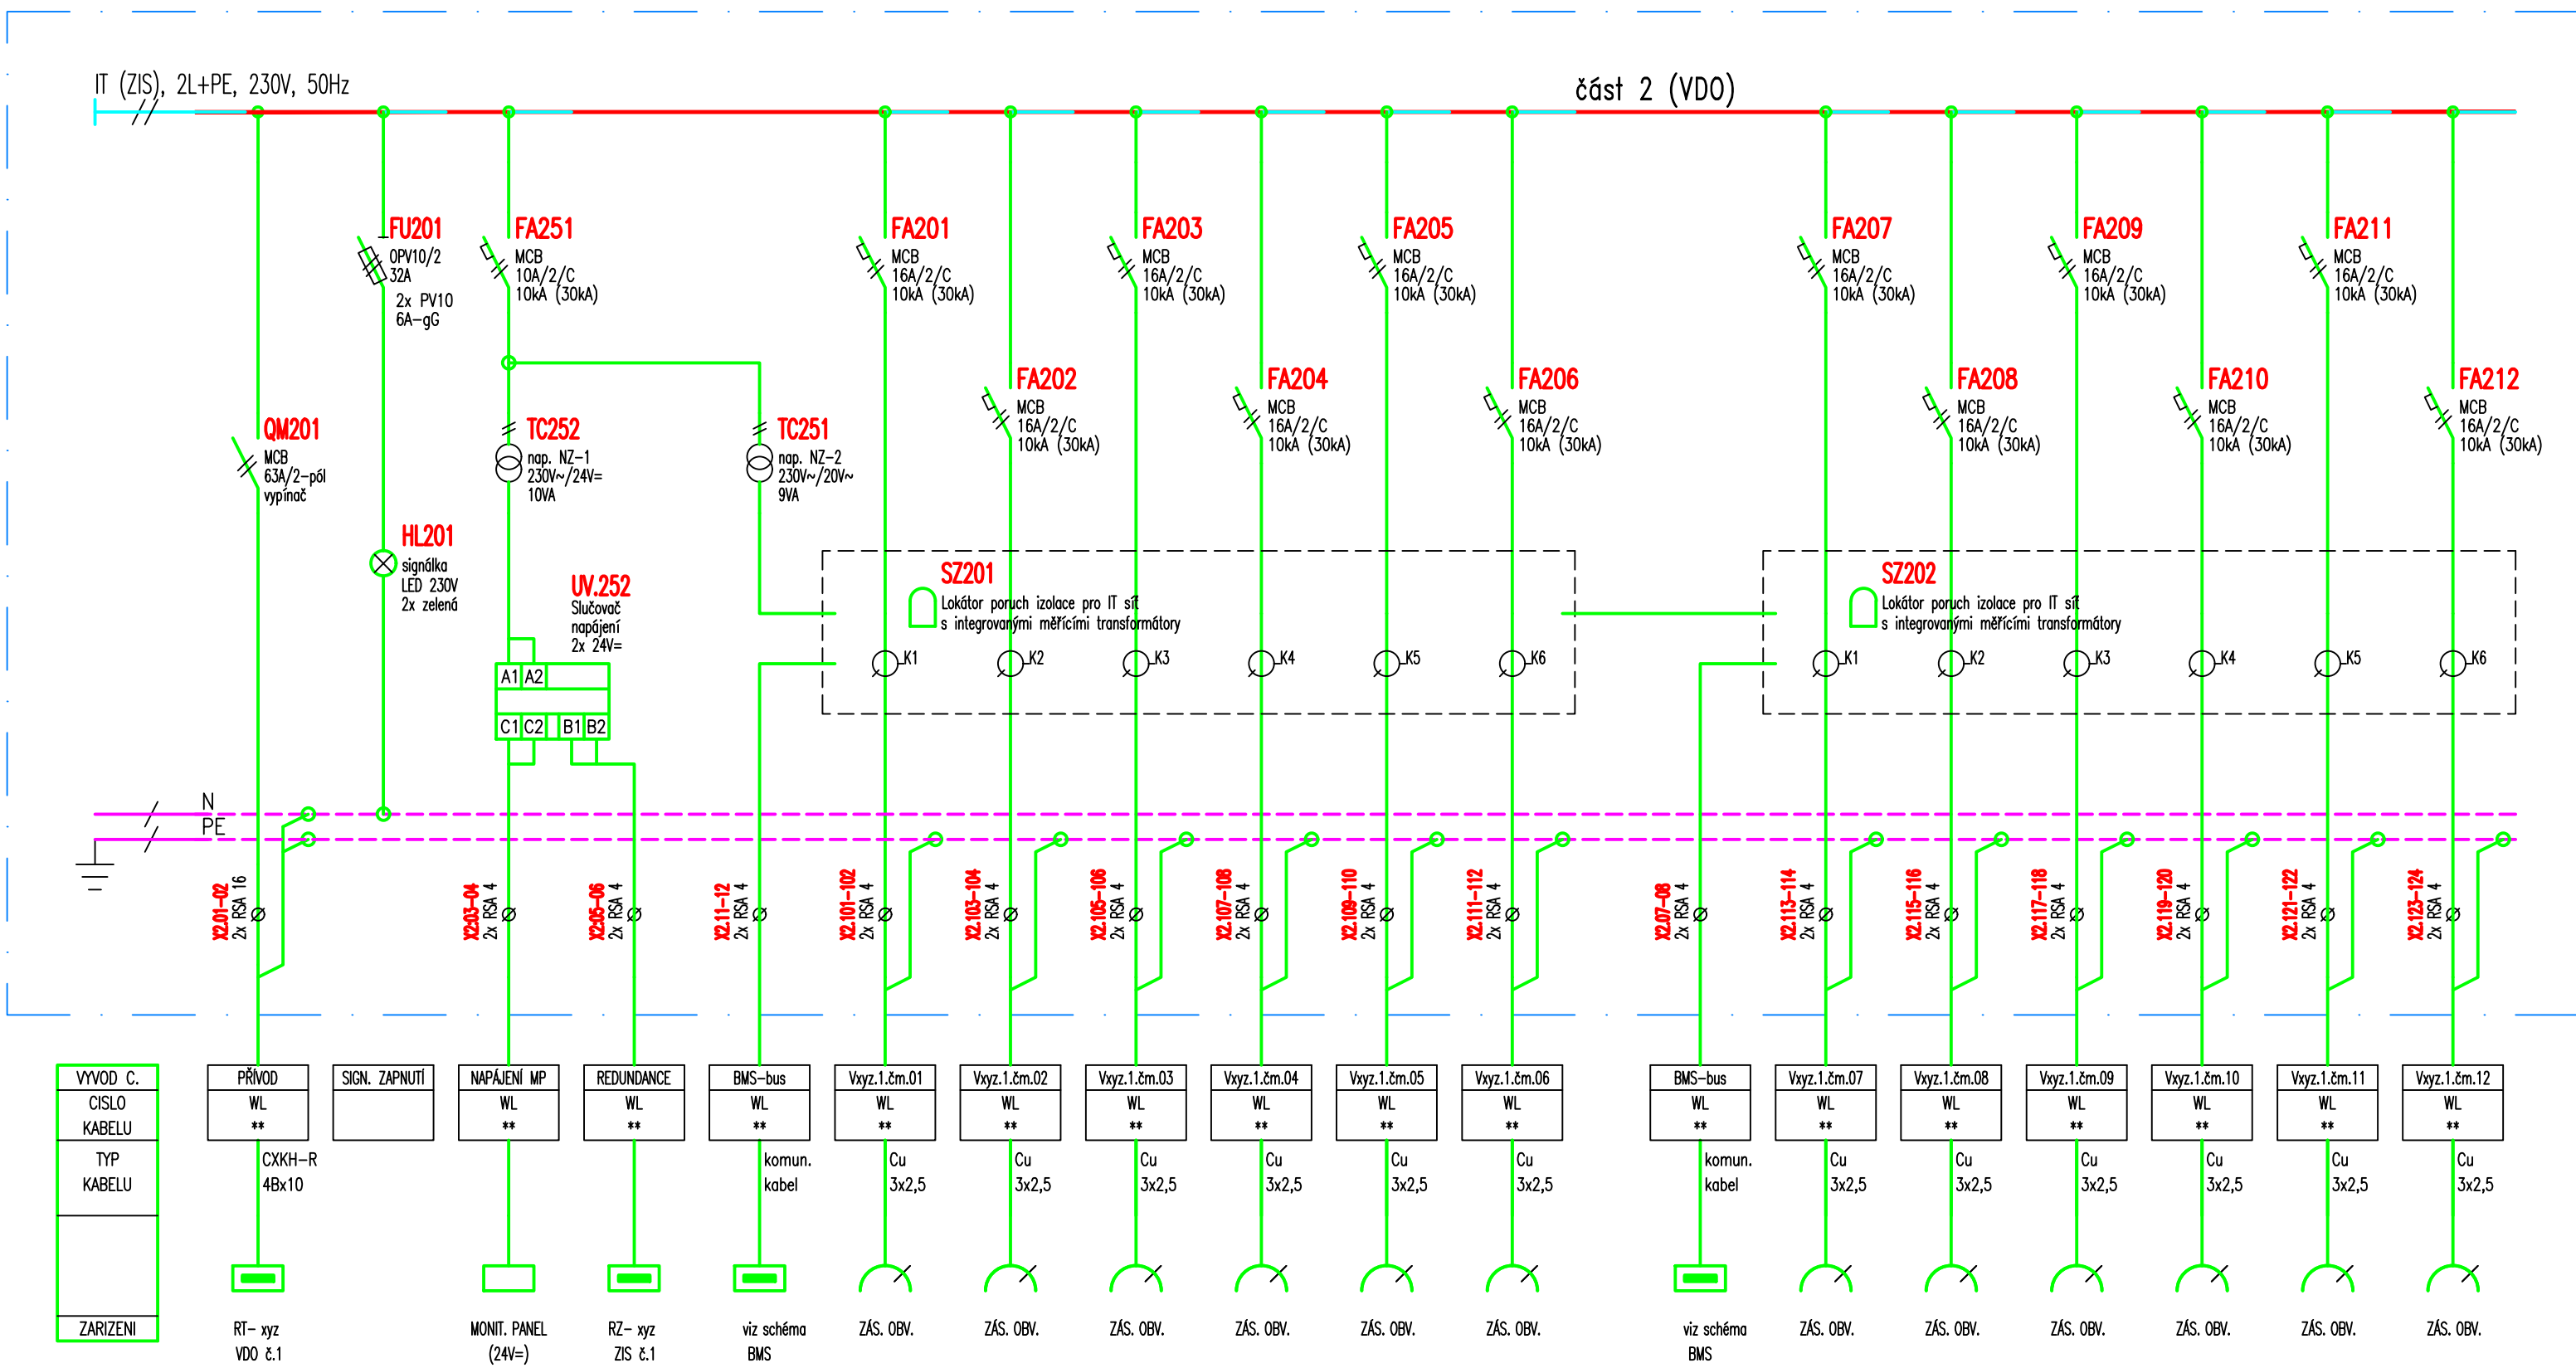

Skříň:
typ rám pro zazdění do niky, provedení EI 30 DP1-S
rozměry viz tabulka výše

Materiálové a konstrukční provedení skříní viz podrobná technická specifikace rozvaděčových skříní. Elektrické a mechanické parametry navržených přístrojů a prvků viz technická specifikace přístrojů. Zmíněné technické specifikace jsou nedílnou součástí této PD.

Každý prvek umístěný v rozvaděči musí být označen dle tohoto výkresu. Znak "xyz" v číslu vývodu odpovídá konkrétnímu číslu rozvaděče, součástí PD je tabulka s označením všech zmíněných rozvaděčů a jejich vývodů.

Ve vybraných rozvaděcích RZ (dle schéma BMS a tabulky výše) budou osazeny zesilovače signálu "REP".

Legenda označení prvků:

MCB	Miniature Circuit Breaker	modulový jistič	např. iC60N
OPV	Odpoínač válcových pojistek	vel. 10,14,22	např. OPV10/x
TC	Napájecí zdroj "NZ-1"	230V/24V~	např. AN410
	Napájecí zdroj "NZ-2"	230V/20V~	např. AN450
UV	Slučovač napájení "RZ-1"	2x 24V DC, 10W	např. AN420-R
AP	Zesilovač sběrnice BMS "REP"	2xRS485/BMS	např. DI-10L
SZ	Lokalizátor poruch izolace, IT síť	6-kanálový, BMS	např. EDS151

ROZVODNÁ SOUSTAVA: IT (ZIS), 2 + PE, 230 V, 50 Hz
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ

D1.01. CENTRÁLNÍ URGENTNÍ PŘÍJEM - fáze I. D1.01.4g1 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.).

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava	ČÍSLO PARCE
VEDOUČÍ PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL	
ING.ARCH. J. HOMOLKA, CSc. Ing. Tomáš BAČÍK Ing. Petr KREMLÁČEK	
GENERALNÍ PROJEKTANT: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava	
VEDOUČÍ PROJEKTANT HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc. ING. VIKTOR ŠLAPAL	
INVESTOR : Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice	
NAZEV AKCE: NPK a.s., PARDUBICKÁ NEMOCNICE VÝSTAVBA PAVILONU ČUP S CENTRALIZACÍ AKUTNÍCH PROVOZŮ	FORMÁT 6x A4 DATUM 8 / 2020 STUPEŇ DPS ZAK. ČÍSLO A 06-18-P MĚŘÍTKO Č. VÝKRESU
VÝKRES: SCHÉMA ROZVADĚČE RZ (2x ZIS / 12 vývodů)	- D1.01.4g1-222/1