Zapojení svítidel s DALI předřadníky

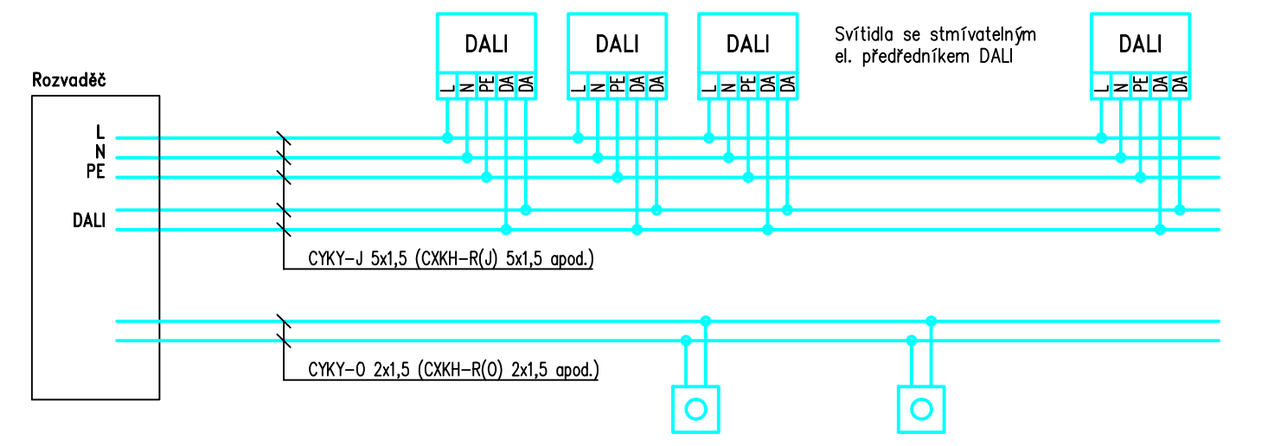

Zapojení stmívatelných svítidel s DALI předřadníky ovládaných pomocí otočných DALI stmívačů

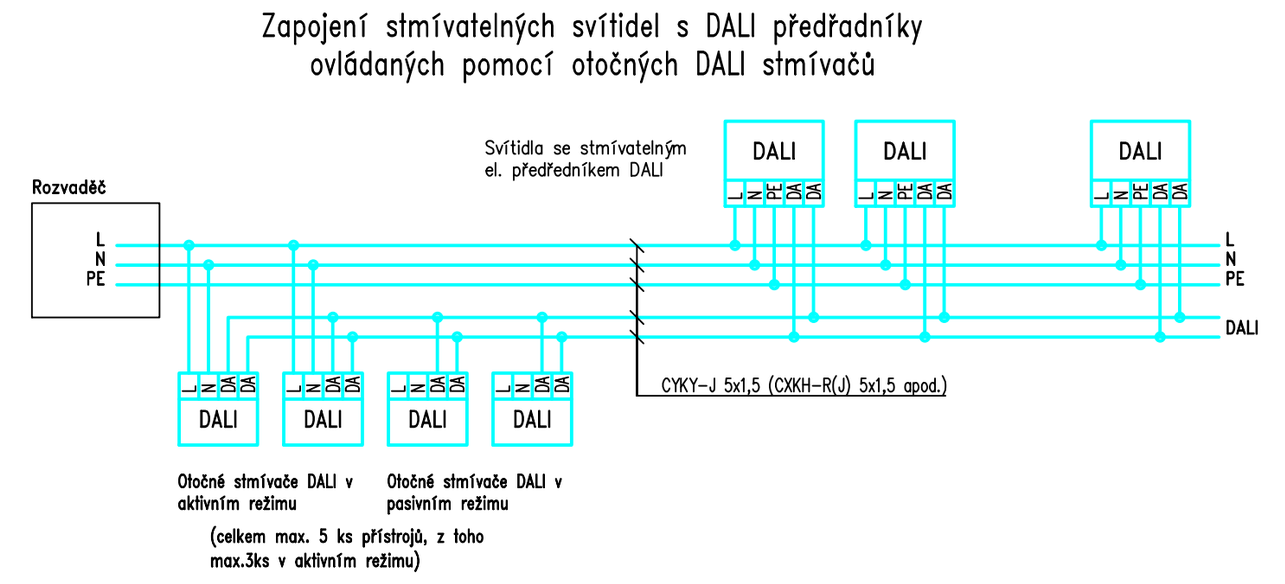

LEGENDA:

- Instalační spínače a tlačítka pod omítku, 10AX/250V AC, IP20
- Instalační spínače a tlačítka s orientační doutnavkou pod omítku, 10AX/250V AC, IP20
- Instalační spínače a tlačítka se signalizační doutnavkou pod omítku, 10AX/250V AC, IP20
- Instalační spínače a tlačítka pod omítku, 10AX/250V AC, IP44
- Instalační spínače a tlačítka na omítku, 10AX/250V AC, IP44
- DL — Stmívač pro systém DALI s otočným ovládáním a tlačítkovým spínáním, 230V AC, IP20
- IRx — Infrapasivní čidlo na stropě (typ dle technické specifikace)
- DA-SX — DALI multisenzor na stropě (typ dle technické specifikace)

POZNÁMKA: 1) BARVY SPÍNAČŮ – BÍLÁ (VYJMA PROSTORŮ VIZ NÍŽE)
2) BARVY SPÍNAČŮ VE VYBRANÝCH NEZDRAVOTNICKÝCH PROSTORÁCH (RECEPCE, VEŘEJNÉ CHODBY A SCHODIŠTĚ) PROVÉST DLE POŽADAVKU ARCHITEKTA (VIZ PD INTERIÉRU)

Výška: neoznačených spínačů a tlačítek (S.H.) 1200 mm
neoznačených nástěnných svítidel (S.H.) 2300 mm

LEGENDA SVÍTIDEL:

		Předřadník	Ra	Krytí	Rozměr	Instalace
A11	LED svítidlo pro čisté prostory	EP	>90	IP54	599x599x90	M600, spodní montáž
A11s	LED svítidlo pro čisté prostory	DALI	>90	IP54	599x599x90	M600, spodní montáž
A12	LED svítidlo pro čisté prostory	EP	>90	IP54	595x595x90	M600, horní montáž
A12s	LED svítidlo pro čisté prostory	DALI	>90	IP54	595x595x90	M600, horní montáž
B11	LED svítidlo pro čisté prostory	EP	>80	IP54	599x599x90	M600, spodní montáž
B11s	LED svítidlo pro čisté prostory	DALI	>80	IP54	599x599x90	M600, spodní montáž
B12	LED svítidlo pro čisté prostory	EP	>80	IP54	595x595x90	M600, horní montáž
B12s	LED svítidlo pro čisté prostory	DALI	>80	IP54	595x595x90	M600, horní montáž
B22	LED svítidlo pro čisté prostory	EP	>80	IP54	595x595x90	M600, horní montáž
B22s	LED svítidlo pro čisté prostory	DALI	>80	IP54	595x595x90	M600, horní montáž
C11	LED svítidlo s mřížkou	EP	>80	IP20	599x599x90	M600, spodní montáž
C11s	LED svítidlo s mřížkou	DALI	>80	IP20	599x599x90	M600, spodní montáž
C12	LED svítidlo s mřížkou	EP	>80	IP20	595x595x90	M600, horní montáž
C12s	LED svítidlo s mřížkou	DALI	>80	IP20	595x595x90	M600, horní montáž
C22	LED svítidlo s mřížkou	EP	>80	IP20	595x595x90	M600, horní montáž
C22s	LED svítidlo s mřížkou	DALI	>80	IP20	595x595x90	M600, horní montáž
D11	LED svítidlo s opálovým krytem	EP	>80	IP20	599x599x90	M600, spodní montáž
D11s	LED svítidlo s opálovým krytem	DALI	>80	IP20	599x599x90	M600, spodní montáž
D12	LED svítidlo s opálovým krytem	EP	>80	IP20	595x595x90	M600, horní montáž
D12s	LED svítidlo s opálovým krytem	DALI	>80	IP20	595x595x90	M600, horní montáž
E11	LED svítidlo s opálovým krytem	EP	>80	IP20	1199x299x90	M600, spodní montáž
E11s	LED svítidlo s opálovým krytem	DALI	>80	IP20	1199x299x90	M600, spodní montáž
F1	LED svítidlo kruhové vestavné	EP	>80	IP44	D230x85	Spodní montáž
F1s	LED svítidlo kruhové vestavné	DALI	>80	IP44	D230x85	Spodní montáž
F11s	LED svítidlo kruhové vestavné	DALI	>80	IP44	D230x85	Spodní montáž
F2	LED svítidlo kruhové vestavné	EP	>80	IP44	D230x85	Spodní montáž
F2s	LED svítidlo kruhové vestavné	DALI	>80	IP44	D230x85	Spodní montáž
F21s	LED svítidlo kruhové vestavné	DALI	>80	IP44	D230x85	Spodní montáž
F3	LED svítidlo kruhové vestavné	EP	>80	IP44	D260x85	Spodní montáž
F6s	LED svítidlo čtvercové vestavné	DALI	>80	IP44	270x270x90	Spodní montáž
G1	LED svítidlo kruhové vestavné	EP	>80	IP20	D230x85	Spodní montáž
G2	LED svítidlo kruhové vestavné	EP	>80	IP20	D230x85	Spodní montáž
H21	LED svítidlo pro čisté prostory	EP	>90	IP65	599x599x90	M600, spodní montáž
H22s	LED svítidlo pro čisté prostory	DALI	>90	IP54	595x595x90	M600, horní montáž
H42s	LED svítidlo pro čisté prostory	DALI	>90	IP54	595x595x90	M600, horní montáž
J11s	LED svítidlo s opálovým krytem	DALI	>80	IP20	599x299x90	M600, spodní montáž
K1s	LED svítidlo s opálovým krytem	DALI	>80	IP54	588x120x69	stropní přisazené
K3s	LED svítidlo s opálovým krytem	DALI	>80	IP54	1432x120x69	stropní přisazené
L1s–xxx	LED svítidlo vestavné liniové	DALI	>80	IP20	Lx104x91	Spodní montáž
L2s–xxx	LED svítidlo vestavné liniové	DALI	>80	IP20	Lx104x91	Spodní montáž
P1	LED svítidlo průmyslové plastové	EP	>80	IP66	1280x152x102	Přisazené
P2	LED svítidlo průmyslové plastové	EP	>80	IP66	1580x152x102	Přisazené
R1	LED reflektor čtvercový	EP	>80	IP65	83x83x95	Širokozářič
R2, R2s	LED reflektor čtvercový	EP/DALI	>80	IP65	146x146x123	Širokozářič
R3, R3s	LED reflektor čtvercový	EP/DALI	>80	IP65	146x146x123	Hlubokozářič
S1, S1s	LED svítidlo průmyslové kovové	EP/DALI	>80	IP66	1580x152x102	Přisazené
T	LED svítidlo průmyslové kruhové	EP	>80	IP54	D260x110	Stropní/nástěnné
V1–xxx	LED svítidlo závěsné liniové	EP	>80	IP20	Lx37x75	Lankové závěsy
V1s–xxx	LED svítidlo závěsné liniové	DALI	>80	IP20	Lx37x75	Lankové závěsy
XY	Svítidlo jež je součástí dodávky podhledu vestavby OS					

POZNÁMKA:

– Volně vedené kabelové elektrorozvody v prostoru CHUC, v prostoru lůžkového oddělení, oddělení JIP, ARO, operačních sálů apod. (dle PD Požárně-bezpečnostní řešení, ČSN 73 0848 a souvisejících norem a vyhl. 23/2008Sb v platném znění (úprava dle vyh.268/2011Sb)) budou provedeny bezhalogenními kabely s třídou reakce na oheň B2cas1d0. Rozvody pod omítkou nebo nad požárně odolným podhledem (třídy EI-Sxx) mohou být i v těchto prostorách provedeny klasickými PVC kabely.
– Volně vedené elektrorozvody v ostatních prostorách mimo výše vyjmenované mohou být provedeny klasickými PVC kabely (CYKY, H07V apod.)

– V prostorách s rastrovými podhledy budou horizontální rozvody vedeny v instalačních žlabech a lištách nad podhledy. Vertikální rozvody zde budou vedeny pod omítkou, v místech s obklady v trubkách pod omítkou.
– V prostorách s rastrovými podhledy budou použity odbočné inst. krabice na povrch uložené nad pohledy, v místnostech se sádrokartónovými (SDK) podhledy krabice pod omítku umístěné pod úrovní SDK podhledů.
– Ve strojovnách a rozvodnách (VZT, EL, UT apod.) budou rozvody vedeny ve žlabech a lištách na povrchu.

– Svítidla označená "KL" jsou součástí dodávky kuchyňské linky (LED pásek v AL profilu umístěný pod závěsními skříňkami). Pro tato svítidla připravit spínaný vývod umístěný za závěsnými skříňkami, ponechat volný konec cca 1,5m.

– Jednotlivé vývody (vypínače, svítidla apod.) označit číslem daného okruhu (rámečky s popisovým polem, samolepky apod.).

– Prostupy kabelů mezi jednotlivými požárními úseky budou utěsněny protipožárními ucpávkami – viz PD PBŘ.
– Při nejasnostech, či nepředvídaných okolnostech je třeba kontaktovat projektanta, za účelem upřesnění dalších prací.
– Krytí a provedení rozvodů musí odpovídat předpokládanému použití jednotlivých místností a určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3, rozvody v lékařských místnostech budou provedeny dle ČSN 33 2000-7-710, rozvody v koupelnách a umývárnách budou provedeny dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2.
– Nedílnou součástí projektové dokumentace je technická zpráva a slepý rozpočet.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.PP

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (M2)	DRUH PODLAHY		POVRCH STĚN		STROP / PODHLED	S.V. PODHL.
0101a	SCHODIŠTĚ	18,4	TERACO	T01/T02	POHL. STĚRKA	N7	STĚRKA N7	–
0101b	STROJOVNA VZT PBŘ	13,8	BETON + NÁTĚR	B24	NÁTĚR KZS DLE SKLADEB KCÍ	N6/W1b	F6 F7, N6	–
0102	CHODBA	14,6	TERACO	T21	POHL. STĚRKA KERAM. OBKL. VÝTAHŮ	N7/PSV	RASTR RPP SDK 2	3,50
0103	VÝTAH V1-PERSONÁL	8,9	NÁTĚR NA BETON	B01	NÁTĚR	N3	–	–
0104	ÚKLID	6,7	KERAMICKÁ DLAŽBA	D20	KER. OBKLAD DO PODHL.	N4	RASTR 3	2,50
0105	CHODBA	409,9	LITÁ STĚRKA	L23	NÁTĚR	N1b	RASTR 8	2,80
0106a	CHODBA	34,5	LITÁ STĚRKA	L23	NÁTĚR	N1b	RASTR 8	2,80
0106b	CHODBA	126,6	LITÁ STĚRKA	L23	NÁTĚR KERAM. OBKL. VÝTAHŮ	N1b/PSV	RASTR 8	2,50
0107a	PRŮJEZD	45,4	LITÁ STĚRKA	L22	KZS DLE SKLADEB KCÍ	W1	N6	4,50
0107b	VJEZD	780,5	LITÁ STĚRKA	L22	KZS DLE SKLADEB KCÍ	W1	F9	4,50
0108a	SKLAD LAHVÍ I.	6,6	ČEDIČOVÁ DLAŽBA	D22	NÁTĚR	N3	NÁTĚR N6	3,60
0108b	SKLAD LAHVÍ II.	8,7	ČEDIČOVÁ DLAŽBA	D22	NÁTĚR	N3	NÁTĚR N6	3,60
0108c	SKLAD LAHVÍ – ZÁLOHA	5,4	ČEDIČOVÁ DLAŽBA	D22	NÁTĚR	N3	NÁTĚR N6	3,60
0109a	CHODBA	61,1	LITÁ STĚRKA	L23	NÁTĚR	N1b	RASTR 8	2,80
0109b	CHODBA	33,1	LITÁ STĚRKA	L23	NÁTĚR	N1b	RASTR 8	2,80
0109c	CHODBA	137,5	LITÁ STĚRKA	L23	NÁTĚR KERAM. OBKL. VÝTAHŮ	N1b/N4	RASTR 8	2,50
0110a	SKLAD	59,8	LITÁ STĚRKA	L20	NÁTĚR	N1c	RASTR 3	2,50
0110b	KOMORA VZT	19,5	BETON + NÁTĚR	B24	NÁTĚR KZS DLE SKLADEB KCÍ	N6/W1	F6 F7, N6	4,40
0111	STROJOVNA UPS	26,4	BETON + NÁTĚR	B21	NÁTĚR	N3	F9	4,50
0112	CHODBA	21,7	TERACO	T21	POHL. STĚRKA KERAM. OBKL. VÝTAHŮ	N7/PSV	RASTR RPP SDK 2	3,50
0113a	SCHODIŠTĚ	18,9	TERACO	T01/T02	POHL. STĚRKA	N7	STĚRKA N7	–
0113b	STROJOVNA VZT PBŘ	18,7	BETON + NÁTĚR	B24	NÁTĚR KZS DLE SKLADEB KCÍ	N6/W1b	F6 F7, N6	–
0114	VÝTAH V2-ODPAD	8,9	NÁTĚR NA BETON	B01	NÁTĚR	N3	–	–
0115	VÝTAH V3-PACIENT	8,9	NÁTĚR NA BETON	B01	NÁTĚR	N3	–	–
0116	STROJOVNA VZT	294,2	BETON + NÁTĚR	B21	AKUSTICKÝ OBKLAD	R50	SDK 1	4,50
0117	ROZVODNA MDO	64,9	BETON + NÁTĚR	B21b	NÁTĚR	N3	NÁTĚR N6	4,60
0118	ROZVODNA DO	57,3	BETON + NÁTĚR	B21b	NÁTĚR	N3	NÁTĚR N6	4,60
0119	KOMPRESOROVÁ STANICE	46,7	BETON + NÁTĚR	B21	AKUSTICKÝ OBKLAD	R50	SDK 1	4,50
0120a	VAKUOVÁ STANICE	23,6	BETON + NÁTĚR	B21	AKUSTICKÝ OBKLAD	R50	SDK 1	4,50
0120b	VAKU. STANICE-REZERVA	20,9	BETON + NÁTĚR	B21	AKUSTICKÝ OBKLAD	R50	SDK 1	4,50
0121	KOMPRESOROVÁ STANICE	33,8	BETON + NÁTĚR	B21	AKUSTICKÝ OBKLAD	R50	SDK 1	4,50
0122a	SKLAD	37,8	LITÁ STĚRKA	L20	NÁTĚR	N1c	RASTR 3	2,50
0122b	ANGL.DVOREK – NÁHR.ZDROJ	4,2	BETON + NÁTĚR	B24	NÁTĚR KZS DLE SKLADEB KCÍ	N6/W2	–	–
0123	POTRUBNÍ POŠTA	56,1	BETON + NÁTĚR	B19	NÁTĚR KER. OBKLAD ZA UMYV.	N3/N4	R8 NÁTĚR N3	3,30
0124	SCHODIŠTĚ	2,1	KERAMICKÁ DLAŽBA	D01	POHL. STĚRKA NÁTĚR	N7/N1b	RASTR R8	2,80
0125a	CHODBA	10,6	LITÁ STĚRKA	L18	NÁTĚR	N1b	F8 NÁTĚR N3	2,40
0125b	PŘEDSÍŇ	11,7	BETON + NÁTĚR	B19, B30	NÁTĚR	N1b	F8 NÁTĚR N3	2,40/2,25
0126	SKLAD NAFTY	20,2	BETON + NÁTĚR	B19	NÁTĚR	N1b	F8 NÁTĚR N3	2,40
0127	ENENRGOCENTR., NÁHR.ZDROJ	85,9	BETON + NÁTĚR	B31	AKUSTICKÝ OBKLAD	R50	SDK 1	4,95
0128a	SKLAD	15,4	LITÁ STĚRKA	L20	NÁTĚR	N1c	RASTR 3	2,50
0128b	ROZVODNA SLABOPROUD	5,6	PVC ANTISTATIK	P21	NÁTĚR	N3	NÁTĚR N6	4,60
0129a	ROZVODNA PBŘ	5,8	BETON + NÁTĚR	B21b	NÁTĚR	N3	NÁTĚR N6	4,60
0129b	ROZVODNA UPS	5,9	BETON + NÁTĚR	B21b	NÁTĚR	N3	NÁTĚR N6	4,60
0130	VÝTAH V4	7,4	NÁTĚR NA BETON	B01	NÁTĚR	N3	–	–
0131	VÝTAH V5	7,4	NÁTĚR NA BETON	B01	NÁTĚR	N3	–	–
0132a	TRAFO	8,1	BETON + NÁTĚR	B22	NÁTĚR	N3	NÁTĚR N6	4,60
0132b	TRAFO	8,1	BETON + NÁTĚR	B22	NÁTĚR	N3	NÁTĚR N6	4,60
0133	ROZVODNA VN	16,8	BETON + NÁTĚR, PVC ZDVOJENÁ PODL. VIZ PSV	B23	NÁTĚR	N3	NÁTĚR N6	4,60
0134	PRÁZDNÁ TRAFOKOBKA	8,1	BETON + NÁTĚR	B22	NÁTĚR	N3	NÁTĚR N6	4,60
0135	TRAFO	8,1	BETON + NÁTĚR	B22	NÁTĚR	N3	NÁTĚR N6	4,60
0136a	TLAKOVÁ STANICE VODY	23,9	LITÁ STĚRKA-SPÁD.	L21	NÁTĚR, aku obklad?	N3	SDK 1	4,50
0136b	SKLAD ŠPINAVÉ PRÁDLO	22,0	LITÁ STĚRKA	L20	NÁTĚR	N1c	RASTR 3	3,30
0137	STROJOVNA CHLAZENÍ	182,7	BETON + NÁTĚR	B17, B18	AKUSTICKÝ OBKLAD	R50	SDK 1	5,10
0138	STROJOVNA ÚT	154,1	BETON + NÁTĚR	B21	AKUSTICKÝ OBKLAD	R50	SDK 1	4,50
0139	VÝTAH V6	7,4	NÁTĚR NA BETON	B01	NÁTĚR	N3	–	–
0140	VÝTAH V7-JÍDLO	8,9	NÁTĚR NA BETON	B01	NÁTĚR	N3	–	–
0141	SKLAD	22,2	LITÁ STĚRKA	L20	NÁTĚR	N1c	RASTR 3	2,50
0142	NÁVOZ STRAVY	68,7	LITÁ STĚRKA	L20	NÁTĚR	N1b	RASTR 3	3,30
0143	SKLAD BUFET	6,3	LITÁ STĚRKA	L20	NÁTĚR	N1b	RASTR 3	2,50
0144	VÝTAH V13	3,0	NÁTĚR NA BETON	B01	NÁTĚR	N3	–	–
0145	SKLAD,NÁVOZ ZDRAV.MAT.	29,0	LITÁ STĚRKA	L20	NÁTĚR	N1b	RASTR 3	3,30
0146	KOMUNÁLNÍ ODPAD	34,5	LITÁ STĚRKA	L20	KERAMICKÝ OBKLAD	N4	RASTR 3	3,30
0147	CHODBA	26,5	TERACO	T21	POHL. STĚRKA KERAM. OBKL. VÝTAHŮ	N7	RASTR RPP SDK 2	3,50
0148a	SCHODIŠTĚ	21,3	TERACO	T01/T02	POHL. STĚRKA	N7	STĚRKA N7	–
0148b	STROJOVNA VZT PBŘ	18,1	BETON + NÁTĚR	B24	NÁTĚR KZS DLE SKLADEB KCÍ	N6/W1b	F6 F7, N6	–
0149	VÝTAH V8-ODPAD	8,9	NÁTĚR NA BETON	B01	NÁTĚR	N3	–	–
0150	VÝTAH V9-PACIENT	8,9	NÁTĚR NA BETON	B01	NÁTĚR	N3	–	–
0151a	CHODBA	6,3	TERACO	T21	POHL. STĚRKA	N7	RASTR 3	2,50
0151b	CHODBA	55,5	TERACO	T21	POHL. STĚRKA SLOUPŮ NÁTĚR	N7/N1c	RASTR 3	2,50
0152	ŠATNY	19,7	PVC	P20	NÁTĚR	N1c	RASTR 3	2,50
0153	UMÝVÁRNA	10,1	PVC PROTISKLUZNÉ	P22	KER. OBKLAD DO PODHL.	N4	RASTR 3	2,50
0154	WC	1,7	PVC PROTISKLUZNÉ	P22	KER. OBKLAD DO PODHL.	N4	RASTR 5	2,50
0155	ŠATNY	20,7	PVC	P20	NÁTĚR	N1c	RASTR 3	2,50
0156	UMÝVÁRNA	10,3	PVC PROTISKLUZNÉ	P22	KER. OBKLAD DO PODHL.	N4	RASTR 3	2,50
0157	WC	1,7	PVC PROTISKLUZNÉ	P22	KER. OBKLAD DO PODHL.	N4	RASTR 5	2,50
0158	ŠATNY	20,7	PVC	P20	NÁTĚR	N1c	RASTR 3	2,50
0159	UMÝVÁRNA	10,3	PVC PROTISKLUZNÉ	P22	KER. OBKLAD DO PODHL.	N4	RASTR 3	2,50
0160	WC	1,7	PVC PROTISKLUZNÉ	P22	KER. OBKLAD DO PODHL.	N4	RASTR 5	2,50
0161	ŠATNY	21,8	PVC	P20	NÁTĚR	N1c	RASTR 3	2,50
0162	UMÝVÁRNA	11,5	PVC PROTISKLUZNÉ	P22	KER. OBKLAD DO PODHL.	N4	RASTR 3	2,50
0163	WC	1,7	PVC PROTISKLUZNÉ	P22	KER. OBKLAD DO PODHL.	N4	RASTR 5	2,50
0164	STROJOVNA PÁRA/PÁRA	76,3	BETON + NÁTĚR	B21	AKUSTICKÝ OBKLAD	R50	SDK 1	4,50
0165	SEPAROVANÝ ODPAD	72,5	LITÁ STĚRKA	L20	KER. OBKLAD DO PODHL.	N4	RASTR 3	3,30
0166	NEOBSAZENO							
0167a	ZDRAVOTNICKÝ ODPAD	14,8	LITÁ STĚRKA RAMPY-NÁTĚR	L24	CHLADÍRENSKÁ VESTAVBA	VIZ PSV	VESTAVBA VIZ PSV	2,70
0167b	WC	1,6	KERAMICKÁ DLAŽBA	D20	KER. OBKLAD DO PODHL.	N4	RASTR 5	2,50
0167c	PŘEDSÍŇ WC	2,7	KERAMICKÁ DLAŽBA	D20	KER. OBKLAD DO PODHL.	N4	RASTR 5	2,50
0168	CHODBA	14,6	TERACO	T21	POHL. STĚRKA KERAM. OBKL. VÝTAHŮ	N7	RASTR RPP SDK 2	3,50
0169a	SCHODIŠTĚ	18,5	TERACO	T01/T02	POHL. STĚRKA	N7	STĚRKA N7	–
0169b	STROJOVNA VZT PBŘ	12,9	BETON + NÁTĚR	B24	NÁTĚR KZS DLE SKLADEB KCÍ	N6/W1b	F6 F7, N6	–
0170	VÝTAH V10-PERSONÁL	8,9	NÁTĚR	B01	NÁTĚR	N3	–	–
0171	ÚSTŘEDNA EPS, ER	6,8	PVC ANTISTATIK	P21	NÁTĚR	N3	NÁTĚR N6	4,60
0172	ŠATNA II.	89,4	PVC	P20	NÁTĚR	N1c	RASTR 3	2,50
0173	UMÝVÁRNA	24,7	PVC PROTISKLUZNÉ	P22	KER. OBKLAD DO PODHL.	N4	RASTR 3	2,50
0174	WC	1,5	PVC PROTISKLUZNÉ	P22	KER. OBKLAD DO PODHL.	N4	RASTR 5	2,50
0175	ROZVODNA SILNOPROUD	20,9	BETON + NÁTĚR	B21	NÁTĚR	N3	NÁTĚR N6	4,60
0176	ROZVODNA SILNOPROUD	20,9	BETON + NÁTĚR	B21	NÁTĚR	N3	NÁTĚR N6	4,60
0177	UMÝVÁRNA	24,7	PVC PROTISKLUZNÉ	P22	KER. OBKLAD DO PODHL.	N4	RASTR 3	2,50
0178	WC	1,5	PVC PROTISKLUZNÉ	P22	KER. OBKLAD DO PODHL.	N4	RASTR 5	2,50
0179	ŠATNA I.	89,4	PVC	P20	NÁTĚR	N1c	RASTR 3	2,60

PŮDORYSNÉ SCHÉMA

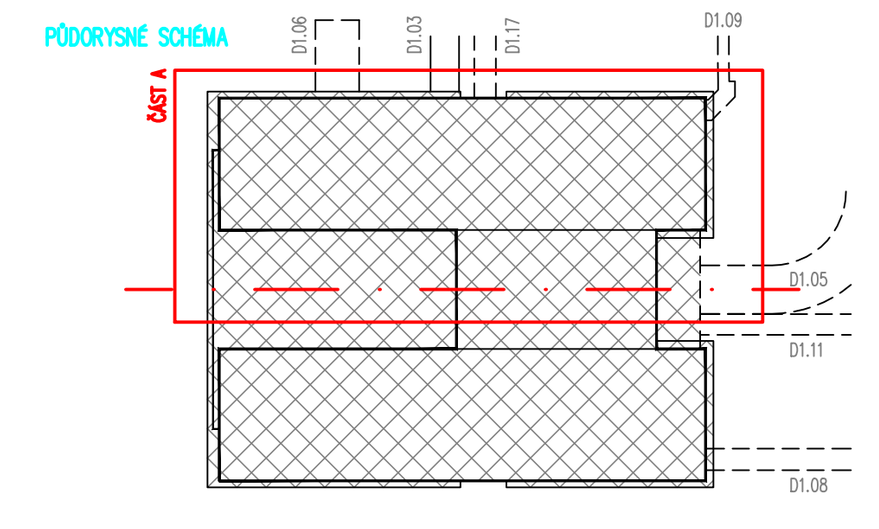

ROZVODNÁ SOUSTAVA: TN-C-S, 3+N+PE, 3x 230/400V, 50Hz
Zdravotnická síť IT, 2P+ PE, 230V, 50Hz
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
DOPLŇUJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ

D1.01 CENTRÁLNÍ URGENTNÍ PŘÍJEM – FÁZE I.
D1.01.4g1 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.).

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava
VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING.ARCH. J. HOMOLKA, CSc. | VYPRACOVAL: ING. PETR ZACHA | KONTROLOVAL: ING. PETR KREMLÁČEK
penta — Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava, tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava
VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc. | HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. VIKTOR ŠLAPAL
INVESTOR: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

NÁZEV AKCE:
NPK a.s., PARDUBICKÁ NEMOCNICE
VÝSTAVBA PAVILONU CUP S CENTRALIZACÍ AKUTNÍCH PROVOZŮ

VÝKRES: **1.PP – SVĚTELNÉ ROZVODY – část A**

ČÍSLO PARÉ	
FORMÁT	30x A4
DATUM	08 / 2020
STUPEŇ	DPS
ZAK. ČÍSLO	A 06-18-P
MĚŘÍTKO	1 : 50
Č. VÝKRESU	D1.01.4g1-30A/I