



výše uvedená podmínka je v těchto prostorách zajištěna pouze při použití montážního lana s napínáním, montážní lano musí být vždy vypnuté, průhybem se nesmí zvyšovat výšku pádu



+/-0,000 pav.C=356,10 m n.m.

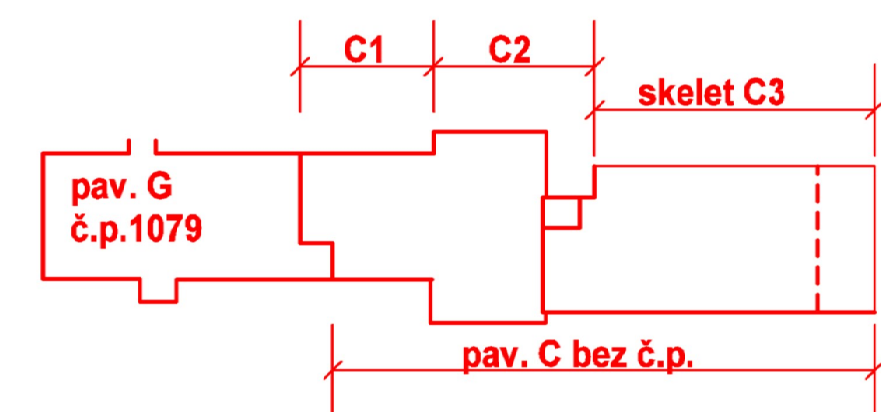

VYPRACOVAL: <b>Ing. Tomáš Friš</b>		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: <b>Ing. Tomáš Friš</b>		
STAVEBNÍK: <b>Pardubický kraj</b>				
AKCE: <b>"Realizace úspor energie - areál Orlickoústecké nemocnice, a.s. pavilóny C a G"</b>		ČÍSLO PŘÍK: <b>100</b>		
Architektonicko-stavební řešení		STUPEŇ <b>DSP</b> DATUM: <b>07/2014</b> MĚŘÍTKO: <b>1:100</b>		
VÝKRES: <b>STŘECHY C2 + C3</b>		Č.v. <b>D.1.1b)</b>		<b>8.</b>