


- POPIS:
- D BETONOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA
  - F VNĚJŠÍ OMÍTKA - VÁPENOCEMENTOVÁ HLADKÁ - PORUŠENOU OMÍTKU ODSTRANIT (PŘEDPOKLAD 80% CELKOVÉ PLOCHY POHLEDU 4)
  - H VNĚJŠÍ SOKLOVÝ OBKLAD Z KAMENE
  - I SOKL Z CIHEL PLNÝCH
  - 1 VYBOURÁNÍ DŘEVĚNÝCH OKEN
  - 5 DEMONTÁŽ DEŠŤOVÝCH SVODŮ Z POZINKOVANÉHO PLECHU
  - 7 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ SKLADBY ATRIA: - BETONOVÁ DLAŽBA 600x400 tl. 60 mm  
PŘEDPOKLADANÁ SKLADBA BEZ PROVEDENÍ SONDY - GEOTEXTILIE  
- PVC FOLIE  
- TEPELNÁ IZOLACE 50-80 mm  
- STÁVAJÍCÍ NOSNÁ KONSTRUKCE - ZACHOVAT (DEMONTÁŽ 4 STŘEŠNÍCH VPUSTÍ)
  - 8 DEMONTÁŽ VZT POTRUBÍ
  - 10 ODSTRANĚNÍ VNĚJŠÍCH KLEMPÍŘSKÝCH PARAPETŮ
  - 22 DEMONTÁŽ LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN
  - 35 DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ ZDIVA
  - 37 PŘEMÍSTĚNÍ HROMOSVODU NA ZATEPLENOU FASÁDU (MONTÁŽ KONZOLY ZOHLEDŇUJÍCÍ TL. TEPELNÉ IZOLACE
  - 38 DEMONTÁŽ VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ

POZNÁMKA:

- STÁVAJÍCÍ SLABOPROUDÉ VEDENÍ INSTALOVANÉHO NA ULIČNÍ FASÁDĚ BUDE UMÍSTĚNO DO LIŠT, NEFUNKČNÍ SLABOPROUDÉ ROZVODY ODSTRANIT

POZN.2: VÝPLŇ OTVORU VYMĚNĚNA PŘI REKONSTRUKCI SOC. ZAŘÍZENÍ, PARAMETRY OKNA ODPOVÍDAJÍ ENERGETICKÉMU AUDITU

MAPA POHLEDŮ

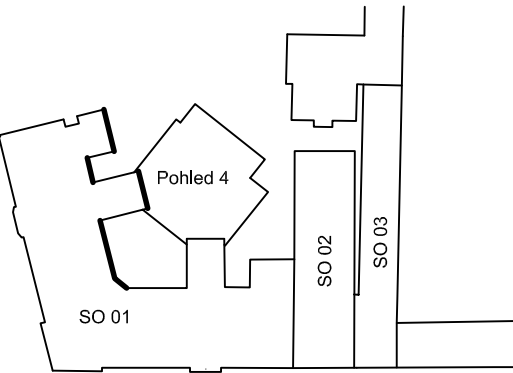

0,000 ± STÁV. PODLAHA PRÍZEMÍ

stavba		vypracoval	Bc. E. Svobodová, Ing. V. Hromek	zak. č.	
		ověřil	Ing. Z. Janda	stupeň	DPS
		stavebník	Pardubický kraj	datum	09.2014
				formát	6A4
obsah	SO 01 Hlavní budova školy POHLED 4 - STÁVAJÍCÍ STAV, BOURÁNÍ			měřítko	1:50
				část	D.1.1.
				č. výkresu	13.