

**OPTIMA spol. s r.o.**[kutova@optima-vm.cz](mailto:kutova@optima-vm.cz)

Žižkova 738

**566 01 VYSOKÉ MÝTO**

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Moravská Třebová  
Ing.Mi/2018/400601/1 Ing. Mikulková/144 2018-01-18

Vyjádření VHOS, a.s. k akci:

**JEVÍČKO, JAROMĚŘICE – modernizace silnice II/371 Jevíčko-Jaroměřice, km 19,950-17,100**Platnost tohoto vyjádření končí dne: **18.01.2019**

Tímto prodlužujeme naše vyjádření ze dne 27.10.2015, respektive 15.7.2016, vydané pod č. jednacími Ing.MN/2015/9002806 a Ing.Mi/2016/9003869 týkající se výše uvedené akce.

Nová platnost je uvedena v záhlaví vyjádření.


Pouze upozorňujeme, že v r. 2017 byla provedena výměna vodovodního řadu v lokalitě Jevíčko-nádraží a sítí (vodovod a kanalizace) na okraji obce Jaroměřice – viz přiložené situace. O termínu pokračování výměny těchto sítí v obci Jaroměřice (po plánovaný konec modernizace silnice) je nutno se informovat u vlastníka těchto sítí – obec Jaroměřice.

Dále příkládáme podmínky pro provádění prací v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace, kterými je nutno se řídit při realizaci stavby.

 **VHOS a.s.**

VHOS, a.s., Nádražní 1430/6,  
571 01 Moravská Třebová  
T + 420 461 357 111

IČO: 48172901 DIČ: CZ48172901

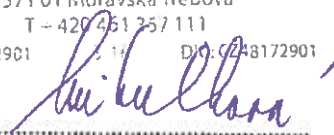  
Ing. Dana Mikulková  
Vedoucí útvaru VHČ

**Příloha:** 1x kopie původních vyjádření  
3x situace se zákresem měněných sítí  
1x podmínky pro provádění prací v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace

**Na vědomí:**

- 1) Středisko vodovodů MT a SY, pracoviště vodovodů Jevíčko - p.J.Doležel
- 2) Středisko kanalizací a ČOV, pracoviště kanalizací a ČOV Moravská Třebová-p.M.Šibor

**OPTIMA spol. s r.o.****Projektová, inž. a stav.činnost****Žižkova 738****566 01 VYSOKÉ MÝTO**

Váš dopis značky / ze dne Naše značka

Vyřizuje / linka

Moravská Třebová

Ing.MI/2016/9003403 Ing. D.Mikulková/144

2016-07-15

Vyjádření VHOS, a.s. k projektové dokumentaci pro akci:

**JEVIČKO, JAROMĚŘICE – Modernizace silnice II/371 Jevíčko-Jaroměřice, km 19,950-17,100**Platnost tohoto vyjádření končí dne: **15.07.2017**

V přiložené dokumentaci jsou orientačně zakreslena podzemní vedení, která v současné době provozuje VHOS, a.s. Tato zařízení Vám vytyčíme na základě objednávky (termín možno dohodnout telefonicky – Ing. M.Novotný – č.tel. 461 357 131).

Vodovodní, respektive kanalizační, přípojky nejsou v provozní dokumentaci provozovatele k dispozici. O jejich trasách je nutno se informovat u majitelů jednotlivých nemovitostí.

Součástí předložené projektové dokumentace je i odvodnění nové komunikace. Především v intravilánu obou obcí je uvažováno s napojením do kanalizace. Jak je ze zakresluje patrné, tak v Jevíčku mezi ul. Pod Zahradami po vodoteč se nenachází veřejná kanalizace. Vzhledem k tomu doporučujeme u tohoto úseku kanalizačního potrubí zjistit vlastníka, následně prověřit jeho stav a dle výsledků průzkumu rozhodnout, zda je nutná rekonstrukce tohoto potrubí. Dále upozorňujeme, že v lokalitě Jevíčko-nádraží se připravuje výměna vodovodu, zpracovatelem projektové dokumentace pro obec Jaroměřice je firma RECprojekt Pardubice. Jedná se především o případnou kolizi při křížení vodovodu s navrženým zatrubněním příkopu DN 600. Kompletní výměna vodovodu a kanalizace se připravuje i ve vlastní obci Jaroměřice. O termínu realizace této výměny je nutno se informovat u investora – obec Jaroměřice (zpracovatel PD fa RECprojekt). Odvodnění komunikace do kanalizace v Jaroměřicích se počítá od křižovatky (začátek modernizace) po čp. 262 a to v celé její šíři, mezi čp. 262-397 pak by do kanalizace měly být svedeny dešťové vody z 1/2 komunikace, zbylá část by pak byla odvedena mimo veřejnou kanalizaci.

Při zasahování do jiných staveb nebo pozemních komunikací včetně zásahů do terénu v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace je stavebník (a jeho prostřednictvím i zhotovitel), v jehož zájmu se tyto zásahy konají, povinen na svůj náklad přizpůsobit úroveň povrchu veškerá zařízení a příslušenství vodovodu i kanalizace, která mají vazbu na jinou stavbu, pozemní komunikaci nebo terén. Uvedené práce je nutno odsouhlasit provozovatelem vodovodního, respektive kanalizačního, zařízení - vodovod J.Doležel (č.tel. 461 325 242), kanalizace M.Šibor (č.tel. 461 311 922).

 **VHOS a.s.**

VHOS, a.s., Nádražní 1430/6,

571 01 Moravská Třebová

T +420 461 357 111

IČO: 48172901


15/16

DIČ: CZ48172901

Ing. Dana Mikulková  
vedoucí útvaru VHČPříloha: dle textu – zakreslení u ul. LučníNa vědomí:

- 1) Středisko vodovodů MT a SY, pracoviště vodovodů Jevíčko - p.J.Doležel
- 2) Středisko kanalizací a ČOV, pracoviště kanalizací a ČOV Moravská Třebová-p.M.Šibor

VHOS, a.s.  
Nádražní 1430/6  
571 01 Moravská Třebová[T] +420 461 357 111  
[F] +420 461 357 190  
[E] vhos@vhos.czIČ: 48172901  
DIČ: CZ48172901  
www.vhos.cz**Naše voda. náš život.**

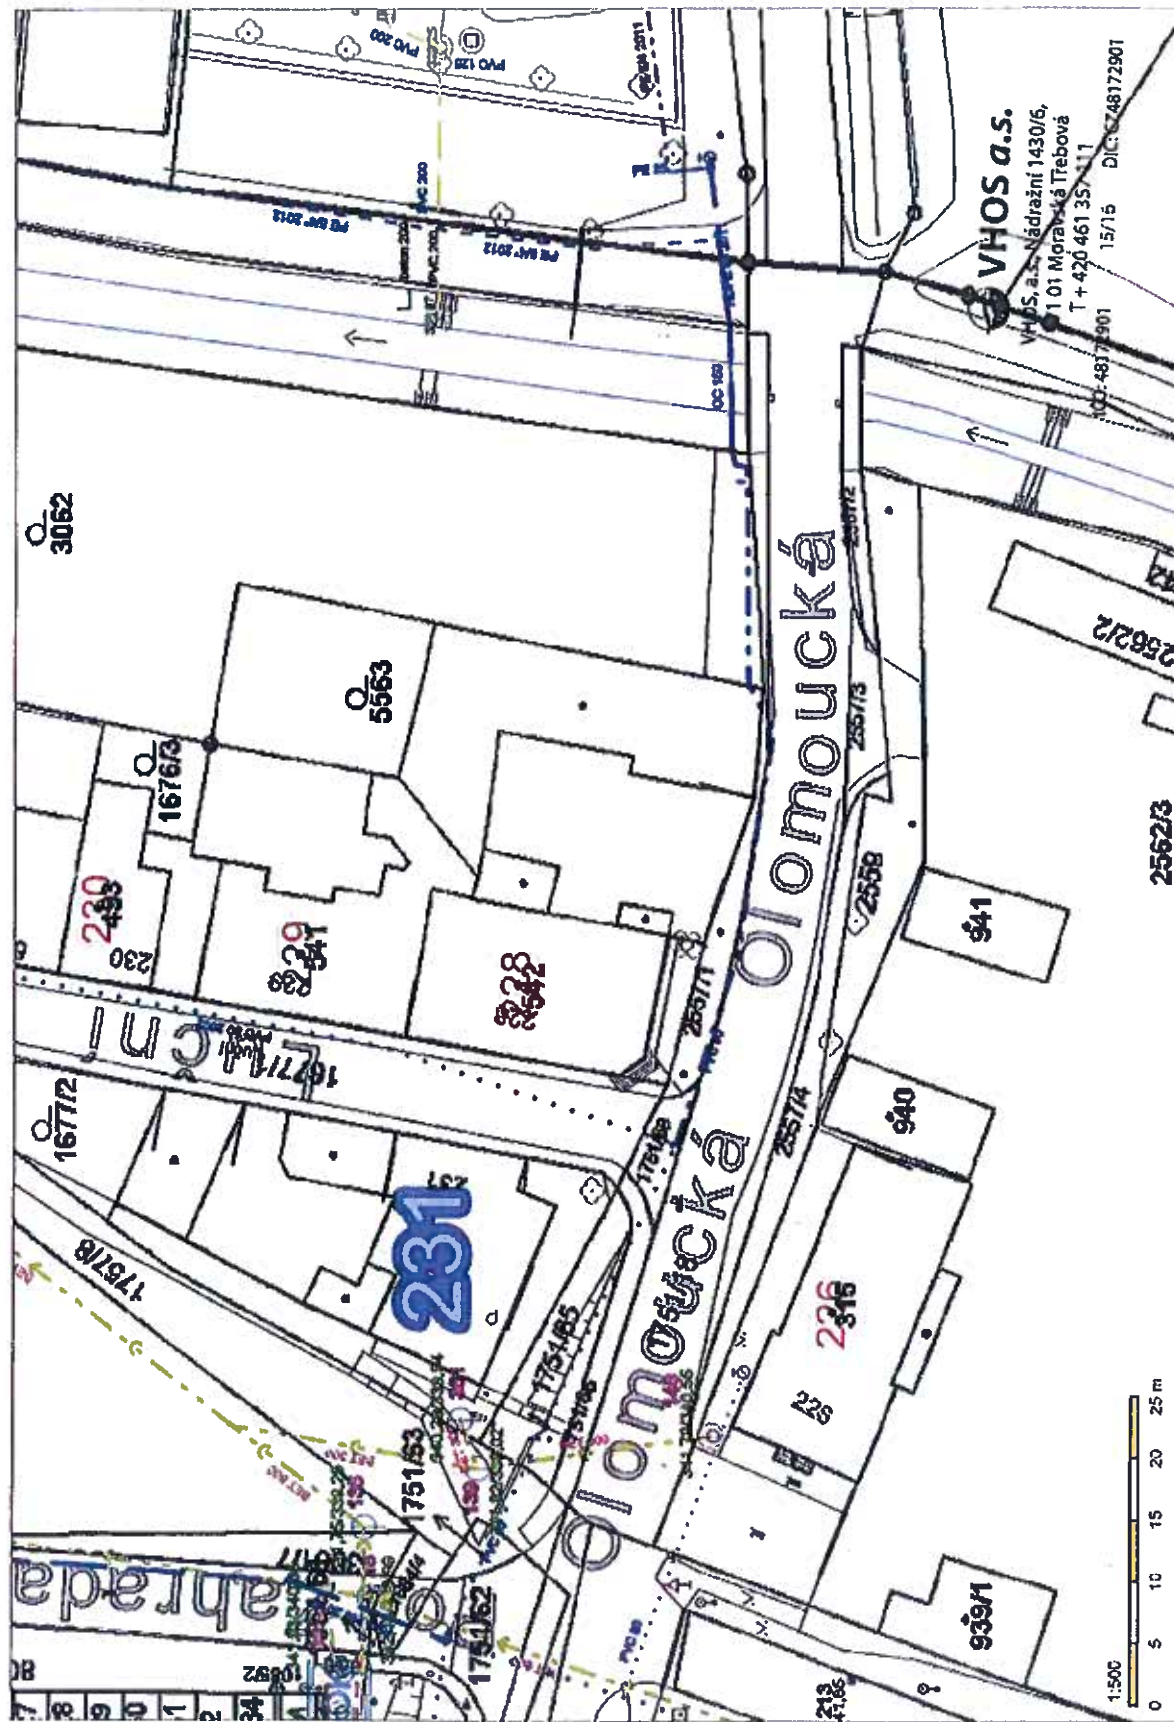

..... vodovod

kanalizace

15.7.16 *ku kulturní*