


B

D

E

F

G

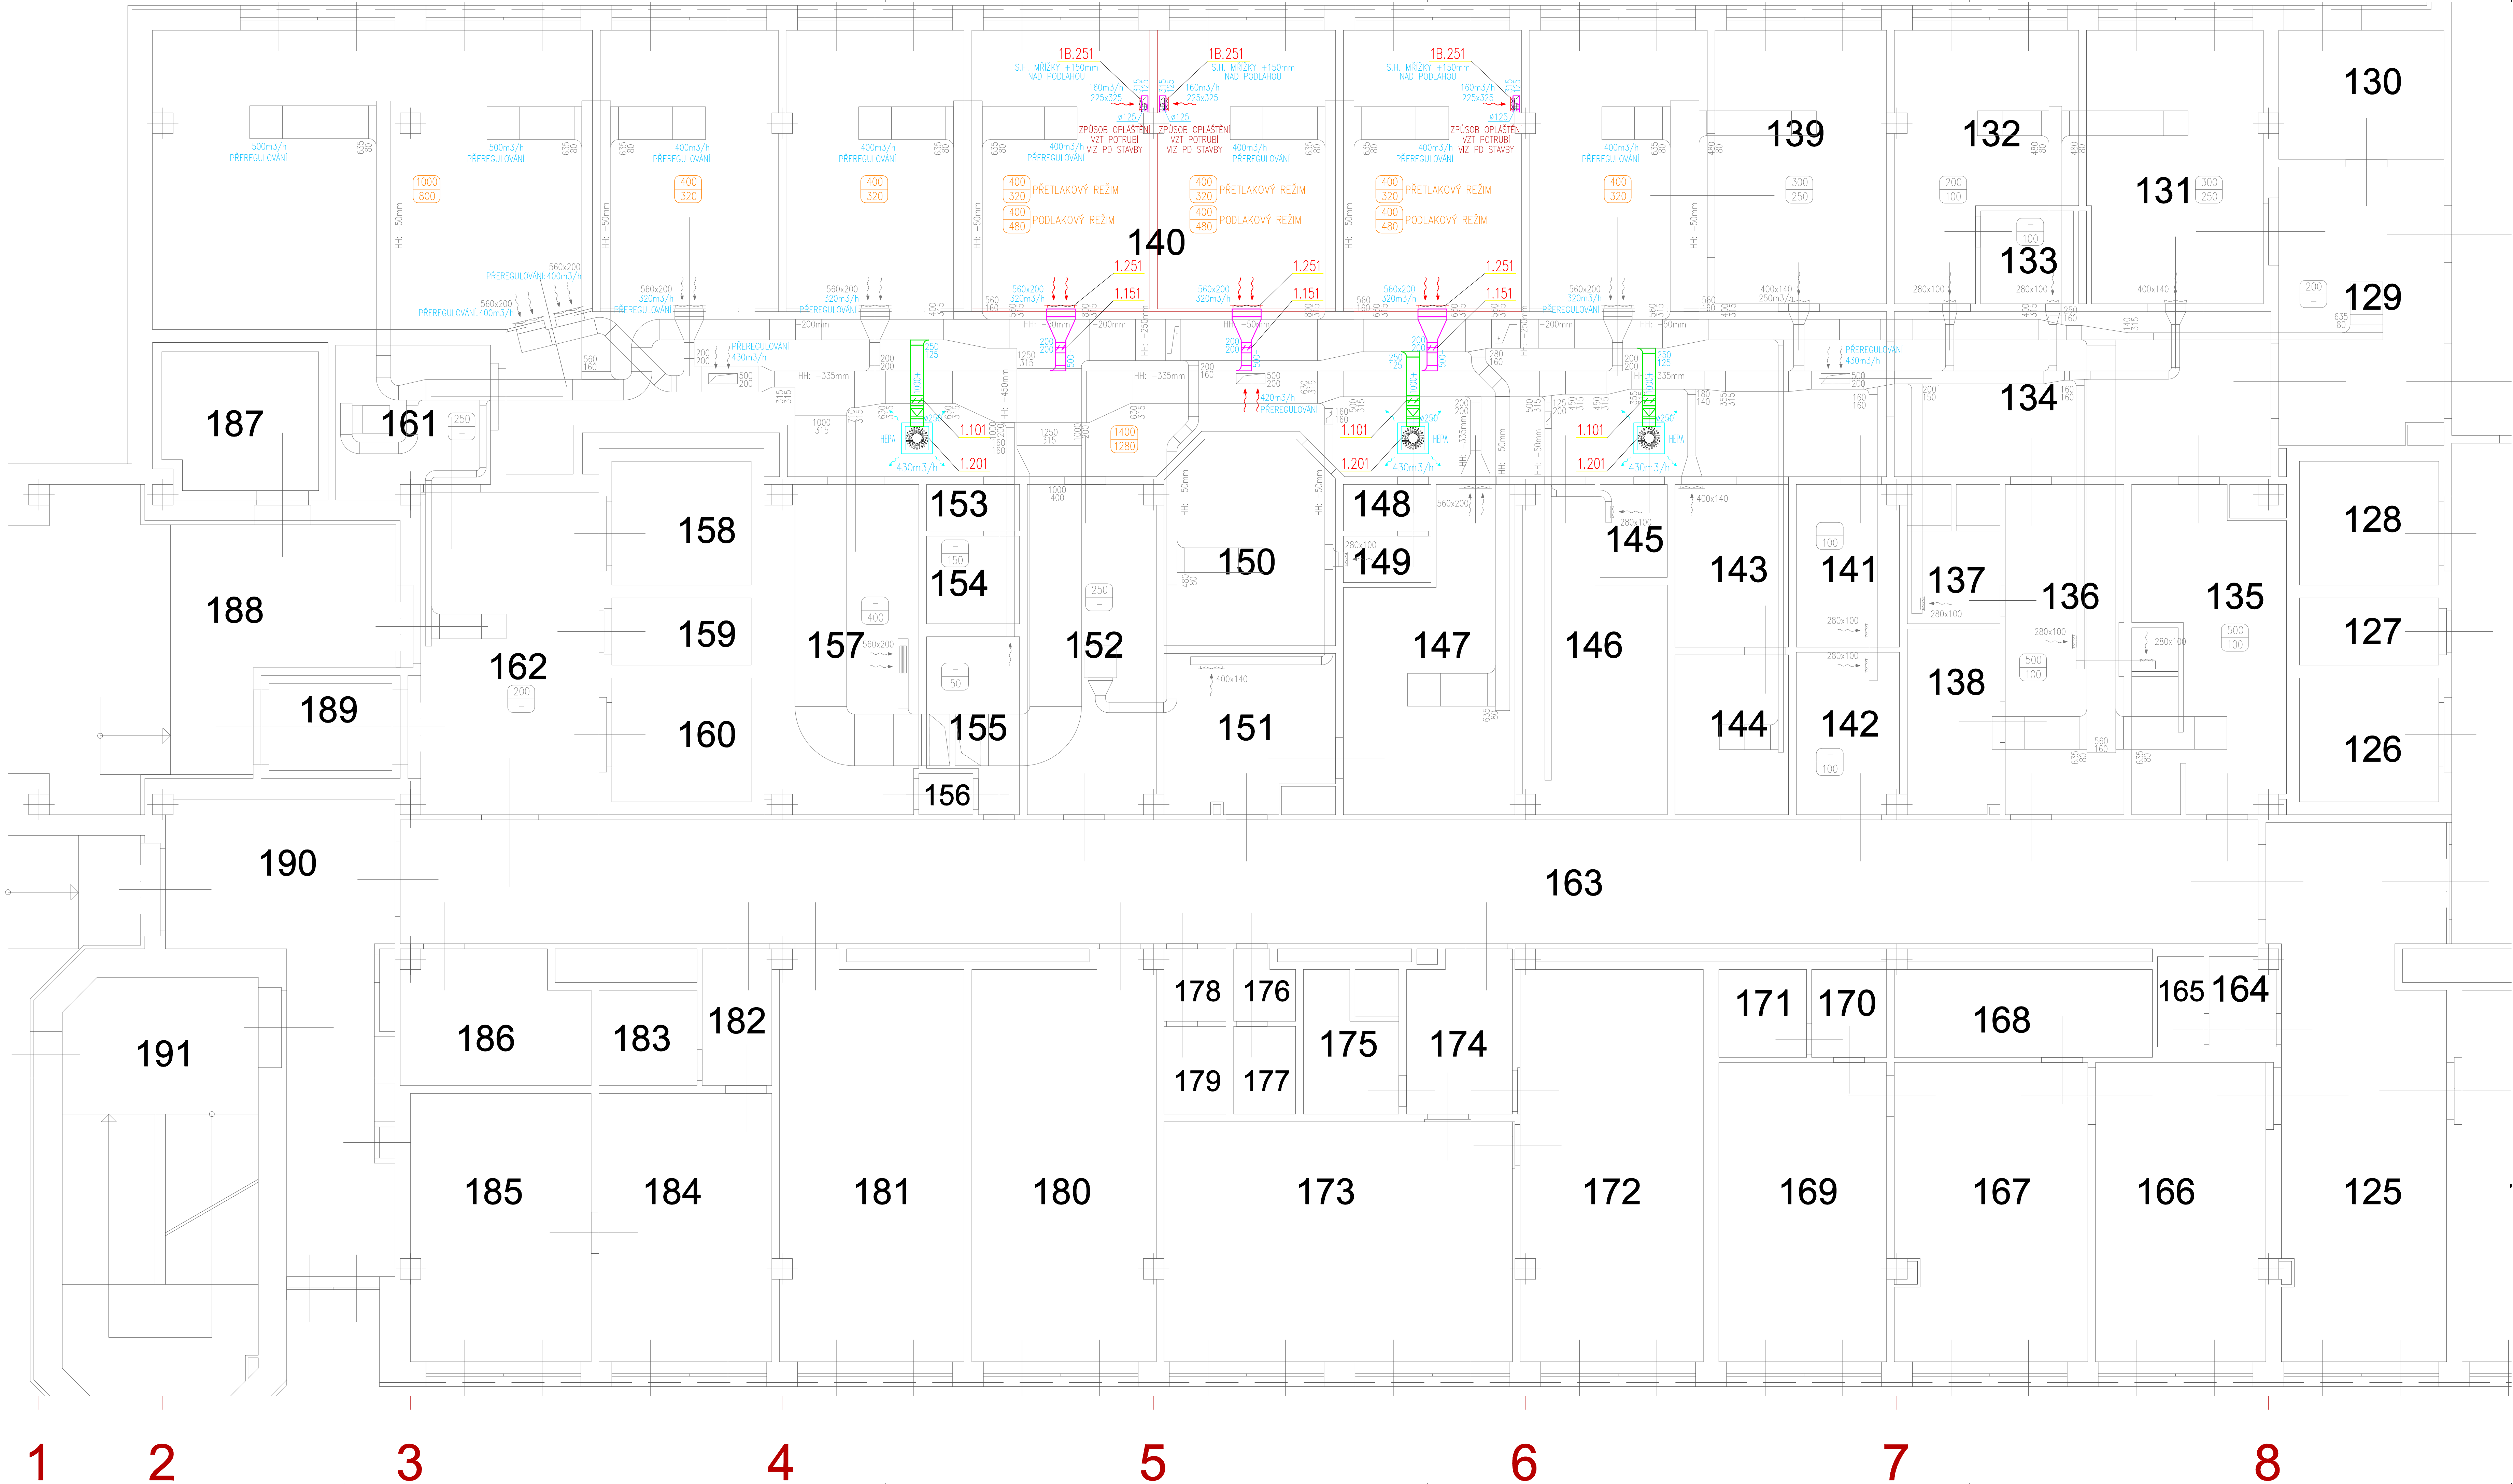

LEGENDA MÍSTNOSTI

Číslo	Název místnosti	Plocha[m2]	Číslo	Název místnosti	Plocha[m2]
101	POŽÁRNÍ VÝCHOD	8.40	136	ŠATNA+FILTR ŽENY	14.62
102	SCHODIŠTĚ	32.49	137	SPRCHY ŽENY	4.77
103	VSTUP+VÝSTUPNÍ HALA	118.80	138	ŠATNA ŽENY	6.43
104	KANCELÁŘ	17.09	139	MÍSTNOST SESTER	17.62
105	PŘEDSÍN WC	1.58	140	ARO - LŮŽKOVÁ ČÁST	222.32
106	WC	1.53	141	SKLAD PŘÍSTROJŮ	6.20
107	OCISTA	12.24	142	SKLAD	6.20
108	PŘEDSÍN WC ŽENY	1.25	143	ČAJOVNA KUCHYŇKA	6.93
109	WC ŽENY	1.35	144	MÍSTNOST SANITÁŘE	6.82
110	TEMNÁ KOMORA	3.89	145	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2.34
111	OVLÁDÁNÍ RTG	10.36	146	UMÝVÁRNA PŘÍSTROJŮ	15.00
112	VÝŠETROVNÁ RTG	26.96	147	PŘÍPRAVNA	17.68
113	PŘEDSÍN	2.57	148	PŘEDSÍN WC	1.53
114	SVLEKACÍ BOX	2.67	149	WC	1.53
115	SVLEKACÍ BOX	3.65	150	STANOVISTE SESTRY	12.83
116	MANIPULAČNÍ CHODBA	68.31	151	INFÚZNÍ ROZTOKY	9.67
117	URGENTNÍ VÝŠETROVNÁ	49.15	152	ČISTÝ MATERIÁL+PRÁDLO	15.80
118	PŘEDSÍN	3.96	153	PŘEDSÍN WO+SPRCHY	1.62
119	PRACOVNÁ+DENNÍ MÍSTNOST	12.57	154	WC+SPRCHA	3.06
120	ZÁKROKOVÝ SÁL	57.97	155	ÚKLIDOVÁ KOMORA	5.31
121	PROPOJOVACÍ CHODBA	97.75	156	SCHOZ PRÁDLA	0.84
122	VÝTAH	5.27	157	ČISTIČÍ MÍST.+POUŽITÉ PRÁDLO	16.67
123	VÝTAH	2.25	158	VÝTAH	6.48
124	VÝŠETROVNÁ+SÁDROVNÁ	23.22	159	ŠACHTA VZT	3.65
125	ČEKÁRNA	33.23	160	VÝTAH	6.48
126	VÝTAH	6.48	161	FILTR	8.67
127	ŠACHTA VZT	3.85	162	PŘEDSÍN	22.50
128	VÝTAH	6.48	163	CHODBA	86.40
129	FILTR	17.20	164	PŘEDSÍN WC NÁŠTEVY	2.19
130	HOVORNA	8.00	165	WC NÁŠTEVY	1.58
131	VÝŠETROVNÁ PRŮJMU	17.62	166	VÝŠETROVNÁ	19.28
132	INSPEKČNÍ POKOJ LÉKÁŘE	15.06	167	VÝŠETROVNÁ+KANCELÁŘ	21.48
133	SPRCHA+WC	3.24	168	SKLAD	8.50
134	PŘEDSÍN	23.36	169	INSPEKČNÍ POKOJ	18.85
135	ŠATNA+FILTR MUŽI	17.77	170	PŘEDSÍN WC	2.47

LEGENDA VZT

PRŮVODNÍ POTRUBÍ

ODVODNÍ POTRUBÍ

POŽÁRNÍ IZOLACE

TLUMIČ HLUKU KRUHOVÝ

VENTILÁTOR

POŽÁRNÍ KLAPKA

ZPĚTNÁ KLAPKA

REGULÁČNÍ KLAPKA

HEPA - FILTRY TŘÍDY H13

ODSÁVACÍ STĚNOVÁ MŘÍŽKA

MNOŽSTVÍ VZDUCHU V MÍSTNOSTI

POZICE JEDNOTKY

POZICE ELEMENTŮ


MNOŽSTVÍ VZDUCHU

KOTY POTRUBÍ

POŽADAVEK NA PROFESI MAR

POŽADAVEK NA PROFESI ELE

ŘEŠENÁ ČÁST:

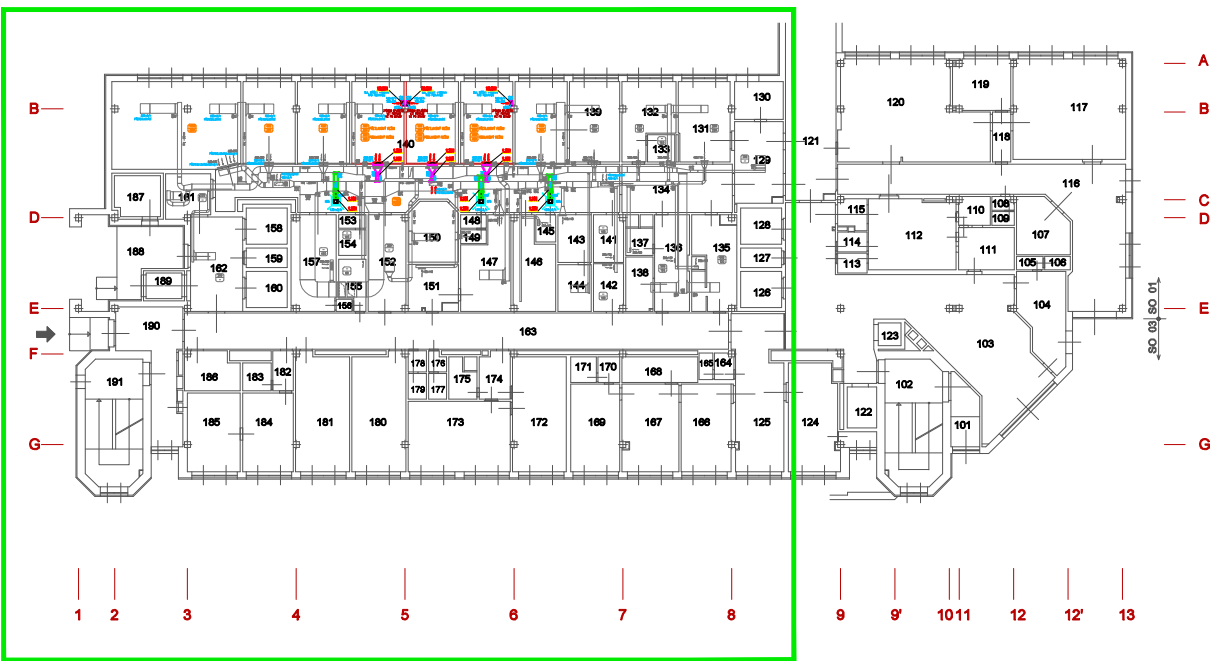

POZNÁMKA:

Tato dokumentace je majetkem zhotovitele, nesmí být použita celá ani z části bez jeho písemného souhlasu (dle zákona č.121/2000Sb.). Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby není dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu a montážní dokumentace. S ohledem na etapizaci stavby současně s ohledem na stávající části systému a provozu je nutná účast autorského dozoru.

ZODPOV. PROJEKTANT Ing. Petr Aut.	VYPRACOVAL Ing. Ondřej Babrovský	KONTROLOVAL Ing. Milan Štantejský	 FourClima Třmkova 3070/150a Brno - Líšeň 628 00 FourClima s.r.o.
PROJEKTANT: FourClima s.r.o., Třmkova 3070/150a, 628 00 Brno-Líšeň	MÍSTO STAVBY: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice		
AKCE: NPK a.s., PARDUBICKÁ NEMOCNICE ODDĚLENÍ ARO, VESTAVBA IZOLAČNÍCH BOXŮ			
Část: D1.01.4c: VZDUCHOTECHNIKA			
OBSAH: PŮDORYS 1.NP – NOVÝ STAV			DATUM: 01/2021
			FORMÁT: 12x A4
			Č. OBJ.: P20P438
			Č. ZAKÁZKY: P20P438
			MĚŘÍTKO: 1:50
			PŘÍLOHA: 08