
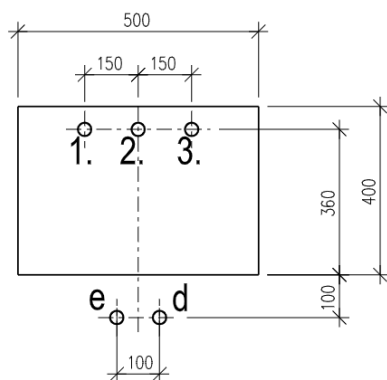
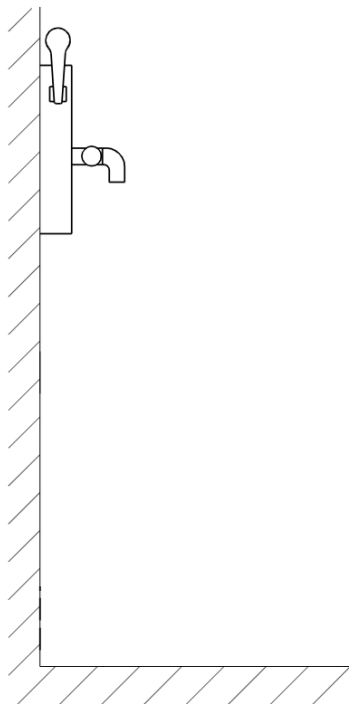


sprcha vodní

sprcha desinf.

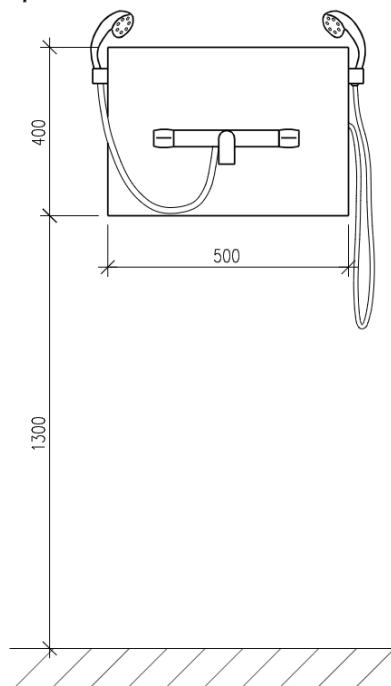

umístění přívodů vody
a kotevních šroubů

Kóty umístění jsou uvedeny na hlavním výkrese.

PANEL SPRCHOVÝ S DEZINFEKČÍ
ZÁVĚSNÝ

POLOŽKA Č.

TP-6701

SPRCHOVÝ PANEL S DEZINFEKČÍ - ZÁVĚSNÝ

POPIS:

Přístroj slouží k mytí pacientů na sprchovacích lůžkách, invalidních vozících apod.
a k míchání dezinfekčních roztoků pro desinfekci těchto lůžek, vozíků apod.

INSTALAČNÍ PŘÍVODY:

d Přívod studené vody - rohový ventil \varnothing 1/2".

e Přívod teplé (max. 60°C) vody – rohový ventil \varnothing 1/2".

1.- 2.- 3. Hmoždinky \varnothing 8 mm

TECHNICKÉ ÚDAJE:


Studená voda - tlak max. 8,0 bar
- průtok min. 0,3 l/s

Teplá voda - tlak max. 8,0 bar
- průtok min. 0,3 l/s

POZNÁMKA:

Všechny míry jsou uvedeny v mm od čisté (obložené) zdi nebo podlahy.
Vodoinstalace a kanalizace musí být provedeny dle platných ČSN.

POLOŽKA Č:
TP-6701

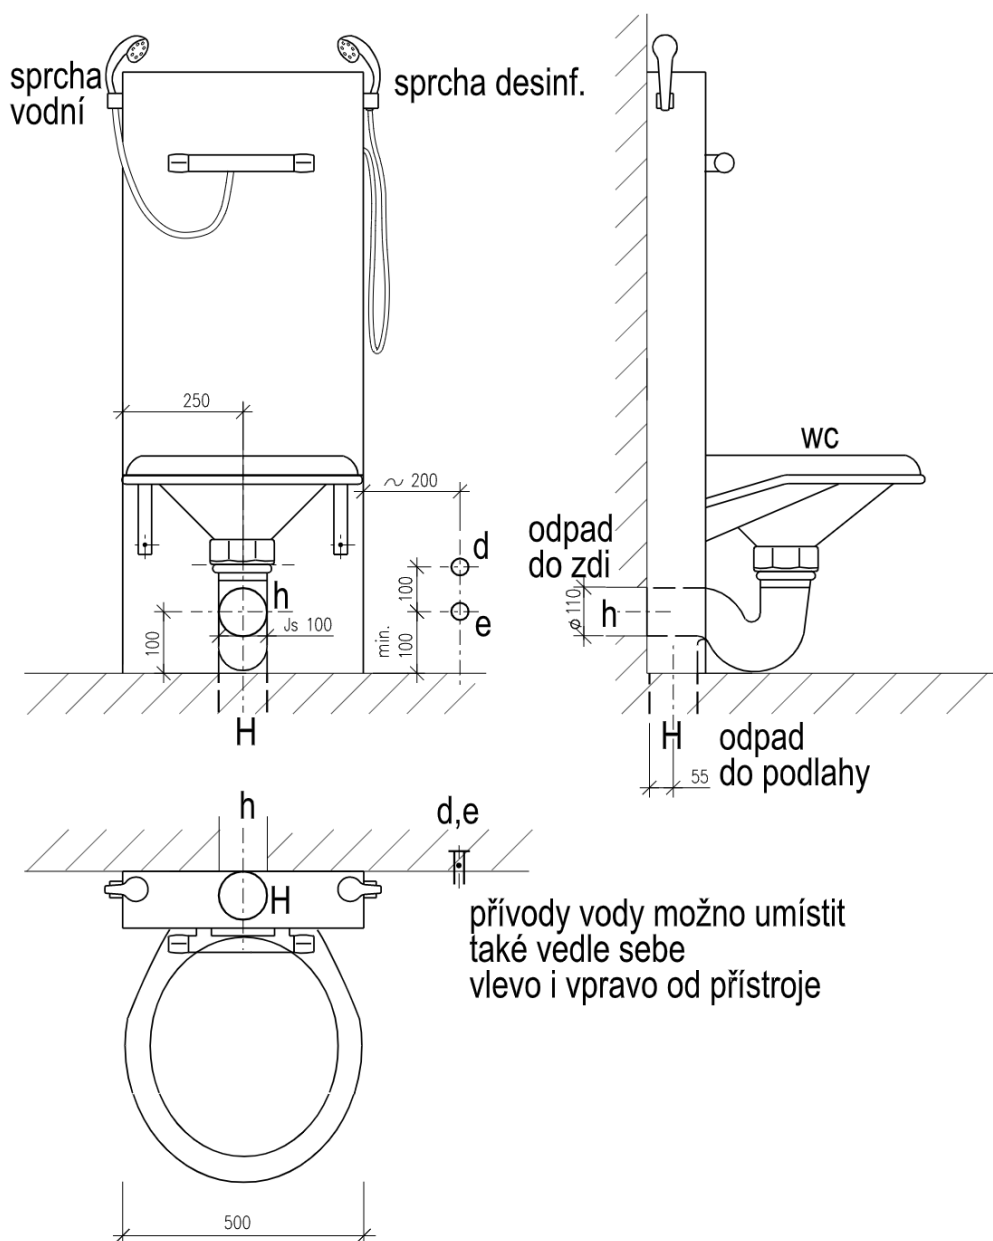

Kóty umístění jsou uvedeny na hlavním výkrese.

PANEL SPRCHOVÝ S DEZINFEKČÍ
S WC MÍSOU SE SPLACHOVÁNÍM - NR

POLOŽKA Č.

TP-6702

PANEL SPRCHOVÝ S DEZINFEKČÍ S WC MÍSOU SE SPLACHOVÁNÍM - NR

POPIS:

Přístroj slouží k mytí pacientů na sprchovacím lůžku.

INSTALAČNÍ PŘÍVODY:

- d Přívod studené vody, ukončený rohovým ventilem 1/2".
- e Přívod teplé (max. 60°C) vody, ukončený rohovým ventilem 1/2".
- h Kanalizační přípojka Js 100 ze zdi
- H Alternativa kanalizační přípojky z podlahy.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Studená voda	- tlak	max. 8,0 bar
	- průtok	min. 0,3 l/s
Teplá voda	- tlak	max. 8,0 bar
	- průtok	min. 0,3 l/s
Rozměry	- šířka	500 mm
	- hloubka.....	600 mm

POZNÁMKA:

Všechny míry jsou uvedeny v mm od čisté (obložené) zdi nebo podlahy.
Kóta „X“ je uvedena na hlavním výkrese technologie.
Vodoinstalace a kanalizace musí být provedeny dle platných ČSN.
Uzávěry v nise s dvířky budou umístěny poblíž přístroje.

POLOŽKA Č:
TP-6702