


TERMOSTATICKÝ SMĚŠOVAČ 3/4"
ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍK TUV 80 L, 2,2 kW

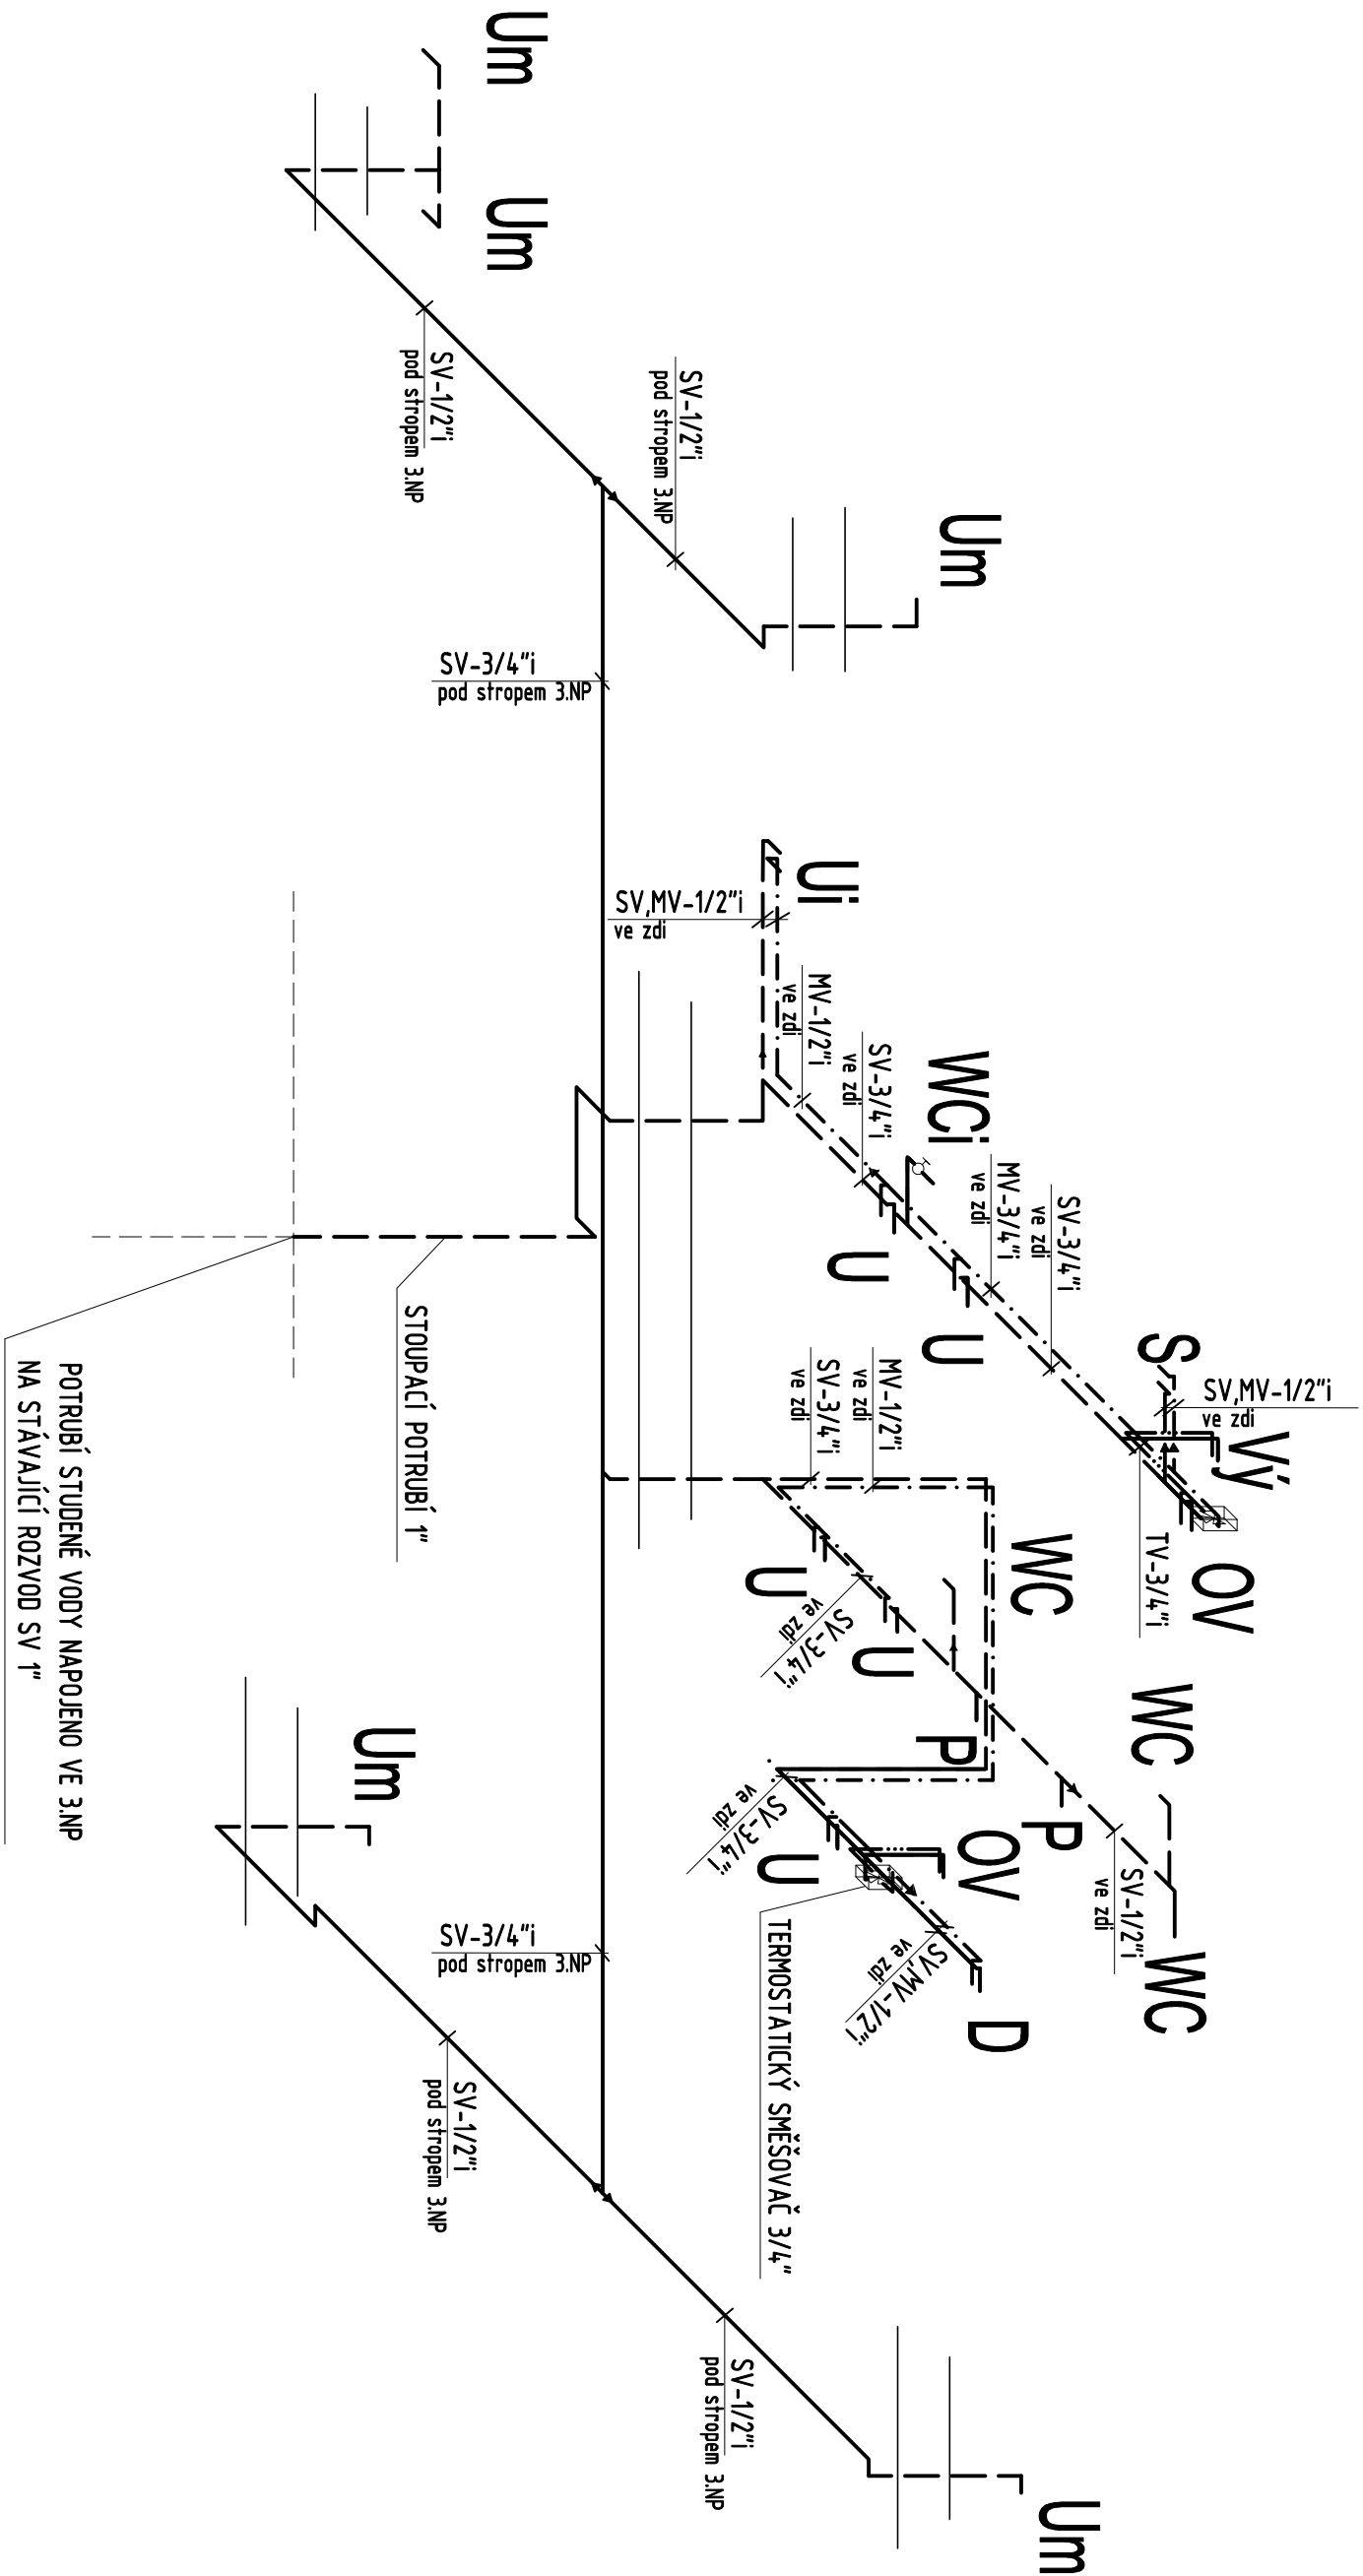


POZN.: PRŮŘAZY PANELŮ LZE PROVÉST POUZE V OSE DUTINY DO MAX. PRŮMĚRU 150 mm

LEGENDA:

- SV – studená voda vedená ve zdi
- SV' – studená voda vedená pod stropem
- WV – smíšená voda (max. 45 °C)
- TV – teplá voda

DETAIL NÁPOJENÍ TERMOSTATICKÉHO VENTILU

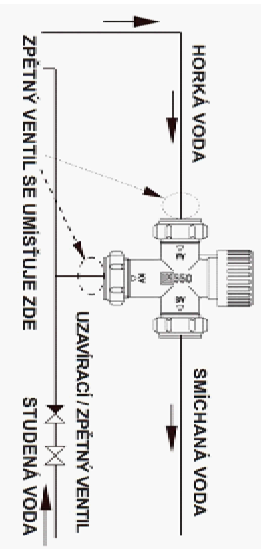

VED. PROJEKTU	ARCHIVÁRNÍ	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Projekční kancelář Žižkov s. r. o. Žitkov 504, 502 01 ÚSTÍ nad Orlicí nad Orlicí, IČO 27544524 tel./fax: 465 524 626, projekcezdvo@ikko.cz	
ING. V. ENT		K. BUREŠOVÁ	ING. B. KOUBA <i>Kouba</i>		
INVESTOR	Paroubický kraj, Komenského nám. 125, 53211 Pardubice, IČO 70892822				
MÍSTO STAVBY	Ústí nad Orlicí, Lázeňská 206, 56201			FORMLÁT 10A4	
SPECIÁLNÍ ZŠ, MŠ A PRAKTICKÁ ŠKOLA ÚSTÍ NAD ORLICÍ					
PŮDNÍ VESTAVBA A REKONSTRUKCE WC					
D.01.1.4.1 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE					
SO 01 PŮDNÍ VESTAVBA VE 3. BUDOVĚ ŠKOLY A PŘÍSTAVBA SCHODIŠTĚ AXONOMETR - PŮDNÍ VESTAVBA					ÚČEL DPS
					MĚŘÍTKO 1:50
					Č. ZÁKAZKY
					Č. ARCHIVNÍ
ČÍSLO KOPIE					ČÍSLO VÝKRESU D.01.1.4.1.03