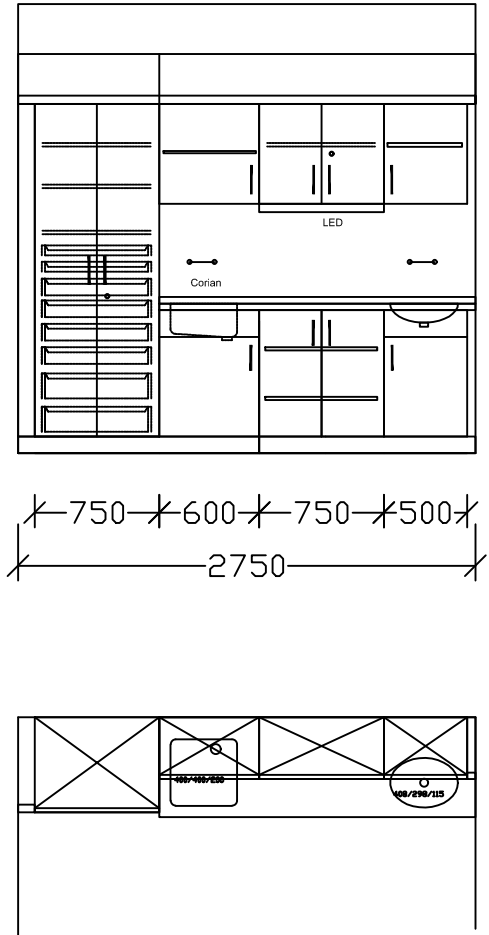
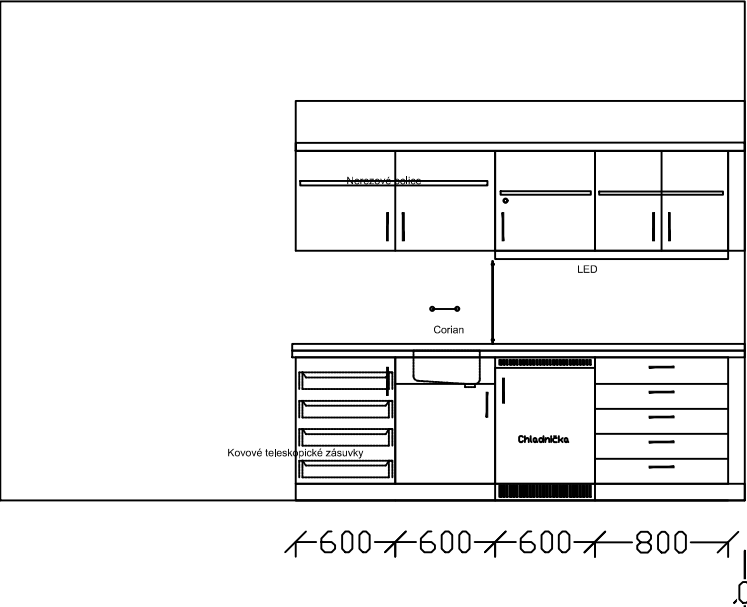
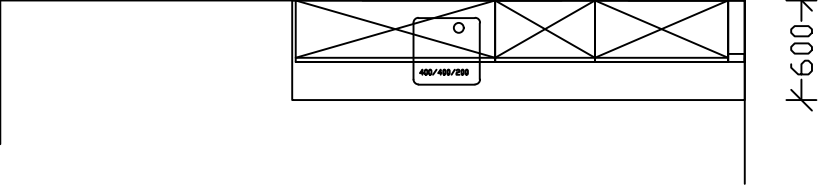


OZN.	<div> <div>UMÍSTĚNÍ</div> <div>SCHEMA</div> </div> <div>1111 Přípravná CT - sestava 420017</div>	
420017	<div>  </div> <div> <p>TECHNICKÁ SPECIFIKACE - viz Příloha č. 1 speciální zdravotnický nábytek - konfigurace sestav</p> </div>	

OZN.	<div> <div>UMÍSTĚNÍ</div> <div>SCHEMA</div> </div> <div>1122 Crash room - sestava 420030</div>	
420030	<div>  </div> <div>  </div> <div>TECHNICKÁ SPECIFIKACE - viz Příloha č. 1 speciální zdravotnický nábytek - konfigurace sestav</div>	

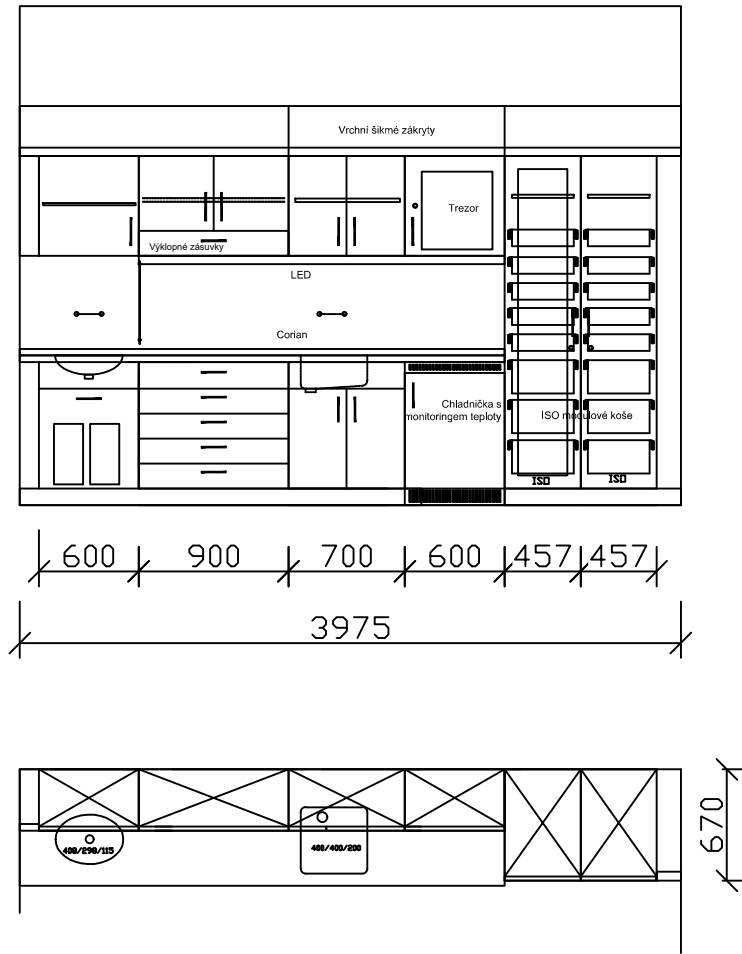
OZN.

UMÍSTĚNÍ

SCHEMA

1009 přípravna - sestava 420031

420031



TECHNICKÁ SPECIFIKACE - viz Příloha č. 1 speciální zdravotnický nábytek - konfigurace sestav

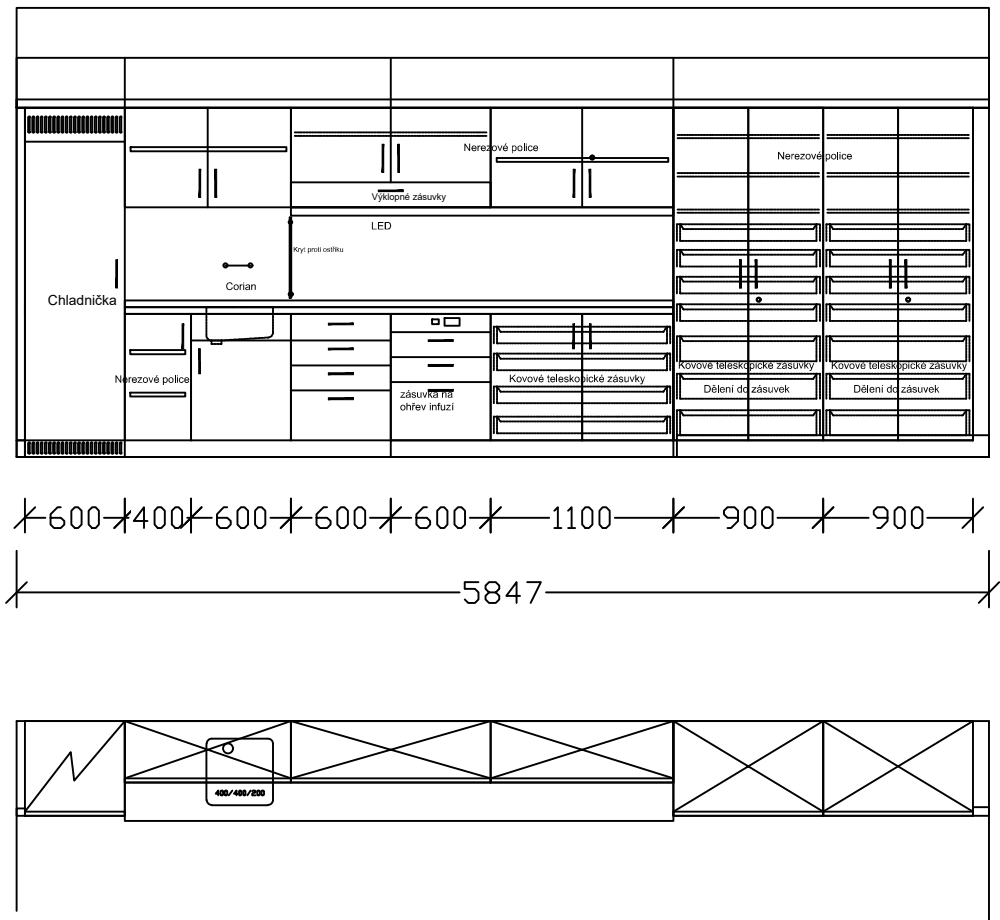
OZN.

UMÍSTĚNÍ

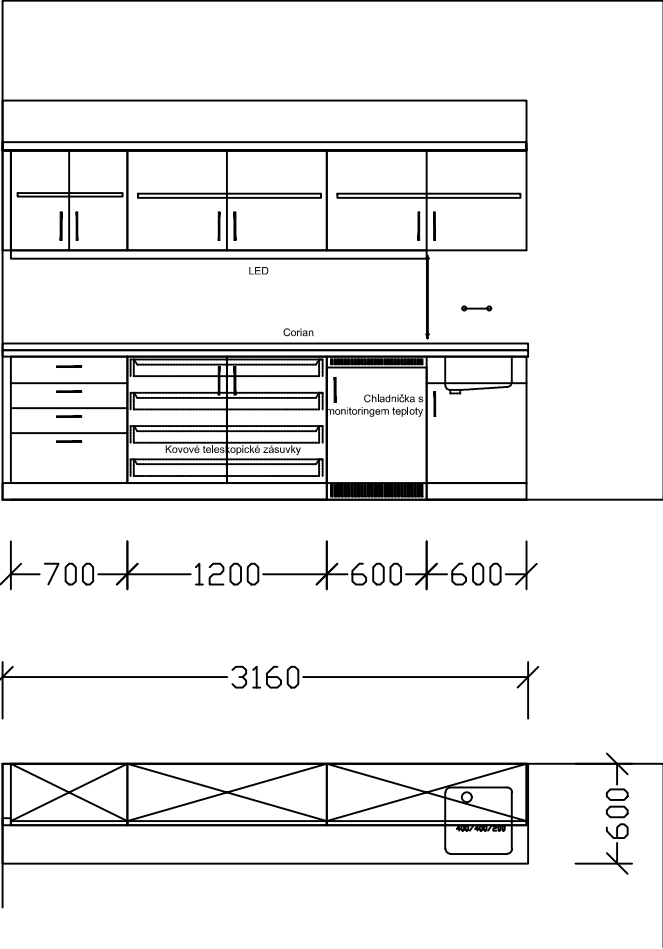
SCHEMA

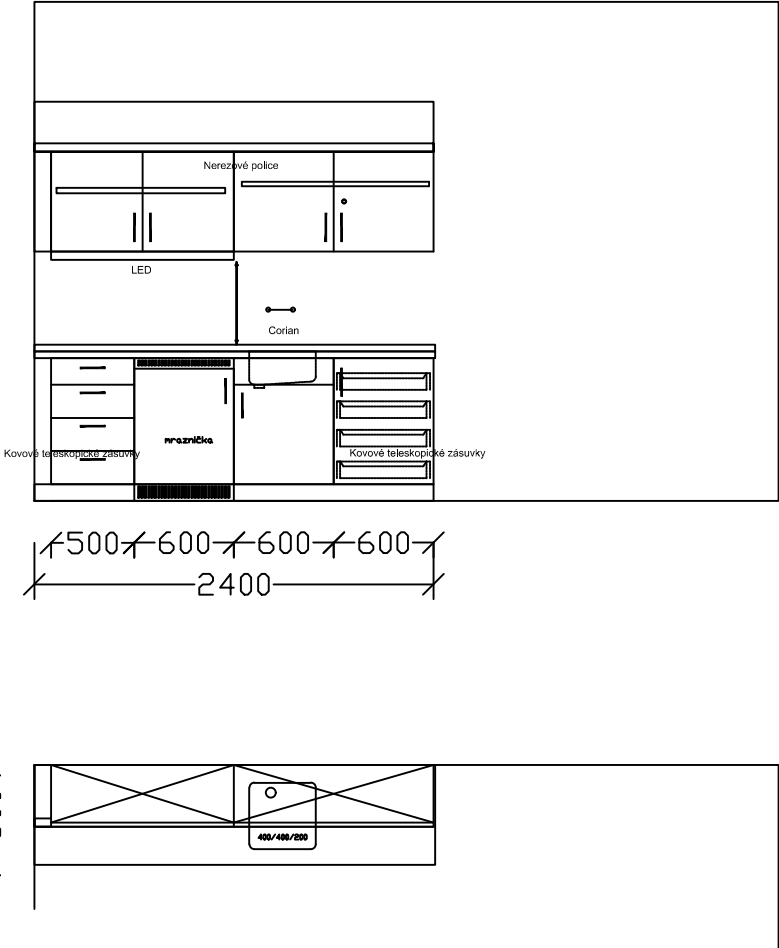
1133a stanoviště sester - sestava 420032

420032

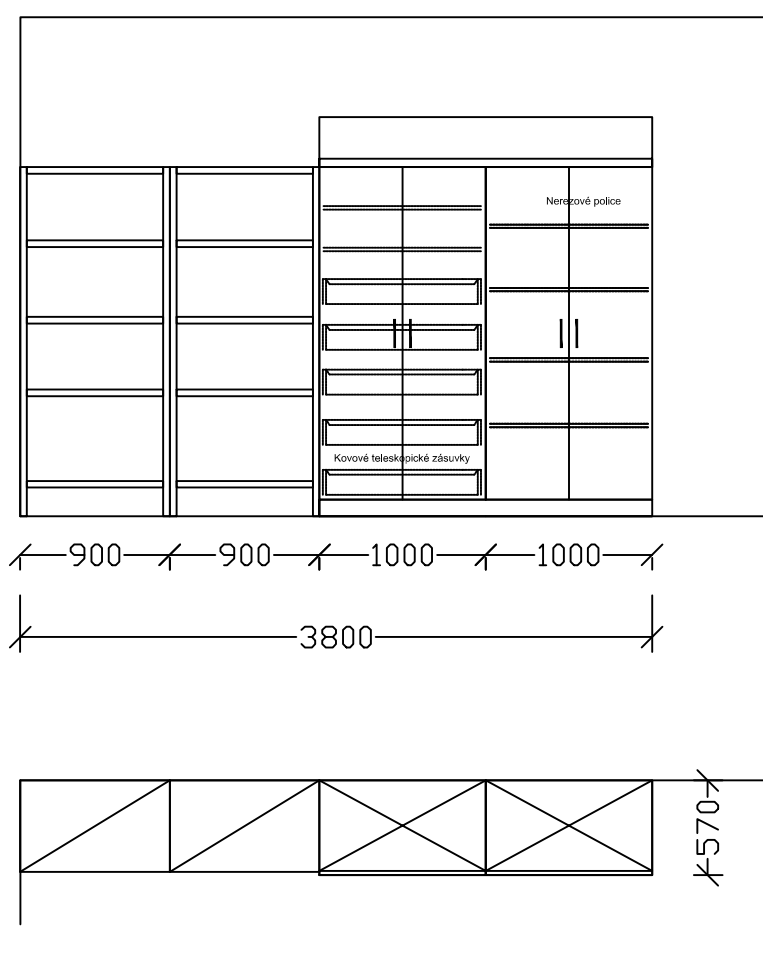


TECHNICKÁ SPECIFIKACE - viz Příloha č. 1 speciální zdravotnický nábytek - konfigurace sestav

OZN.	<div> <div>UMÍSTĚNÍ</div> <div>SCHEMA</div> </div>	
420041	<div> <div>1119 stanoviště sestry - sestava 420041</div> <div>  </div> </div> <div> <div>TECHNICKÁ SPECIFIKACE - viz Příloha č. 1 speciální zdravotnický nábytek - konfigurace sestav</div> </div>	

OZN.	UMÍSTĚNÍ	SCHEMA	
420093	1122 Crash room - sestava 420093	<div></div>	
TECHNICKÁ SPECIFIKACE - viz Příloha č. 1 speciální zdravotnický nábytek - konfigurace sestav			

OZN.	<div> <div>UMÍSTĚNÍ</div> <div>SCHEMA</div> </div>	
42BD11	<div> <div>1123 Vyšetřovna CT - sestava 42BD11</div> <div> </div> </div> <div> <div>TECHNICKÁ SPECIFIKACE - viz Příloha č. 1 speciální zdravotnický nábytek - konfigurace sestav</div> </div>	

OZN.	UMÍSTĚNÍ SCHEMA 1120 sklad - sestava 460991	
460991	<div data-bbox="343 235 1165 1187"><p data-bbox="406 750 1061 884">900 900 1000 1000 3800</p><p data-bbox="343 985 1165 1187">550 570</p></div> <p data-bbox="132 1299 1142 1332">TECHNICKÁ SPECIFIKACE - viz Příloha č. 1 speciální zdravotnický nábytek - konfigurace sestav</p>	

OZN.	UMÍSTĚNÍ		SCHEMA
	2047 čistý materiál - sestava 360008		
360008	<div><div><div><div>Vrchní šikmé zábrity</div><div><div><div>Nerezové police</div><div> </div><div> </div></div></div></div></div><div><div>900</div><div>900</div></div><div><div>570</div></div></div>		
TECHNICKÁ SPECIFIKACE - viz Příloha č. 1 speciální zdravotnický nábytek - konfigurace sestav			

OZN.	<div> <div>UMÍSTĚNÍ</div> <div>SCHEMA</div> </div> <div>2031 chodba - sestava 360032</div>	
360032	<div> </div> <div> <div>TECHNICKÁ SPECIFIKACE - viz Příloha č. 1 speciální zdravotnický nábytek - konfigurace sestav</div> </div>	

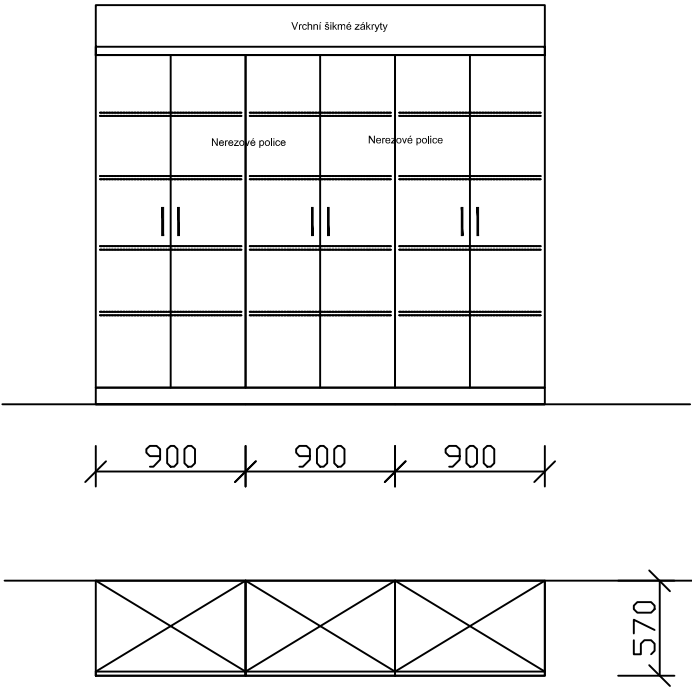
OZN.

UMÍSTĚNÍ

SCHEMA

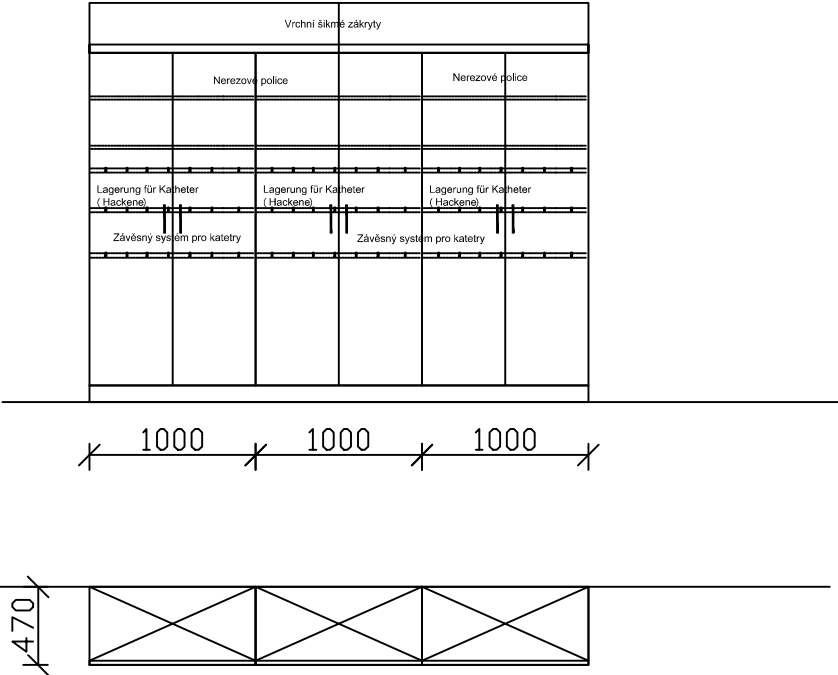
2031 chodba - sestava 360033

360033



TECHNICKÁ SPECIFIKACE - viz Příloha č. 1 speciální zdravotnický nábytek - konfigurace sestav

OZN.	UMÍSTĚNÍ SCHEMA 2050, 2053 angio - sestava 360041	
360041	<div data-bbox="464 230 1002 1008"><p>Vrchní šikmé zákryty</p><p>Nerezové police</p><p>LED osvětlení</p><p>Stolní deska Corian</p><p>Dělení do zářavek přímé</p><p>Kovové teleskopické zásuvky</p><p>1200</p><p>1350</p><p>600</p></div> <p data-bbox="134 1294 1142 1321">TECHNICKÁ SPECIFIKACE - viz Příloha č. 1 speciální zdravotnický nábytek - konfigurace sestav</p>	

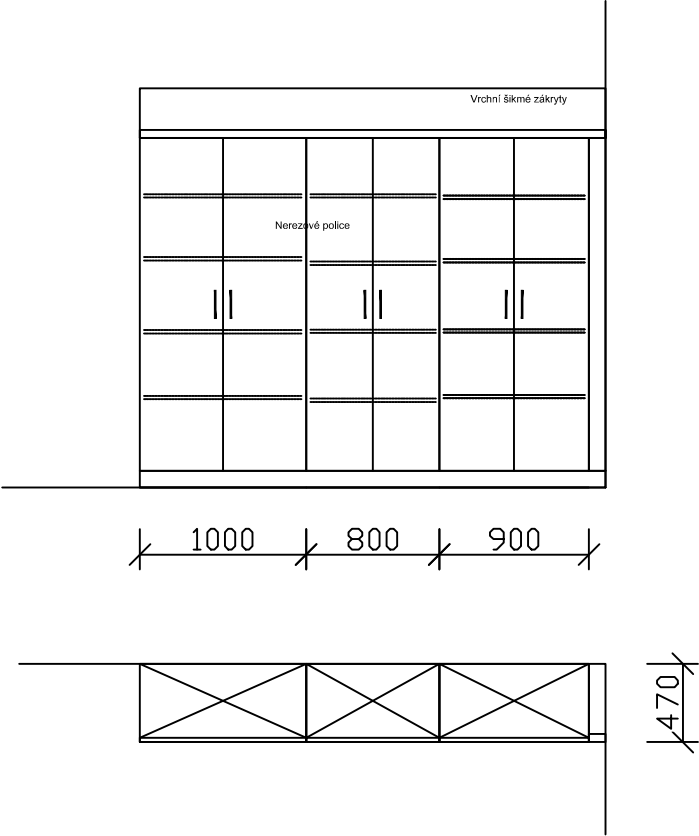
OZN.	<div> <div>UMÍSTĚNÍ</div> <div>SCHEMA</div> </div> <div>2050, 2053 angio - sestava 360042</div>	
360042	<div>  </div> <div> <div>TECHNICKÁ SPECIFIKACE - viz Příloha č. 1 speciální zdravotnický nábytek - konfigurace sestav</div> </div>	

OZN.	<div> <div>UMÍSTĚNÍ</div> <div>SCHEMA</div> </div> <div>2046 sklad - sestava 363008</div>	
363008	<div> <div> <div> <div>Pohled B</div> <div> <div>Vrchní šikmé zákryty</div> <div> <div>Nerezové police</div> <div> <div> </div> <div> </div> </div> </div> </div> <div> <div>900</div> <div>900</div> </div> </div> <div> <div>Pohled A</div> <div> <div>Vrchní šikmé zákryty</div> <div> <div>Nerezové police</div> <div> <div> </div> <div> </div> </div> </div> </div> <div> <div>900</div> <div>900</div> </div> </div> <div> <div> <div> <div>Pohled A</div> <div> <div>570</div> <div>570</div> </div> </div> <div> <div>Pohled B</div> </div> </div> </div> <div data-bbox="135 1272 1147 1301" data-label="Text"> <p>TECHNICKÁ SPECIFIKACE - viz Příloha č. 1 speciální zdravotnický nábytek - konfigurace sestav</p> </div> </div></div>	

OZN.	UMÍSTĚNÍ	SCHEMA	
363010		<div data-bbox="517 118 1112 165" data-label="Section-Header"> <h1>2049 sklad - sestava 363010</h1> </div> <div data-bbox="517 217 965 1001" data-label="Diagram"> </div>	

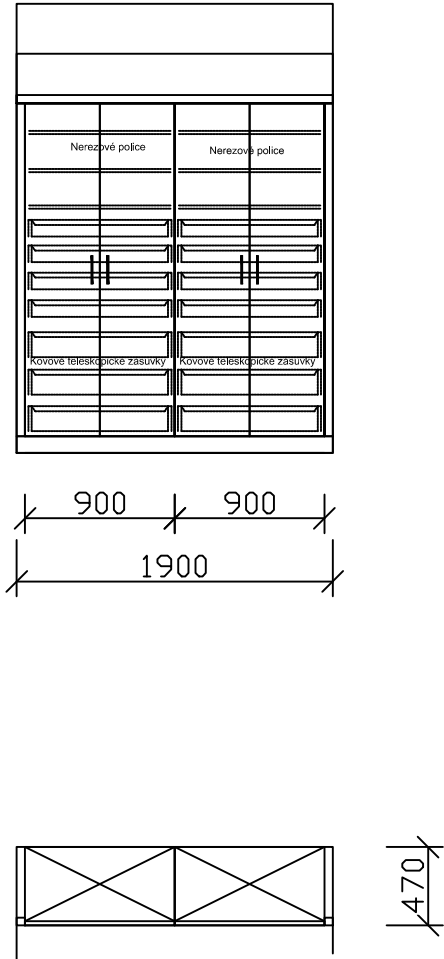
TECHNICKÁ SPECIFIKACE - viz Příloha č. 1 speciální zdravotnický nábytek - konfigurace sestav

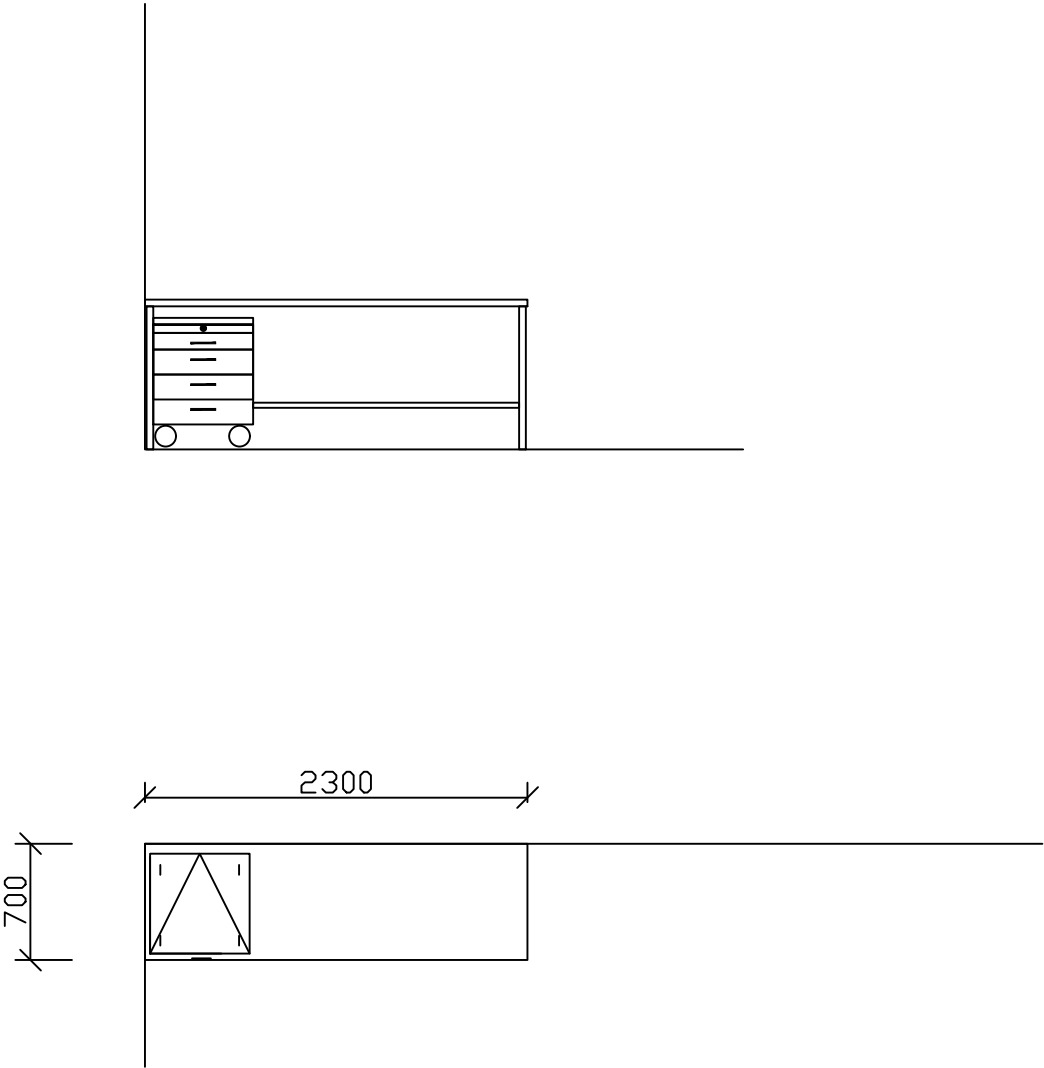
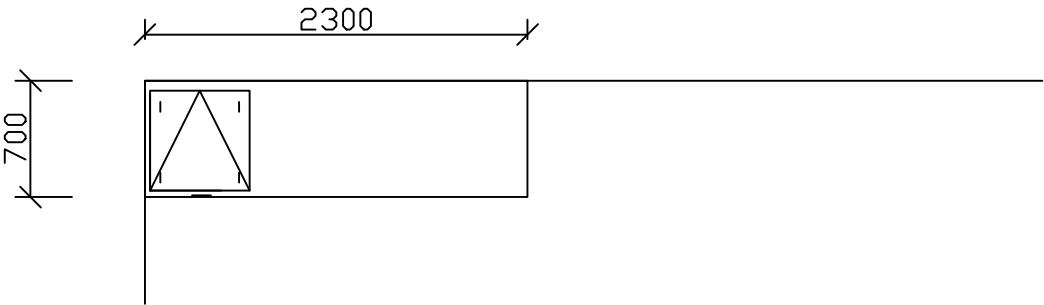
OZN.	<div> <div>UMÍSTĚNÍ</div> <div>SCHEMA</div> </div> <div>2047 čistý materiál - sestava 363030</div>	
363030	<div> </div> <div>TECHNICKÁ SPECIFIKACE - viz Příloha č. 1 speciální zdravotnický nábytek - konfigurace sestav</div>	

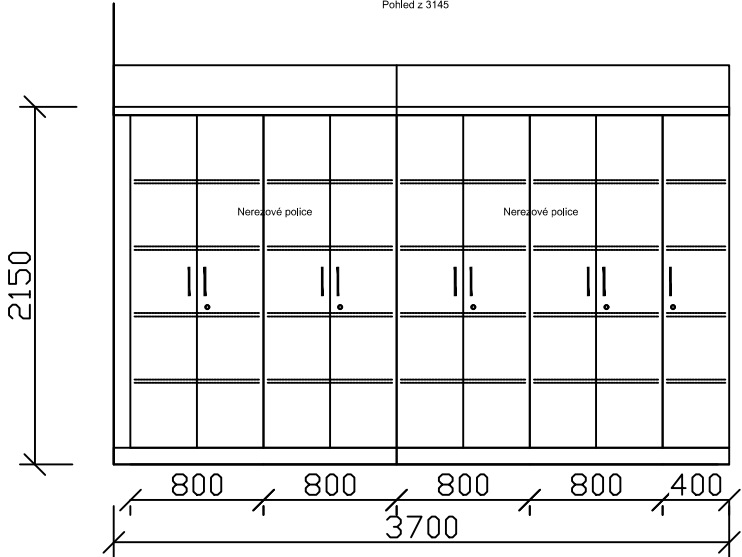
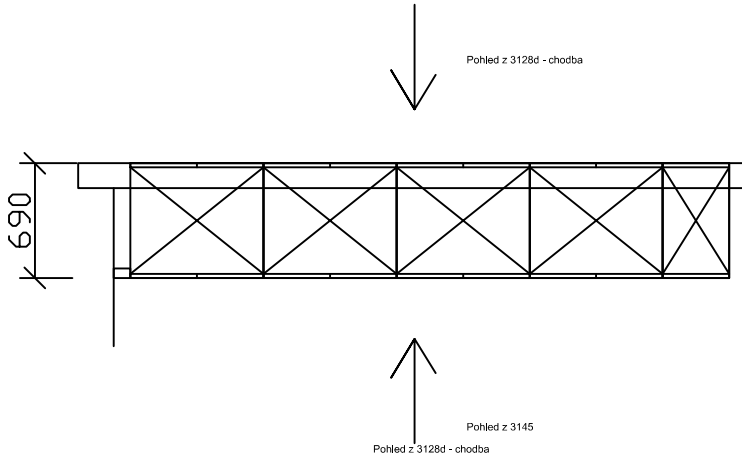
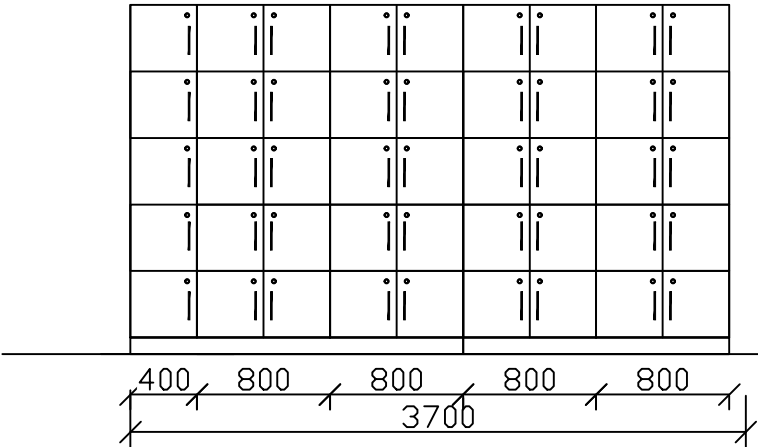
OZN.	<div> <div>UMÍSTĚNÍ</div> <div>SCHEMA</div> </div> <div>2046 sklad - sestava 363031</div>	
363031	<div>  </div> <div> <p>TECHNICKÁ SPECIFIKACE - viz Příloha č. 1 speciální zdravotnický nábytek - konfigurace sestav</p> </div>	

OZN.	<div> <div>UMÍSTĚNÍ</div> <div>SCHEMA</div> </div> <div>2054b sklad - sestava 363032</div>	
363032	<div> <div> <div>Vrchní šikmé zákryty</div> <div> <div>Nerezové police</div> <div>Nerezové police</div> <div>Nerezové police</div> <div> <div>Kovové teleskopické zásuvky</div> <div>Dělení do zásuvek příčné</div> </div> <div> <div>Kovové teleskopické zásuvky</div> <div>Dělení do zásuvek příčné</div> </div> <div> <div>Kovové teleskopické zásuvky</div> <div>Dělení do zásuvek příčné</div> </div> </div> <div> <div>900</div> <div>1000</div> <div>900</div> <div>2975</div> </div> <div> <div>570</div> </div> </div> <div> <div>TECHNICKÁ SPECIFIKACE - viz Příloha č. 1 speciální zdravotnický nábytek - konfigurace sestav</div> </div> </div>	

OZN.	<div> <div>UMÍSTĚNÍ</div> <div>SCHEMA</div> </div>	
420033	<div> <div>2043 stracionář - sestava 420033</div> <div> </div> </div>	
	<div> <div>TECHNICKÁ SPECIFIKACE - viz Příloha č. 1 speciální zdravotnický nábytek - konfigurace sestav</div> </div>	

OZN.	<div> <div>UMÍSTĚNÍ</div> <div>SCHEMA</div> </div> <div>3167 Příjem materiálu - sestava 360030</div>	
360030	<div>  </div>	
	<div>TECHNICKÁ SPECIFIKACE - viz Příloha č. 1 speciální zdravotnický nábytek - konfigurace sestav</div>	

OZN.	<div> <div>UMÍSTĚNÍ</div> <div>SCHEMA</div> </div> <div>3167 Příjem materiálu - sestava 360031</div>	
360031	<div>   </div> <div> <div>TECHNICKÁ SPECIFIKACE - viz Příloha č. 1 speciální zdravotnický nábytek - konfigurace sestav</div> </div>	

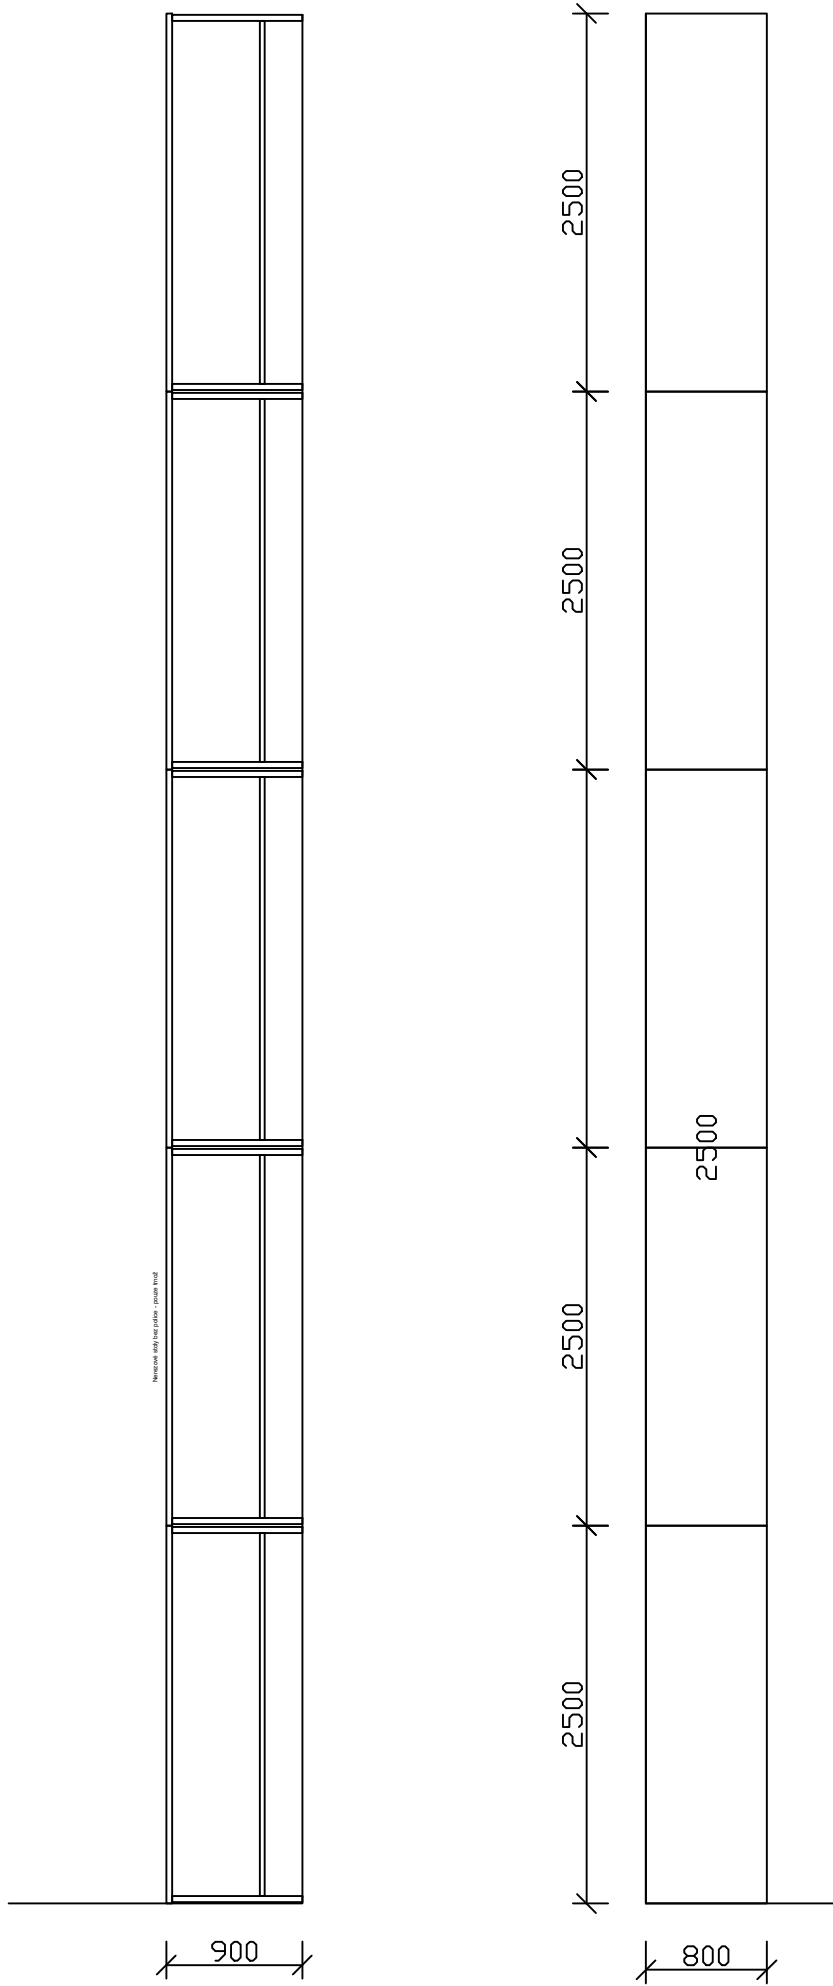
OZN.	<div> <div>UMÍSTĚNÍ</div> <div>SCHEMA</div> </div>	POČET
360066	<div> <div> <div>3145 kompletace - sestava 360066</div> <div> <div> <div> <div>Pohled z 3145</div>  </div> <div> <div>Pohled z 3128d - chodba</div>  </div> <div> <div>Pohled z 3145</div> <div>Pohled z 3128d - chodba</div>  </div> </div> </div> </div> </div>	
	<div> <div>TECHNICKÁ SPECIFIKACE - viz Příloha č. 1 speciální zdravotnický nábytek - konfigurace sestav</div> </div>	

OZN.
363008

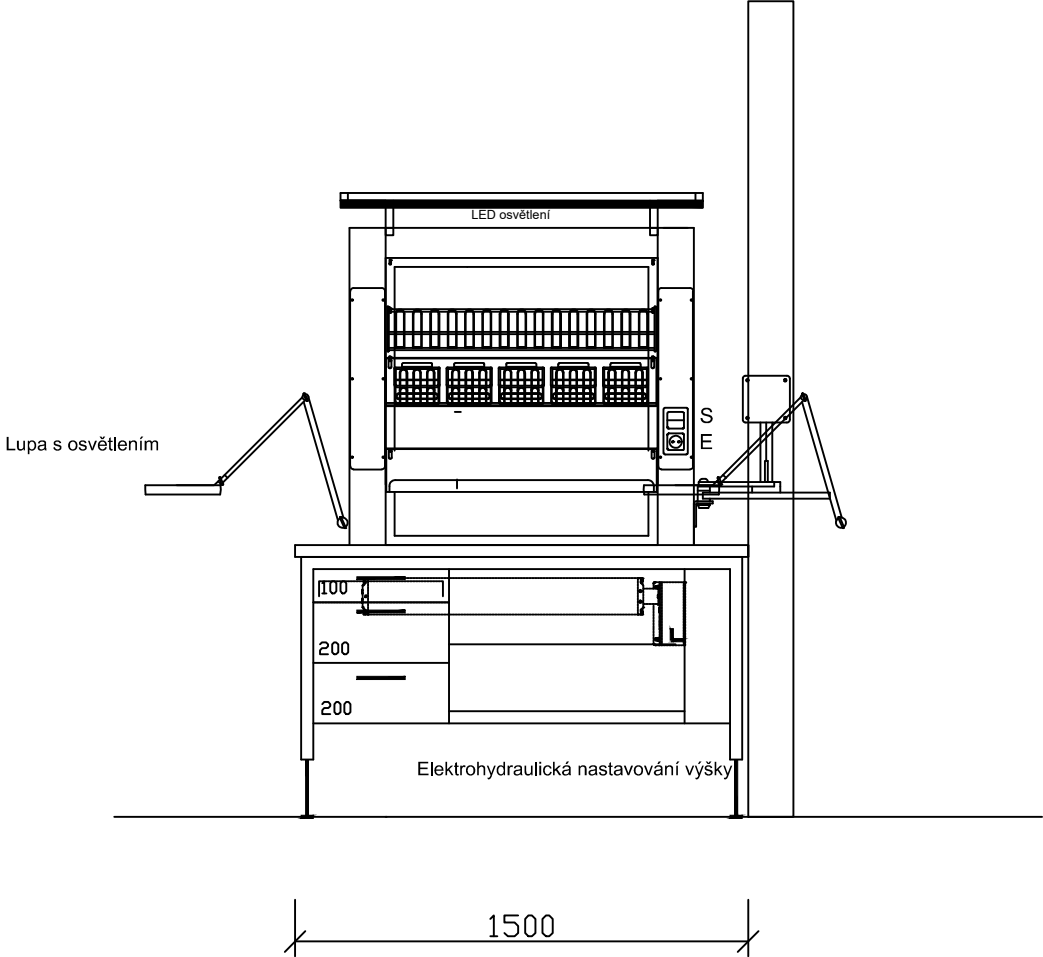
UMÍSTĚNÍ

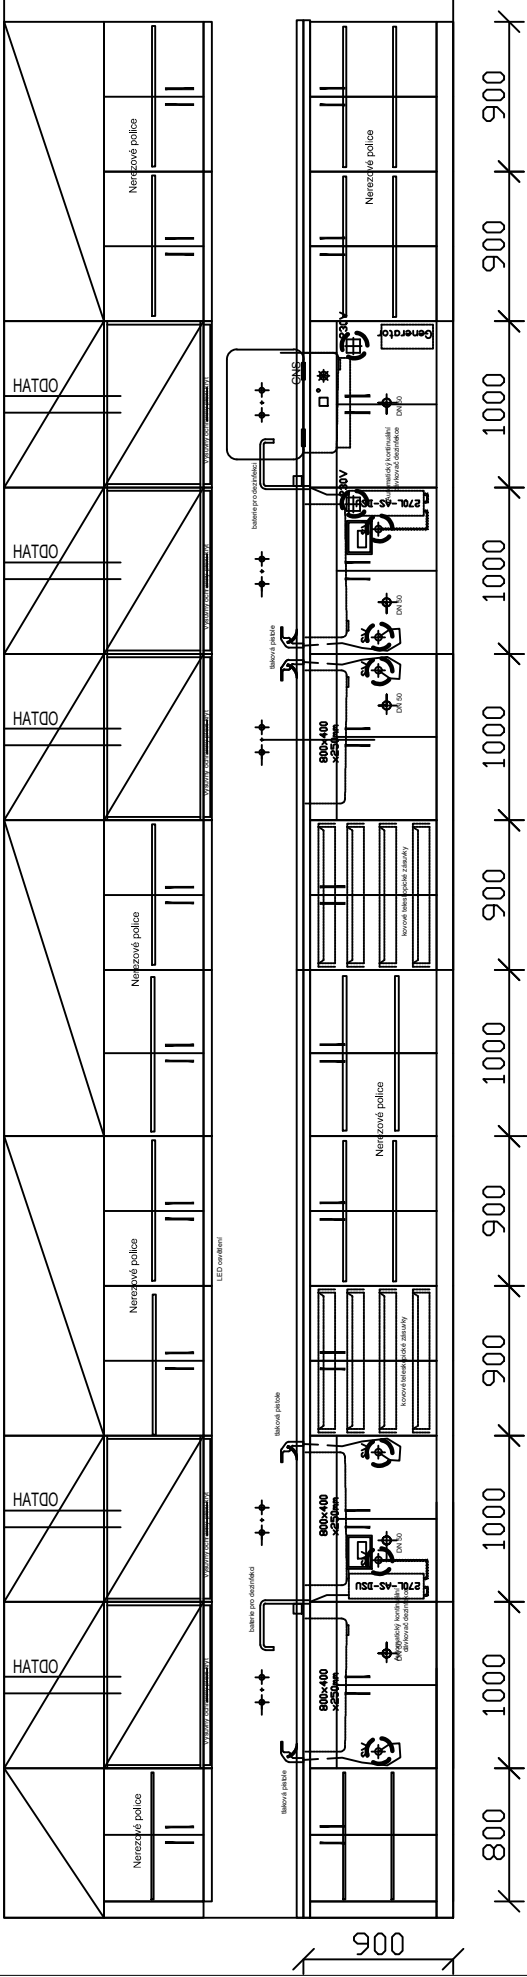
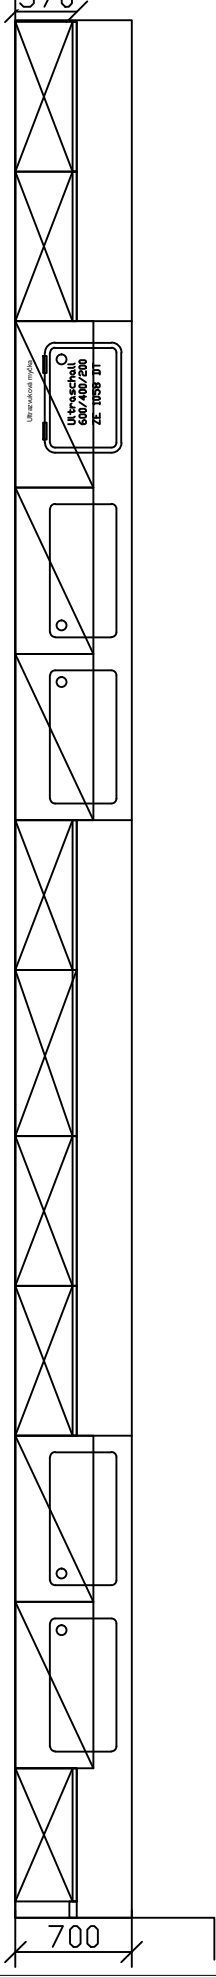
SCHEMA

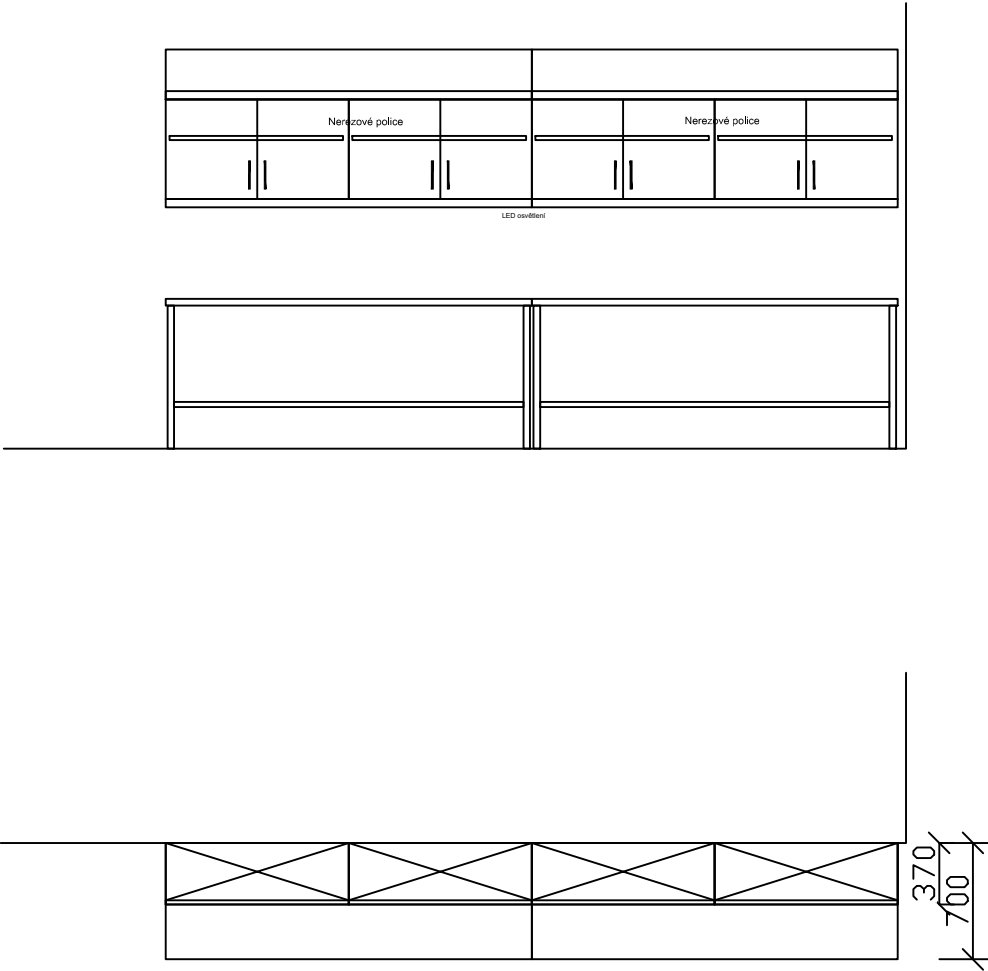
3164 3 zona Příprava a setování - sestava 441951



TECHNICKÁ SPECIFIKACE - viz Příloha č. 1 speciální zdravotnický nábytek - konfigurace sestav

OZN.	<div> <div>UMÍSTĚNÍ</div> <div>SCHEMA</div> <div>3164 3 zona Příprava a setování - sestava 441950, 441952, 441953</div> </div>	
<div>441950</div> <div>441952</div> <div>441953</div>	<div>  </div> <div> <div>TECHNICKÁ SPECIFIKACE - viz Příloha č. 1 speciální zdravotnický nábytek - konfigurace sestav</div> </div>	

OZN.	UMÍSTĚNÍ	SCHEMA	
441994 441995	<div data-bbox="220 107 1399 159" data-label="Section-Header"> <h1>3165 2 zóna dekontaminační - sestava 441994 a 441995</h1> </div> 		<div data-bbox="1257 1093 1281 2087" data-label="Text"> <p>TECHNICKÁ SPECIFIKACE - viz Příloha č. 1 speciální zdravotnický nábytek - konfigurace sestav</p> </div>

OZN.	<div> <div>UMÍSTĚNÍ</div> <div>SCHEMA</div> </div> <div>3165 2 zóna dekontaminační - sestava 441996 a 441998</div>	
<div>441996</div> <div>441998</div>	<div>  </div> <div>TECHNICKÁ SPECIFIKACE - viz Příloha č. 1 speciální zdravotnický nábytek - konfigurace sestav</div>	

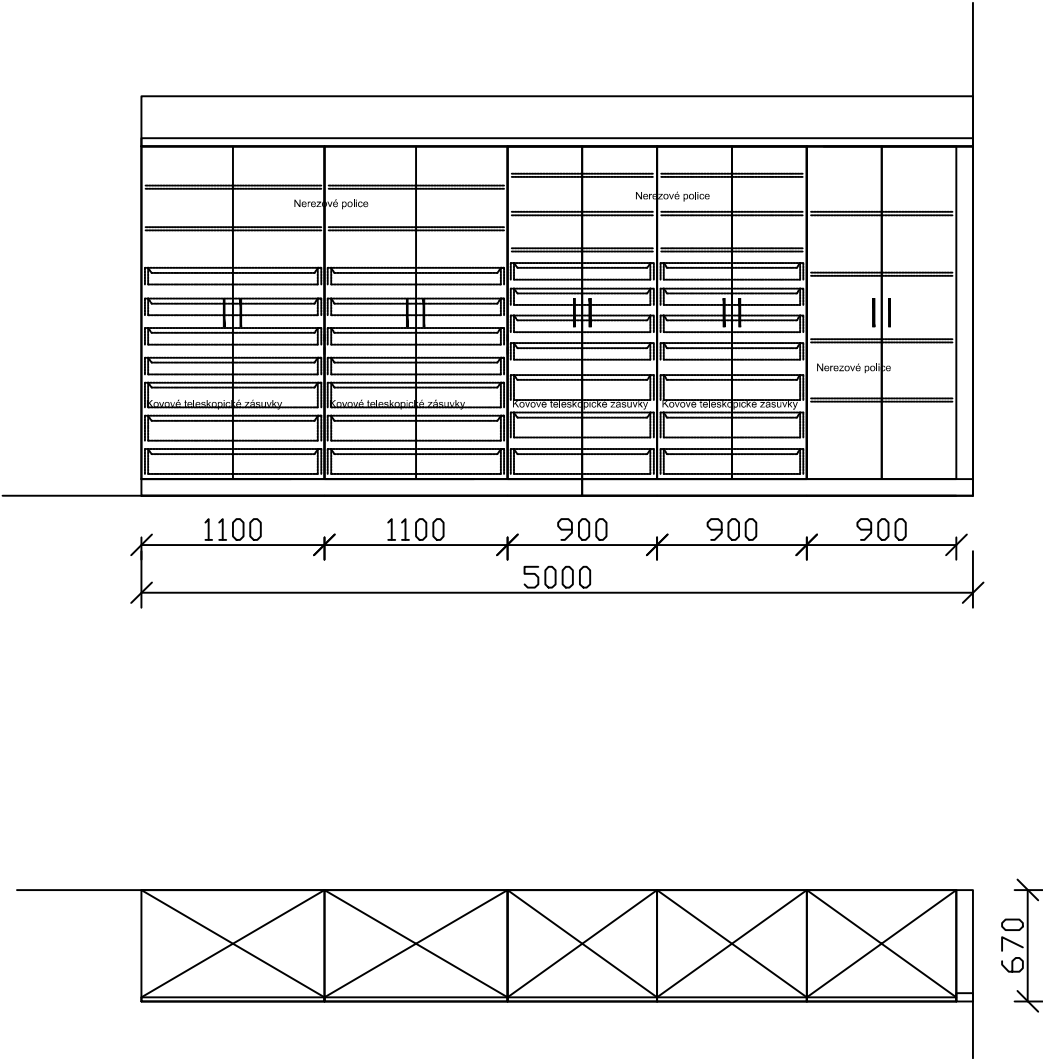
OZN.

UMÍSTĚNÍ

SCHEMA

3166 1 zóna nečistá - sestava 441997

441997

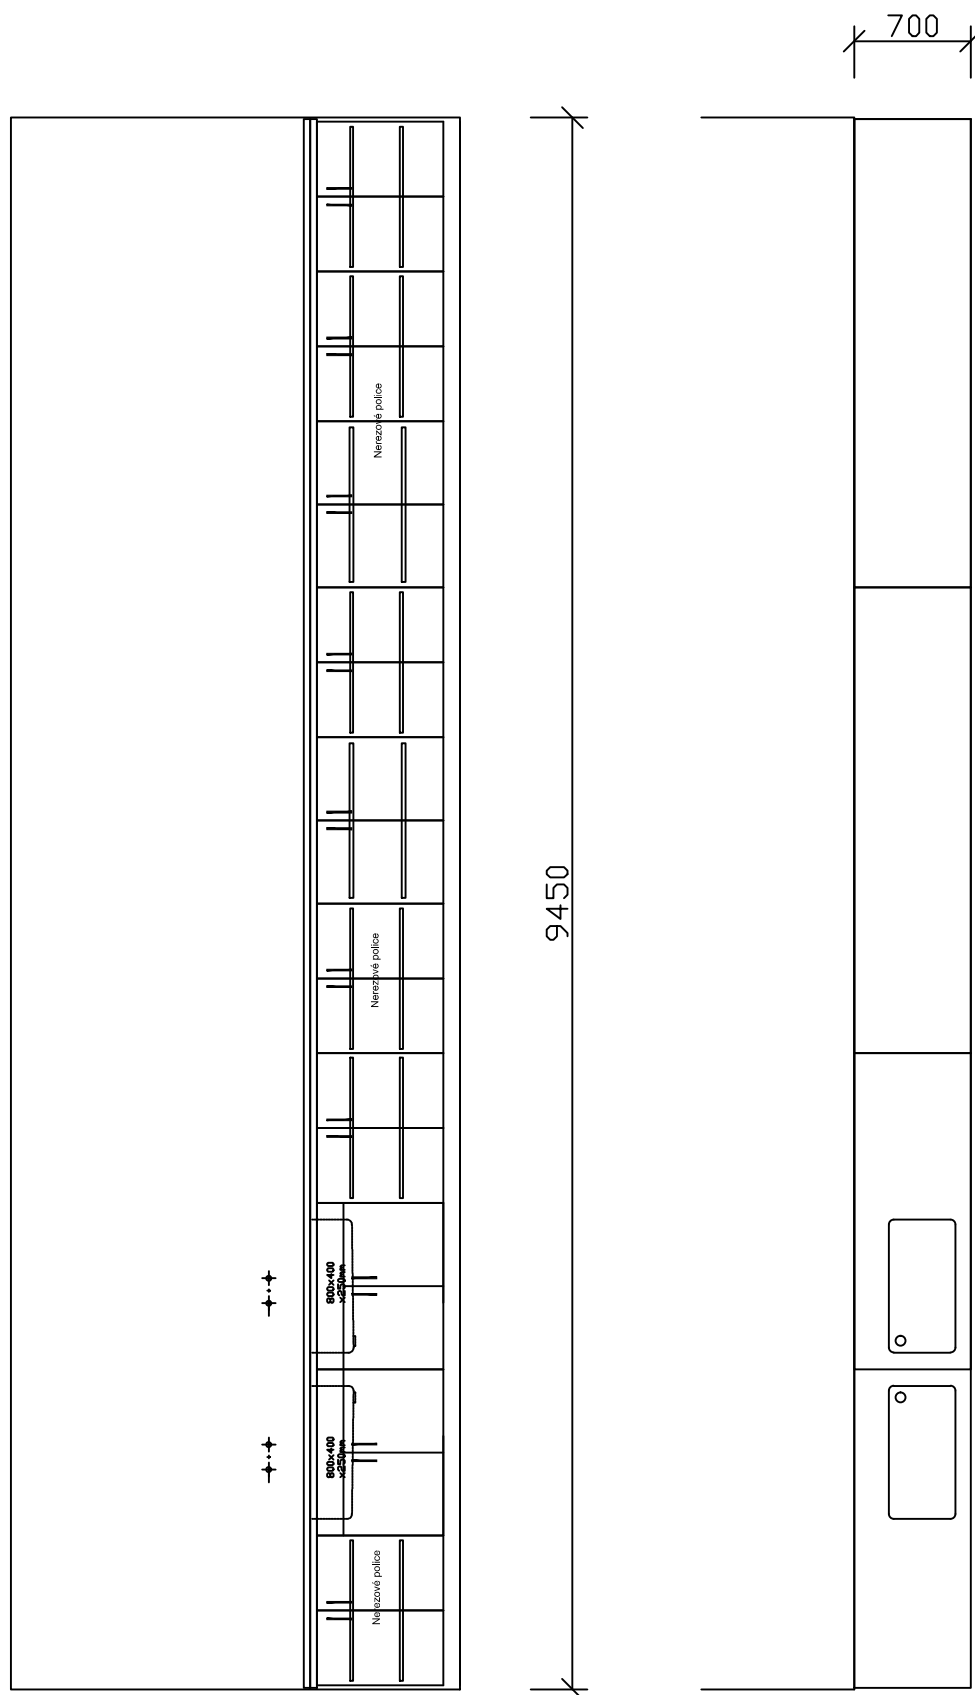


TECHNICKÁ SPECIFIKACE - viz Příloha č. 1 speciální zdravotnický nábytek - konfigurace sestav

441999
442161

SCHEMA

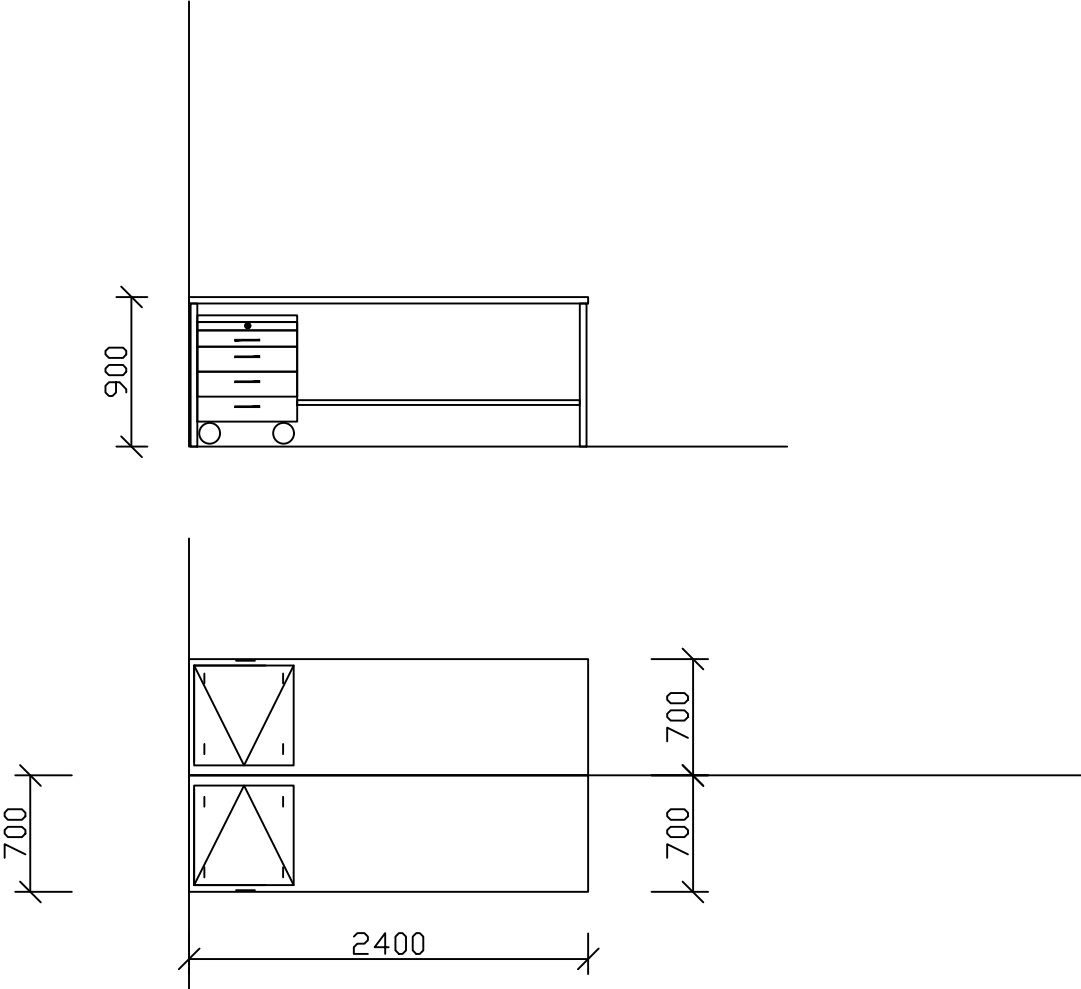
3166 1 zóna nečistá - sestava 441999 a 442161

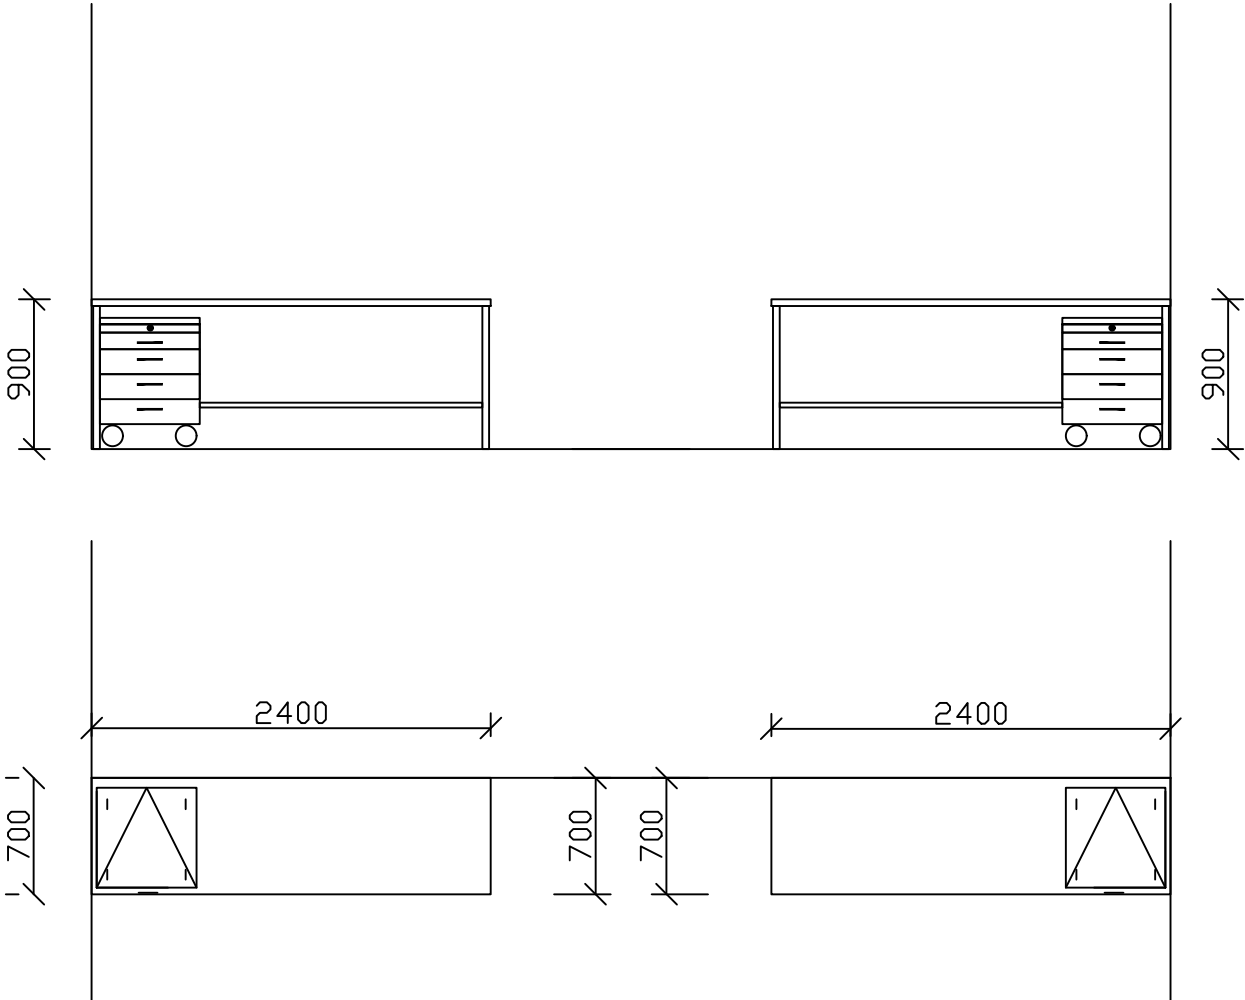


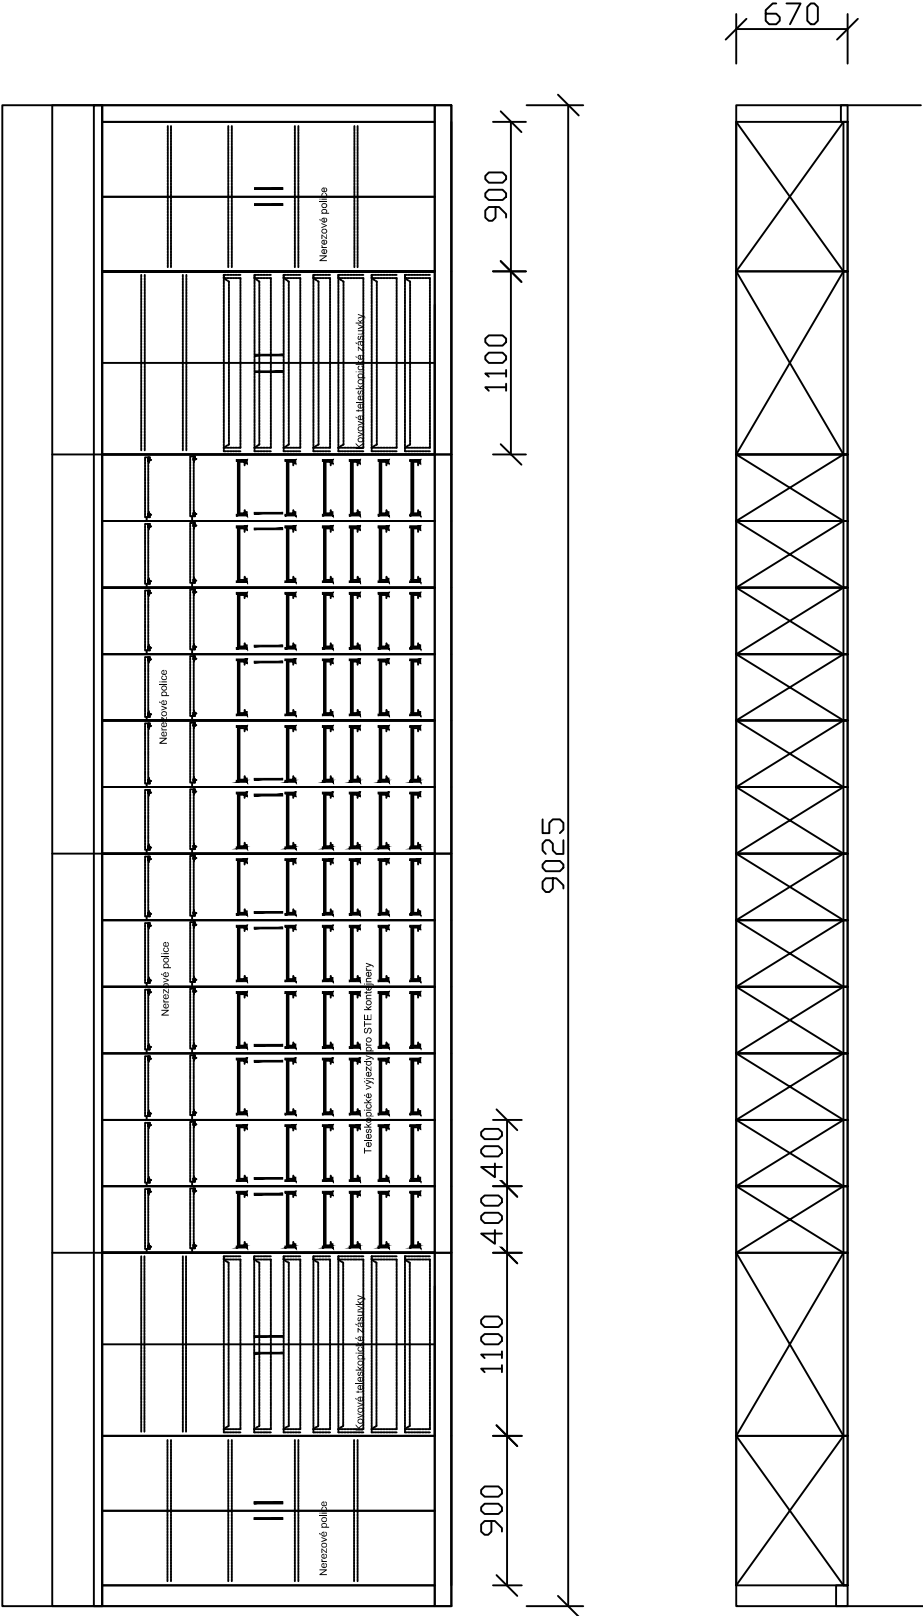
TECHNICKÁ SPECIFIKACE - viz Příloha č. 1 speciální zdravotnický nábytek - konfigurace sestav

OZN.	<div> <div>UMÍSTĚNÍ</div> <div>SCHEMA</div> </div> <div>3166 1 zóna nečistá - sestava 445131</div>	
445131	<div> <p> The technical drawing consists of two views of a rectangular assembly. The top view is a side elevation showing a width dimension of 1900. The bottom view is a front elevation showing a width dimension of 1900 and a total height dimension of 1600, which is composed of two equal 800 units. A small rectangular protrusion is visible on the left side of the front elevation. </p> </div> <div> <p>TECHNICKÁ SPECIFIKACE - viz Příloha č. 1 speciální zdravotnický nábytek - konfigurace sestav</p> </div>	

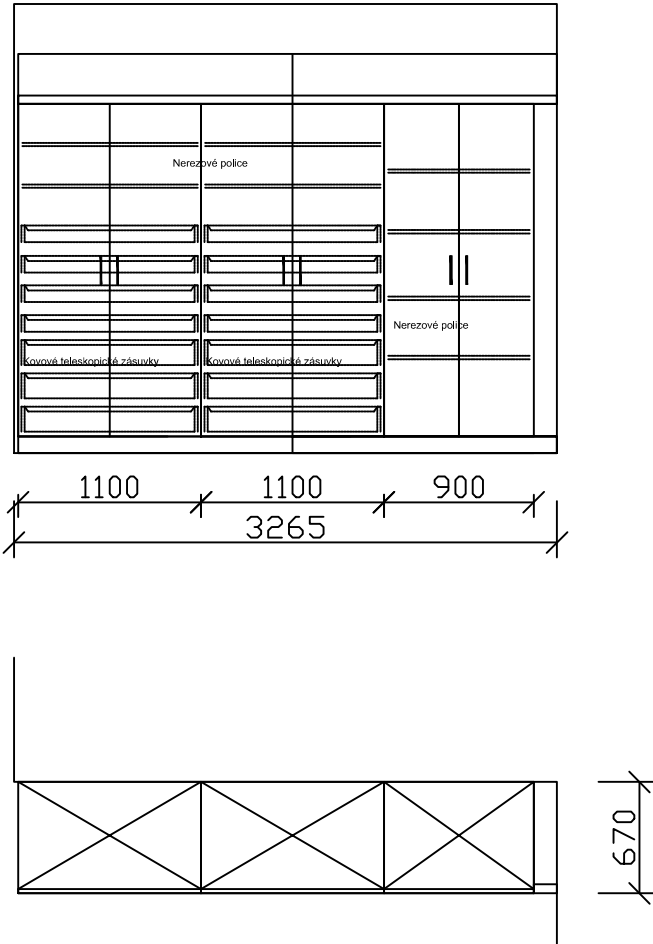
OZN.	UMÍSTĚNÍ	SCHEMA	POČET
445215		<div> <div> <div>3145 kompletace - sestava 445215</div> </div> <div> <p>TECHNICKÁ SPECIFIKACE - viz Příloha č. 1 speciální zdravotnický nábytek - konfigurace sestav</p> </div> </div>	

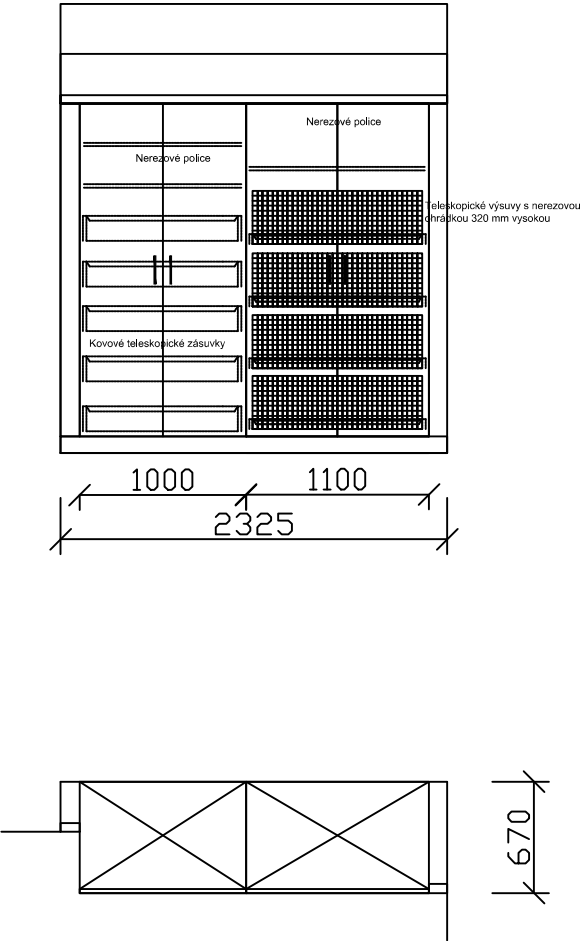
OZN.	<div> <div>UMÍSTĚNÍ</div> <div>SCHEMA</div> </div>	POČET
445330	<div> <div>3145 kompletace - sestava 445330</div> <div>  </div> <div> TECHNICKÁ SPECIFIKACE - viz Příloha č. 1 speciální zdravotnický nábytek - konfigurace sestav </div> </div>	

OZN.	UMÍSTĚNÍ	SCHEMA	POČET
	3163 4 zona čisté sterilizace - sestava 445330		
445330	<div></div> <p>TECHNICKÁ SPECIFIKACE - viz Příloha č. 1 speciální zdravotnický nábytek - konfigurace sestav</p>		

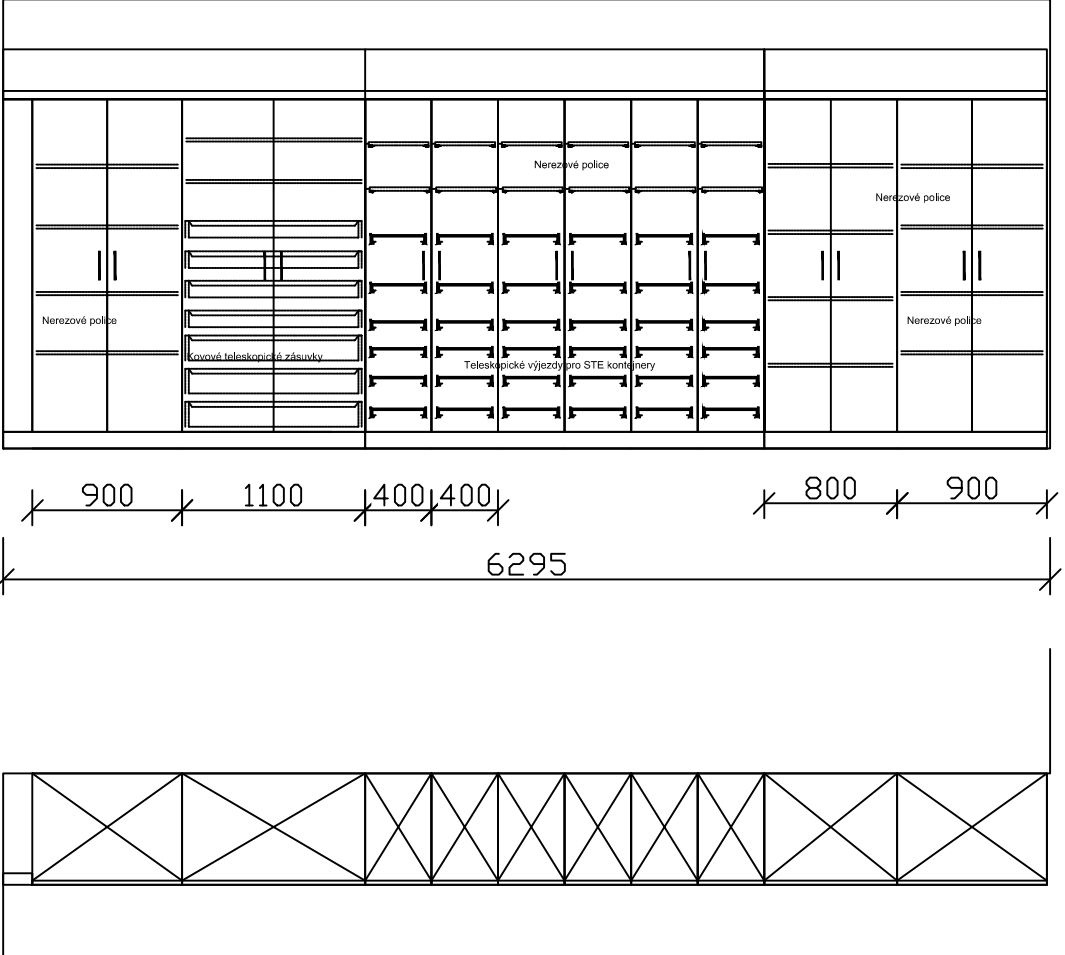
OZN.	<div> <div>UMÍSTĚNÍ</div> <div>SCHEMA</div> </div> <div>3142, 3143 sklad - sestava 460250</div>	POČET
460250	<div>  </div> <div>TECHNICKÁ SPECIFIKACE - viz Příloha č. 1 speciální zdravotnický nábytek - konfigurace sestav</div>	

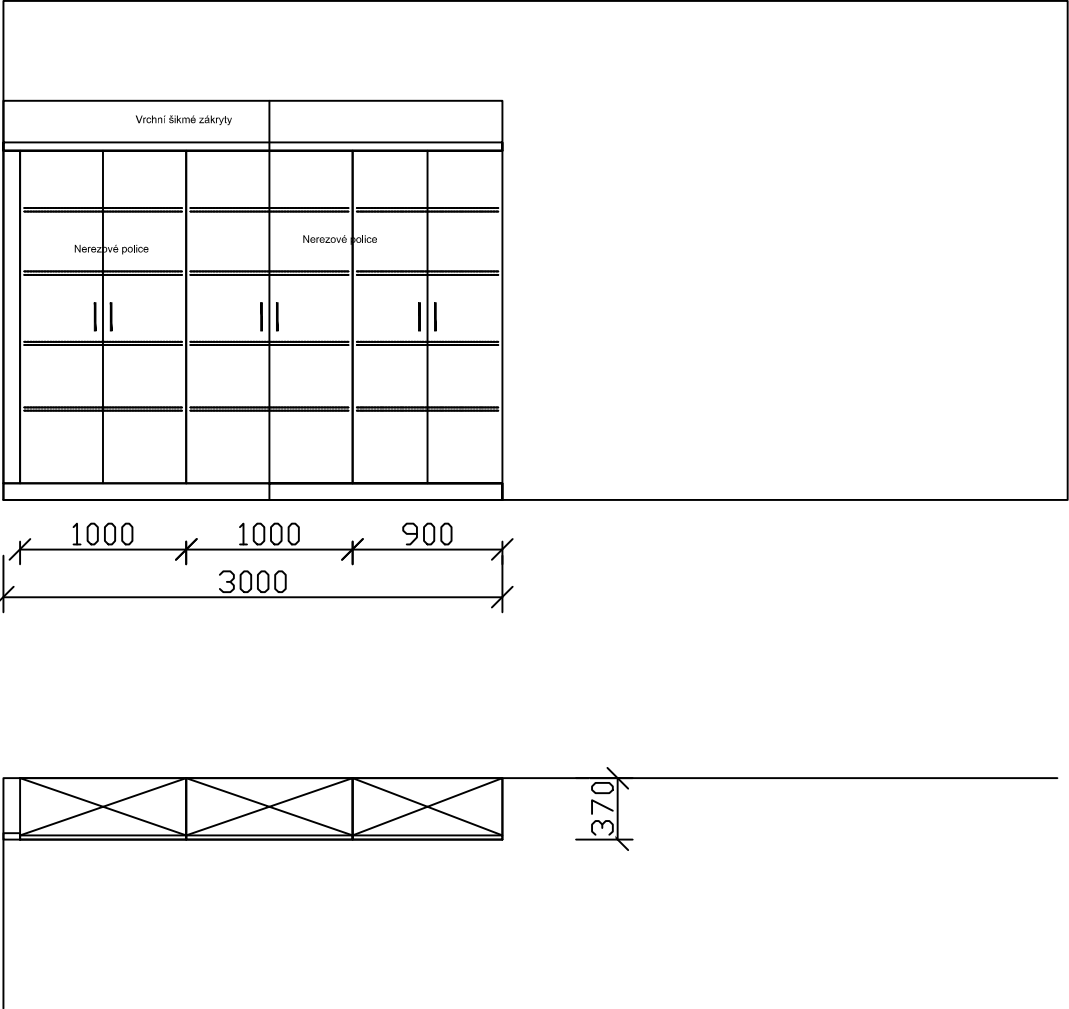
OZN.	<div> <div>UMÍSTĚNÍ</div> <div>SCHEMA</div> <div>POČET</div> </div>
<div>460249</div>	<div> <div> <div>3142 sklad - sestava 460249</div> <div> </div> </div> <div> <div>TECHNICKÁ SPECIFIKACE - viz Příloha č. 1 speciální zdravotnický nábytek - konfigurace sestav</div> </div> </div>

OZN.	<div> <div>UMÍSTĚNÍ</div> <div>SCHEMA</div> </div> <div>3163 4 zona čisté sterilizace - sestava 460251</div>	POČET
460251	<div>  </div> <div> TECHNICKÁ SPECIFIKACE - viz Příloha č. 1 speciální zdravotnický nábytek - konfigurace sestav </div>	

OZN.	<div> <div>UMÍSTĚNÍ</div> <div>SCHEMA</div> </div> <div>3163 4 zona čisté sterilizace - sestava 460252</div>	POČET
460252	<div>  <p>Nerezové police</p> <p>Nerezové police</p> <p>Kovové teleskopické zásuvky</p> <p>teleskopické výsuvy s nerezovou drázkou 320 mm vysokou</p> <p>1000 1100 2325</p> <p>670</p> </div> <div> <p>TECHNICKÁ SPECIFIKACE - viz Příloha č. 1 speciální zdravotnický nábytek - konfigurace sestav</p> </div>	

OZN.	UMÍSTĚNÍ	SCHEMA	POČET
460253	3163 4 zona čisté sterilizace - sestava 460253		
<div><p>900 1100 400 400 1100 1000 6741</p><p>670</p></div> <p>TECHNICKÁ SPECIFIKACE - viz Příloha č. 1 speciální zdravotnický nábytek - konfigurace sestav</p>			

OZN.	<div> <div>UMÍSTĚNÍ</div> <div>SCHEMA</div> </div>	POČET
460254	<div> <div>3163 4 zona čisté sterilizace - sestava 460254</div> <div>  </div> <div> TECHNICKÁ SPECIFIKACE - viz Příloha č. 1 speciální zdravotnický nábytek - konfigurace sestav </div> </div>	

OZN.	<div> <div>UMÍSTĚNÍ</div> <div>SCHEMA</div> </div> <div>4022a sklad - sestava 360054</div>	
360054	<div>  <p>The technical drawing illustrates a storage unit configuration. The top portion is a perspective view of a unit with a grid of shelves. The bottom portion is a side view showing the unit's profile and dimensions.</p> <p>Top View Dimensions:</p> <ul style="list-style-type: none"> Overall width: 3000 Section 1 width: 1000 Section 2 width: 1000 Section 3 width: 900 <p>Side View Dimensions:</p> <ul style="list-style-type: none"> Height: 370 </div>	
	<div>TECHNICKÁ SPECIFIKACE - viz Příloha č. 1 speciální zdravotnický nábytek - konfigurace sestav</div>	

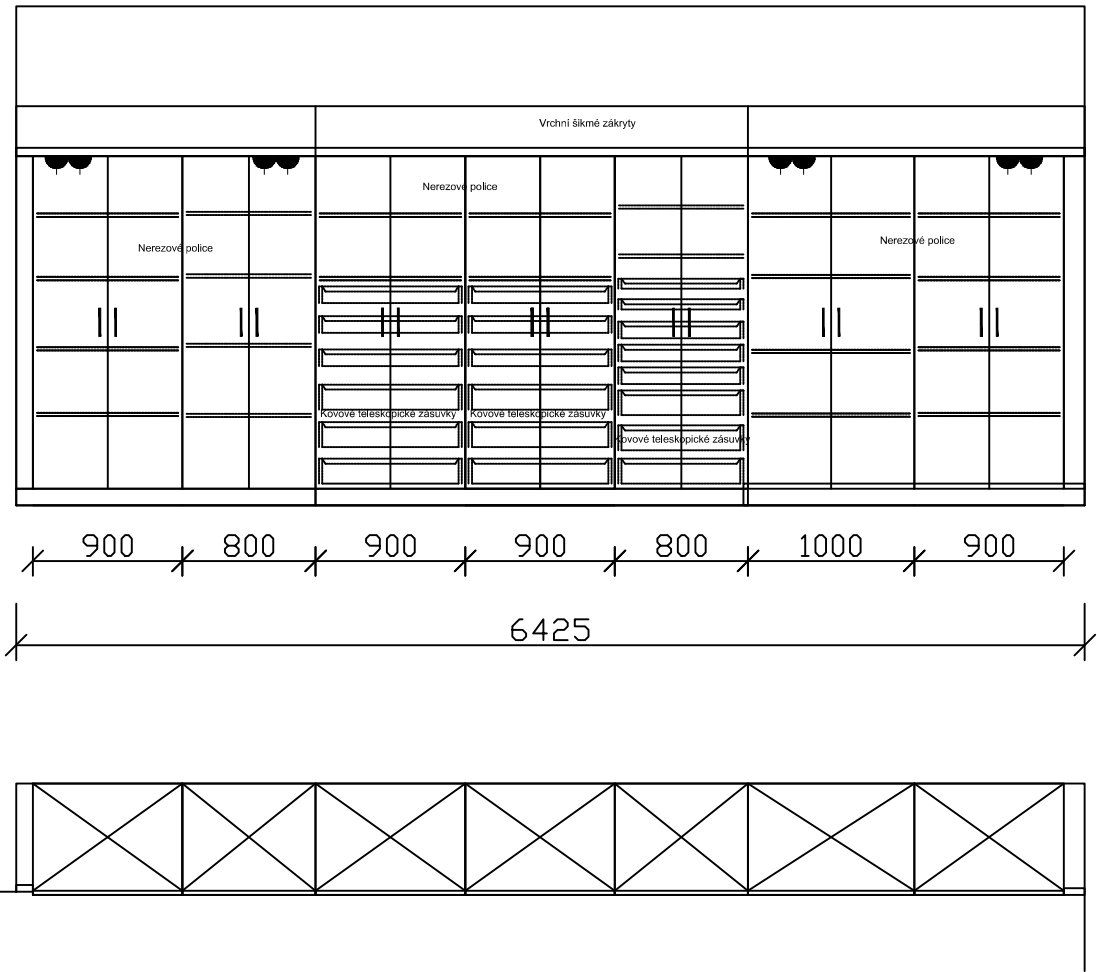
OZN.

UMÍSTĚNÍ

SCHEMA

4022a sklad - sestava 360055

360055



TECHNICKÁ SPECIFIKACE - viz Příloha č. 1 speciální zdravotnický nábytek - konfigurace sestav

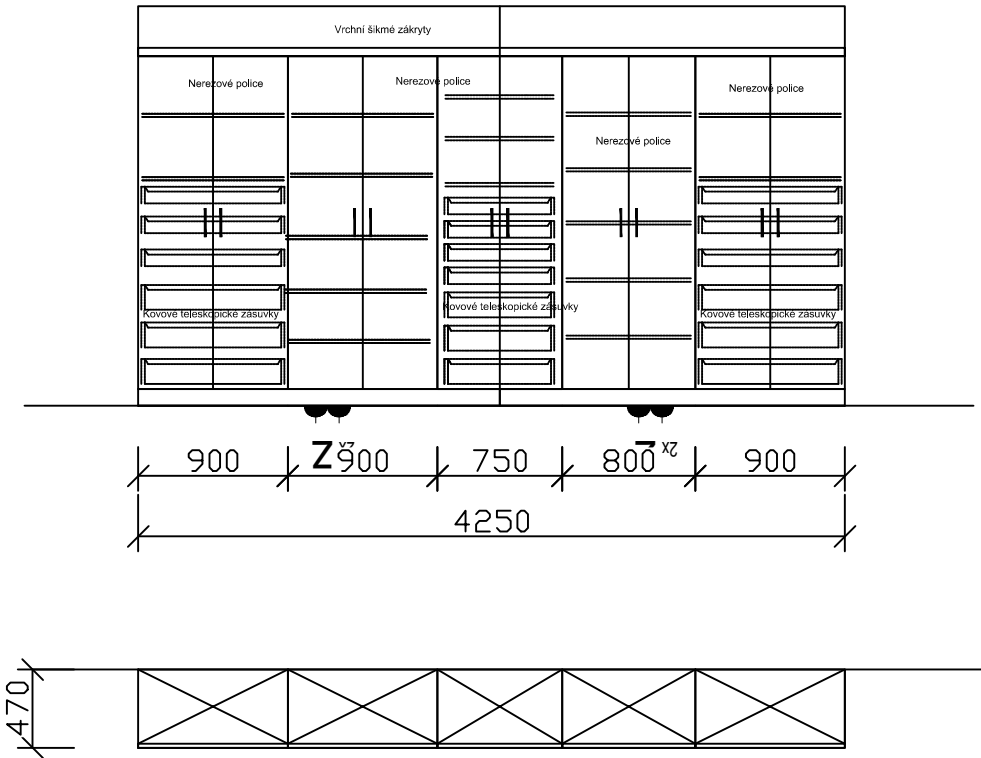
UMÍSTĚNÍ

SCHEMA

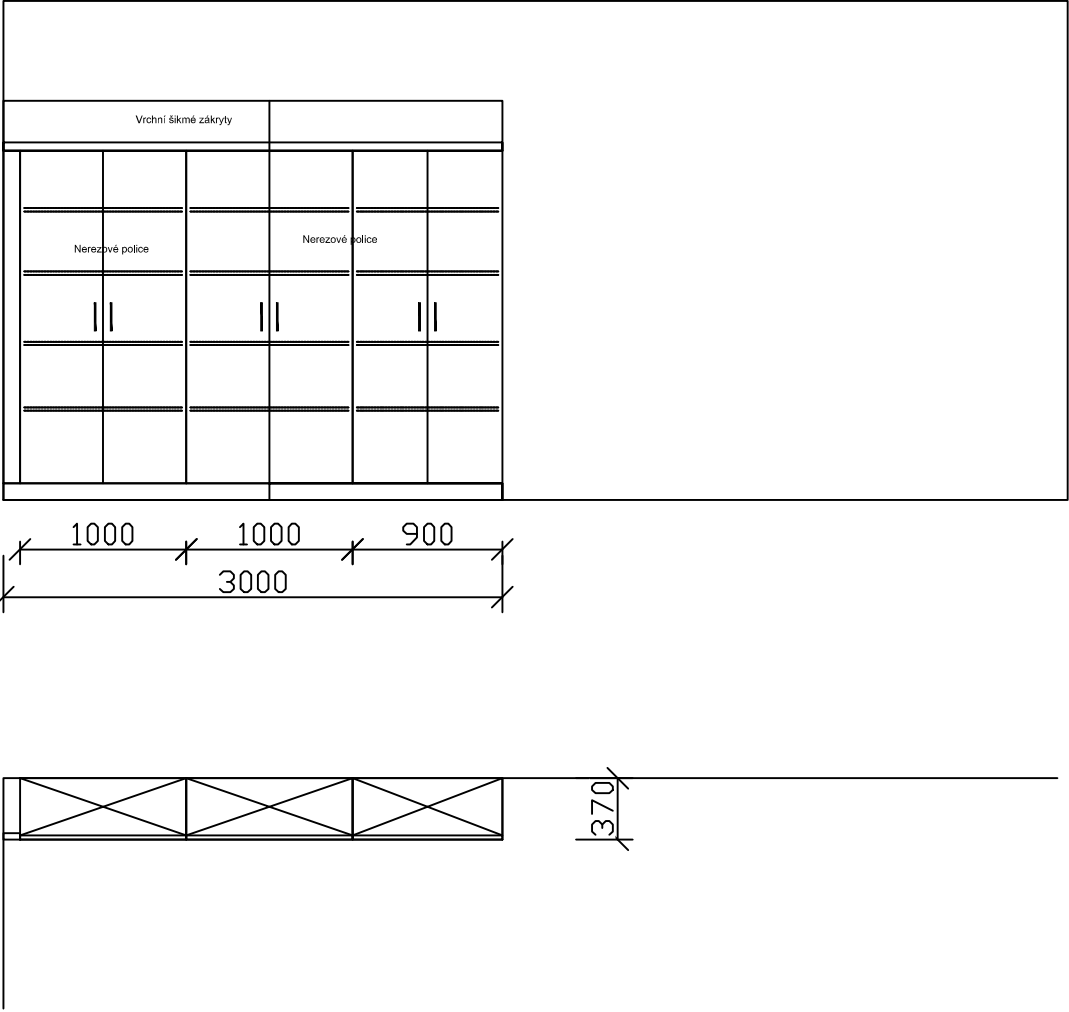
4125a sklad - sestava 360052

OZN.

360052



TECHNICKÁ SPECIFIKACE - viz Příloha č. 1 speciální zdravotnický nábytek - konfigurace sestav

OZN.	<div> <div>UMÍSTĚNÍ</div> <div>SCHEMA</div> </div> <div>4022a sklad - sestava 360054</div>	
360054	<div>  </div>	
	<div>TECHNICKÁ SPECIFIKACE - viz Příloha č. 1 speciální zdravotnický nábytek - konfigurace sestav</div>	

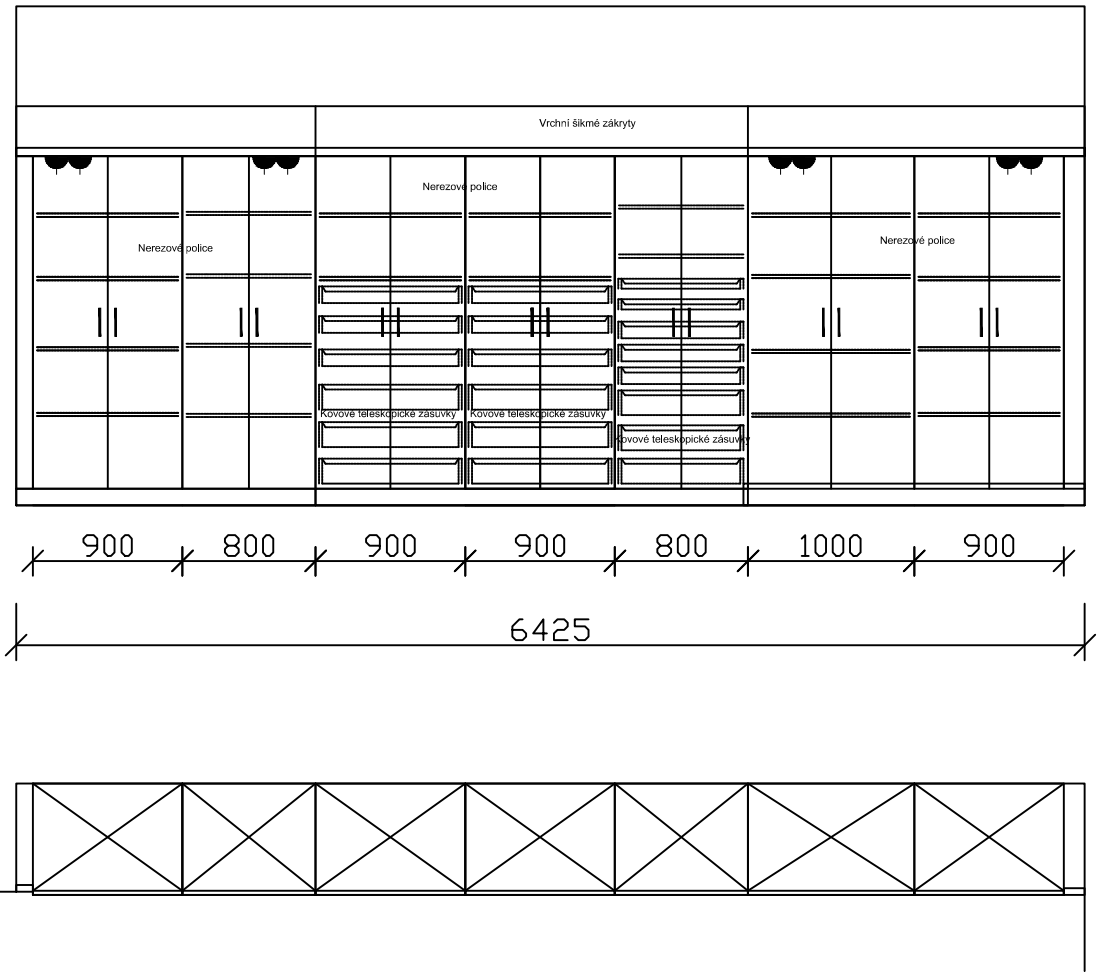
OZN.

UMÍSTĚNÍ

SCHEMA

4022a sklad - sestava 360055

360055



TECHNICKÁ SPECIFIKACE - viz Příloha č. 1 speciální zdravotnický nábytek - konfigurace sestav

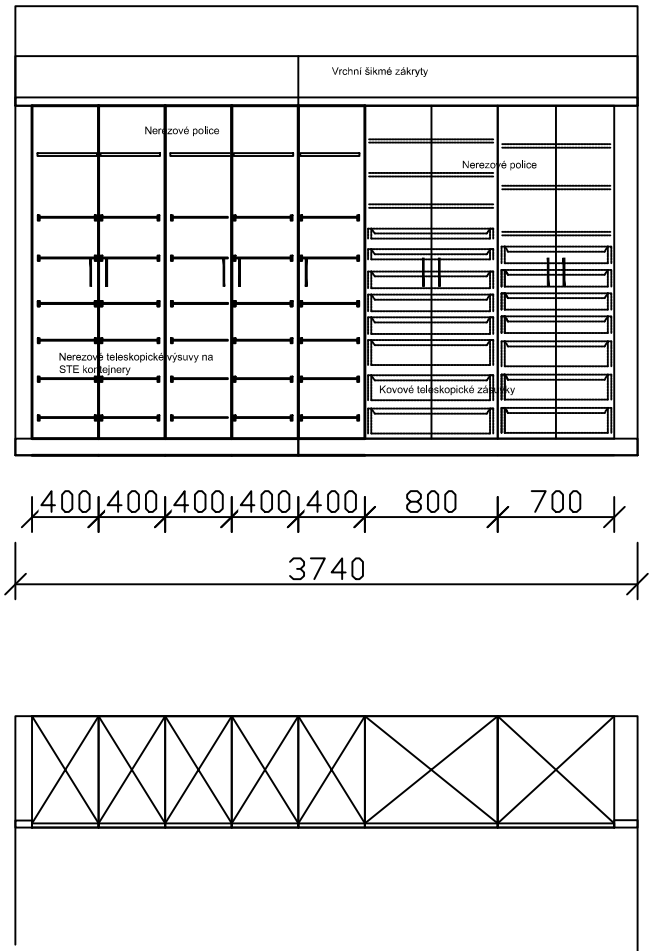
UMÍSTĚNÍ

SCHEMA

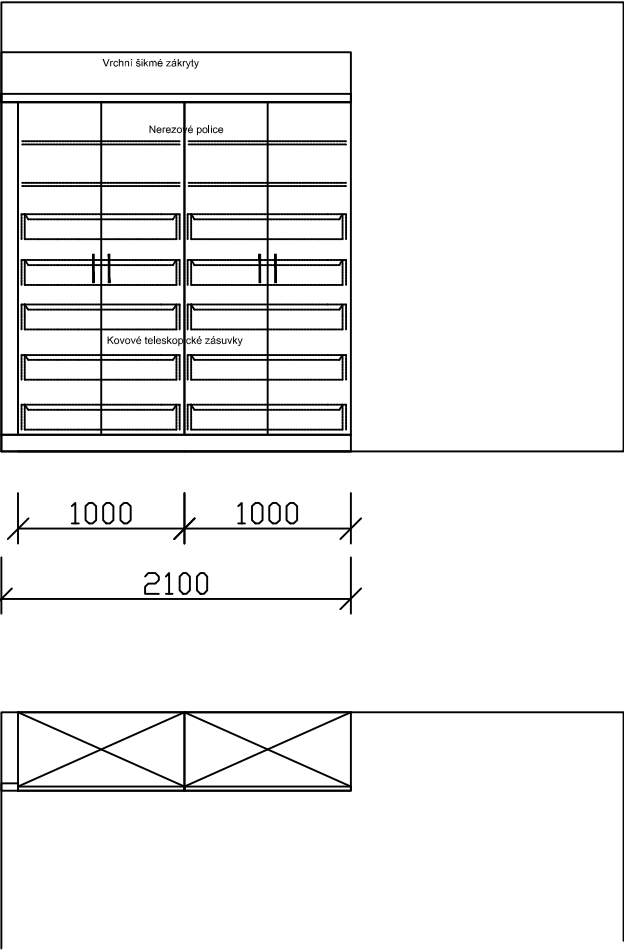
OZN.

4139 sklad - sestava 360057

360057



TECHNICKÁ SPECIFIKACE - viz Příloha č. 1 speciální zdravotnický nábytek - konfigurace sestav

OZN.	<div> <div>UMÍSTĚNÍ</div> <div>SCHEMA</div> </div>	
360058	<div> <div>4126 sklad - sestava 360058</div> <div>  </div> </div> <div> <div>TECHNICKÁ SPECIFIKACE - viz Příloha č. 1 speciální zdravotnický nábytek - konfigurace sestav</div> </div>	

OZN.	<div> <div>UMÍSTĚNÍ</div> <div>SCHEMA</div> </div>	
360059	<div> <div>4121, 4226 sklad - sestava 360059</div> <div> </div> </div>	
	<div> <div>TECHNICKÁ SPECIFIKACE - viz Příloha č. 1 speciální zdravotnický nábytek - konfigurace sestav</div> </div>	

OZN.	UMÍSTĚNÍ	SCHEMA
	4093 sklad - sestava 360060	
360030	<div><p>Technical drawing of a shelving unit (4093 sklad - sestava 360060). The drawing shows a side view and a front view. The side view indicates a total height of 8675 and a total width of 1100. The unit is divided into sections with widths of 1100, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 400, 1000, and 1000. The front view shows a grid of shelves with various components labeled: 'Nerezové police' (Stainless steel shelves), 'Kovová teleskopická zábrusky' (Metal telescopic spacers), 'Teleskopické výšuvy na STE konfiguraci' (Telescopic drawers on STE configuration), and 'Nerezové police' (Stainless steel shelves). The top view shows a grid of shelves with a total width of 670.</p></div>	
TECHNICKÁ SPECIFIKACE - viz Příloha č. 1 speciální zdravotnický nábytek - konfigurace sestav		

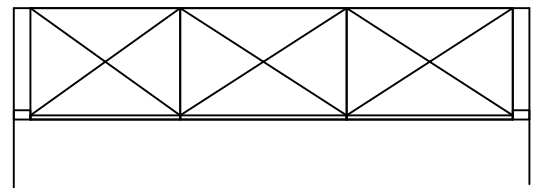
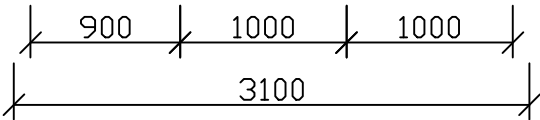
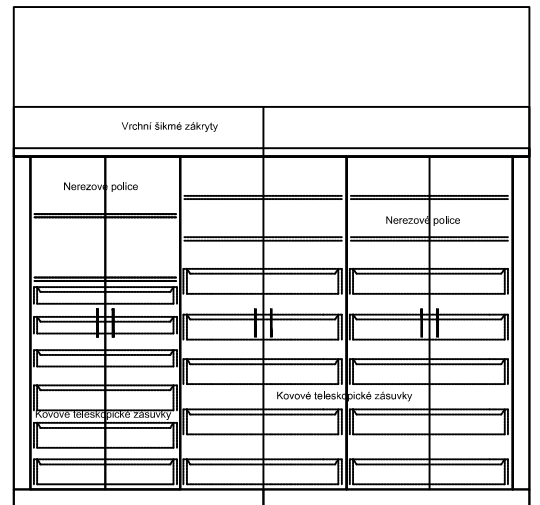
OZN.

UMÍSTĚNÍ

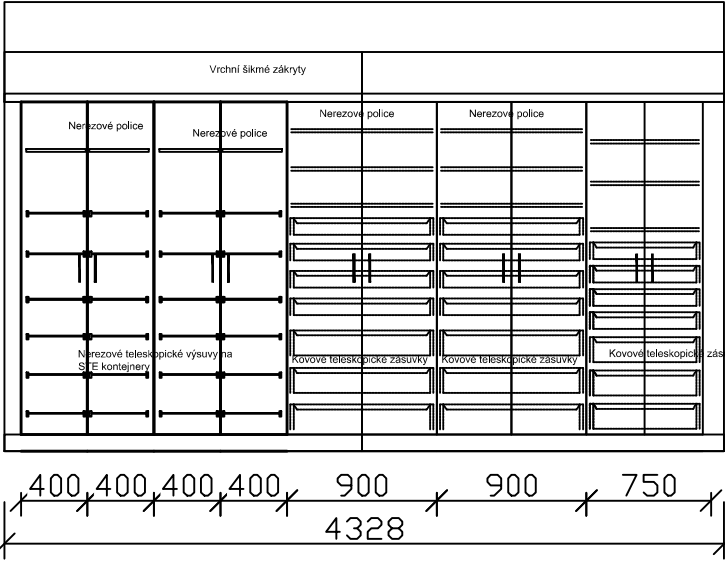
SCHEMA

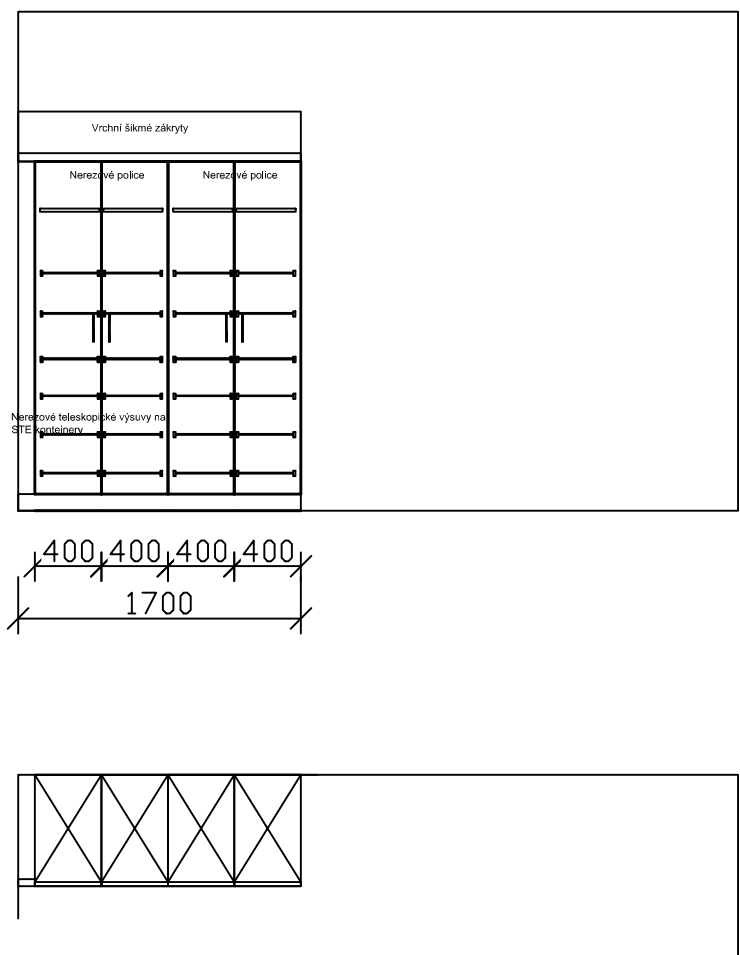
4111b chodba - sestava 360061

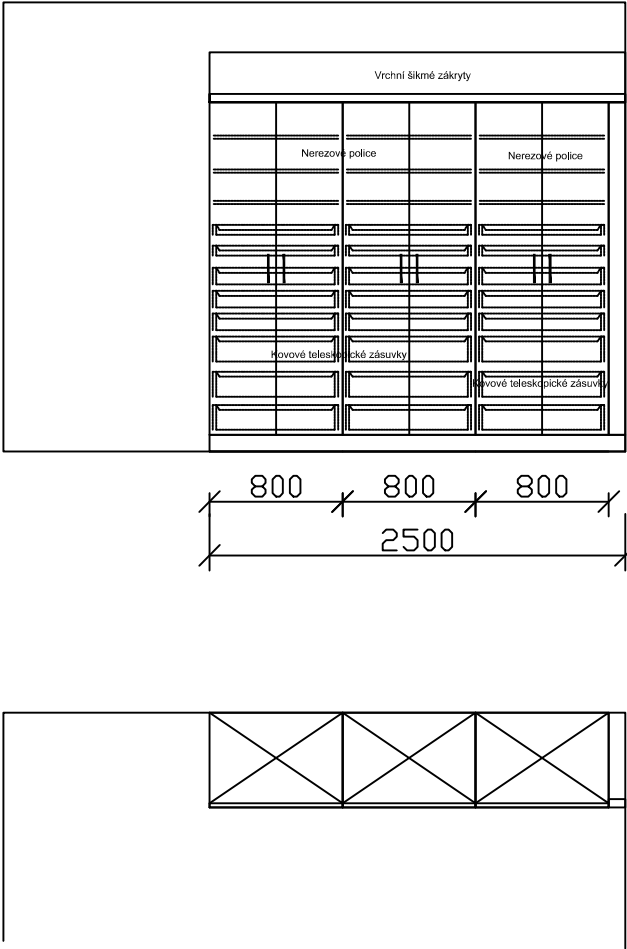
360061

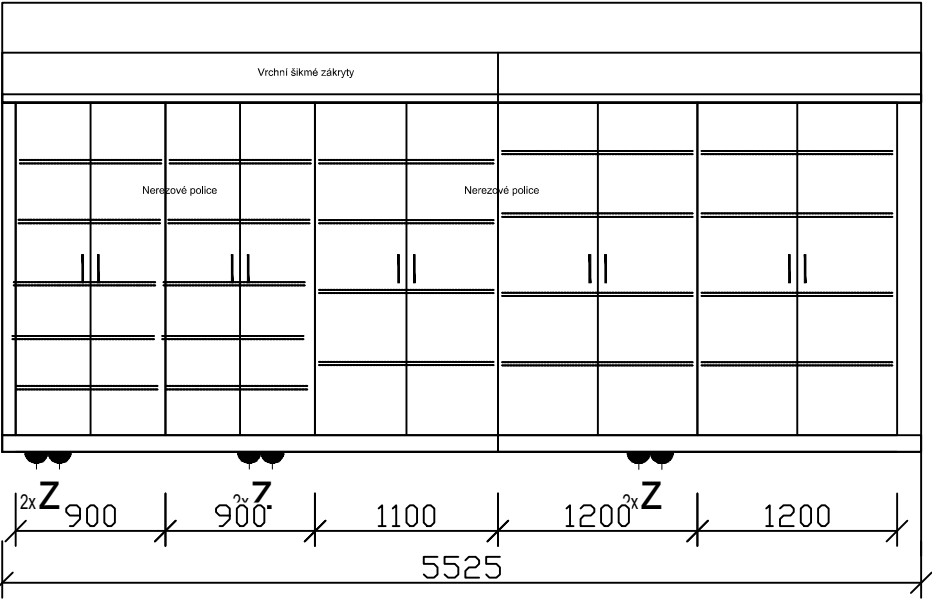


TECHNICKÁ SPECIFIKACE - viz Příloha č. 1 speciální zdravotnický nábytek - konfigurace sestav

OZN.	<div> <div>UMÍSTĚNÍ</div> <div>SCHEMA</div> </div> <div>4134 sklad - sestava 360064</div>	
360064	<div>  </div> <div> <div>TECHNICKÁ SPECIFIKACE - viz Příloha č. 1 speciální zdravotnický nábytek - konfigurace sestav</div> </div>	

OZN.	<div> <div>UMÍSTĚNÍ</div> <div>SCHEMA</div> </div>	
360067	<div> <div>4121, 4146 sklad - sestava 360067</div> <div>  </div> </div>	
	<div> <div>TECHNICKÁ SPECIFIKACE - viz Příloha č. 1 speciální zdravotnický nábytek - konfigurace sestav</div> </div>	

OZN.	<div> <div>UMÍSTĚNÍ</div> <div>SCHEMA</div> </div>	
	<div>4139 sklad - sestava 360068</div>	
360068	<div>  </div>	
	<div>TECHNICKÁ SPECIFIKACE - viz Příloha č. 1 speciální zdravotnický nábytek - konfigurace sestav</div>	

OZN.	<div> <div>UMÍSTĚNÍ</div> <div>SCHEMA</div> </div>	
360069	<div> <div>4125a sklad - sestava 360069</div> <div>  </div> <div> <div>TECHNICKÁ SPECIFIKACE - viz Příloha č. 1 speciální zdravotnický nábytek - konfigurace sestav</div> </div> </div>	

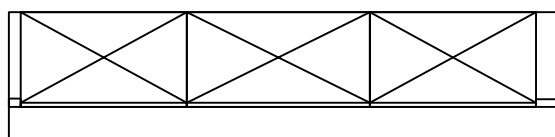

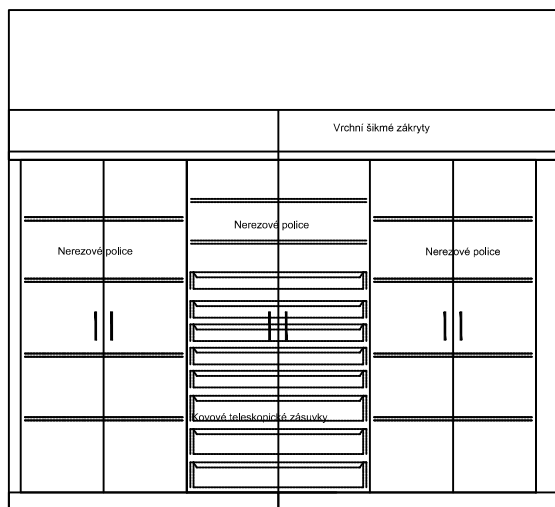
OZN.

UMÍSTĚNÍ

SCHEMA

4085 překlad - sestava 363013

363013



570

TECHNICKÁ SPECIFIKACE - viz Příloha č. 1 speciální zdravotnický nábytek - konfigurace sestav

OZN.	<div> <div>UMÍSTĚNÍ</div> <div>SCHEMA</div> </div> <div>4073 Přípravná - sestava 420052</div>	
420052	<p>3574</p> <p>Vrchní šikmé zákryty</p> <p>Nerezové police</p> <p>Vyklopné zásuvky</p> <p>Corian</p> <p>DN 50</p> <p>Kovové teleskopické zásuvky</p> <p>500</p> <p>1490</p> <p>1000 800 1200 800 600 700</p> <p>5200</p> <p>601</p> <p>4208</p> <p>408/296/115</p> <p>408/296/115</p>	
	<div>TECHNICKÁ SPECIFIKACE - viz Příloha č. 1 speciální zdravotnický nábytek - konfigurace sestav</div>	

OZN.	<div> <div>UMÍSTĚNÍ</div> <div>SCHEMA</div> </div> <div>4066c Box 2L - sestava 420054</div>	
420054	<div> </div> <div> <div>TECHNICKÁ SPECIFIKACE - viz Příloha č. 1 speciální zdravotnický nábytek - konfigurace sestav</div> </div>	

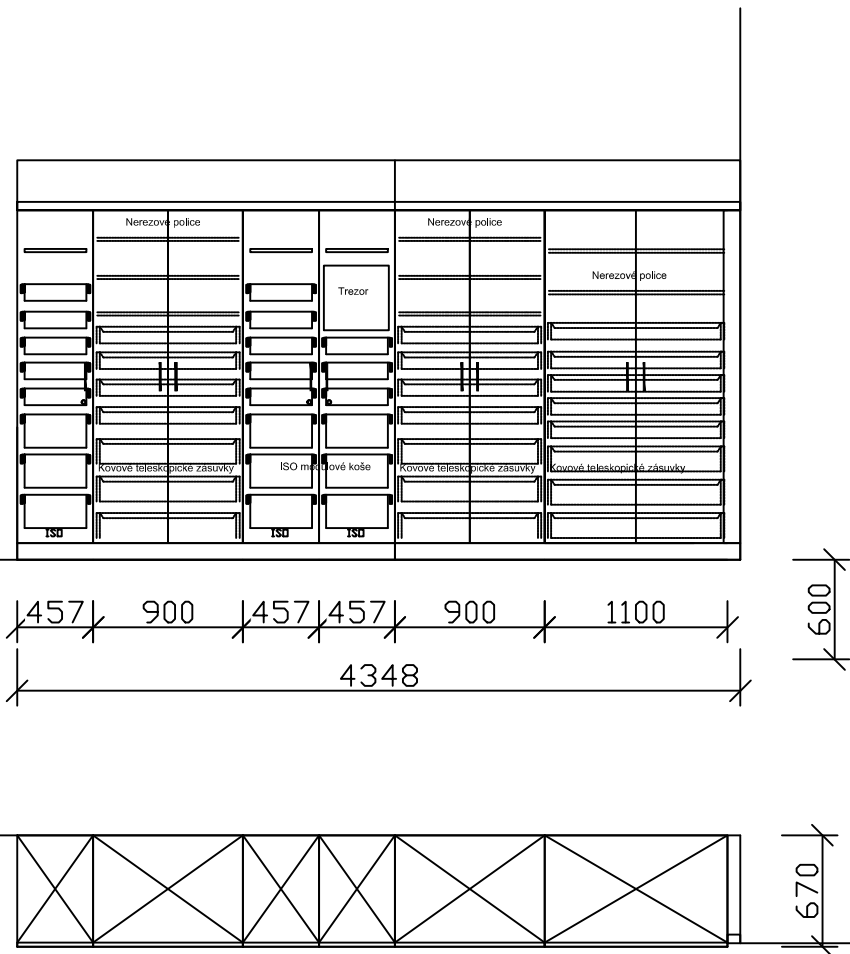
OZN.

UMÍSTĚNÍ

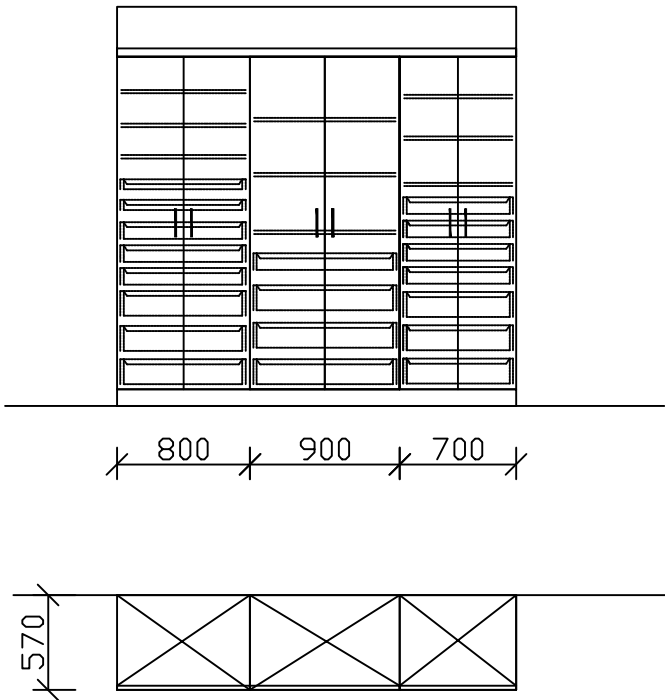
SCHEMA

4073 Přípravná - sestava 460260

460260



TECHNICKÁ SPECIFIKACE - viz Příloha č. 1 speciální zdravotnický nábytek - konfigurace sestav

OZN.	UMÍSTĚNÍ	SCHEMA
	7013, 7113 sklad - sestava 360070	
360070	<div data-bbox="399 358 1066 1055">  </div>	
	TECHNICKÁ SPECIFIKACE - viz Příloha č. 1 speciální zdravotnický nábytek - konfigurace sestav	

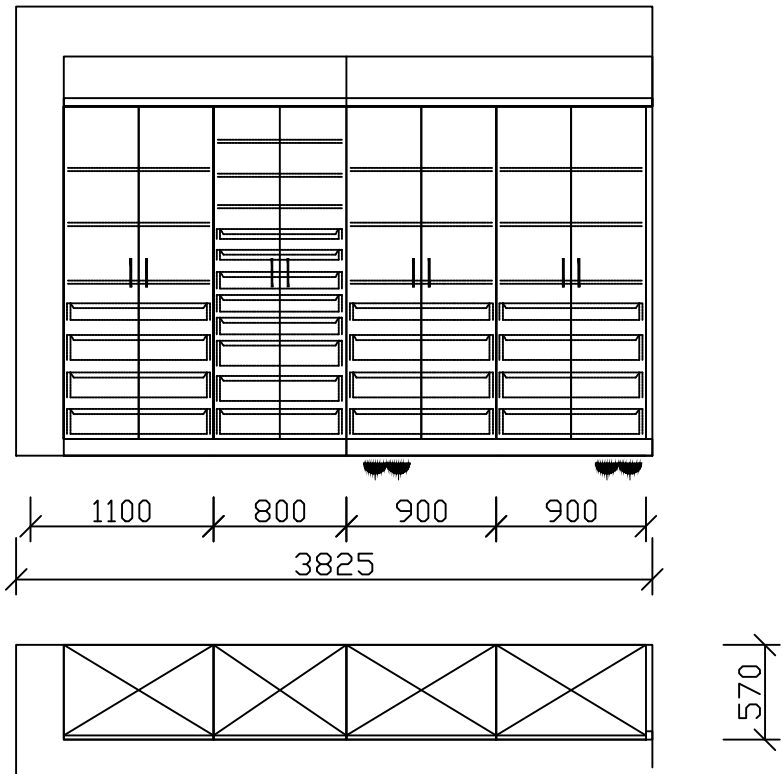
OZN.

UMÍSTĚNÍ

SCHEMA

7165 sklad - sestava 360071

360071



TECHNICKÁ SPECIFIKACE - viz Příloha č. 1 speciální zdravotnický nábytek - konfigurace sestav

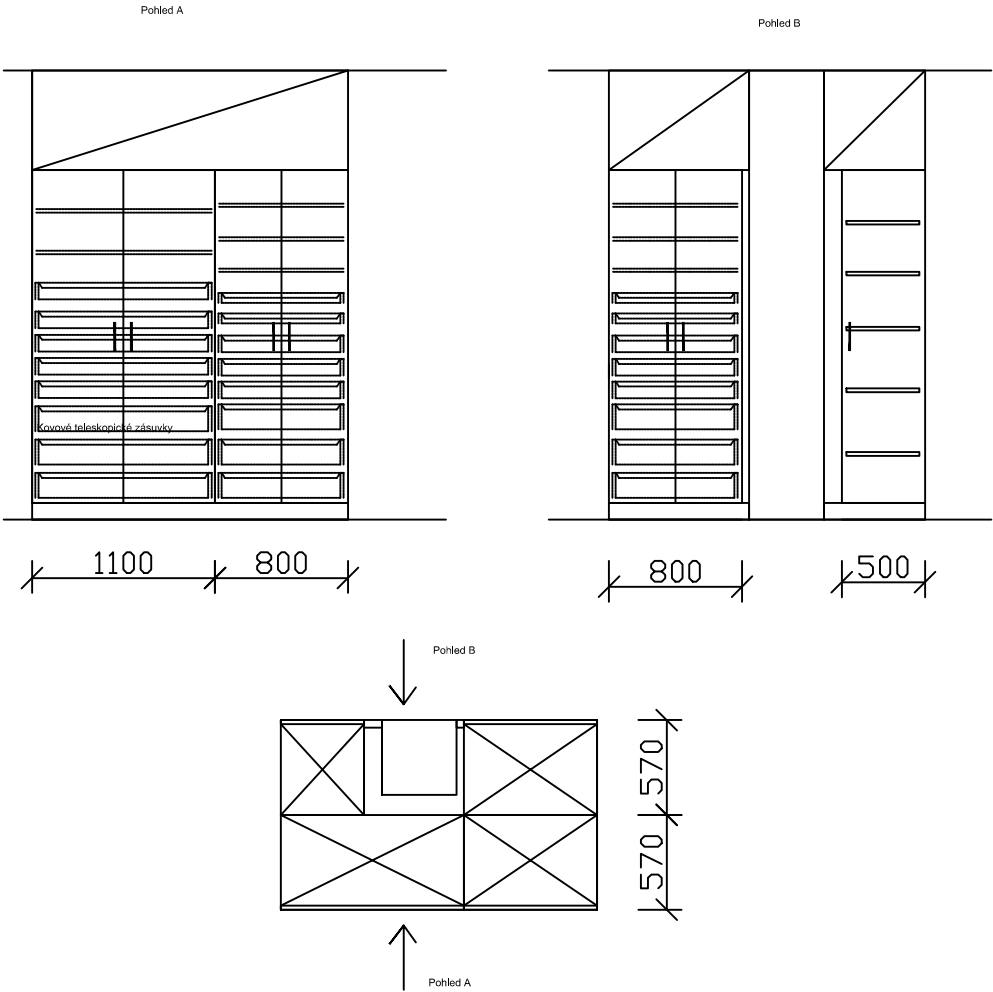
OZN.

UMÍSTĚNÍ

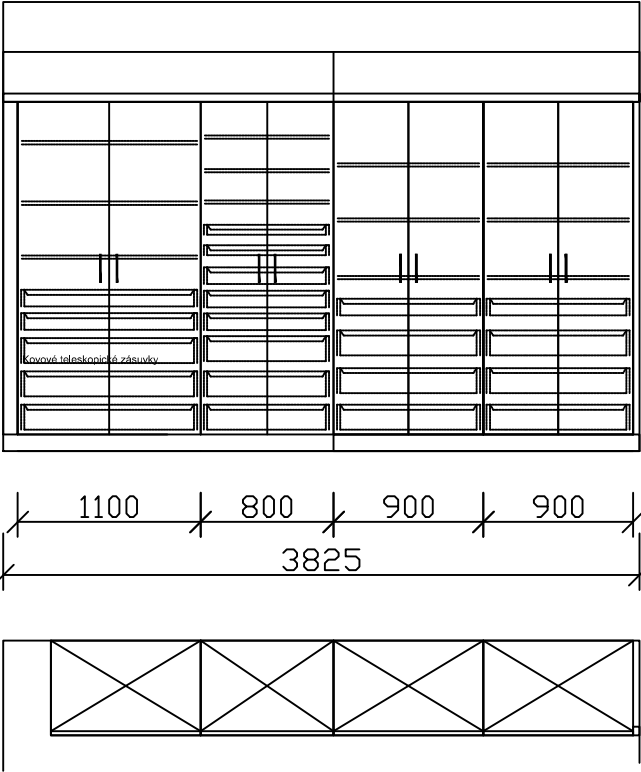
SCHEMA

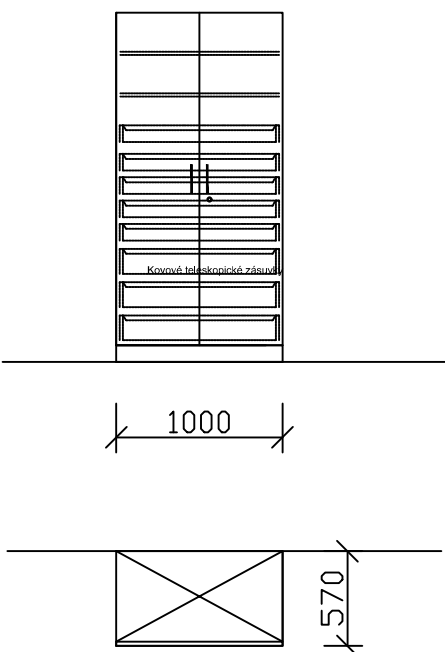
7013, 7113 sklad - sestava 360072

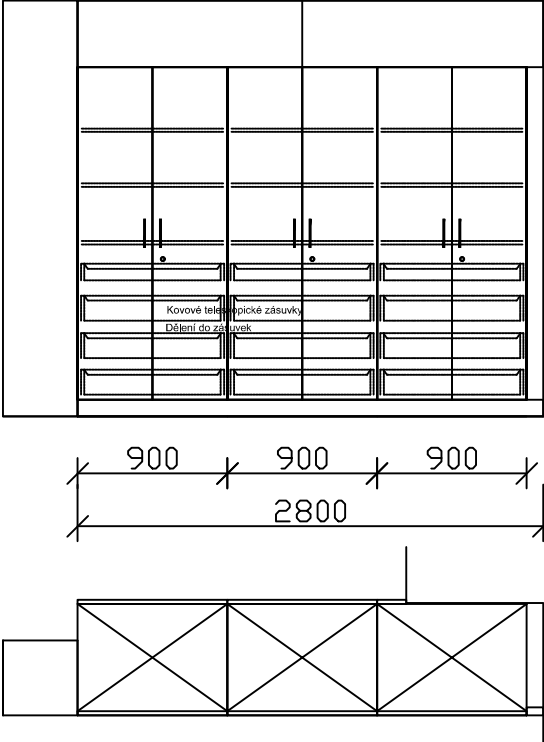
360072

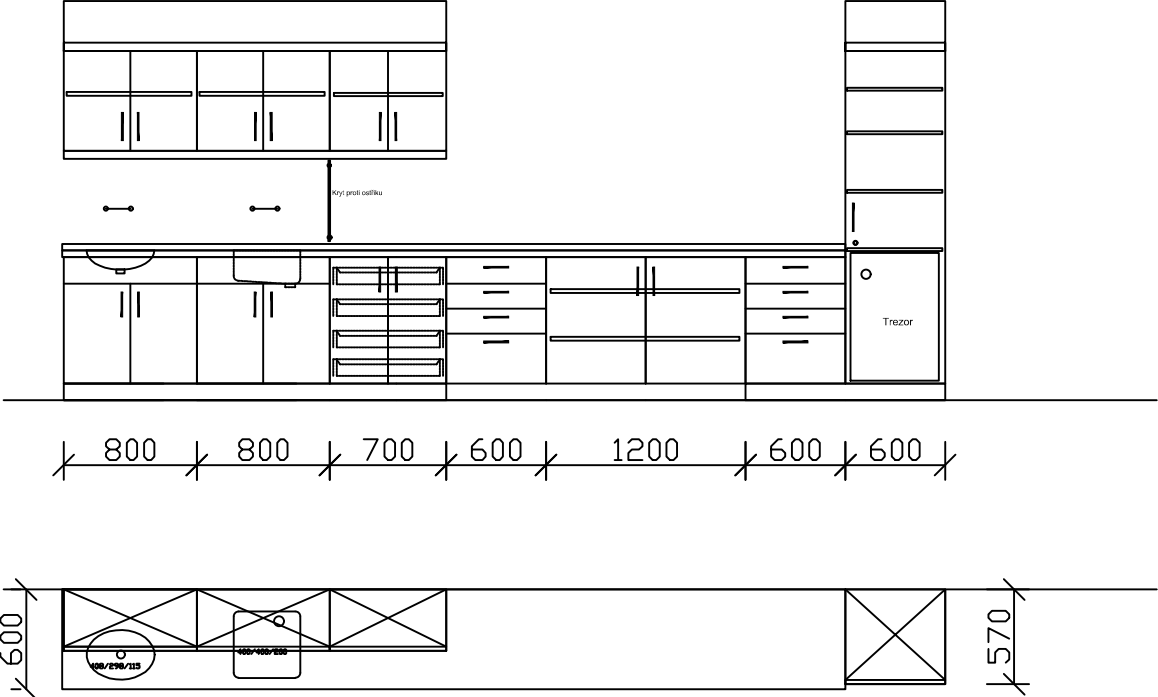


TECHNICKÁ SPECIFIKACE - viz Příloha č. 1 speciální zdravotnický nábytek - konfigurace sestav

OZN.	<div> <div>UMÍSTĚNÍ</div> <div>SCHEMA</div> </div>	
360074	<div> <div>7063 sklad - sestava 360074</div> <div>  </div> </div> <div> <div>TECHNICKÁ SPECIFIKACE - viz Příloha č. 1 speciální zdravotnický nábytek - konfigurace sestav</div> </div>	

OZN.	<div> <div>UMÍSTĚNÍ</div> <div>SCHEMA</div> </div>	
360075	<div> <div>7013,7113 sklad - sestava 360075</div> <div>  </div> </div> <div> <div>TECHNICKÁ SPECIFIKACE - viz Příloha č. 1 speciální zdravotnický nábytek - konfigurace sestav</div> </div>	

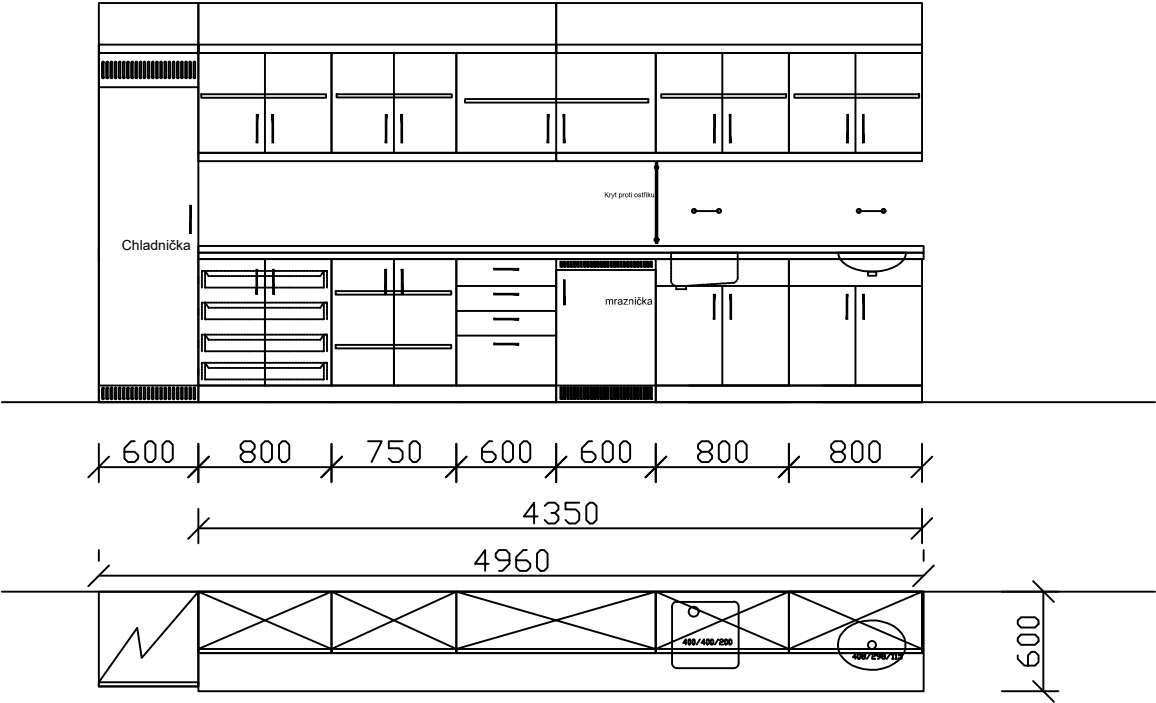
OZN.	<div> <div>UMÍSTĚNÍ</div> <div>SCHEMA</div> </div> <div>7165, 7063 sklad - sestava 360076</div>	
360076	<div>  </div> <div>TECHNICKÁ SPECIFIKACE - viz Příloha č. 1 speciální zdravotnický nábytek - konfigurace sestav</div>	

OZN.	<div> <div>UMÍSTĚNÍ</div> <div>SCHEMA</div> </div> <div>7011 Monitorování - sestava 420001, 460810</div>	
<div>420001</div> <div>460810</div>	<div>  </div> <div> <div>TECHNICKÁ SPECIFIKACE - viz Příloha č. 1 speciální zdravotnický nábytek - konfigurace sestav</div> </div>	

OZN.	<div> <div>UMÍSTĚNÍ</div> <div>SCHEMA</div> </div> <div>7111 Monitorování - sestava 420002</div>	
420002	<div> </div> <div>TECHNICKÁ SPECIFIKACE - viz Příloha č. 1 speciální zdravotnický nábytek - konfigurace sestav</div>	

OZN.	<div> <div>UMÍSTĚNÍ</div> <div>SCHEMA</div> </div>	
420004	<div> <div>7167 Monitorování - sestava 420004</div> <div> </div> </div>	
	<div> <div>TECHNICKÁ SPECIFIKACE - viz Příloha č. 1 speciální zdravotnický nábytek - konfigurace sestav</div> </div>	

OZN.	<div> <div>UMÍSTĚNÍ</div> <div>SCHEMA</div> </div>	
420006	<div> <div>7165, 7063 sklad - sestava 420006</div> <div> </div> </div>	
	<div> <div>TECHNICKÁ SPECIFIKACE - viz Příloha č. 1 speciální zdravotnický nábytek - konfigurace sestav</div> </div>	

OZN.	<div> <div>UMÍSTĚNÍ</div> <div>SCHEMA</div> </div>	
420015	<div> <div>7066 Monitorování - sestava 420015</div> <div>  </div> </div> <div> <div>TECHNICKÁ SPECIFIKACE - viz Příloha č. 1 speciální zdravotnický nábytek - konfigurace sestav</div> </div>	

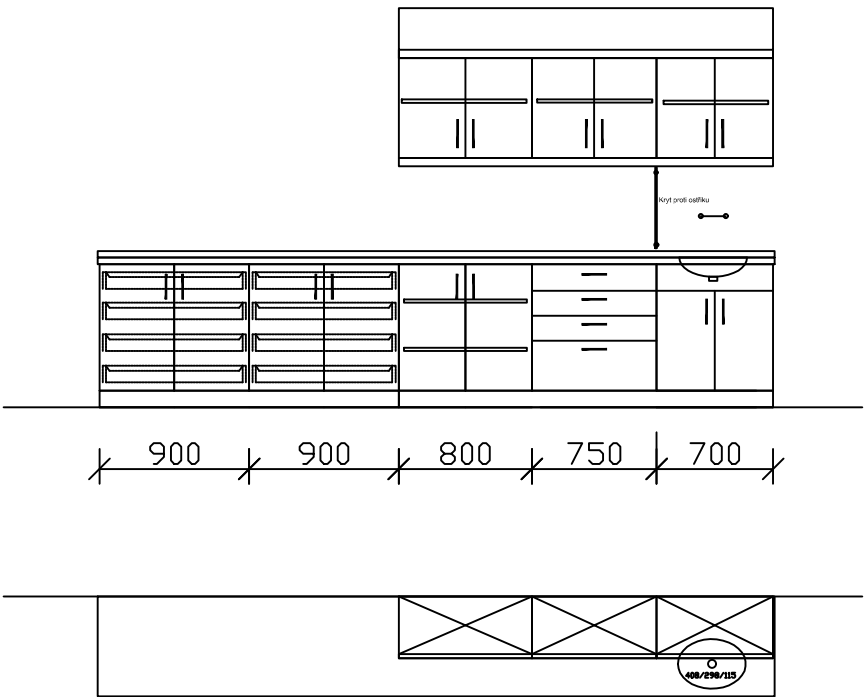
OZN.

UMÍSTĚNÍ

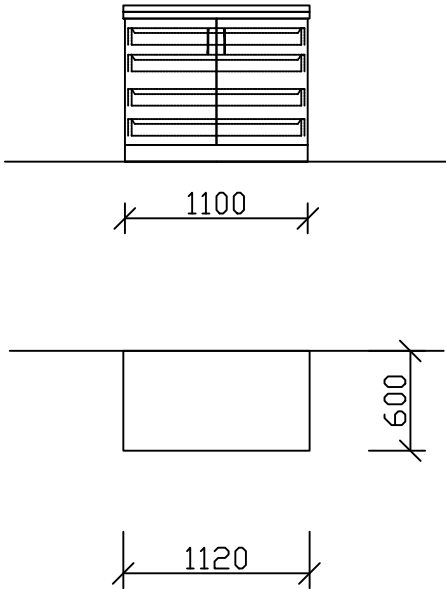
SCHEMA

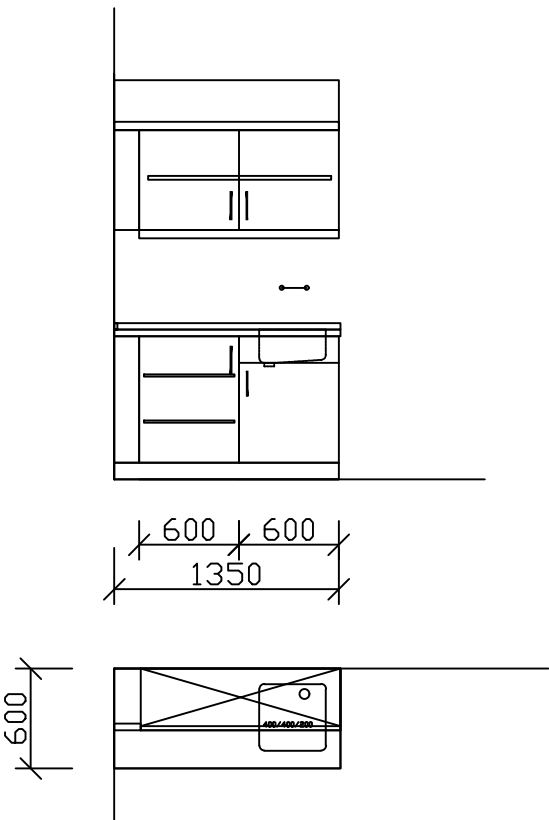
7013,7113 sklad - sestava 420020

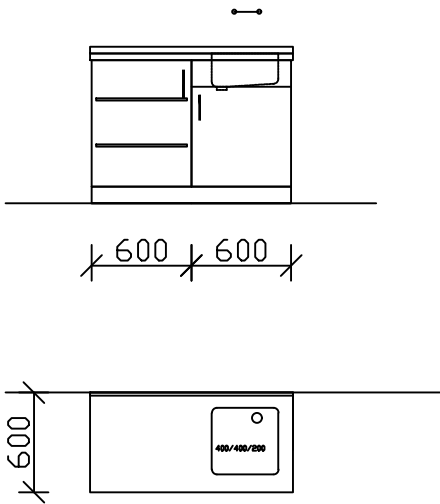
420020



TECHNICKÁ SPECIFIKACE - viz Příloha č. 1 speciální zdravotnický nábytek - konfigurace sestav

OZN.	UMÍSTĚNÍ 7013,7113 sklad - sestava 420091	SCHEMA
420091	<div data-bbox="539 392 987 978"><p>The drawing shows two views of a storage unit. The top view is a front elevation showing a unit with five horizontal shelves and a central vertical divider. The width is dimensioned as 1100. The bottom view is a side elevation showing the unit's depth, dimensioned as 600, and its total width, dimensioned as 1120.</p></div>	
	TECHNICKÁ SPECIFIKACE - viz Příloha č. 1 speciální zdravotnický nábytek - konfigurace sestav	

OZN.	<div> <div>UMÍSTĚNÍ</div> <div>SCHEMA</div> </div> <div>7025 filtr - sestava 42JD14</div>	POČET
42JD14	<div>  </div> <div> <div>TECHNICKÁ SPECIFIKACE - viz Příloha č. 1 speciální zdravotnický nábytek - konfigurace sestav</div> </div>	

OZN.	<div> <div>UMÍSTĚNÍ</div> <div>SCHEMA</div> </div> <div>7126 pokoj 1 L - sestava 442007</div>	POČET
442007	<div data-bbox="539 568 981 1070">  <p>Technical drawing of a cabinet unit. The top view shows a unit with two 600mm wide sections. The side view shows a unit with a height of 600mm and a depth of 400/450/500mm.</p> </div>	
	<div>TECHNICKÁ SPECIFIKACE - viz Příloha č. 1 speciální zdravotnický nábytek - konfigurace sestav</div>	