

ELEKTROINSTALACE PODKROVÍ

LEGENDA:

KABEL CYKY-J 5x1,5 (v liště LV40x20mm)

VJ1

1,13

VJ2


1,65

VĚTRACÍ JEDNOTKA
dle projektu vzduchotechniky (část D.2.4.3)

RSM1(RSM2, RMS3) STÁVAJÍCÍ ELEKTRICKÝ ROZVADĚČ

BUDE PROVEDENO PŘIPOJENÍ VĚTRACÍCH JEDNOTEK ZE STÁVAJÍCÍCH ROZVADĚČŮ V PŘÍSLUŠNÉM PODLAŽÍ KABELY CYKY-J 5x1,5 ULOŽENÝMI V LIŠTÁCH LV40x20mm V ROZVADĚČÍCH BUDE PROVEDENO JISTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH VÝVODŮ NOVÝMI TRÍPÓLOVÝMI JISTIČI C10/3

BUDE PROVEDENA POSÍLENÍ JISTIČE PŘED ELEKTROMĚREM ZE STÁVAJÍCÍHO B25/3 NA NOVÝ B32/3

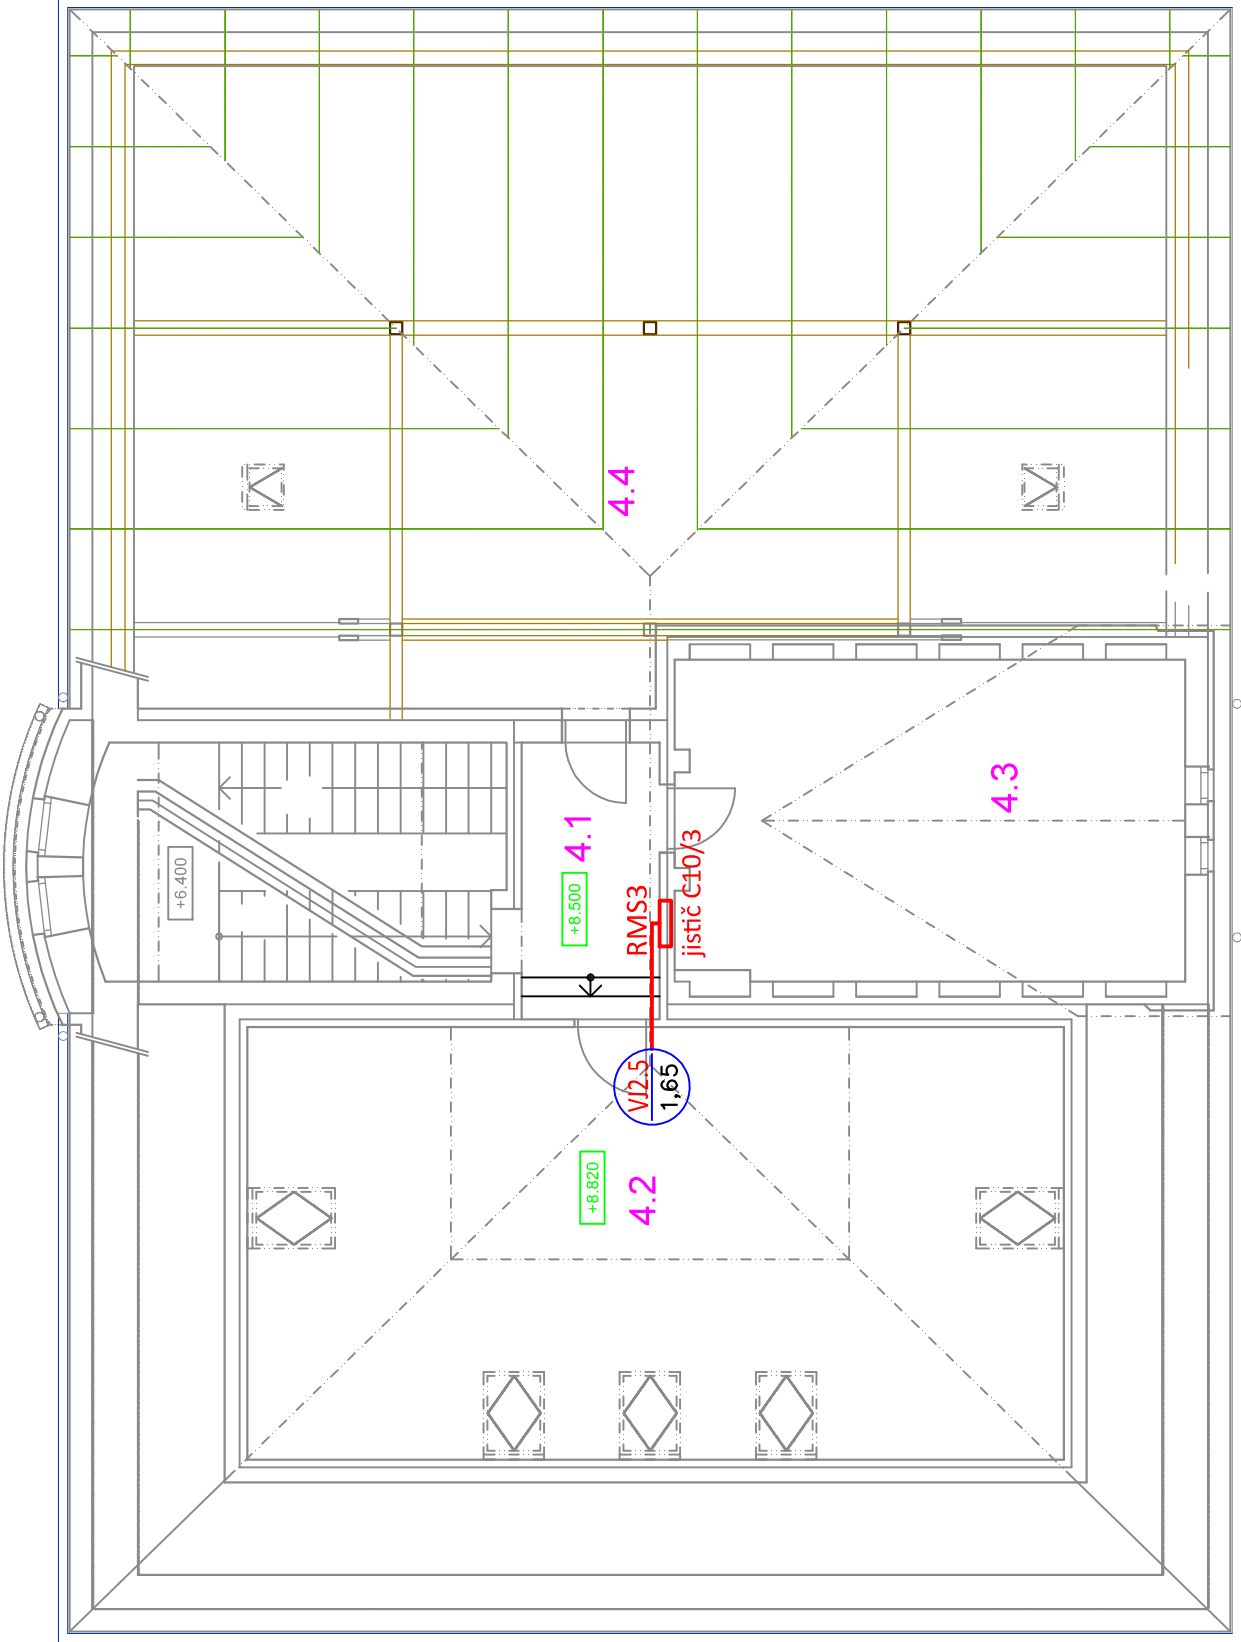

Tabulka místností		
Číslo	Jméno	Plocha [m²]
4.1	CHODBA	6,68
4.2	UČEBNA	61,83
4.3	ÚKLID. MÍSTNOST	28,48
4.4	PŮDA	110,81

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+N+PE AC 50Hz 400/230V TN-C-S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

zvýšená PROUDOVÝMI CHRÁNIČI a DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.3

Vyracoval:		Zodpovědný projektant:	Hlavní inženýr projektu:
ING. Petr HASENÖHRL		ING. Petr HASENÖHRL	ING. Jaroslav DVOŘÁK
Místo stavby: Richarda Kloudy 1134/4, 568 02 Svitavy			
Investor: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice			
Akce: Realizace úspor energie – SOU Svitavy, objekt Kloudy			
Objekt: SO 02 NUCENÉ VĚTRÁNÍ			
Výkres: D.2.4.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA			
ELEKTROINSTALACE PODKROVÍ			
Č. v.		D.2.4.4.4	

PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ SPOLEČNOST

Sinc s.r.o.
+420 775 124 685

IC: 288 14 878
www.sinc.cz

Formát: 12/2020

Datum: DSJ

Stupeň: 201005

Zak. č.: 1:100

Měřítko: Č. v.

Paré: