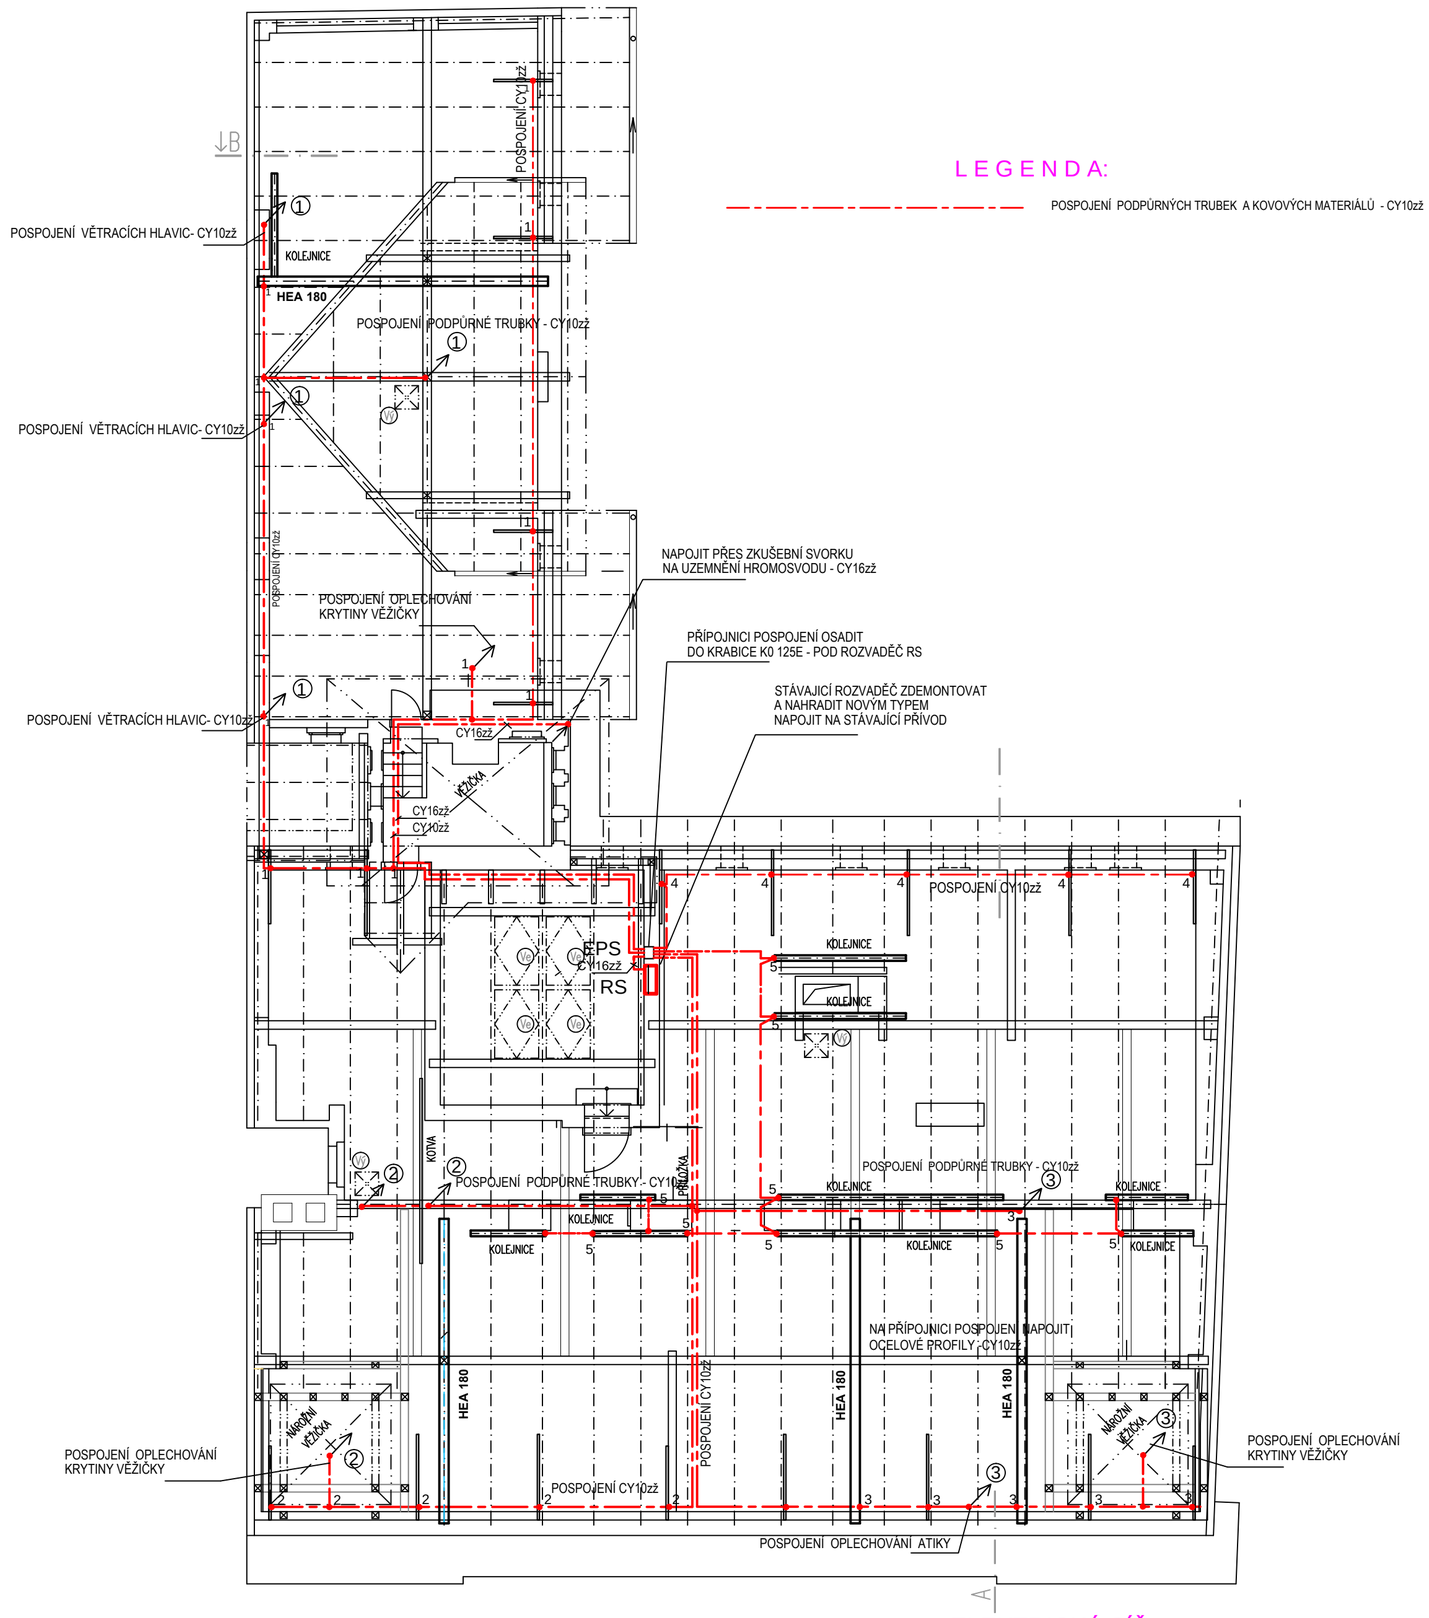

LEGENDA:

POSPOJENÍ PODPŮRNÝCH TRUBEK A KOVOVÝCH MATERIÁLŮ - CY10zž

ELEKTRICKÁ SÍŤ:
TN-C-S, 3 N PE, AC, 50Hz, 230/400V
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

VNĚJŠÍ VLIVY VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA

HLAVNÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL		AUTORIZOVANÝ ING.
Ing.Patrik Boguaj	Josef Novotný		Ing.Patrik Boguaj

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Choceň STAVEBNÍ ÚŘAD: Choceň

INVESTOR: Pardubický kraj
Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice - Staré Město

NÁZEV AKCE:

OA Choceň - rekonstrukce střechy objektu Tyršovo náměstí 220

ČÁST PD : **D1.1 Architektonicko - stavební řešení**
STUPEŇ PD: Projektová dokumentace k provedení stavby

NÁZEV VÝKRESU:

POSPOJENÍ - PŮDA

Zpracovatel části PD:

BOGUAJ
Stavební inženýrství s.r.o.
Kameničky 41, 539 41 Kameničky
IČO: 287 80 736 DIČ: CZ28780736

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO :	OR/20/24790 - 1002/2021
ARCHIVNÍ ČÍSLO :	01/2021
DATUM :	Září 2022
FORMÁT:	4xA4

MĚŘÍTKO:	ČÁST PD:	OZNAČENÍ:
1:100	D1.4.b	E 04