

LEGENDA:


- TČ2

NOVÝ ROZVADĚČ – PŘEPÍNÁNÍ SIŤ–AGREGÁT (TČ)
- R1

STÁV.ELEKTRICKÝ ROZVADĚČ
- TČ

STÁV.ELEKTRICKÝ ROZVADĚČ TEPELNÉHO ČERPADLA (TČ)
- KABELOVÉ VEDENÍ (NOVÉ)
- 5

NÁSTĚNNÁ PŘÍVODKA IP67, 63A, 5–PÓL

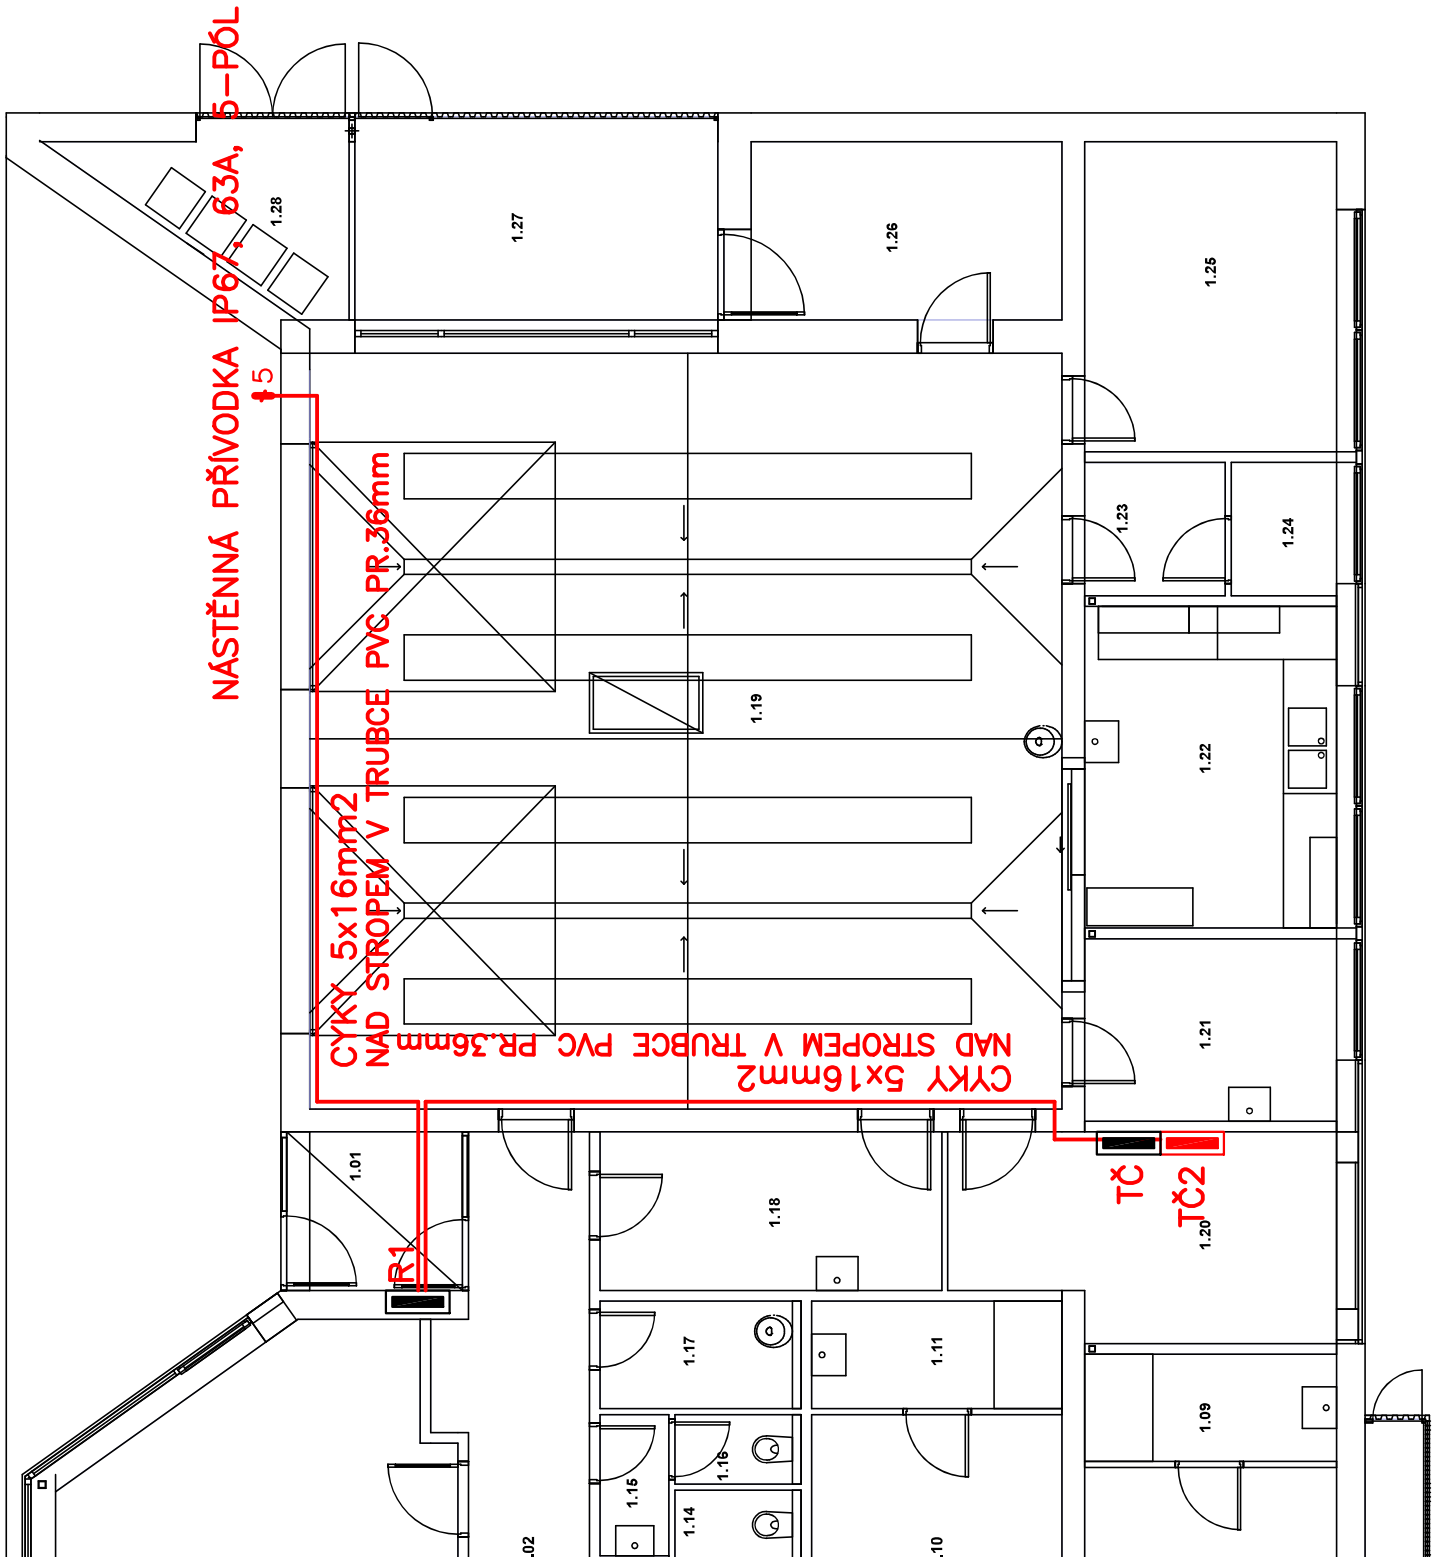

Napěťová soustava: 3+N+PE AC 400/230V 50Hz TN–C–S

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím:  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE zvýšená PROUDOVÝMI CHRÁNIČI  
dle ČSN 33 2000–4–41 ed.3

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	PROJEKTANT	GENERÁLNÍ PROJEKTANT
Ing. Petr HASENÖHRL	Ing. Petr HASENÖHRL	Ing. Petr Hasenöhr projektová činnost ve výstavbě Antonína Slavička 691 / 44b, 568 02 Svitavy IČ: 691 32 224
INVESTOR		PROJEKTANT PROFESE
Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje, Průmyslová 2, 530 03 Pardubice ICO: 69172196		Ing. Petr Hasenöhr Antonína Slavička 691/44b, 568 02 Svitavy
NÁZEV ZAKÁZKY		DATUM
STAVEBNÍ ÚPRAVY VÝJEZDOVÝCH ZÁKLADEN ZZS PAK PRO MOŽNOST PŘIPOJENÍ NÁHRADNÍCH ZDROJŮ		08/2022
		FORMÁT
		A3
		MĚŘÍTKO
		1:100
		STUPĚŇ PD
		DPS
		ZAKÁZKA Č.
		054/2022
OBSAH	ČÍSLO PŘÍLOHY	ČÍSLO PŘÍLOHY
SO-06 VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA SEČ ELEKTROINSTALACE	SO-06.2	P