



OBVODOVÁ ZEDĚ

STÁV.ROZVADĚČ

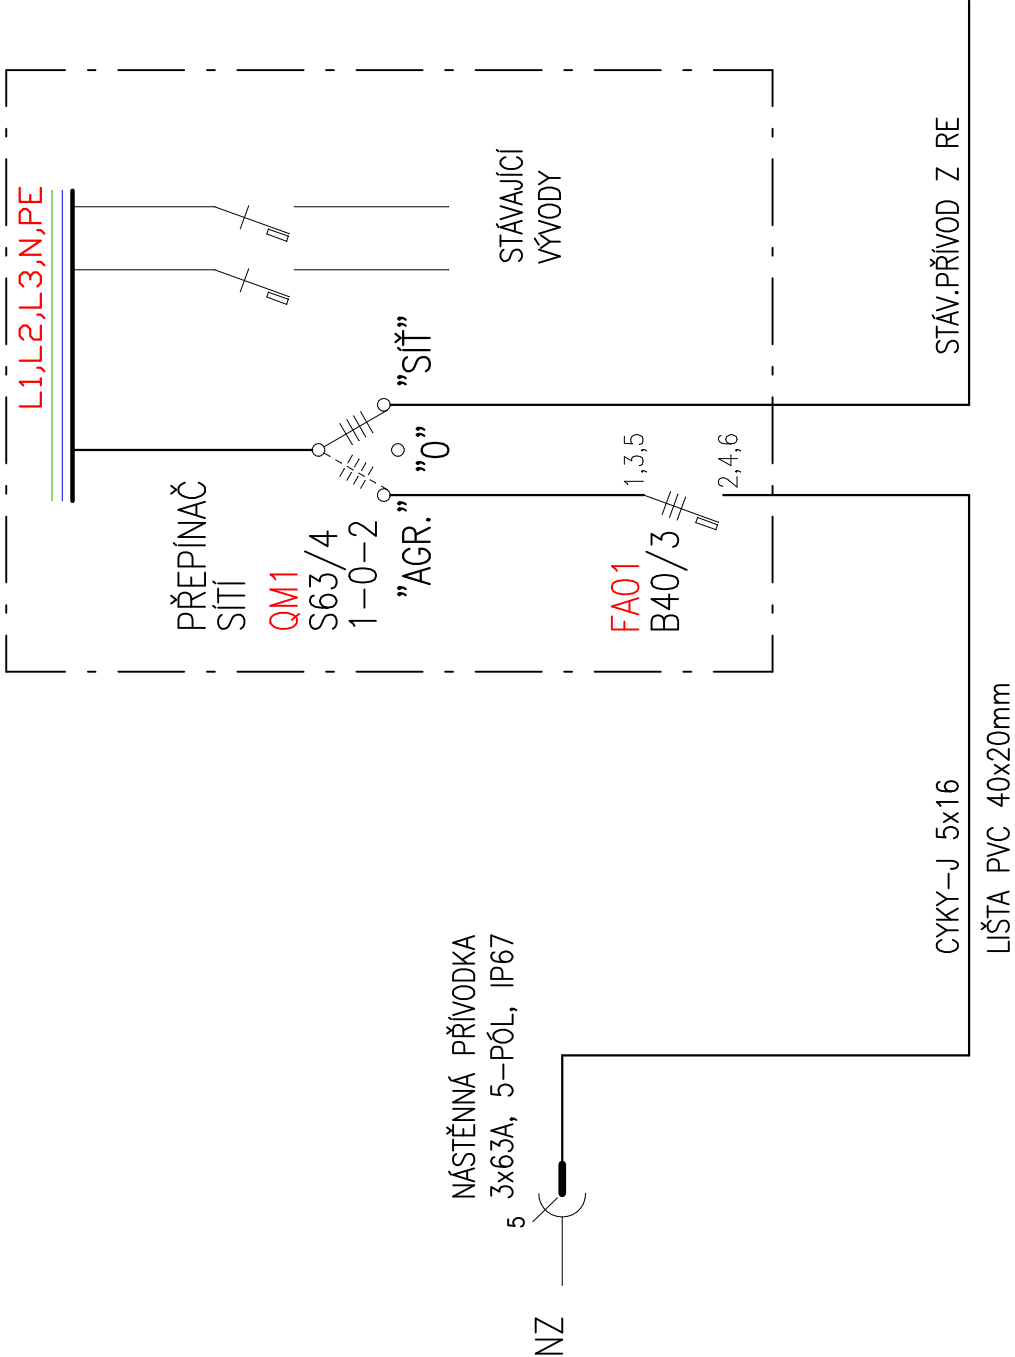

Napěťová soustava: 3+N+PE AC 400/230V 50Hz TN-C-S

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE zvýšená PROUDOVÝMI CHRÁNIČI
dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		PROJEKTANT	GENERÁLNÍ PROJEKTANT	
Ing. Petr		Ing. Petr HASENÖHRL	Ing. Petr Hasenöhrl	
HASENÖHRL			projektová činnost ve výstavbě Antonína Slavíčka 691 / 44b, 568 02 Svitavy IČ: 691 32 224	
INVESTOR			PROJEKTANT PROFESE	
Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje, Průmyslová 2, 530 03 Pardubice			Ing. Petr Hasenöhrl	
IČO: 69172196			Antonína Slavíčka 691/44b, 568 02 Svitavy	
NÁZEV ZAKÁZKY		DATUM		
STAVEBNÍ ÚPRAVY VÝJEZDOVÝCH ZÁKLADEN ZZS PAK PRO MOŽNOST PŘIPOJENÍ NAHRADNÍCH ZDROJŮ		FORMÁT		
		A3		
		MĚŘÍTKO		
		-		
		STUPEN PD		
		DPS		
		ZAKÁZKA Č.		
		054/2022		
OBSAH		ČÍSLO PŘÍLOHY		
SO-05 VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA PŘELOUČ		SO-05.3		
SCHEMA		P		