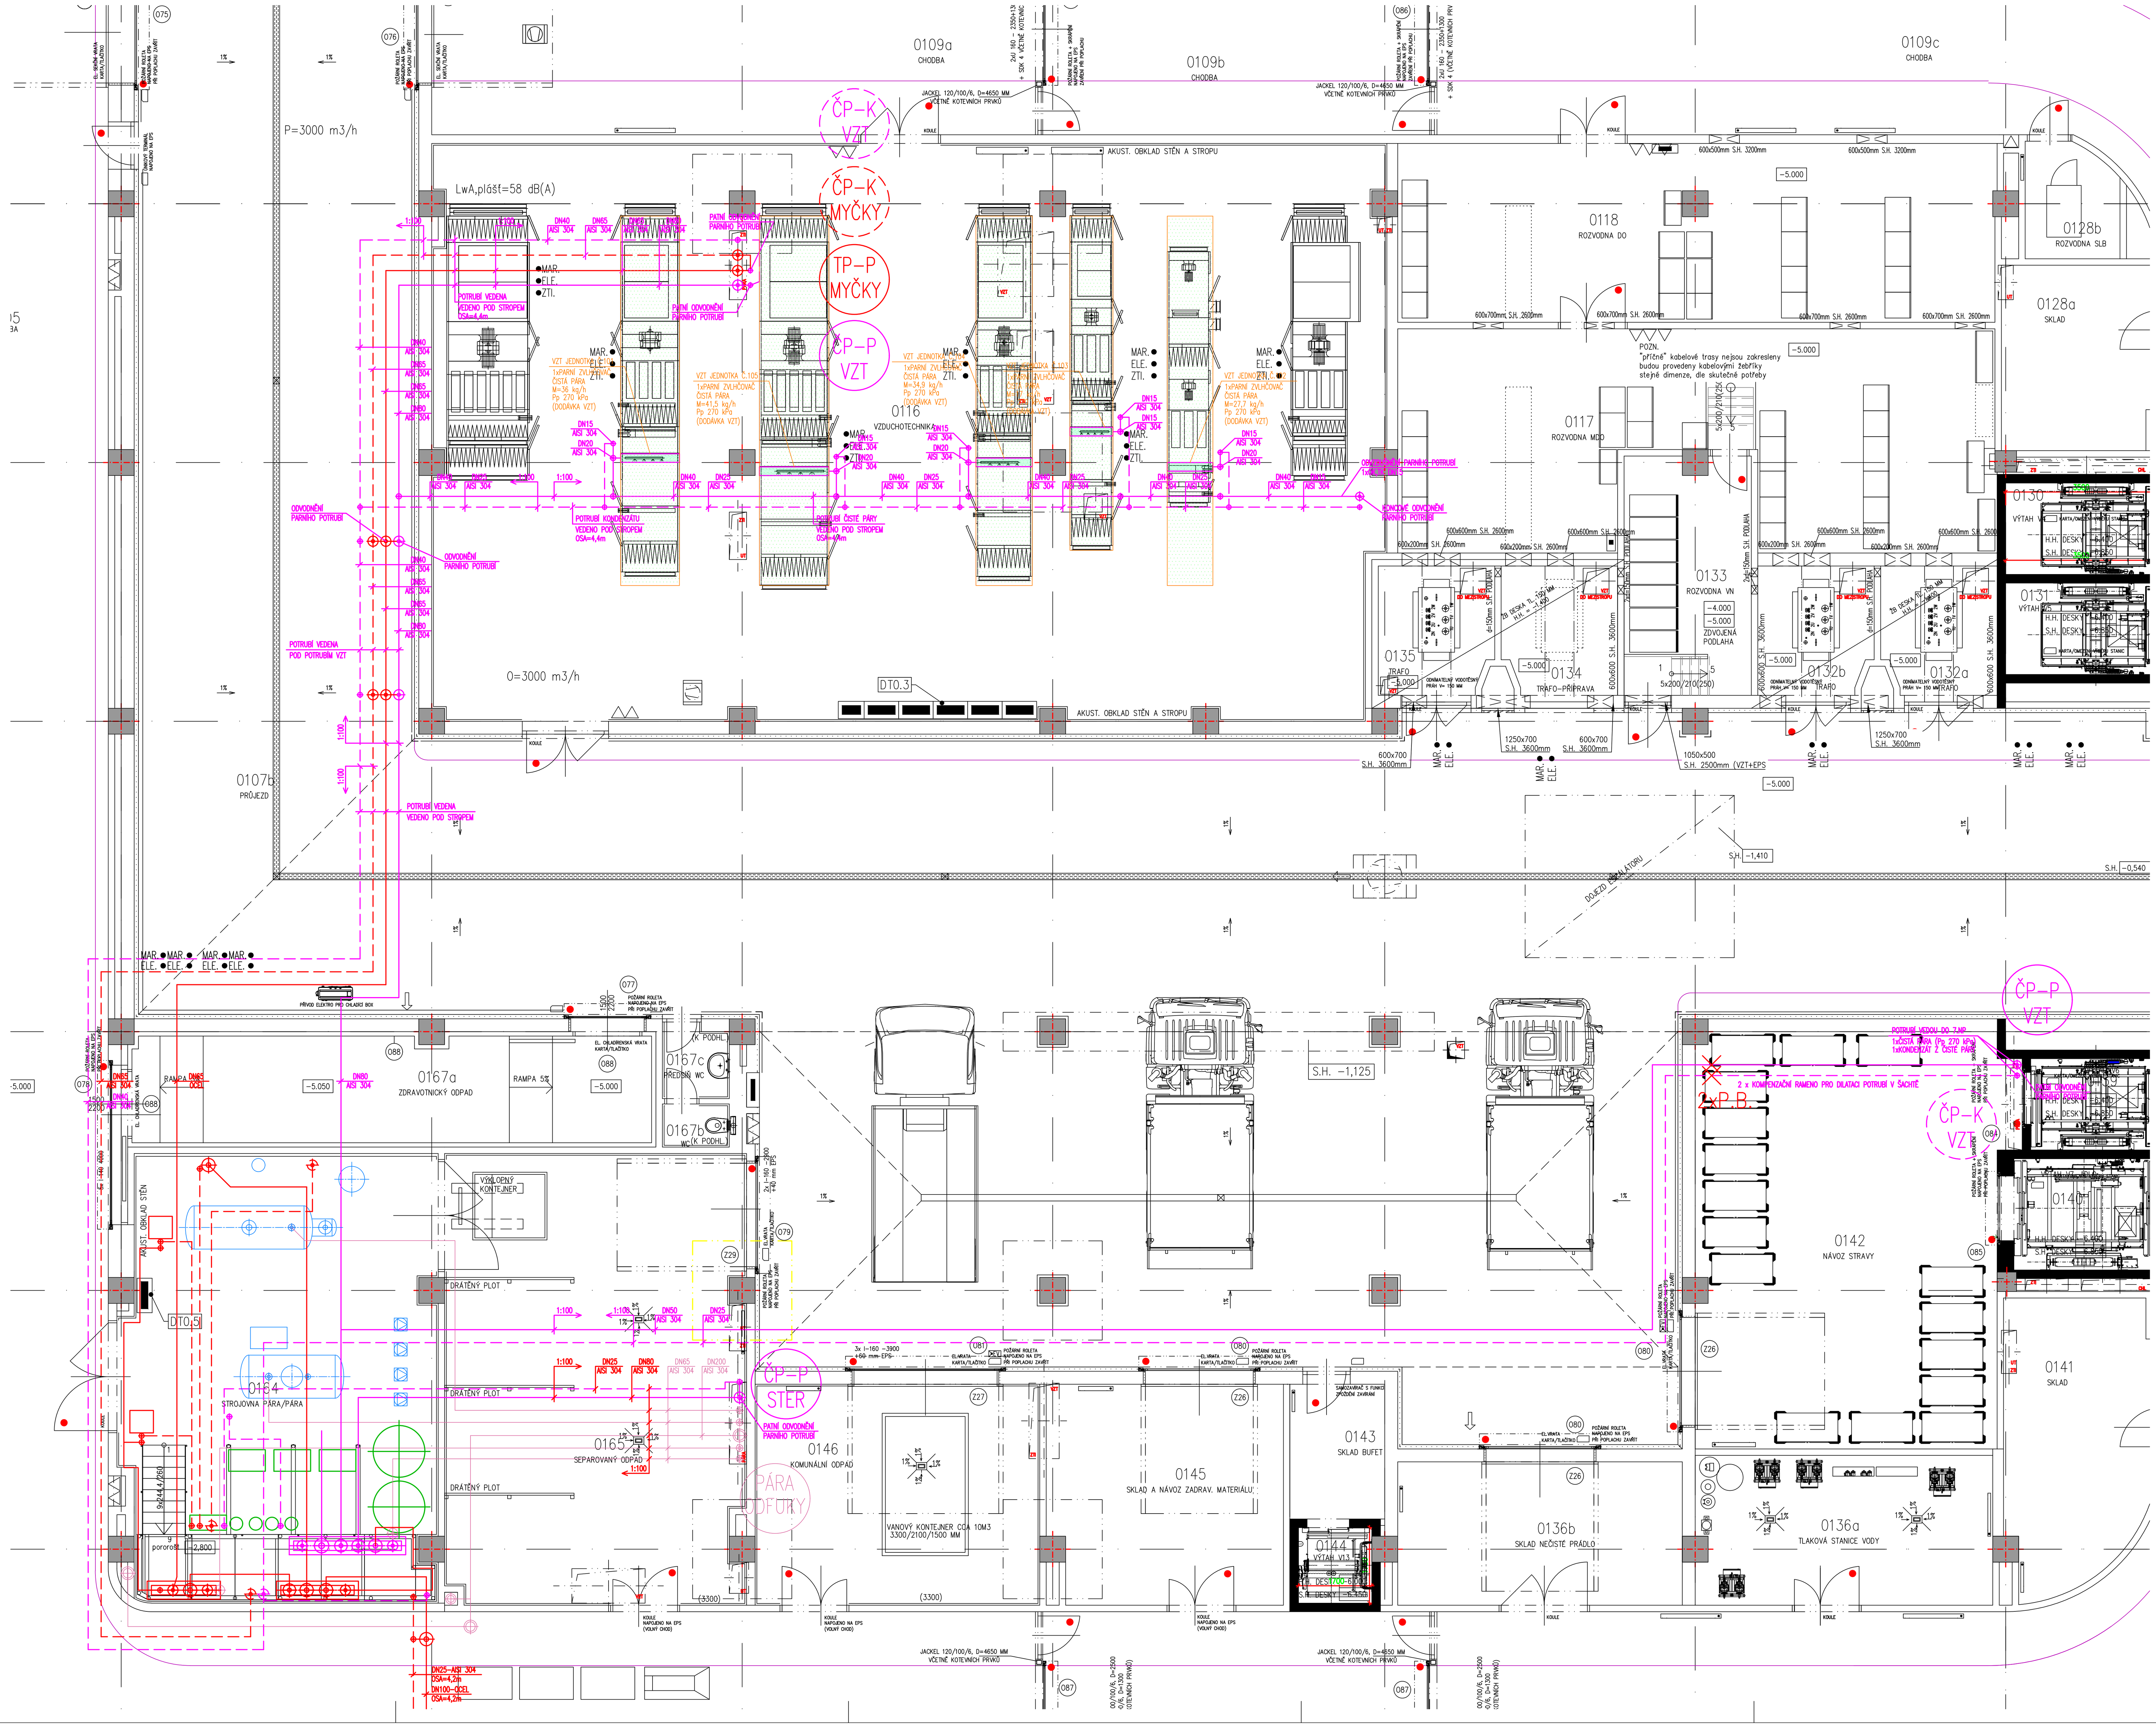

LEGENDA POTRUBÍ:

- POTRUBÍ ČITÉ PÁRY, Pp 270 kPa (140,8°C)
  MATERIÁL POTRUBÍ: NEREZOVÁ OCEL 1.4301 (AISI 304)
- POTRUBÍ KONDENZÁTU Z ČISTÉ PÁRY (Tmax.99°C)
  MATERIÁL POTRUBÍ: NEREZOVÁ OCEL 1.4301 (AISI 304)
- SERVISNÍ POTRUBÍ PARNÍ TECHNOLOGIE
  MATERIÁL POTRUBÍ: NEREZOVÁ OCEL 1.4301 (AISI 304)
- POTRUBÍ TECHNICKÉ PÁRY, Pp 400–1000 kPa (151,8 – 184,1°C)
  MATERIÁL POTRUBÍ: DLE TZ
- POTRUBÍ KONDENZÁTU Z TECHNICKÉ PÁRY (Tmax.99°C)
  MATERIÁL POTRUBÍ: NEREZOVÁ OCEL 1.4301 (AISI 304)
- POTRUBÍ ODVODNĚNÍ TECHNICKÉ PÁRY (Tmax.99°C)
  MATERIÁL POTRUBÍ: NEREZOVÁ OCEL 1.4301 (AISI 304)

PARNÍ A KONDENZÁTNÍ ODBOČKY

VEŠKERÉ ODBOČKY BUDOU PROVEDENY
Z PÁTEŘNÍHO HORIZONTÁLNÍHO POTRUBÍ "HOREM"

SPÁDOVÁNÍ POTRUBÍ

POTRUBÍ PÁRY MUSÍ BÝT SPÁDOVÁNO VE SMĚRU PROUDĚNÍ PÁRY (1:100)
POTRUBÍ KONDENZÁTU BY MĚLO BÝT SPÁDOVÁNO VE SMĚRU PROUDĚNÍ KONDENZÁTU

± 0.0 = 235,000

D1.01 CENTRÁLNÍ URGENTNÍ PŘÍJEM – FÁZE I.
D1.01.4a3 Pára a kondenzát

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.).

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: DIVECKÝ, Urxova 483/5, Praha 8, 186 00			TOMÁŠ DIVECKÝ, URXOVA 483/5, PRAHA 8, 186 00, EMAIL: tomas.divecky@volny.cz, IČO: 87942984, DIČ: CZ7402280908
VEDOUCÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
Tomáš Divecký	Tomáš Divecký	Tomáš Divecký	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava			penta, Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava, tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55
VEDOUCÍ PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	ING. VIKTOR ŠLAPAL		
INVESTOR: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice			
NÁZEV AKCE: NPK a.s., PARDUBICKÁ NEMOCNICE VÝSTAVBA PAVILONU CUP S CENTRALIZACÍ AKUTNÍCH PROVOZŮ			FORMÁT: 18 x A4
			DATUM: 8 / 2020
			STUPEŇ: DPS
			ZAK. ČÍSLO: A 06–18–P
VÝKRES: PŮDORYS 1.PP – FÁZE I.			MĚŘÍTKO: 1:50
			Č. VÝKRESU: D1.01.1.4a3–04

ČÍSLO PARÉ