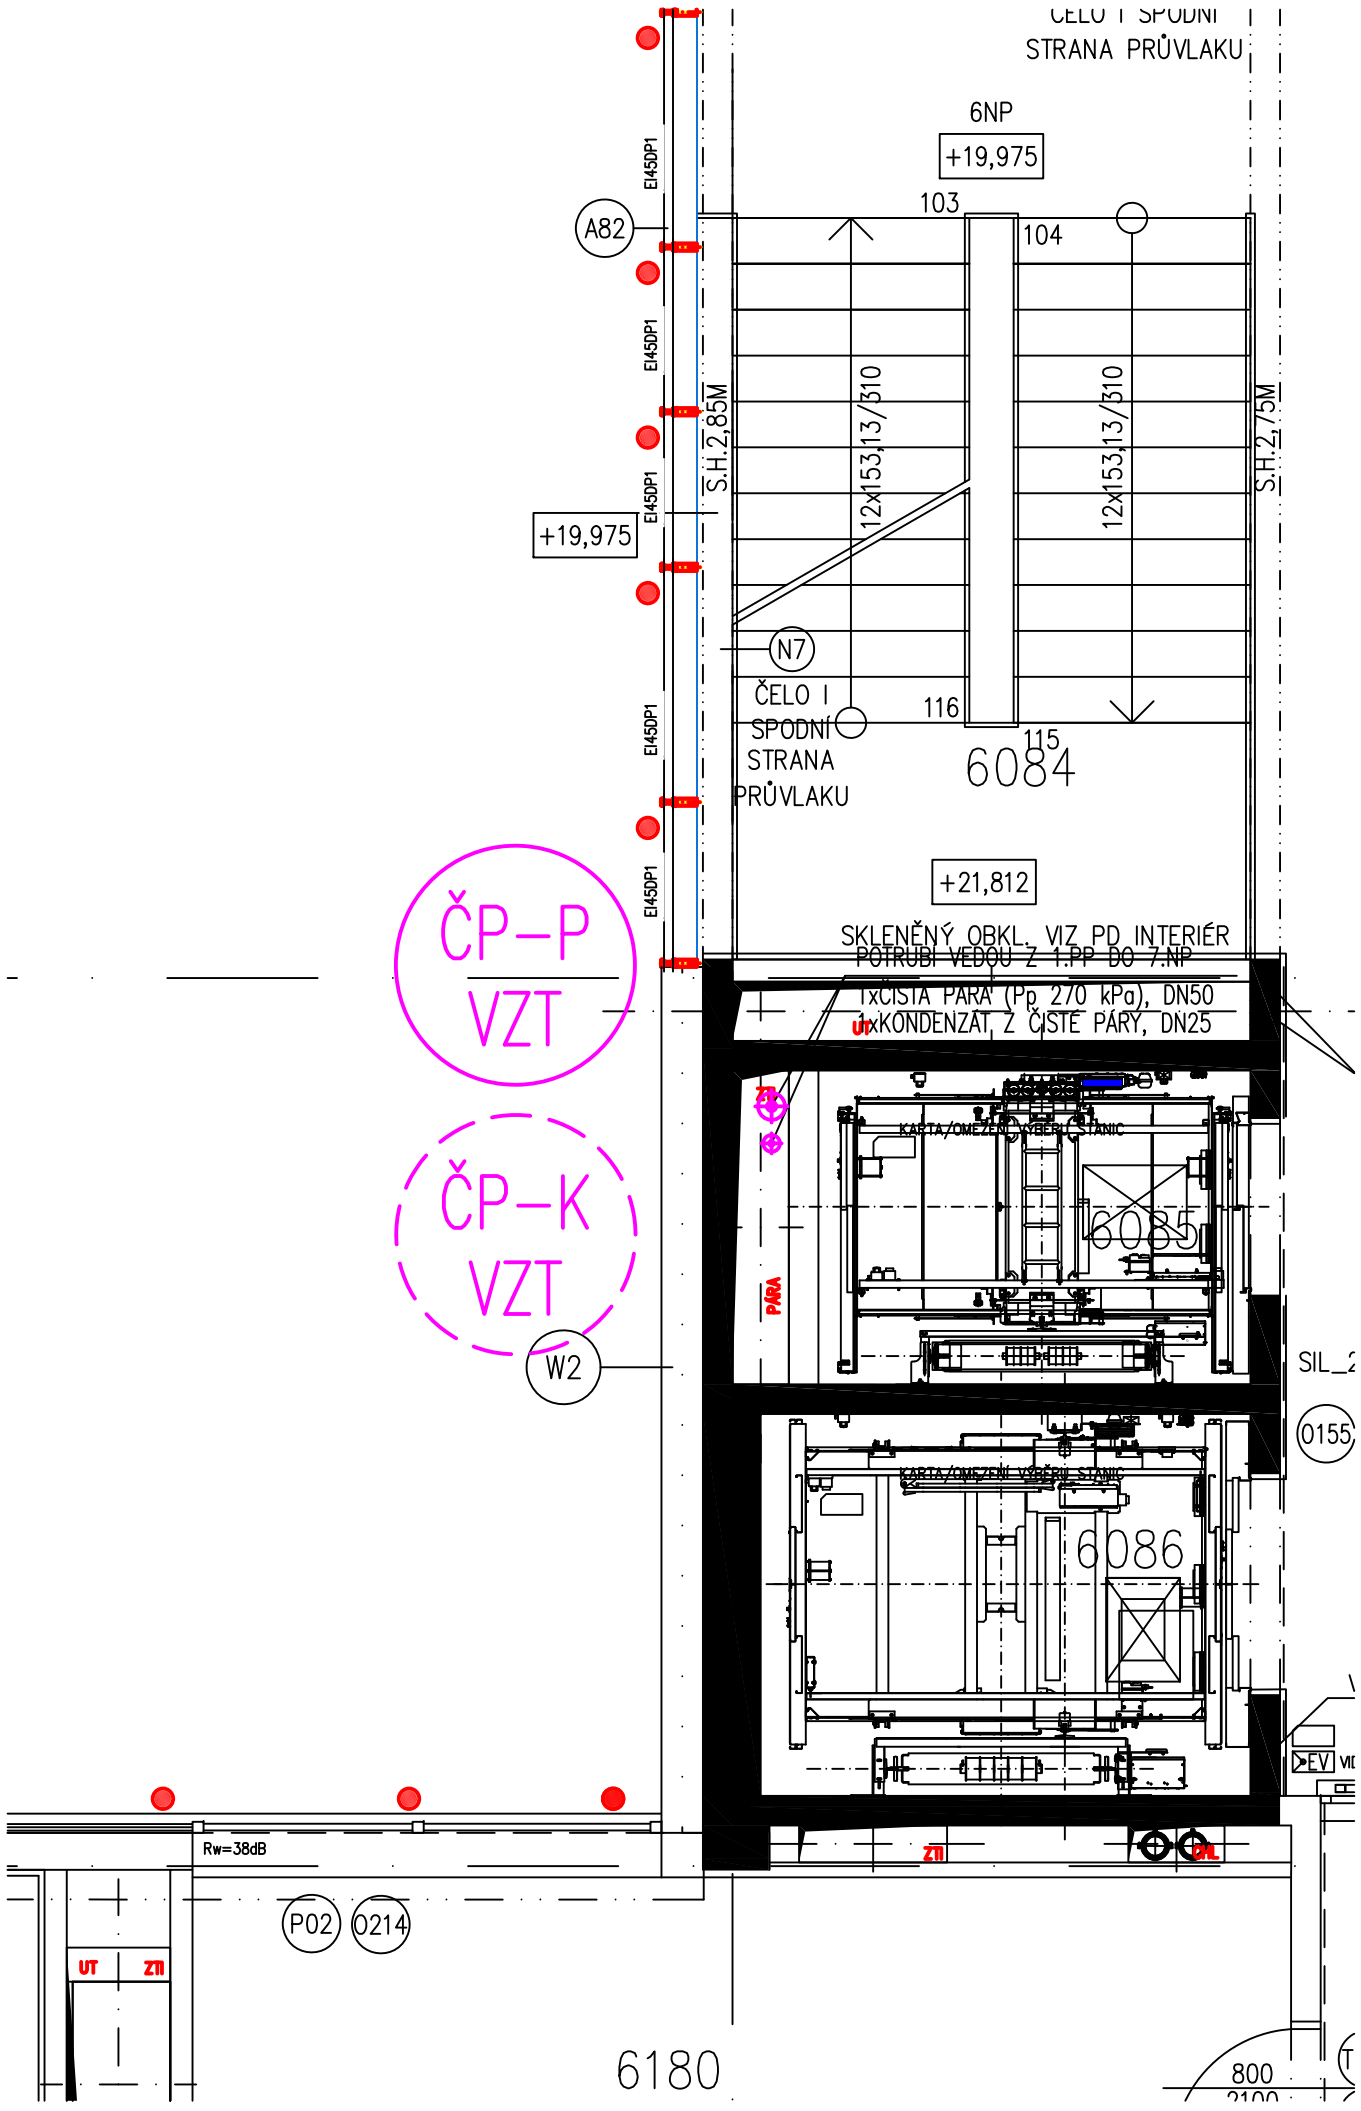

LEGENDA POTRUBÍ:

POTRUBÍ ČITÉ PÁRY, Pp 270 kPa (140,8°C)
MATERIÁL POTRUBÍ: NEREZOVÁ OCEL 1.4301 (AISI 304)

POTRUBÍ KONDENZÁTU Z ČISTÉ PÁRY (Tmax.99°C)
MATERIÁL POTRUBÍ: NEREZOVÁ OCEL 1.4301 (AISI 304)

± 0.0 = 235,000

D1.01 CENTRÁLNÍ URGENTNÍ PŘÍJEM – FÁZE I.
D1.01.4a3 Pára a kondenzát

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.).

ČÍSLO PARÉ

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: DIVECKÝ, Urxova 483/5, Praha 8, 186 00		
VEDOUCÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
Tomáš Divecký	Tomáš Divecký	Tomáš Divecký

TOMÁŠ DIVECKÝ
URXOVA 483/5
PRAHA 8, 186 00
EMAIL: tomas.divecky@volny.cz
IČO: 87942984
DIČ: CZ7402280908

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava	
VEDOUCÍ PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	ING. VIKTOR ŠLAPAL
INVESTOR: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice	

penta
Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava
tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55

NÁZEV AKCE: NPK a.s., PARDUBICKÁ NEMOCNICE VÝSTAVBA PAVILONU CUP S CENTRALIZACÍ AKUTNÍCH PROVOZŮ	
FORMÁT	2 x A4
DATUM	8 / 2020
STUPEŇ	DPS
ZAK. ČÍSLO	A 06–18–P
VÝKRES: PŮDORYS 6.NP – FÁZE I.	
MĚŘÍTKO	1:50
Č. VÝKRESU	D1.01.1.4a3-10