



Rozvaděč RMD-106

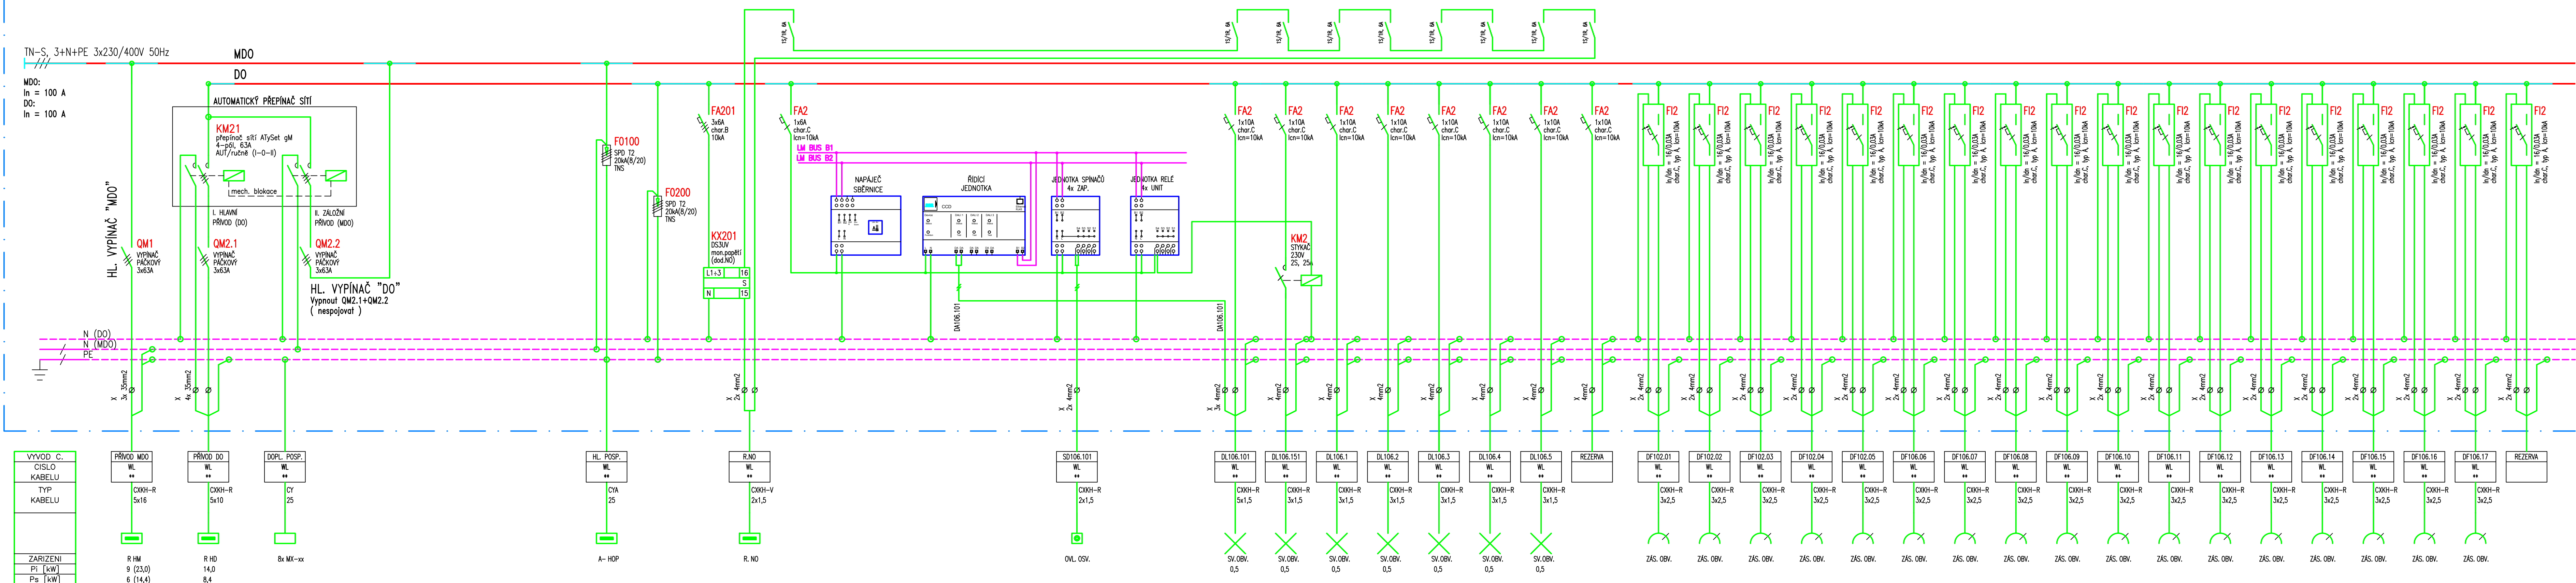

SKRŇŇ ROZVADĚČE RMD-106:
 PŘEVODNÉ: OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE VESTAVNÁ DO NIKY S POŽÁRNĚM UZÁVĚREM S ODOLNOSTÍ EI-S 30
 (SKRŇŇ S ULMĚM PRO ZAZDĚNÍ)
 KRYTÍ: IP43/20
 ROZMĚR NIKY: 800 x 1800 x 400 mm (š x v x h)
 PAFAPET NIKY: 200 mm
 PŘÍVODY: HOREM
 VÝVODY: HOREM
 BARVA: DLE PD INTERIÉRU

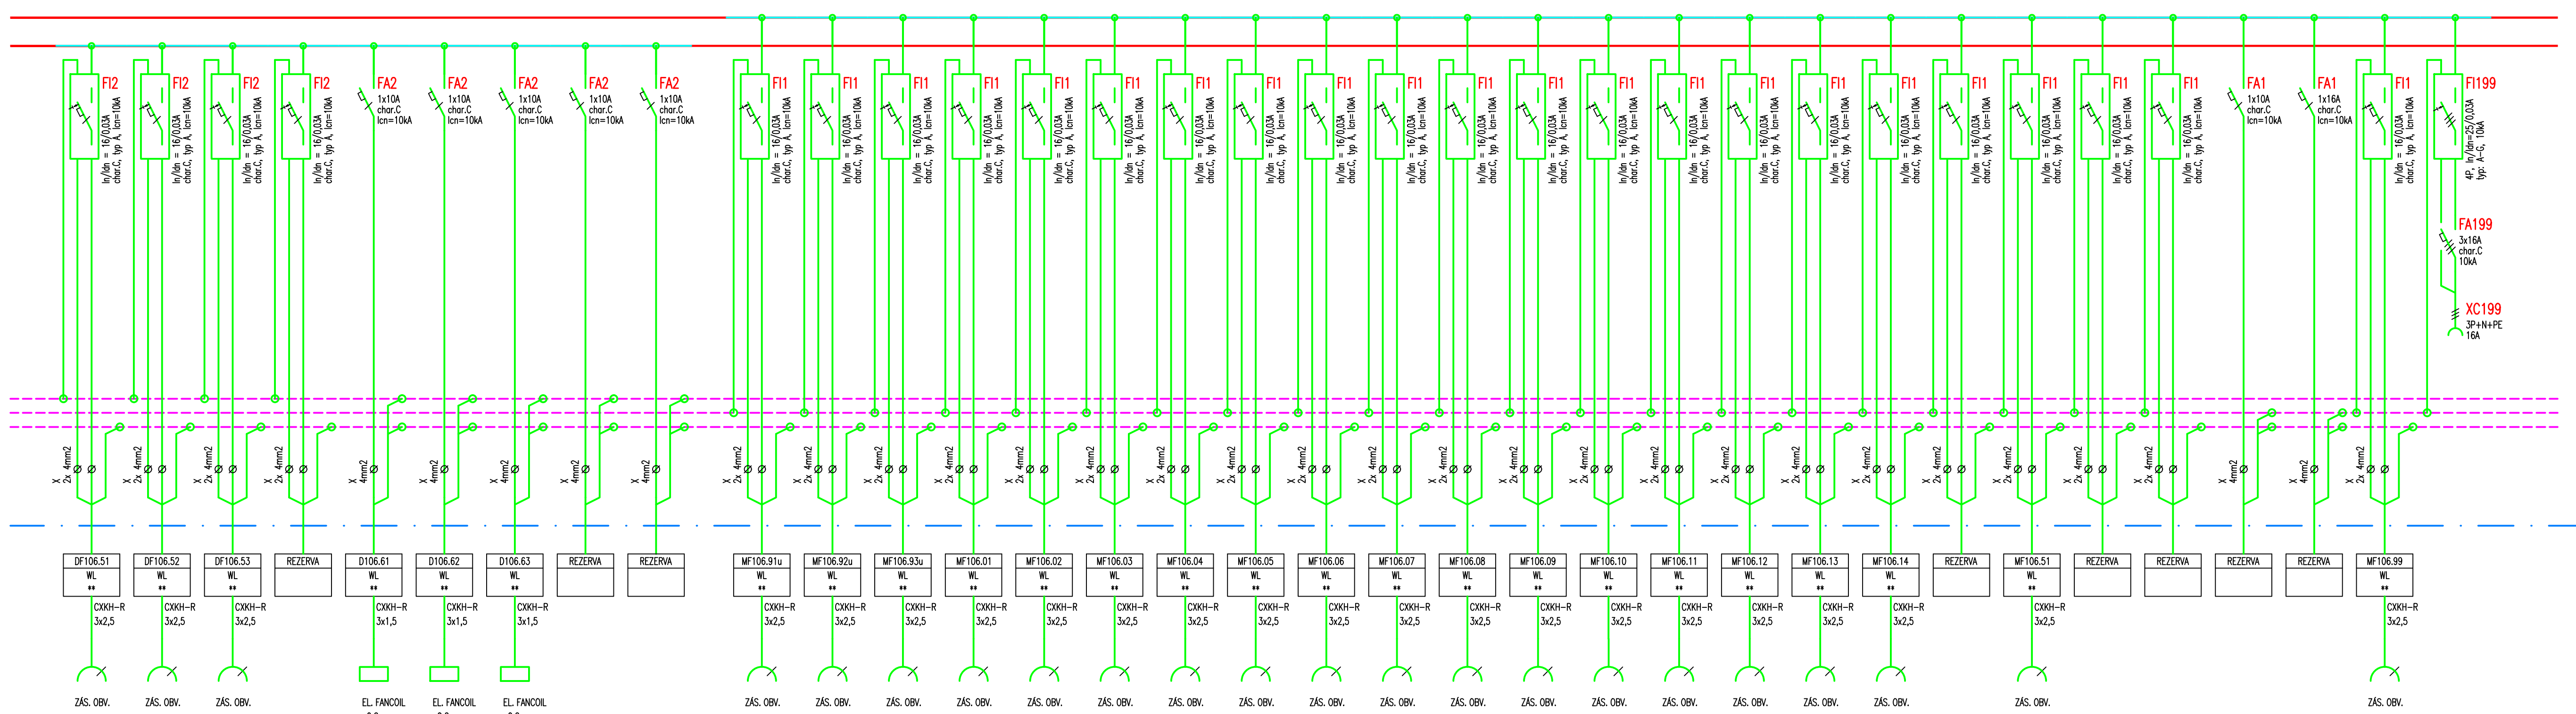

ROZVODNÁ SOUSTAVA: TN-C-S, 3+N+PE, 3x 230/400V, 50Hz
Zdravotnická síť IT, 2P+ PE, 230V, 50Hz




OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
DOPLŇUJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ

D1.01 CENTRÁLNÍ URGENTNÍ PŘÍJEM-FÁZE I.
D1.01.4g1 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILS JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.).

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava

VEDOUCÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ING. ARCH. J. HOMOLKA, CSc.	ING. JOSEF ŠKAREK	ING. PETR KREML

INS. JACQUES, HOWARD, CSC.	INS. JOSH, SKRIVER	INS. FRED, BREMER
		

GENERALNÍ PROJEKTANT: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava	
VEDOUcí PROJEKTANT	HLAVNí INŽENÉR PROJEKTU

VEDOUcí PROJEKTANT	HLAVNí INŽENÝR PROJEKTU
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	ING. VIKTOR ŠLAPAL

INVESTOR: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

NAZEV ARČE:

NPK a.s., PARDUBICKÁ NEMOCNICE
VÝSTAVBA PAVILONU GIP S CENTRALIZACÍ AKUTNÍCH PRŮ

VÝKRES

ROZVADEČ RMD-106 - FÁZE I.

	ČÍSLO PŘÍKAZU
--	---------------

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava

tel: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55

Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava
tel.: +420 562 312 451-4, fax: +420 562 3124 55

FORMÁT	x A4
--------	------

DATUM	08 / 2020
STUPEŇ	BBC

STUPEN	DPS
ZAK. ČÍSLO	A 06-18-P

MĚŘITKO	Č. VÝKRESU D1.01.4-1.127/1
---------	-------------------------------

-	D1.01.4g1-123/1
---	-----------------