


ZAŘÍZENÍ			ZÁSUVKY 230V/16A			ZÁSUVKY 230V/16A			ZÁSUVKY 230V/16A				
OZNAČENÍ			303			304			305				
UMÍSTĚNÍ			m.č. 201			m.č. 206,209,210			m.č. 214,216,219,220				
POPIS			VÝPOČ. TECHNIKA TV – MDO			VÝPOČ. TECHNIKA TV – MDO			VÝPOČ. TECHNIKA TV – MDO				

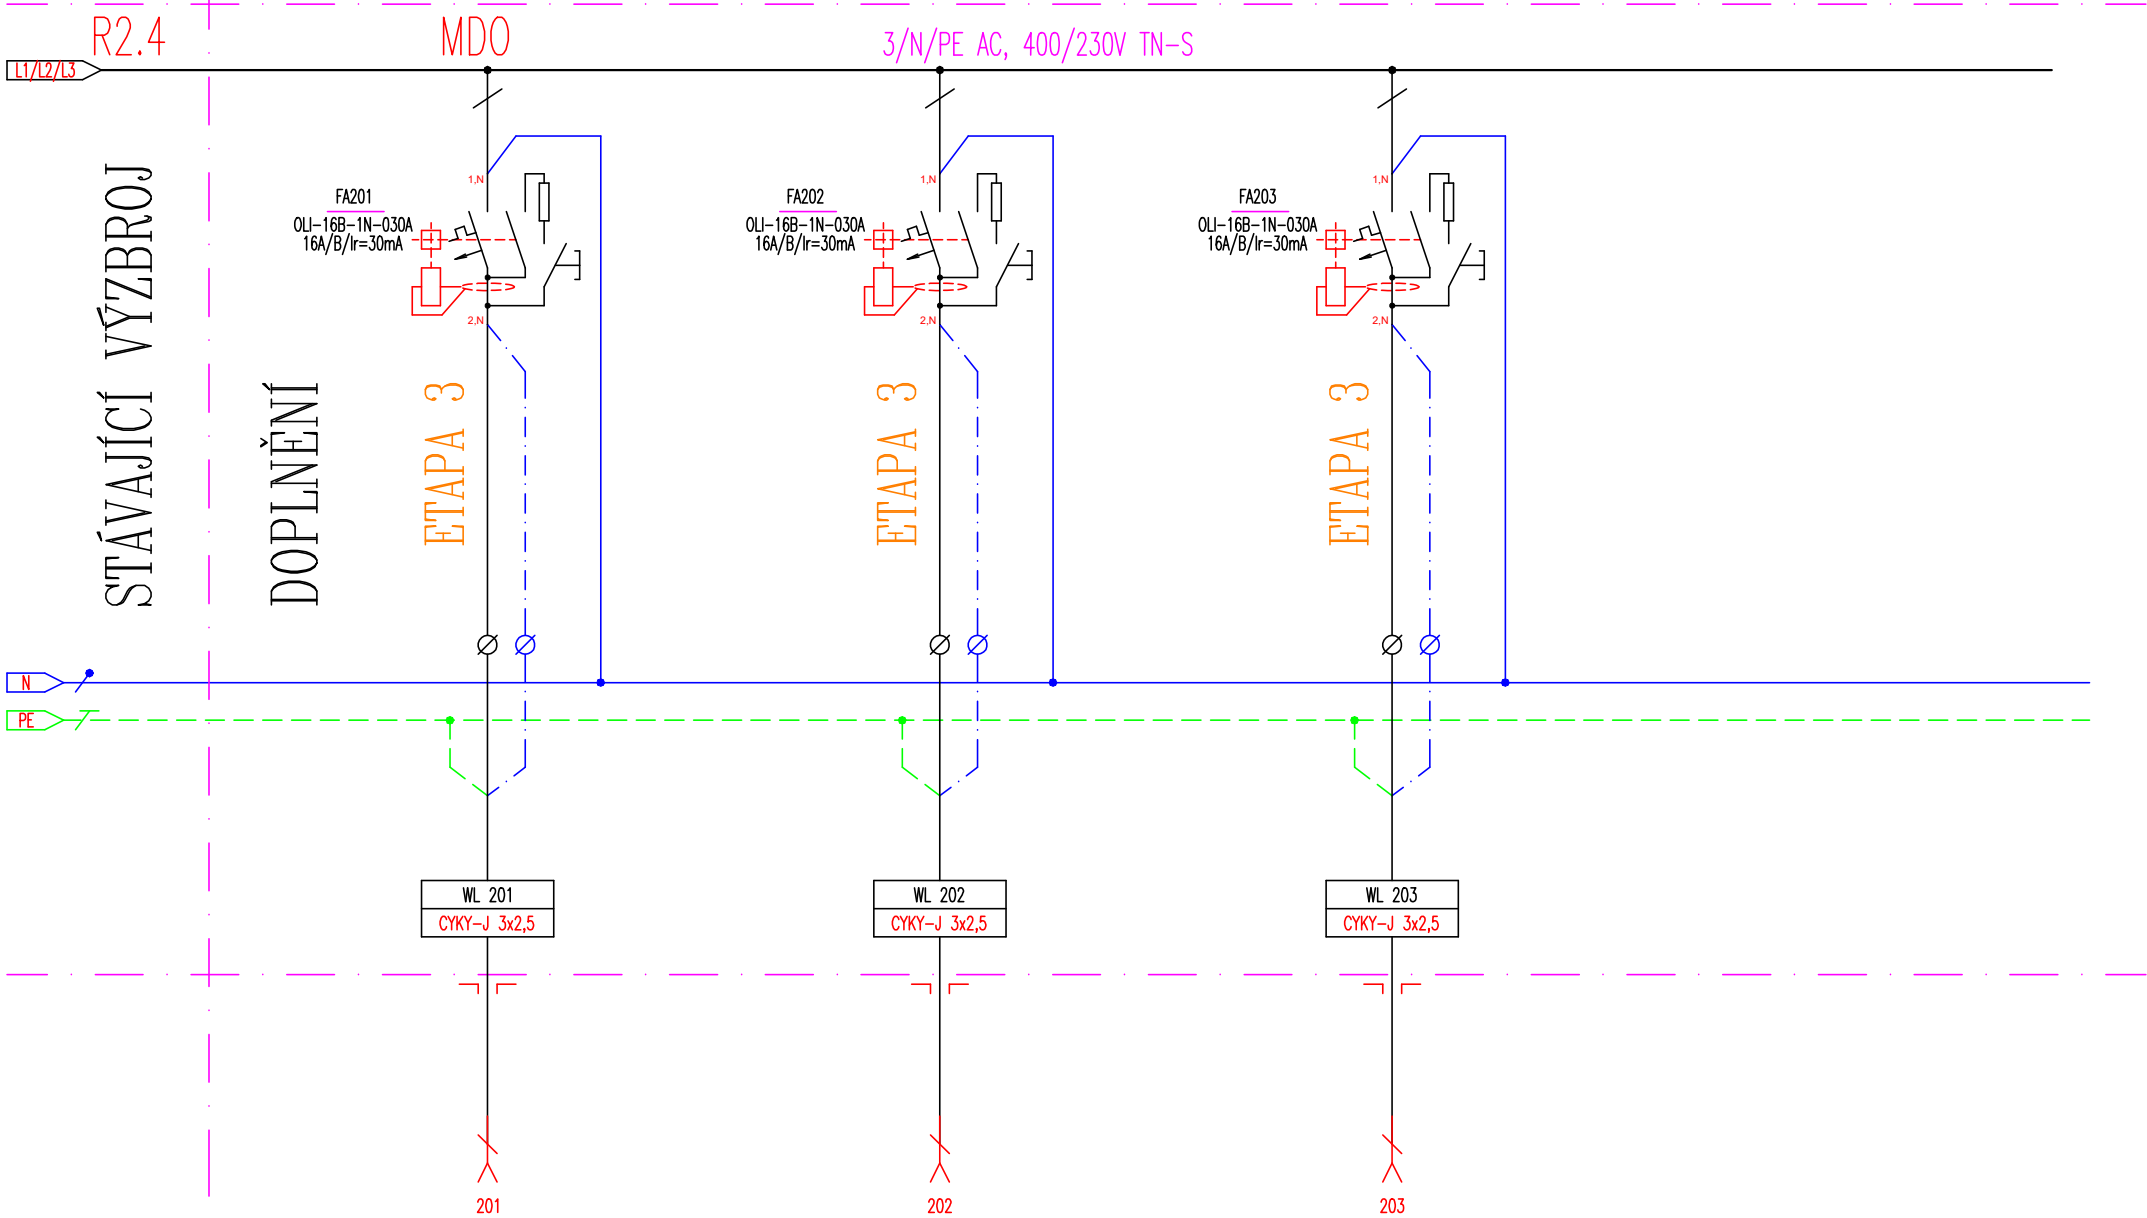


ZAŘIZENÍ			VÝVOD			VÝVOD			VÝVOD			
OZNAČENÍ			201			202			203			
UMÍSTĚNÍ			m.č. 224			m.č. 223			m.č. 223, 224			
POPIS			NOVÝ ZÁSUVKOVÝ VÝVOD RAMPA-MDO			NOVÝ ZÁSUVKOVÝ VÝVOD RAMPA-MDO			NOVÝ ZÁSUVKOVÝ VÝVOD RAMPA-MDO			

R2.4 ČÁST DO


STÁVAJÍCÍ VÝZBROJ
DOPLNĚNÍ – ČÁST DO

FA401
LTN-10B-1
10A/char. B

ETAPA 3

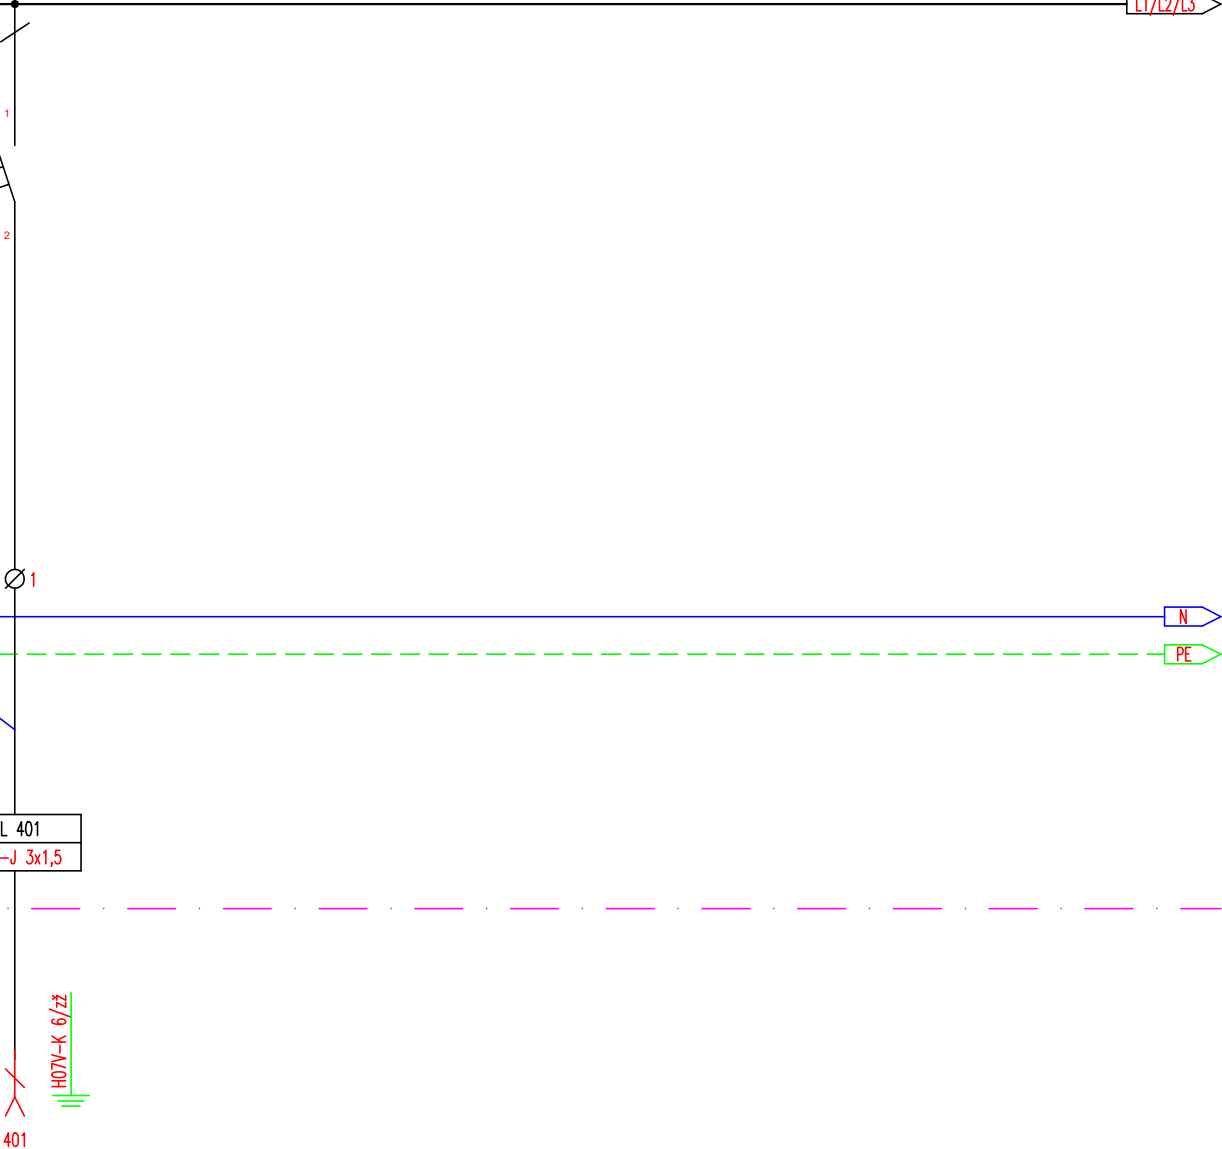

ZAŘIZENÍ						VÝVOD							
OZNAČENÍ						401							
UMÍSTĚNÍ						CHODBA 201							
POPIS						JEDNOTKA SIGNAL. MED. PLYNŮ							

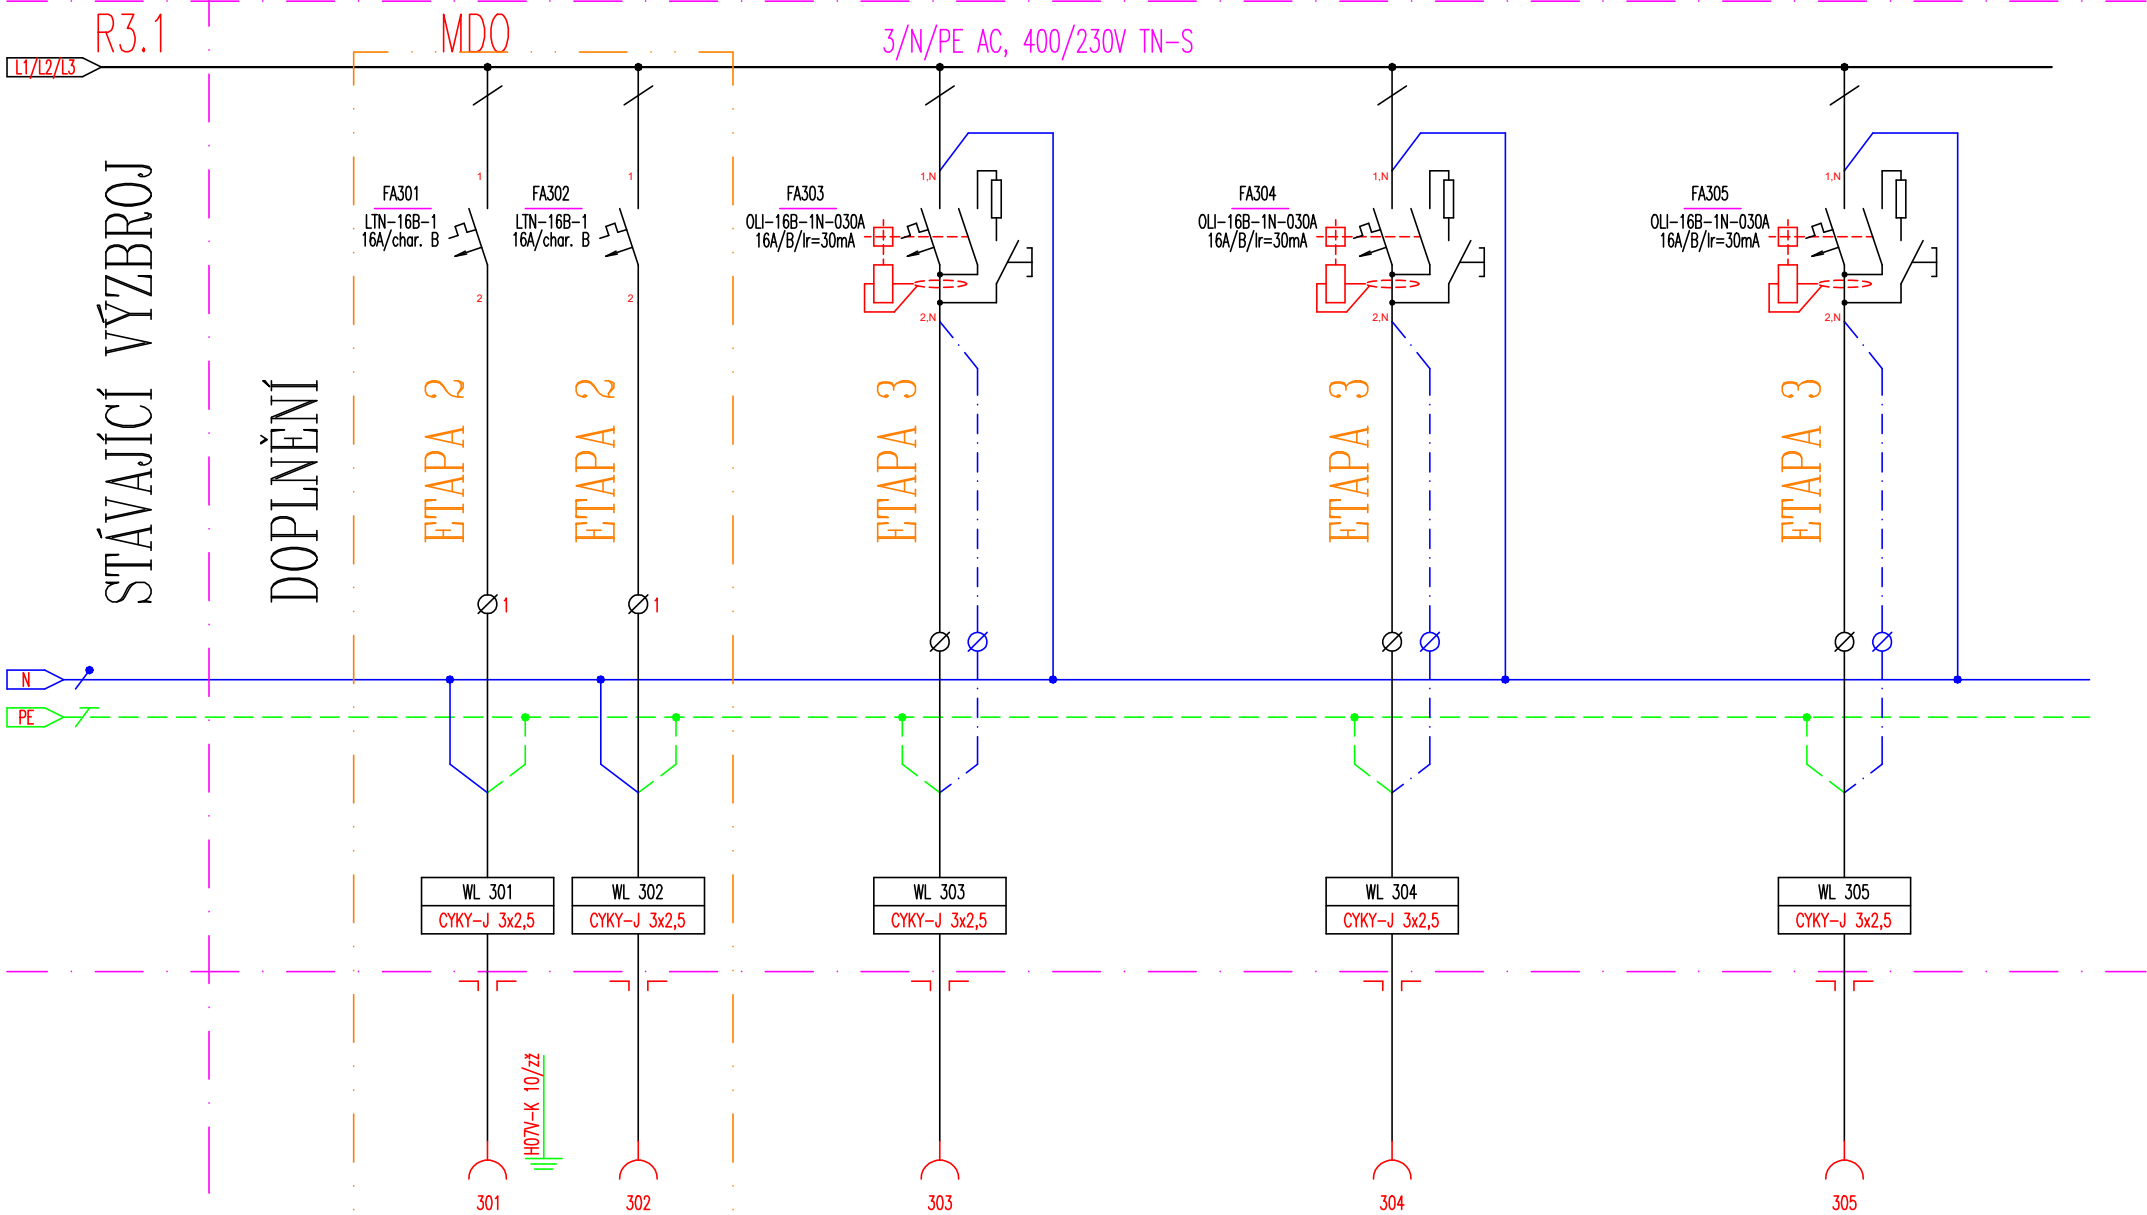

ZAŘÍZENÍ			ZÁSUVKY 230V/16A	ZÁSUVKY 230V/16A			ZÁSUVKY 230V/16A				ZÁSUVKY 230V/16A	
OZNAČENÍ			301	302			303				304	
UMÍSTĚNÍ			m.č. 353	m.č. 353			m.č. 301				303,306,308,311,312	
POPIS			ZÁSUVKY	ZÁSUVKY			VÝPOČ. TECHNIKA				VÝPOČ. TECHNIKA	
			VÝPOČETNÍ.TECH. RACK	VÝPOČETNÍ.TECH. RACK			TV - MDO				TV - MDO	


R3.1 ČÁST DO

STÁVAJÍCÍ VÝZBROJ

DOPLNĚNÍ – ČÁST DO

ETAPA 3

FA401
LTN-10B-1
10A/char. B

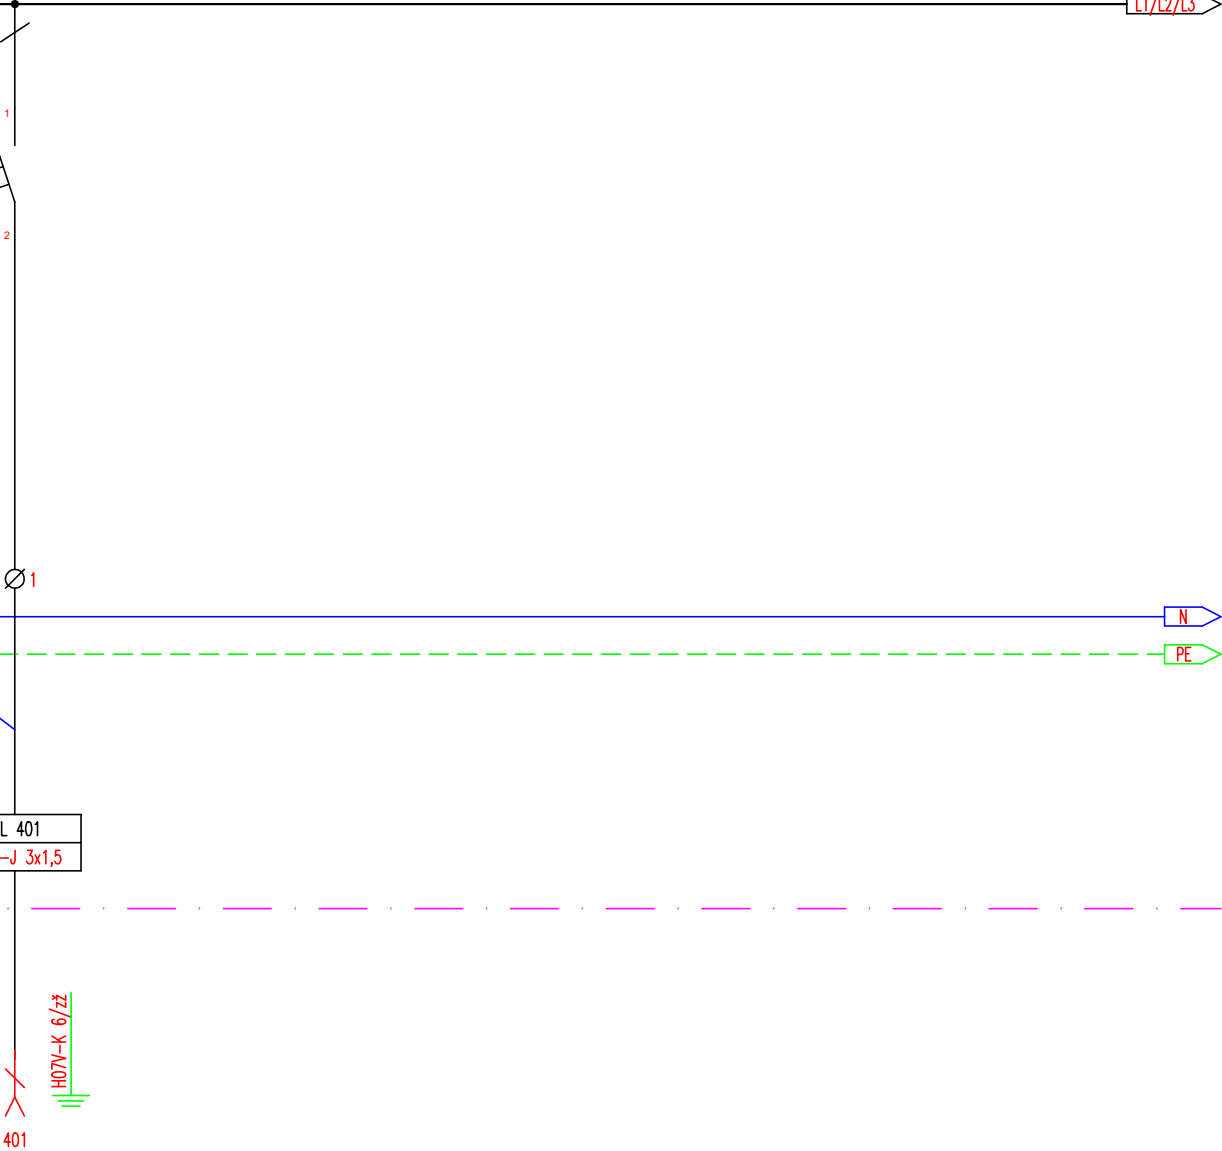

ZAŘIZENÍ						VÝVOD							
OZNAČENÍ						401							
UMÍSTĚNÍ						CHODBA 301							
POPIS						JEDNOTKA SIGNAL. MED. PLYNŮ							

R3.2 ČÁST DO

STÁVAJÍCÍ VÝZBROJ

DOPLNĚNÍ – ČÁST DO

ETAPA 2

FA401
LTN-10B-1
10A/char. B

1

1

2

WL 401

CYKY-J 3x1,5

H07V-K 6/zž

401

L1/L2/L3

N

PE

ZAŘIZENÍ						VÝVOD								
OZNAČENÍ						401								
UMÍSTĚNÍ						m.č. 346								
POPIS						JEDNOTKA SIGNAL. MED. PLYNŮ								