




# DISPOZICE ROZVADĚČE

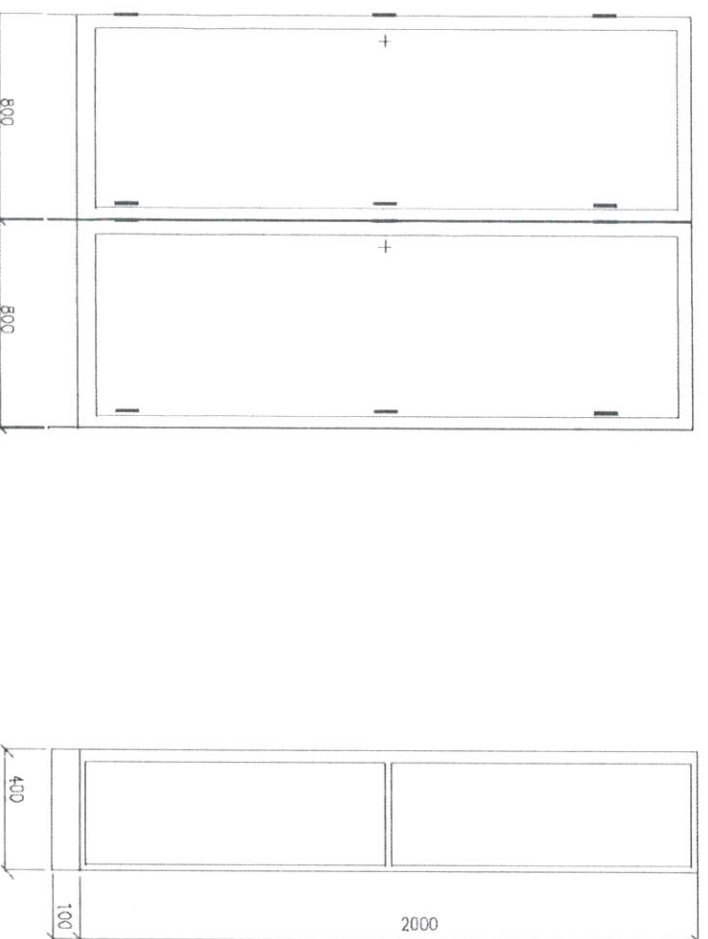


## ROZVÁDĚČ RS2.3

VÝVODY : VRCHEM  
PŘÍVOD : VRCHEM  
KRYTÍ : IP40/20  
OPND : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
ROZVÁDĚČ SKŘÍŇOVÝ  
ROZMĚR: Š=1600mm, v=2100mm, hl.=400mm  
JMENOVITÉ NAPĚTÍ: 3PEN,AC,50Hz, 230/400V, TN-C-S

OSVĚTLENÍ: P1= 7,0kW  
TECHNOLOGIE : P1= 102kW  
SOUČET : P1= 109,0kW

Investor: Pardubický kraj Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice	Zpracovatel:  DIGITRONIC CZ s. r. o. Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové www.digitronic.cz, tzb@digitronic.cz
Místo stavby: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice k.ú.: Pardubický (717835) p.č. st. 1456	Datum: 10/2019
Vedouc. projektu: Ing. Jan Dinga	Slupeň PD: DPS
Zodp. projektant: Jaroslav Pištora	Část: Zařízení sil. elektrotechniky a bleskosvody
Vypracoval: Jaroslav Pištora	Paré:
Akce: REKONSTRUKCE STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ A JÍDELNY PRO ZAMĚSTNANCE PARDUBICKÉ NEMOCNICE	Formát: 1+4XA4
Obsah: ROZVADĚČ RS2.3	Měřítko:  1:1 Bielskočeský úřad 613 00 Brno, IČO: CZ5576449 tel: 541 242 796, fax: 541 248 396 D.1.4.G.5.08

**SKUTEČNÝ STAV**

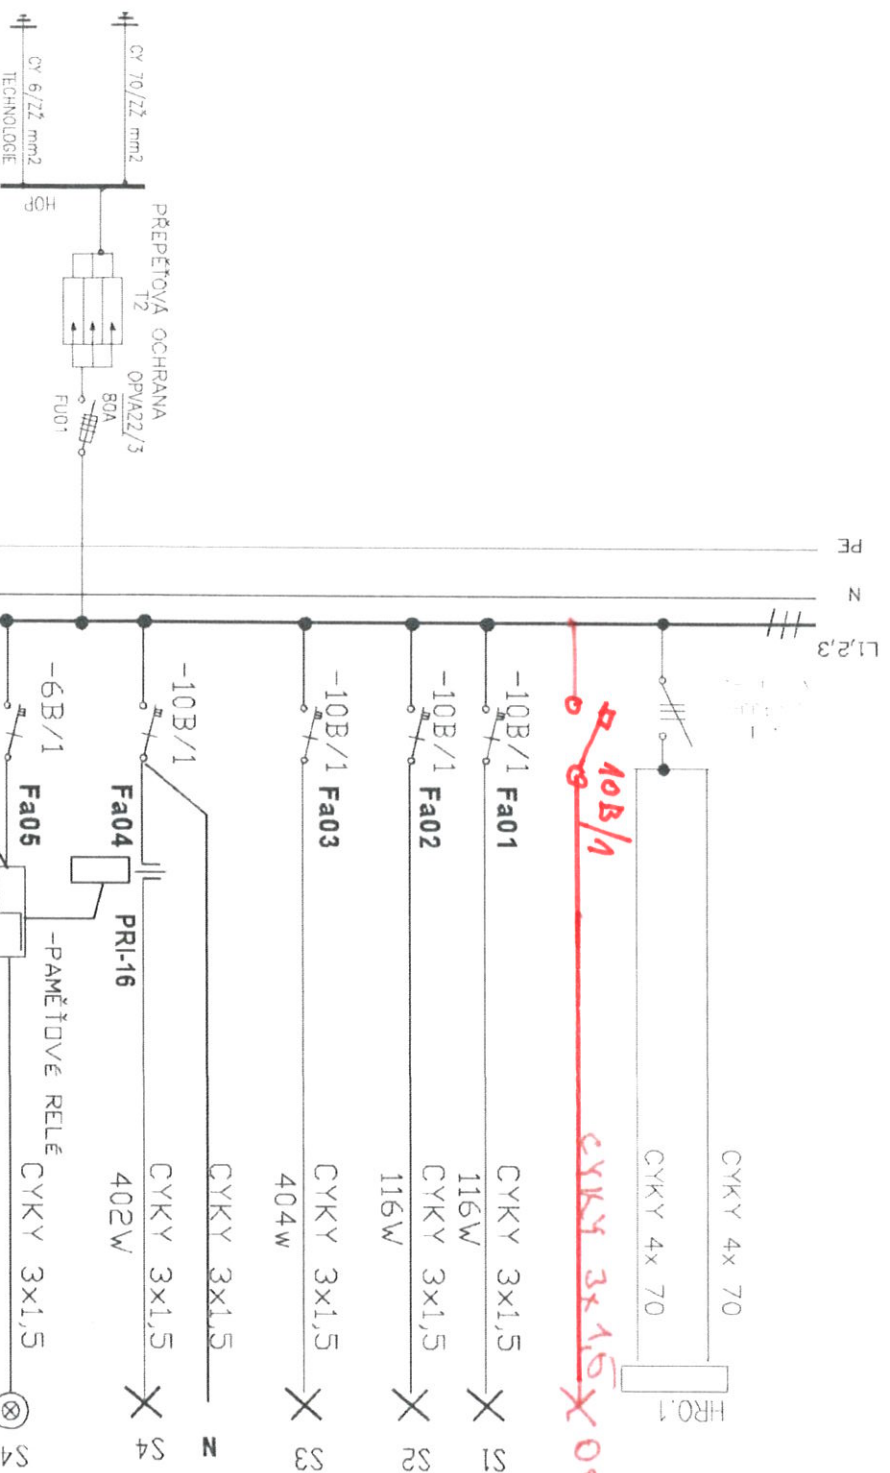


*Handwritten red text:* CYKY 3x1,5 X 06V. SCHODIŠTĚ VEŘTOVNA

ROZVADĚČ RS2,3

EL / LIST 1


*Handwritten red text:* CYKY 3x1,5 X S KANCELÁŘE STAVAJÍCÍ



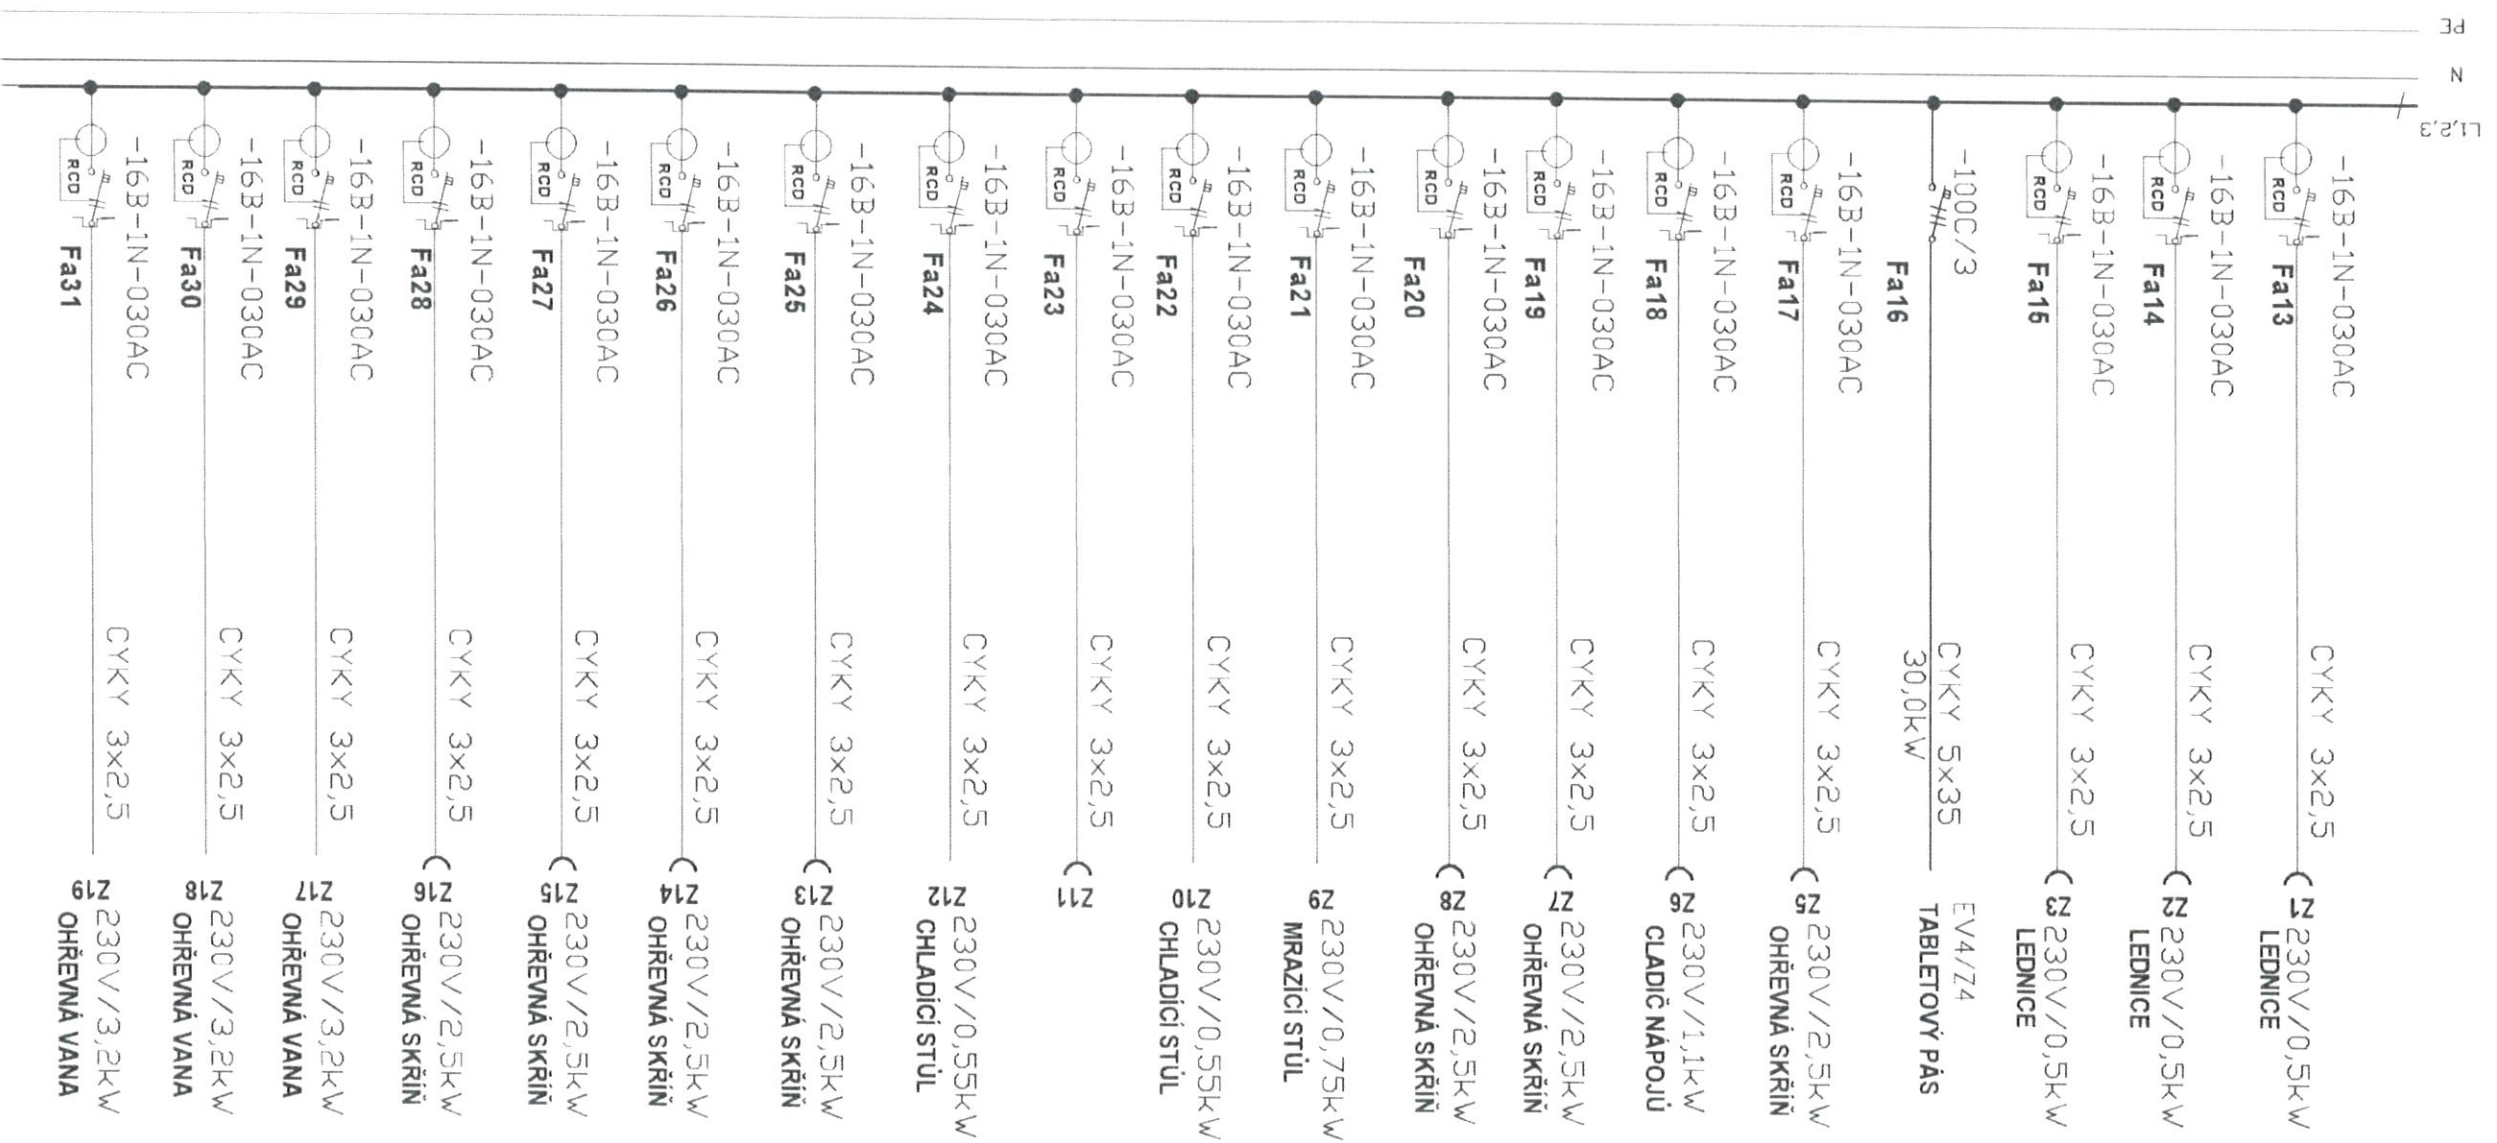


ROZVADĚČ RSD,3

EL /LIST 2

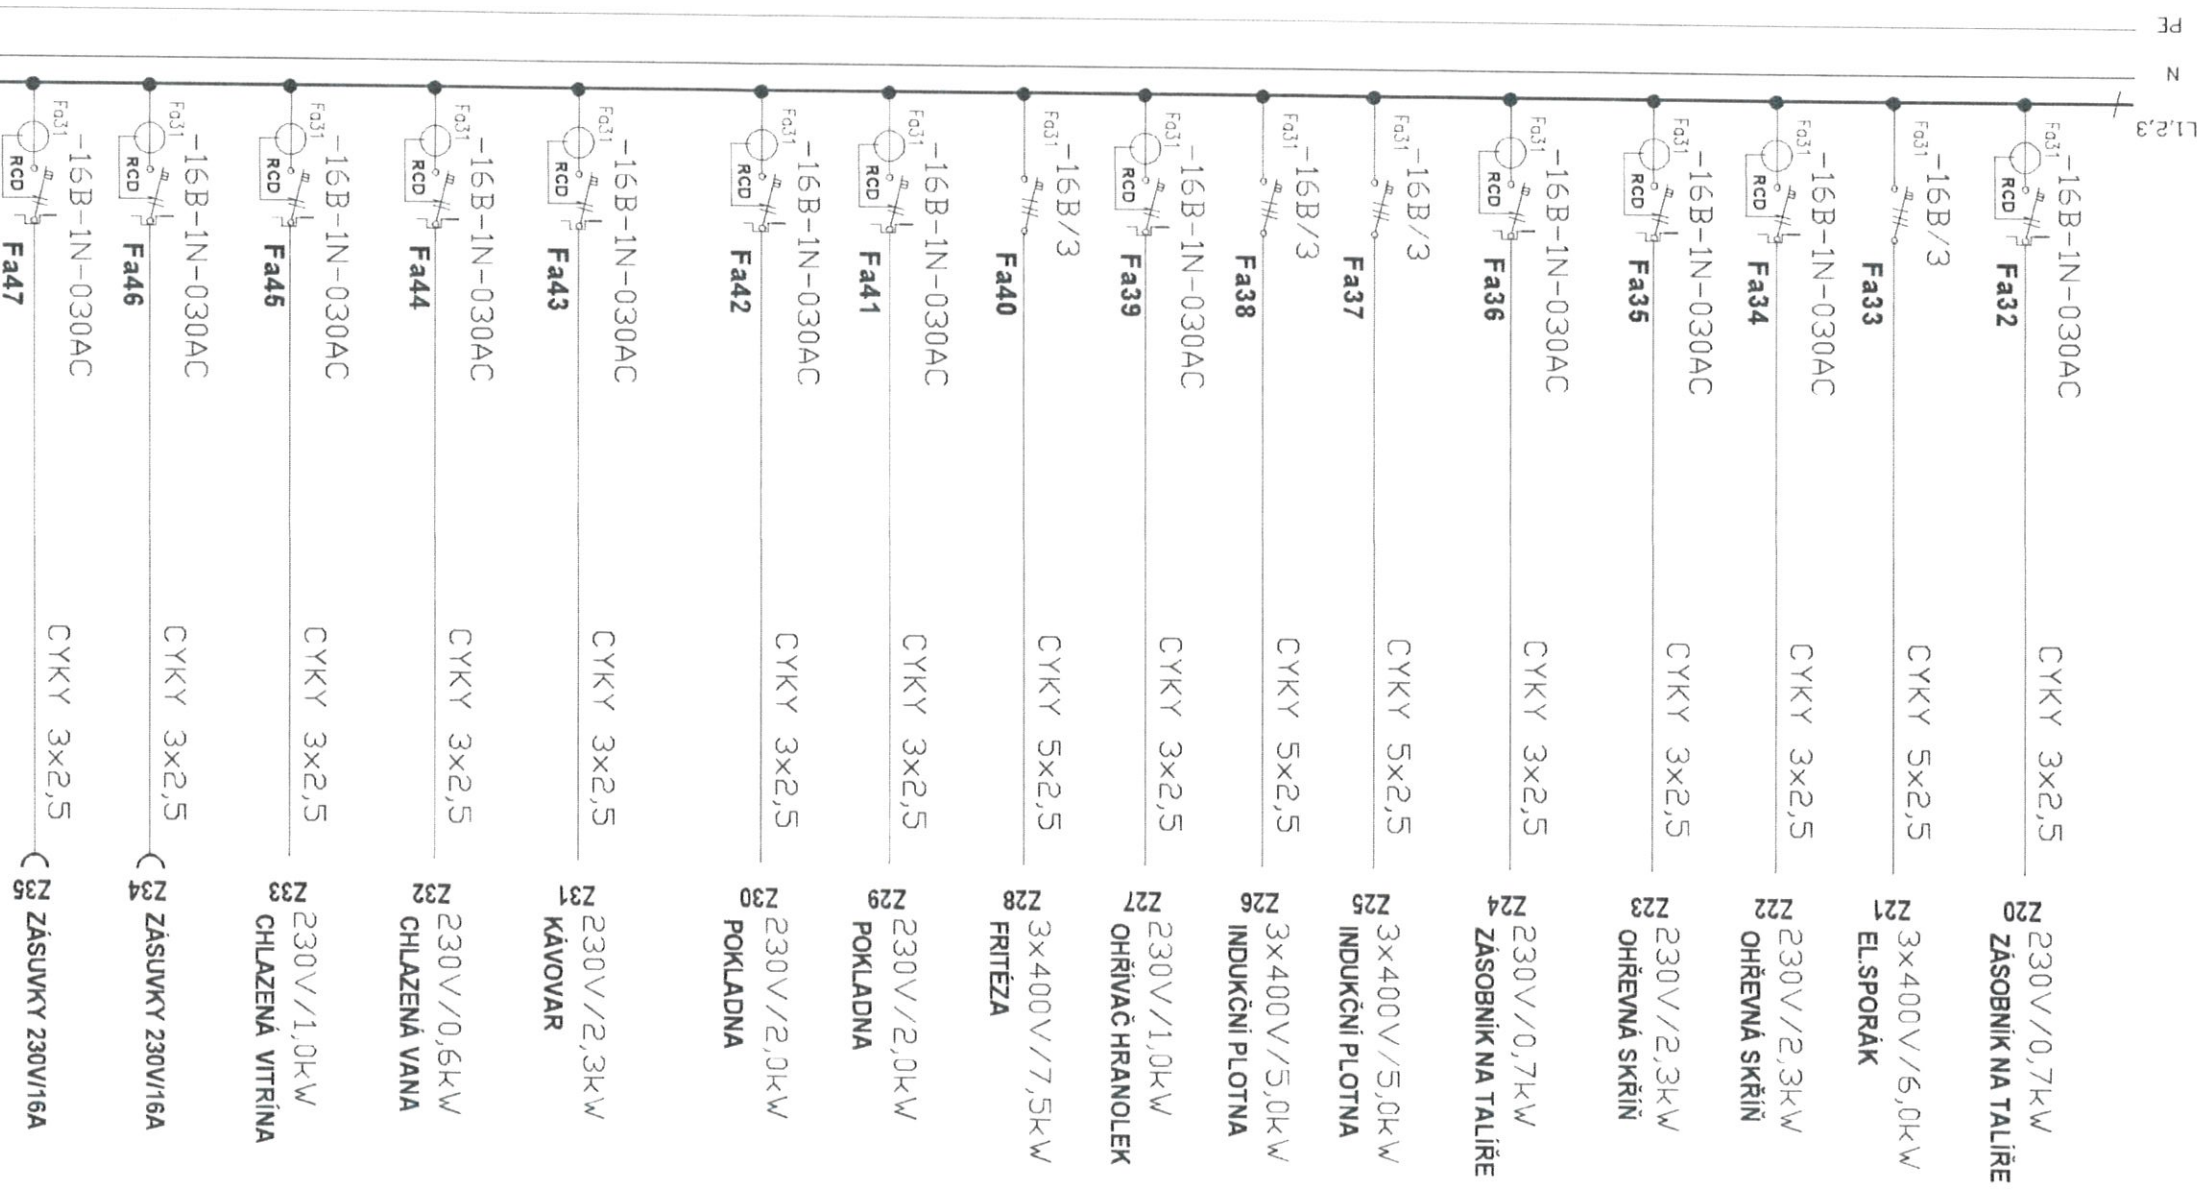

ROZVADĚČ RS2,3

EL /LIST 3

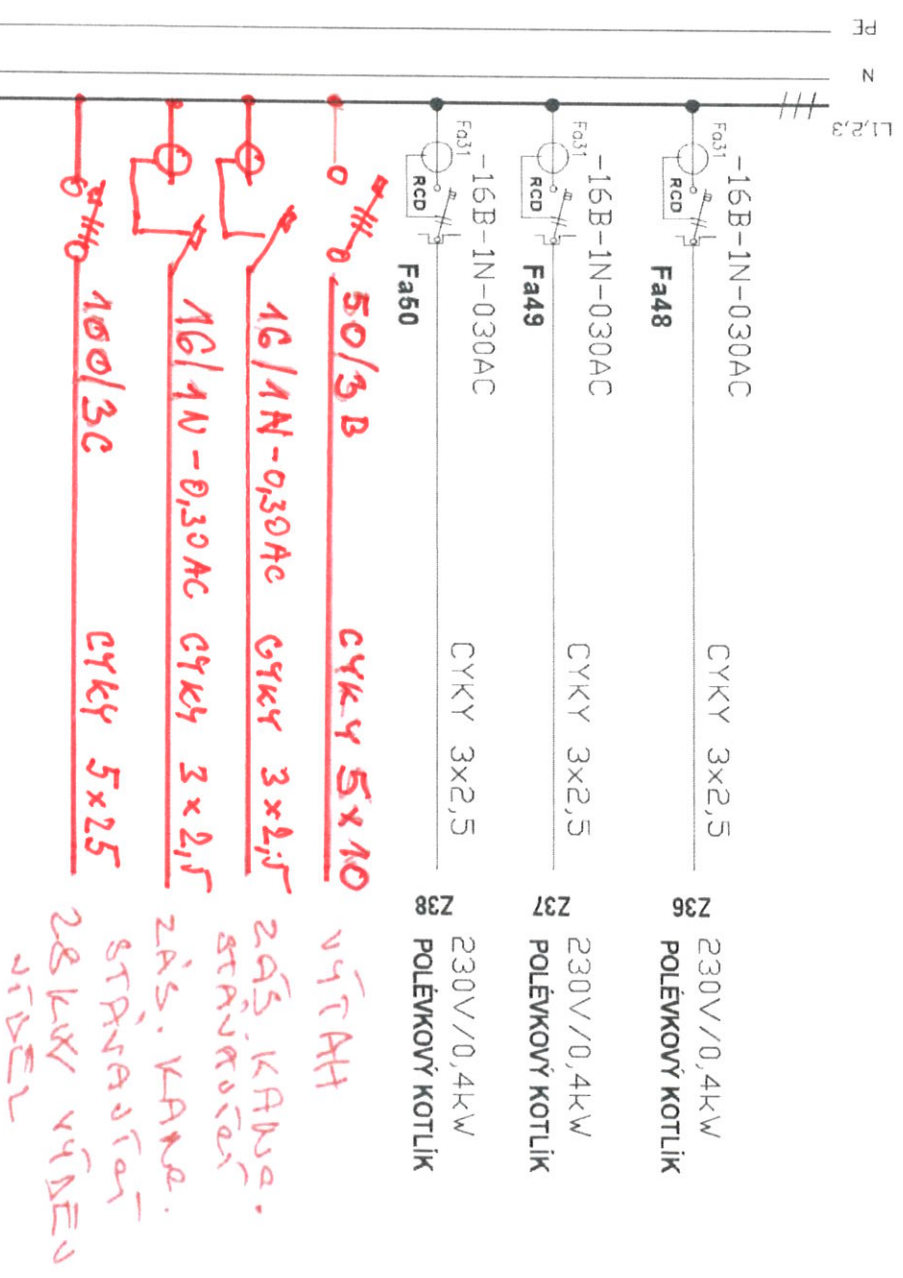

ROZVADĚČ RS2.3

EL / LIST 4