


zodp. projektant	vypracoval	kontroloval	stavební část	MSP Air s.r.o. Pavla Hanuše 299/3 500 02 Hradec Králové tel:603 527 987 e-mail: rblazicek@seznam.cz	
R.Blažíček	R.Blažíček				
investor Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Kyjevská 44, Pardubice					
akce Modernizace plynové kotelny pavilonu "D" Nemocnice Pardubického kraje,a.s. Orlickoústecká nemocnice				číslo zakázky	E4/24
				druh projektu	DVZ
				datum	3/2024
				formát	2*A4
				měřítko	
profese	MĚŘENÍ A REGULACE			číslo paré	číslo výkresu
obsah	REGULAČNÍ SCHÉMA				D.6.4

REGULAČNÍ SCHÉMA
INTERNA


POŽADAVEK NA TEPLŮ DO VZT
BUDE KOMUNIKACÍ

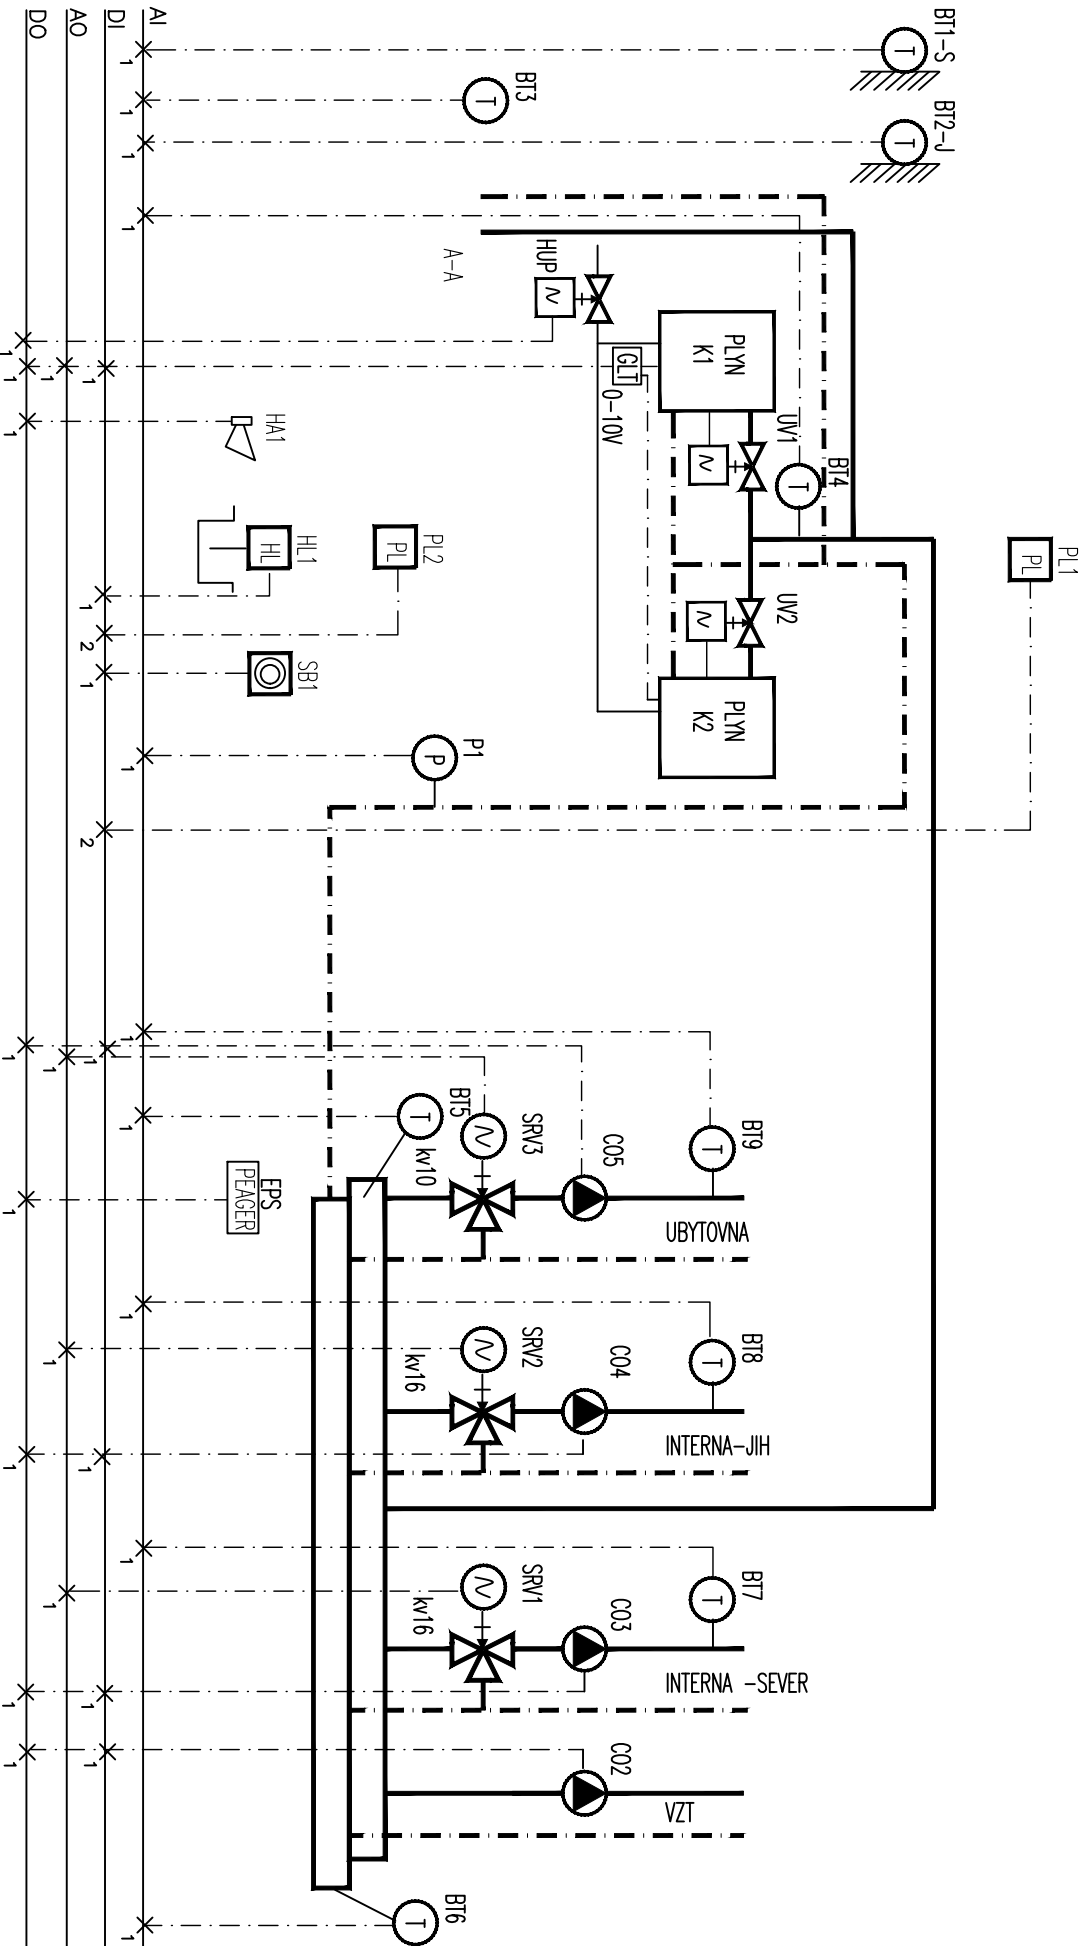

MSP AIRS.r.o.		Projekt:		Název:		Podání:		Výprava:		Zak. č.:		Verze:	
Pavilon-D		INTERNA		MODERNIZACE PLYNOVÉ KOTELNY		1		R. Blazek		4/24		E1	
ORLICKOSTECKÁ NEMOCNICE						DT1		březen 2024		D.0.4		1	

REGULAČNÍ SCHEMA INTERNA

ŘEŠENÍ PO DOBU REKONSTRUKCE
DOČASTNĚ BUDE TUV OHŘÍVÁNA VE STÁLÝM ZÁSOBNIKU TUV
POMOCÍ NOVÉHO ELEKTROKOTLE

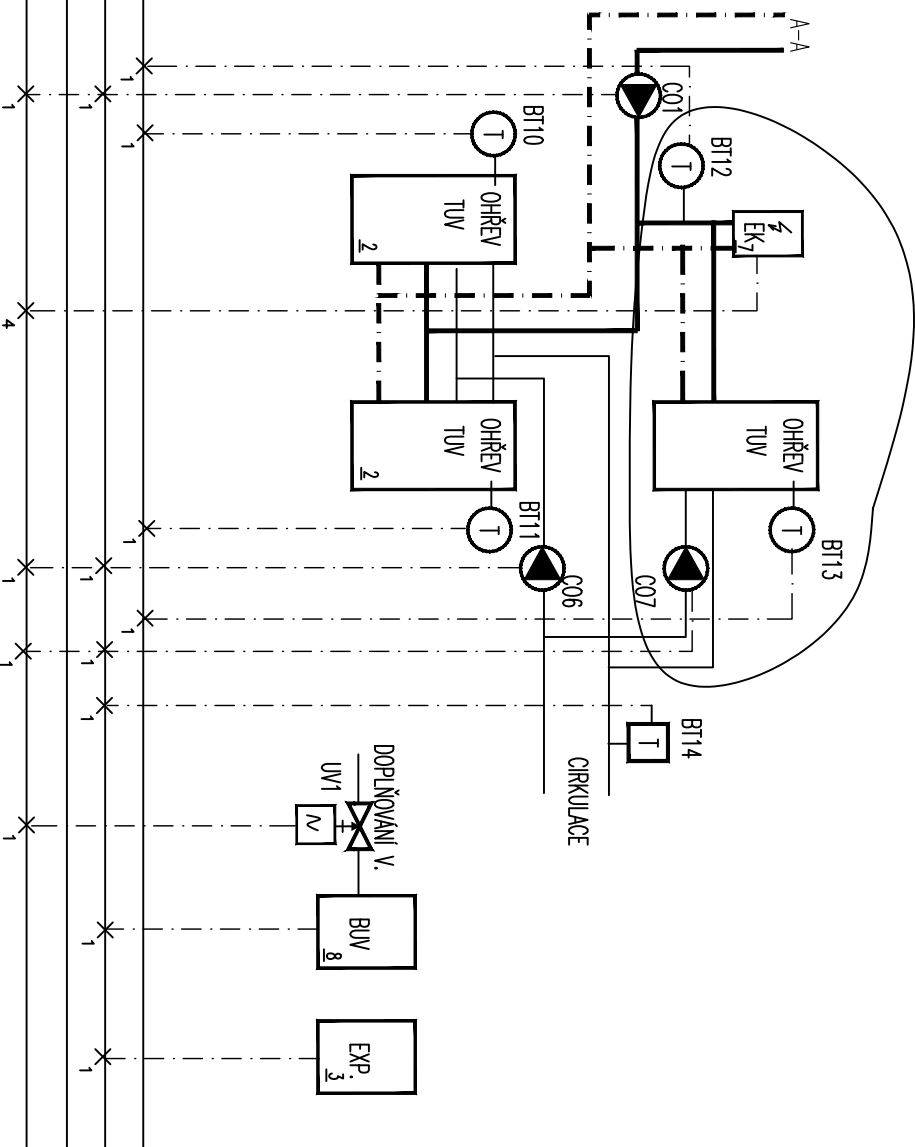

1. DVOJICE PLYNOVÝCH KOTLŮ
ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ 230V, EL. PŘÍKON MAX. 448 W
REGULACE: HOVAT (topionické INTERVARIAN, DO KOTLŮ
S SODOU GLI 0-10 V (K řízení el. systémem) PRO OVLÁDÁNÍ NADPŘÍZENOU REGULACI
2. NERÝZOVÝ OHŘEVNÝ TEPLO VODY – HYGIENICKÝ S modulovým uspořádáním
Hoviat Modul plus F53, 0f 5bar /V 5bar, chladivý až do 200 mg/l
3. KOMPRESOROVÝ EXPAZNÍ ALOVAT Reflexion Compact RC 400
4. EXPAZNÍ NÁDOBA S MEMBRANOU REFLEX NG 50/5 (Softlino)
6. ROZDĚLOVÉ TOPNÉ VODY
7. ELEKTROKOTEL 28 kW (Protherm Roy 28) 4 stupně po 7 kW
8. OPRANA NAPĚKÉ VODY – AQUINA ODSAHUJÍCÍ
9. DAKOVÁNÍ CHEMIKÁLI – AQUINA
- SMV1 REGULÁČNÍ SMĚŠOVACÍ VENTIL TROJCESTNÝ – INTERNA SEVER Kws 16
- SMV2 REGULÁČNÍ SMĚŠOVACÍ VENTIL TROJCESTNÝ – INTERNA JIH Kws 16
- SMV3 REGULÁČNÍ SMĚŠOVACÍ VENTIL TROJCESTNÝ – USTŘOVNA Kws 10

MSP AIRS.r.o. <small>inženýring a projektování prohlašujeme schválit 448 Ing. Dvorský</small>	Projekt:	PAVILON-D	INTERNA	Název:	MODERNIZACE PLYNOVÉ KOTELNY			
					Podpisovnice:	Vypracoval:	Zak. č.:	Verze:
					1	R. Bložíček	47/24	E1
	Kontakty:	Datum:	Výřes č.:	Liat. č.:				
	DT1	březen 2024	D.6.4	2				

Podstaniec:	1	Vypracováni:	R. Blažiček	Zk. č.:	4/24	Verze:	E1
Rozvážka:		Datum:	březen 2024	Výkres č.:	D.6.4	List č.:	2
DT1							