



# VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ HDPE

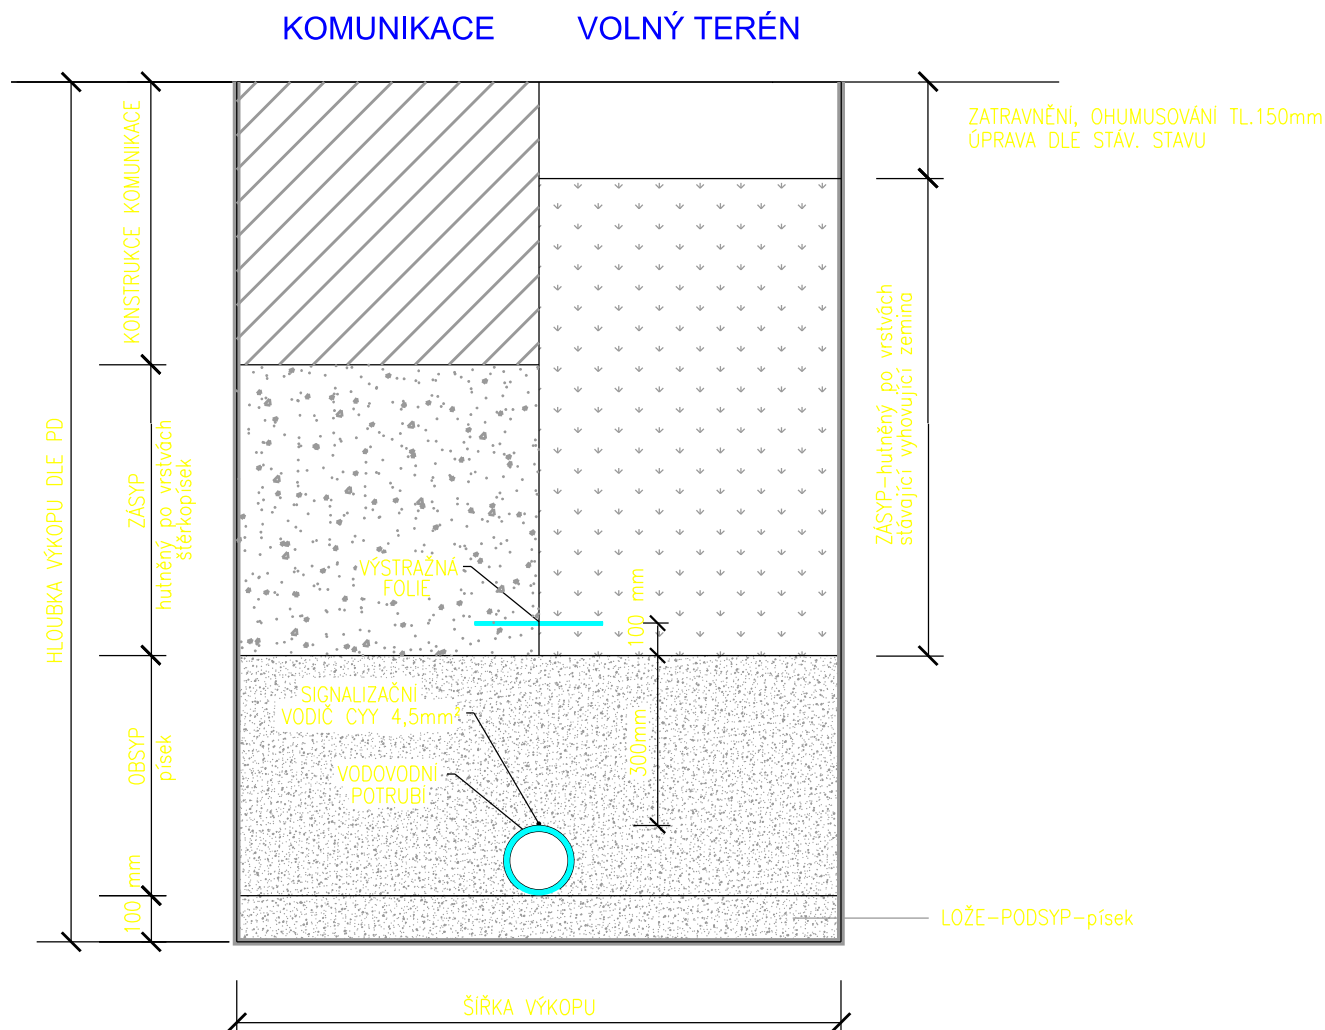

|   |     |   |                |
|---|-----|---|----------------|
| INVESTOR:   |     | Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice  |                |
| NÁZEV:  |     | NPK, a. s., Svitavská nemocnice,<br>úprava parku před psychiatrií   |                |
| VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING. SYLVA KRÁLOVÁ                        |     | <div>PROJEKTANT:<br/><br/>ing. Sylva Králová<br/>AUTORIZACE:<br/>č.1005402<br/>TE02 - technika prostředí staveb<br/>Jeronýmova 23, 618 00 Brno<br/>IČO: 04785126, tel.: 734 548 300</div> |                |
| VYPRACOVAL: ING. ROMAN BRŠLICA                                |     |   |                |
| STUPEŇ:   | DPS | DATUM:  | 03/2024        |
| ČÁST:   |     | FORMÁT VÝKRESU:   |                |
| SO 02 VENKOVNÍ ROZVODY KANALIZACE A VODY,<br>AKUMULAČNÍ NÁDRŽ |     | A4  |                |
| NÁZEV VÝKRESU:  |     | MĚŘITKO:  | ČÍSLO VÝKRESU: |
| ULOŽENÍ PE POTRUBÍ - VZOR                                     |     | -   | D.1.2_02_114   |