



ULOŽENÍ KABELŮ

VOLNÉ ULOŽENÍ

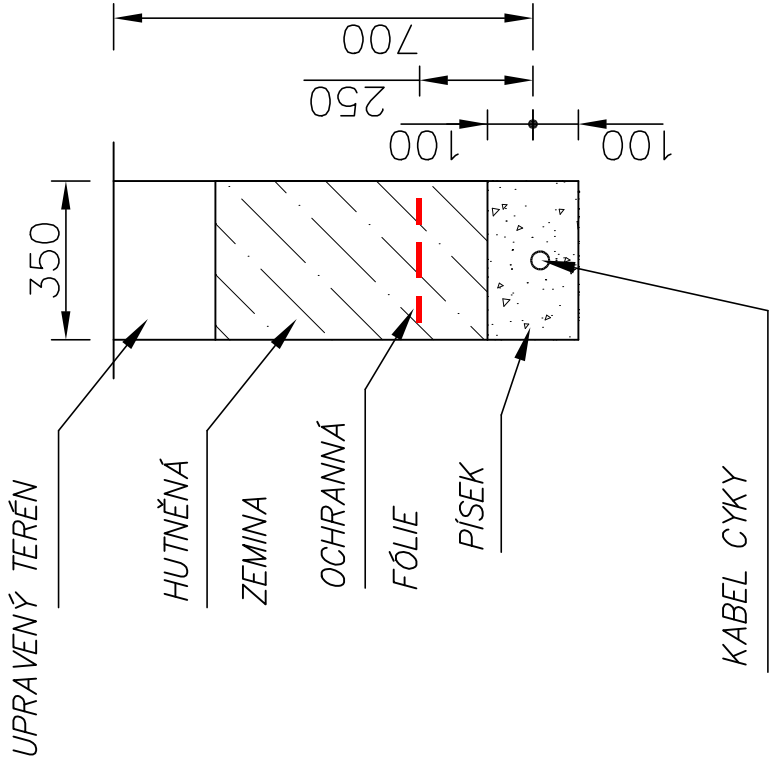


V CHRÁNIČCE

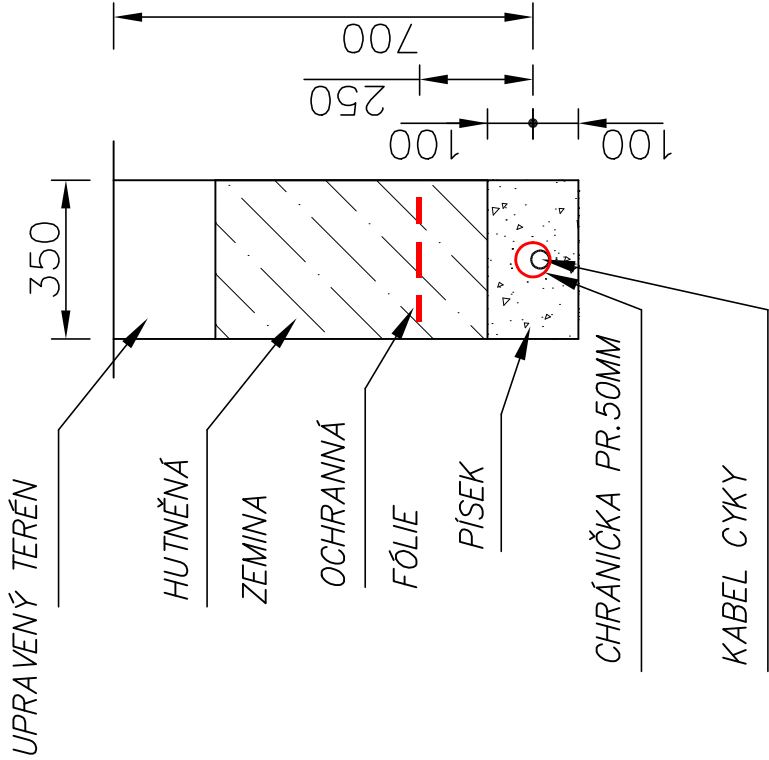

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:  
3+N+PE STŘ.50Hz 400/230V TN–C–S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM:  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000–4–41 ED.3

INVESTOR:	Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice				
NÁZEV:	NPK, a. s., Svitavská nemocnice, úprava parku před psychiatrií				
VEDOUČÍ PROJEKTANT:	ING. MIROSLAVA POLACHOVÁ		PROJEKTANT:		
VYPRACOVAL:	ING. PETR HASENÖHRL		<div></div> <div>ing. Miroslava POLACHOVÁ AUTORIZOVANÝ KRAJINÁŘSKÝ ARCHITEKT Hamry 10, 614 00 Brno IČO: 685 97 304, tel.: 775 350 031</div>		
STUPEŇ:	DPS	DATUM:	3/2024		
ČÁST:	SO 01 DROBNÉ STAVBY, ZPEVNĚNÉ PLOCHY			FORMÁT VÝKRESU: 2x A4	
NÁZEV VÝKRESU:	ELEKTRONSTALACE - ULOŽENÍ KABELŮ		MĚŘÍTKO: -	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.2_01_113	