ROZVADĚČ RP

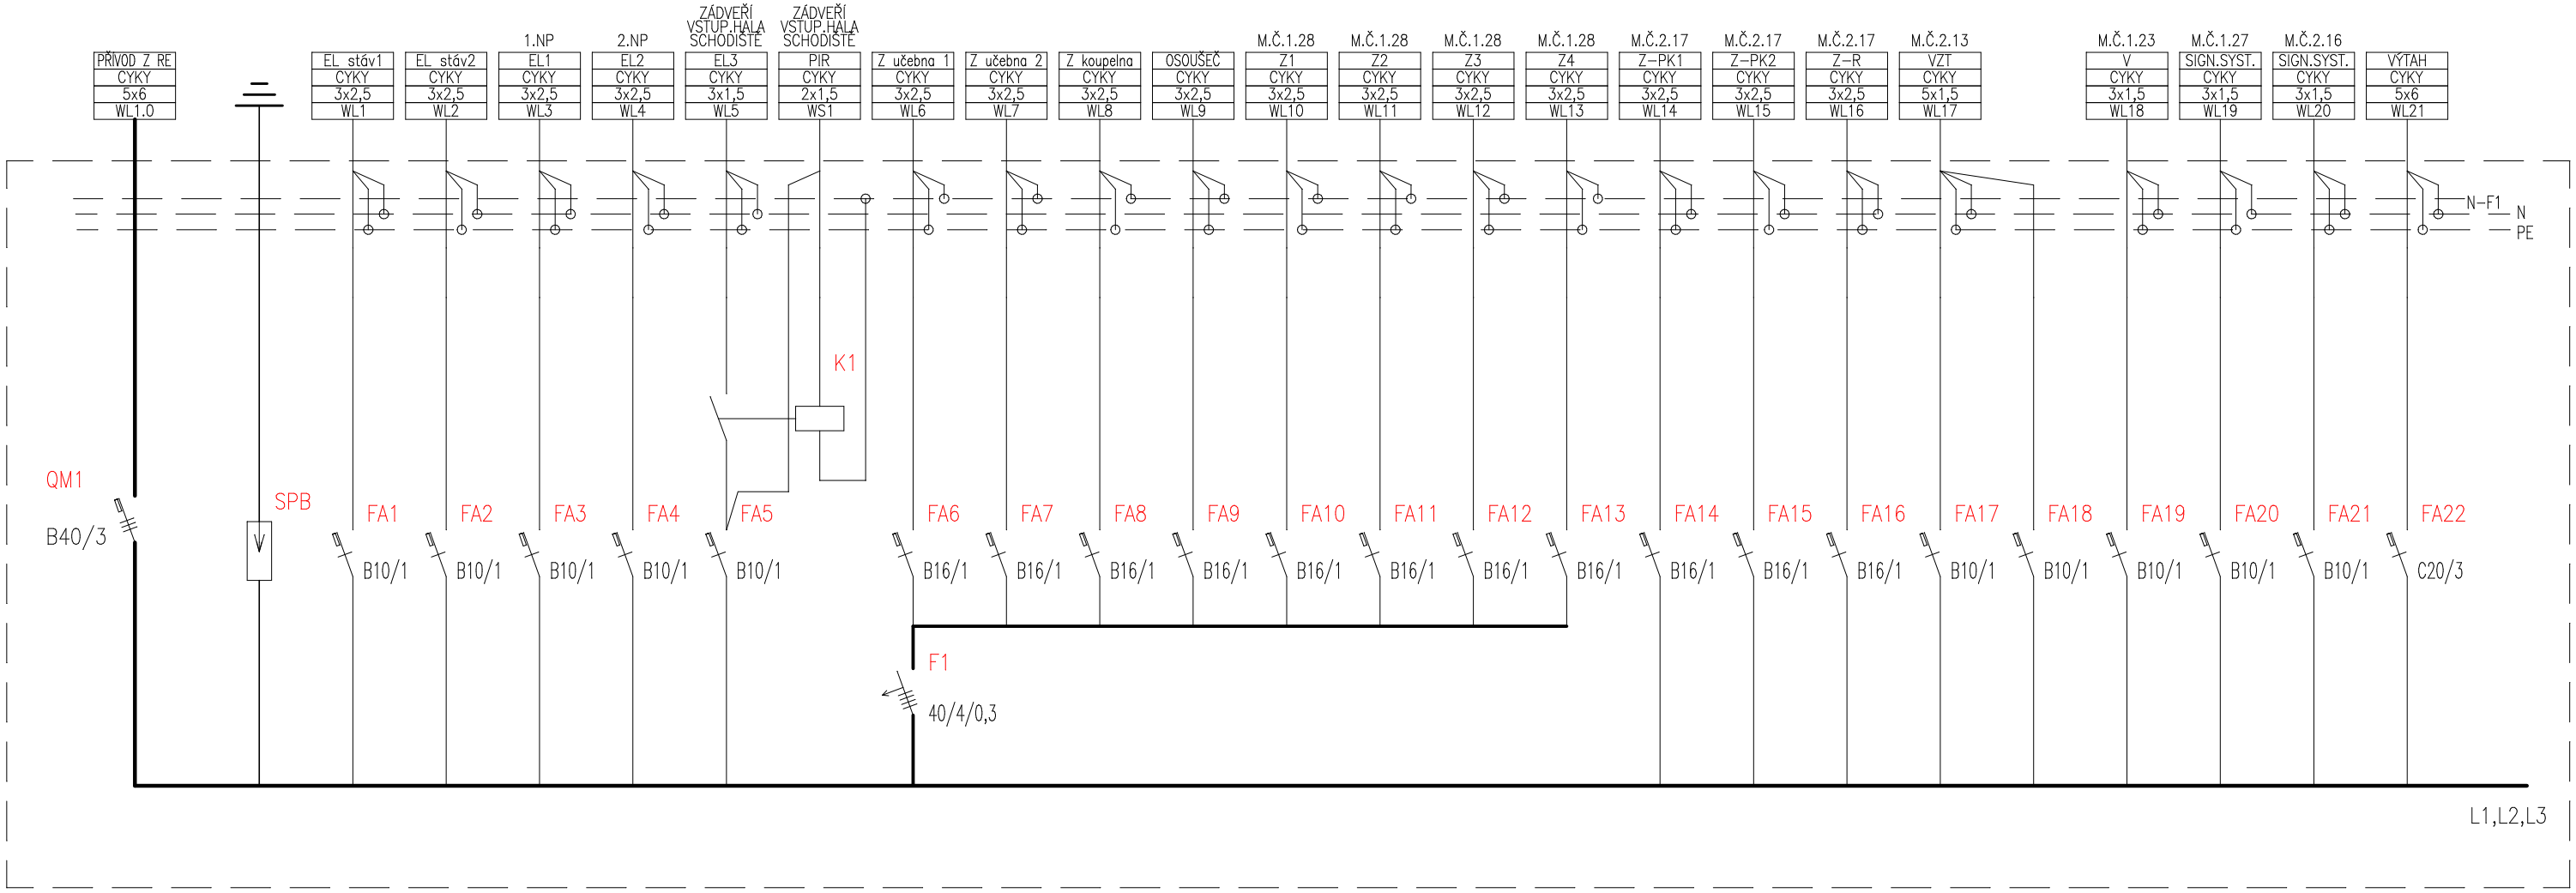

ROZVADĚČ RP

ZAPUŠTĚNÁ OCELOPLASTOVÁ ROZVODNICE
S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI30S
4x14 (56) MODULŮ, IP30/20
JMENOVITÝ PROUD Ijm=40A

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA :
3+N+PE,STŘ.50Hz,400/230V TN–S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

SPB	KOMBINOVANÝ SVODIČ PŘEPĚTÍ TŘÍDY T1+T2	1 KS
FA1–5,17–21	JEDNOPÓLOVÝ JISTIČ 10A/B	10 KS
FA6–16	JEDNOPÓLOVÝ JISTIČ 16A/B	11 KS
FA22	TŘÍPÓLOVÝ JISTIČ 3x20A/B	1 KS
QM1	TŘÍPÓLOVÝ JISTIČ 3x40A/B	1 KS
F1	PROUDOVÝ CHRÁNIČ 40/4/0,030A	1 KS
K1	INSTALAČNÍ RELÉ 230V 50Hz	1 KS

Vypracoval: Ing. Petr HASENÖHRL	Hlavní inženýr projektu: Ing. Jaroslav DVOŘÁK	Ing. Jaroslav DVOŘÁK U Dolního rybníka 340 568 02 Svitavy Č: 866 81 087
Místo stavby: Milady Horákové 493/50, Svitavy		
Investor: Speciální ZŠ a SŠ Svitavy, Milady Horákové 488/44, Svitavy		
Akce: Stavební úpravy systému vytápění a rekonstrukce sociálního zázemí budovy - Speciální ZŠ a SŠ Svitavy - Milady Horákové 493/50 Objekt: SO 01 REKONSTRUKCE	Formát: Datum: 11/2023 Stupeň: DSJ Zakáz. č.: 210201 Měřítko: -	Paré:
Výkres: SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA ROZVADĚČ RP		Č.v. D.1.4.4.5