


NÁZEV STAVBY			CHVÁLEK ATELIÉR		
NPK, a.s., Pardubická nemocnice, Nadzemní koridor					
Dokumentace k provedení stavby					
HLAVNÍ PROJEKTANT Ing. Dalibor Štrněl Ing. arch. Martin Chválek, MBA	ARCHTEKT Ing. arch. Martin Chválek, MBA	PROJEKTANT Ing. Josef Němec	VYPRACOVAL Ing. Josef Němec	CHVÁLEK ATELIER s.r.o. Kotkovská 1544/2 502 03 Pardubice IČO: 08728674 DIČ: 390 693 200 Právní forma: s.r.o. daňové identif. CZ	
OBJEDNATEL Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice	STAVBNÍ PŘEDMĚT SO 01 Spojovací koridor 1		ČÁST D1.07 A4.4 Silnoproudá elektrotehnika	STUPĚŇ DPS MĚRITVO 1:175	DATA 04/2024 FORMÁT A4 4x44
NÁZEV VÝŘESU			ARCHIVNÍ ČÍSLO		
Rozvaděč RK			23-033-5		
			ČÍSLO VÝŘESU 04	REVIZE R00	
TENTO DOKUMENT JE VLASTNOSTÍ SPOLEČNOSTI CHVÁLEK ATELIER s.r.o., JEZ PŘESNĚMHO SVOLNÉHO ODPOVĚDNÉHO ZASTUPČE PRÁVNÍ CHVÁLEK ATELIER s.r.o. NESMÍ BÝT DOKUMENT KOPÍROVÁN, POUŽIT NEBO PŘEDÁN TŘETÍ OSOBĚ K DALŠÍMU POUŽITÍ					

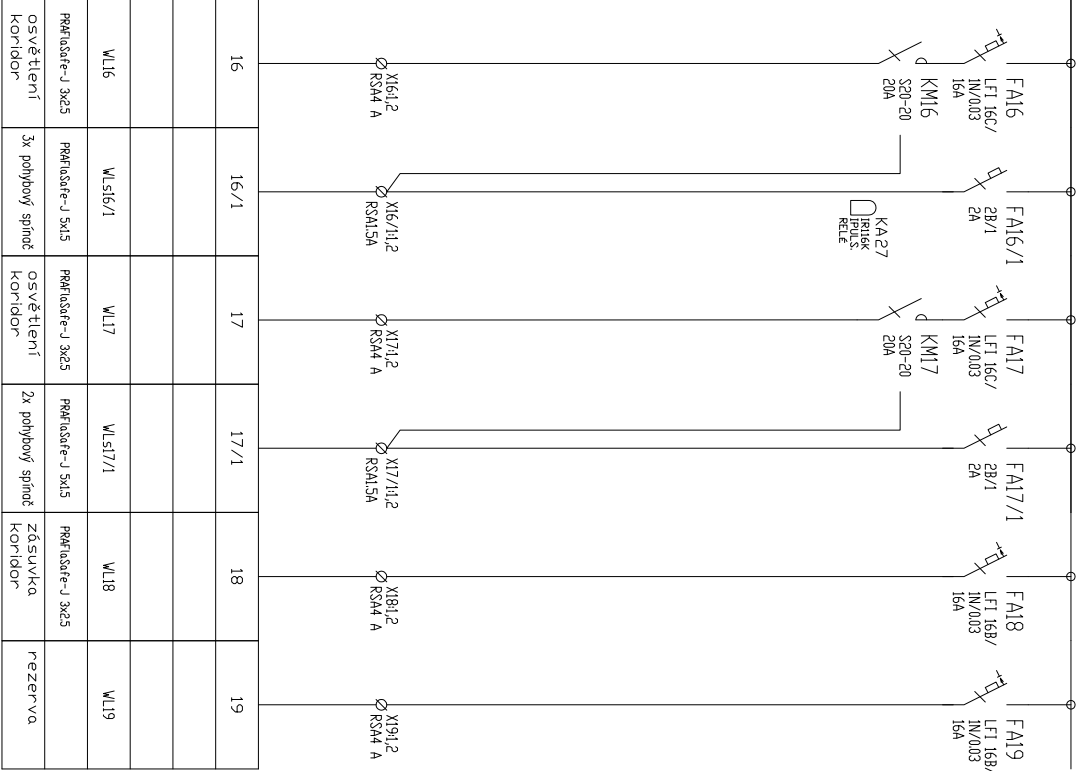

ROZVADĚČ: OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ POD OMITKU
72MOD, DVEŘE V PO PROVEDENÍ EI30DP1, S200

ROZMĚRY ROZVADĚČE: V900x8600x150

KRYTÍ: min. IP54/20

SOUSTAVA: 3 + N + PE, 50Hz, 400/230V AC, TN-S

PŘIVODY: VRCHEM

VÝVODY: VRCHEM

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.3

OCHRANA PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ

ZAKLADNÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

ZVÝŠENÁ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
A DOPLNĚJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM

ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJŮ DLE ZYKLOSTI VÝROBCE ROZVADĚČŮ.
PŘÍSTROJE ROZMÍSTIT TAK, ABY V ROZVADĚČI ZŮSTALA ZACHOVÁNA PROSTOROVÁ REZERVA
20% PRO DALŠÍ PŘÍSTROJE.

NAPĚŇ ROZVADĚČE: OD FIREM OEZ, SCHrack, HAGER; PŘÍPADNĚ OD JINÉHO VÝROBCE
PŘI ZACHOVÁNÍ TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

ČÍSLOVÁNÍ SVOREK ÚPRAVÍ VÝROBCE ROZVADĚČŮ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ.
PŘÍPADNĚ REZERVNÍ VÝVODY BUDOU UCPÁNY POMOCÍ UCPÁVEK.

MAX. PROUD NA SBĚRNICI 50A